

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO- AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

Ofício nº. 275/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 04 de setembro de 2025.

Ilmo. Sr.

Alex Matos

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças/MT

Rua Mato Grosso, nº 617, Centro, Barra do Garças/MT, 78600-000.

Assunto: *Encaminhamento dos Relatórios dos setores de Fiscalização e Ouvidoria referentes ao mês de AGOSTO de 2025.*

Senhor Vereador,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para considerando a Lei Complementar Municipal n.º 341/23, encaminhar via e-mail os Relatórios dos setores de Fiscalização e Ouvidoria, integrando as atribuições de fiscalização, monitoramento, denúncias, reclamações, recomendações e penalidades impostas pela AGIRF, referentes ao mês de **agosto** de 2025. Cumpro informar, que em igual teor, foi postado no sítio eletrônico da AGIRF, ressaltando ainda que ele passa por atualização para melhor atender as demandas e reforçar nosso comprometimento com a publicidade, transparência e divulgação da Agência.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



FERNANDO SALDANHA FARIAS

Diretor Presidente- AGIRF

Decreto n.º 5.726 /2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA 023/2025/FIS

Assunto: VISTÓRIA NO PTP - 02 – PEDRA PRETA/MT

Órgão destinatário: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - Barra do Garças/MT

Remete: Águas de Pedra Preta

Data de abertura: 30/05/2025

Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 023/2025

N.º do Ofício: 143/2025

N.º Auto de Infração:

N.º do Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º do Ofício:



66 3401-9555

Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II - Barra do Garças MT



Memorando n.º 025/2025- AGERBG/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2025.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 023/2025/FIS.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 023/2025/FIS, o Auto de Notificação n.º 023/2025 e o Relatório de Visita no PTP 02 em Pedra Preta, para as devidas providencias.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.04.01 07:35:02 -04'00'

Gerência de Fiscalização e Operação Externa
AGERBARRA



NOTIFICAÇÃO

Auto n.º: 023/2025


Referência: Relatório de Visita no PTP - 02 – Pedra Preta/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR	
Empresa:	Águas de Pedra Preta
Endereço:	Rua Irene Biela, n. 460, Centro
Cidade:	Pedra Preta / MT
Responsável:	Arildo Viana – Diretor Presidente MT02
CONSTATAÇÃO	
Por meio do Relatório de Visita, anexo, constatou-se desconformidade, conforme imagens 02 a 04, fls. 02 a 04.	
Não conformidades: • Tubulações expostas; • Tubo do portão danificado; • Vazamento no barrilete.	
Determinações: Sanar as não conformidades supracita.	
Prazo para regularização: 10 (dez) dias , a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGERBARRA n.º 013/2020.	
Prazo para manifestação: 24 (vinte e quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º, ambos da Resolução AGERBARRA n.º 013/2020.	
Norma aplicável: Lei Municipal n.º 342/2003, Contrato de Concessão n.º 098/2003, Edital de Concorrência n.º 001/2003, Termos de Aditivos n.º 001/2007, 001/2013 e 001/2022, Termo de Convênio de Cooperação 01/2022, Resolução AGERBARRA n.º 008/2019 e 013/2020, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.	
Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2025.	
GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.04.01 07:35:02 -04'00' Gerência de Fiscalização e Operação Externa AGERBARRA	



66 3401-9555

Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II - Barra do Garças MT



Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGERBARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Pedra Preta/MT

Assunto: Vistoria no PTP - 02


GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA - GFOE

MAIO / 2025



66 3401-9555

Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II - Barra do Garças MT



1. DA AÇÃO DE VISTORIA

No dia 27 de maio de 2025, a equipe de fiscalização da AGERBARRA visitou a área do PTP – 02 de Pedra Preta, no intuito de verificar as condições físicas e instalações do local.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se no local falta de limpeza e organização, conforme imagens, a seguir:



Imagem 01: Detalhe da entrada.



Imagem 02: Detalhe de tubos expostos.



Imagem 03: Detalhe do tubo da proteção do portão de entrada quebrado.



Imagem 04: Detalhe de vazamento no barrilete.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que os serviços retrabalho, a concessionária deverá refazer as reposições asfálticas e limpeza do local, garantindo assim a qualidade de serviços.

Diante disso, deve-se lavrar Auto de Notificação, bem como concessão de prazo para regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGERBARRA

- Rithieli Araújo Souza– Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Ouvidoria.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo / Pós graduação em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.



Ofício n.º 143/2025 – AGERBARRA

Barra do Garças/MT, 30 de maio de 2025.

**Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT**

Assunto: *Auto de Notificação n.º 023 - 2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 023/2025 e Relatório de Visita no PTP 02, do município de Pedra Preta/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional
Decreto Municipal n.º 5.270/2023



66 3401-9555

Travessa 13 de junho, n.º 82, Setor Sul II - Barra do Garças MT

AGERBARRA



Of. Nº

003

25

RE: Ofício - 142 a 145/2025 - Auto de Notificação - 022 a 025/2025 - Pedra Preta - MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>
Data 2025-06-02 10:54

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Acusamos o recebimento e foram protocolados pelos números:

- Notificação 23/2025 - Protocolo 3117/2025;
- Notificação 24/2025 - Protocolo 3118/2025;
- Notificação 25/2025 - Protocolo 3119/2025;
- Notificação 22/2025 - Protocolo 3120/2025.

Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC



MT1: Claudia, Marcelândia, União do Sul,
Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã,
Novo Progresso, Matupa, Perito de
Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo
Verde, Paranatinga, Pedra Preta,
Primavera, Jangada, Jauru, Porto
Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São
José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>

Enviado: sexta-feira, 30 de maio de 2025 17:07

Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>

Assunto: Ofício - 142 a 145/2025 - Auto de Notificação - 022 a 025/2025 - Pedra Preta - MT

Prezados (a),

Segue Relatórios e notificações

Glauber Alves Moura
Gerente de Fiscalização e Operação Externa
AGERBARRA - Primavera do Leste/MT
Primavera do Leste - Fone: (66) 3497 4554
Campo Verde - Fone: (66) 3419 6218
Pedra Preta - Fone: (66) 99640 5667
São José - Fone: (65) 4042 3575



Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Fls. Nº 008
RS

Pedra Preta, 10 de junho de 2025.

Carta SBP nº 130/2025
Protocolo nº 3117 e 3118/2025

Ilmo. Sr.
GLAUBER ALVES MOURA
Gerente de Fiscalização e Operação Externa - AGER Barra

Ref.: Auto de Notificação nº 023 e 024 – 2025 e anexos.

A SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S.A. ("Concessionária e/ou Águas de Pedra Preta"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta - MT, inscrita no CNPJ sob o n. 06.077.568/0001-97, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme segue:

Em atenção aos Ofícios 143 e 144/2025, que encaminha as notificações Nº023 e 024/2025 e Relatório de Visita nos PTP 05 e PTP 08 vem expor o que segue:

A concessionária Águas de Pedra Preta informa que segue com melhorias no sistema de abastecimento de água, visando aprimorar a eficiência e a confiabilidade do serviço prestado. Onde podemos apontar as adequações de não conformidades abaixo já regularizadas:



Imagem 04 – Barrilete ajustado – PTP 08



Imagem 04 – Tubo Aterrado – PTP 05

Em relação as demais não conformidades apontadas, e objetivando encaminhar as informações de forma satisfatória, em atendimento à solicitação desta Agência, a Concessionária solicita o prazo adicional de 60 dias para envio do relatório com as readequações necessárias.

Essas ações refletem o compromisso da Águas de Pedra Preta com a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à comunidade.

Nossa
natureza
movimenta
a vida.

Nossa
natureza
movimenta
a vida

R. Irene Biela, 460 - Centro
CEP 78795-000 - Pedra Preta-MT

ÁGUAS DE
AE PEDRA PRETA

No mais, a Concessionária permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Sendo o que havia para o momento, reafirmamos o nosso compromisso de prestar um serviço adequado e eficiente nos termos das legislações vigentes, de forma a agregar qualidade de vida, saúde e bem-estar a toda a população.

Atenciosamente,
Arildo Paulo Viana Junior
Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

SCS RRS *LYZ*
SCS / RRS / LYZ


Nossa
natureza
movimenta
a vida.

Nossa
natureza
movimenta
a vida

R. Irene Biela, 460 - Centro
CEP 78795-000 - Pedra Preta-MT


aegeamt
aegeamt.com.br

@aegea.saneamento
aegea.com.br



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 9956F810-7221-4938-B548-6A6B3704386F

Status: Concluído

Assunto: MT2 - CT APP 130 - Prazo Notificação 23 - visita PTP 02 - barrilete - tubulação - portão - 3117

Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55

Nº Contrato Jurídico: 55

Unidade de Negócio AEGEA:

GU00 - R1/MS

Nome do Fornecedor: Águas de Pedra Preta

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 2

Rubrica: 3

Assinatura guiada: Ativado

Selo com EnvelopeID (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

CEDOC R1

Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km

56,5, sala 602, Tombadouro

Indaiatuba, São Paulo 13340-600

cedoc@aguasguariroba.com.br

Endereço IP: 138.255.73.135

Streaming de registros

Status: Original

16/06/2025 09:51:34

Portador: CEDOC R1

cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Leticia Yule Zavarizzi

leticia.zavarizzi@aegea.com.br

Gerente de Operações

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.181.30.194

Registro de hora e data

Enviado: 16/06/2025 09:52:09

Visualizado: 16/06/2025 11:03:14

Assinado: 16/06/2025 11:03:56

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Rodrigo Pereira Rodrigues dos Santos

rodrigo.rodrigues@aegea.com.br

001236321

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.30.136.80

Assinado com o uso do celular

Enviado: 16/06/2025 09:52:09

Visualizado: 16/06/2025 09:57:24

Assinado: 16/06/2025 09:57:37

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Samuel Carvalho de Souza

samuel.carvalho@aegea.com.br

Sup. de Unidade

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 170.80.60.8

Enviado: 16/06/2025 09:52:10

Visualizado: 16/06/2025 09:56:49

Assinado: 16/06/2025 09:57:00


Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário

Arildo Paulo Viana Junior
arildo.viana@aegea.com.br
Diretor Presidente
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 187.36.170.166

Registro de hora e data

Enviado: 16/06/2025 11:03:57
Visualizado: 16/06/2025 11:11:28
Assinado: 16/06/2025 11:11:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Robson Luiz Cunha
robson.cunha@aegea.com.br
Direto Executivo
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 200.181.30.194

Enviado: 16/06/2025 11:03:58
Visualizado: 16/06/2025 12:07:42
Assinado: 16/06/2025 12:09:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

16/06/2025 09:52:10
16/06/2025 12:07:42
16/06/2025 12:09:34
16/06/2025 12:09:34

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

CT 130 - Notificação 23 E Notificação 24 - 3117 e 3118

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para Maria Oliviecki <presidente@agerbarra.com.br>, Paulo <operacional@agerbarra.com.br>, coordenador@agerbarra.com.br <coordenador@agerbarra.com.br>, AGERBARRA <gerencia@agerbarra.com.br>, mariana@agerbarra.com.br <mariana@agerbarra.com.br>, Dayane Vieira Lopes <dayanevieira@agerbarra.com.br>
Data 2025-06-16 15:18

 CT 130 - Notificação 23 E Notificação 24 - 3117 e 3118.pdf (~810 KB)

Boa Tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 130 - Notificação 23 E Notificação 24 - 3117 e 3118

Gentileza acusar recebimento.



CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esmeraldão, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Fls. Nº 013
RS

Pedra Preta, 11 de agosto de 2025.

Carta APP nº 171/2025
Protocolo nº 3117/2025

Ilmo. Sr.
GLAUBER ALVES MOURA
Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Ref.: Auto de Notificação nº 023 – 2025 e anexos.

A SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S.A. ("Concessionária e/ou Águas de Pedra Preta"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta - MT, inscrita no CNPJ sob o n. 06.077.568/0001-97, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme segue:

Em atenção ao Ofício 143/2025, que encaminha notificação N°023/2025 e Relatório de Visita no PTP 08 vem expor o que segue:

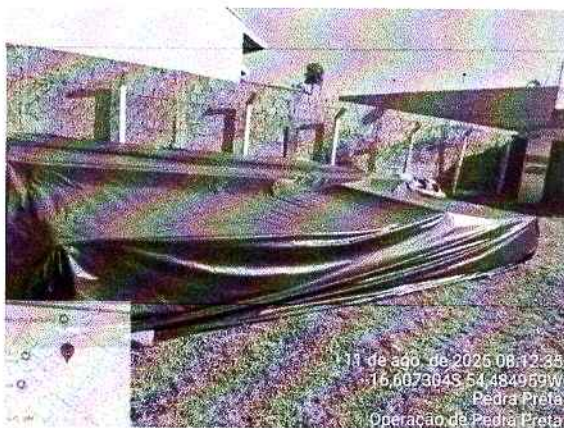


Imagem 02 – Detalhes dos tubos cobertos.



Imagem 03 – Detalhes do conserto no portão.

No mais, a Concessionária permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior
Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

SCS *OGSJ WZ*
SCS / OGSJ / LYZ

Nossa
natureza
movimenta
a vida.

Nossa
natureza
movimenta
a vida

R. Irene Biela, 460 - Centro
CEP 78795-000 - Pedra Preta-MT

aegeamt
aegeamt.com.br
 @aegea.saneamento
 aegea.com.br

File No 014
RS

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: EFEBE268-4147-4961-B3D5-AFBF44D68532

Status: Concluído

Assunto: MT2 CT APP 171 - Ager Barra - Notificação 23 - visita PTP 02 - barrilete - tubulação - portão - 3117

Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55

Nº Contrato Jurídico: 55

Unidade de Negócio AEGEA:

GU00 - R1/MS

Nome do Fornecedor: Águas de Pedra Preta

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 5

Rubrica: 3

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

CEDOC R1

Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km

56,5, sala 602, Tombadouro

Indaiatuba, São Paulo 13340-600

cedoc@aguasguararoba.com.br

Endereço IP: 45.182.16.226

Armazenamento de registros

Status: Original

13/08/2025 10:42:11

Portador: CEDOC R1

cedoc@aguasguararoba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Letícia Yule Zavarizzi

leticia.zavarizzi@aegea.com.br

Gerente de Operações

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.85.172.139

Registro de hora e data

Enviado: 13/08/2025 10:43:30

Visualizado: 13/08/2025 10:45:16

Assinado: 13/08/2025 10:45:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Osmair Goncalves de Souza Junior

osmair.junior@aegea.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.209.217.9

Enviado: 13/08/2025 10:43:31

Visualizado: 13/08/2025 12:04:05

Assinado: 13/08/2025 12:04:14

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 13/08/2025 12:04:05

ID: 3001e476-6274-459e-9301-e9f3f4157a7e

Samuel Carvalho de Souza

samuel.carvalho@aegea.com.br

Sup. de Unidade

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 170.80.60.8


Enviado: 13/08/2025 10:43:31

Visualizado: 13/08/2025 12:41:20

Assinado: 13/08/2025 12:41:25

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:


Não oferecido através da Docusign



Eventos do signatário

Arildo Paulo Viana Junior
arildo.viana@aegea.com.br
Diretor Presidente
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 200.181.30.194

Registro de hora e data

Enviado: 13/08/2025 12:41:26
Visualizado: 13/08/2025 13:01:25
Assinado: 13/08/2025 13:01:29

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Robson Luiz Cunha
robson.cunha@aegea.com.br
Direto Executivo
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 177.85.172.139

Enviado: 13/08/2025 12:41:27
Visualizado: 13/08/2025 12:54:28
Assinado: 13/08/2025 12:54:33

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

13/08/2025 10:43:31
13/08/2025 12:54:28
13/08/2025 12:54:33
13/08/2025 13:01:29

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Fls. Nº 016
RS

RE: Ofício - 142 a 145/2025 - Auto de Notificação - 022 a 025/2025 - Pedra Preta - MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>

Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>

Data 2025-08-13 16:13

📎 CT 171 - CT 130 Prazo - Notificação 24 - Visita PTP 05 - Tubulação - Buraco - 3118 e 3117.pdf (~795 KB)

Boa tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 171 - CT 130 Prazo - Notificação 24 - Visita PTP 05 - Tubulação - Buraco - 3118 e 3117

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC



MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>

Enviado: segunda-feira, 2 de junho de 2025 09:54

Para: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>

Assunto: RE: Ofício - 142 a 145/2025 - Auto de Notificação - 022 a 025/2025 - Pedra Preta - MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Acusamos o recebimento e foram protocolados pelos números:

- Notificação 23/2025 - Protocolo 3117/2025;
- Notificação 24/2025 - Protocolo 3118/2025;
- Notificação 25/2025 - Protocolo 3119/2025;
- Notificação 22/2025 - Protocolo 3120/2025.

Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br


CEDOC



MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR



Memorando n.º 075/2025 – AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2025.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 023/2025/FIS/PPR.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 023/2025/FIS, relatório de visita no PTP 02 em Pedra Preta, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153
Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'
Gerente de Fiscalização e Operação Externa AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 023/2025/FIS – PPR
Auto de Notificação: 023/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 14 de agosto de 2025.



CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 4.983/2022

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA 024/2025/FIS

Assunto: VISTÓRIA NO PTP - 05 – PEDRA PRETA/MT

Órgão destinatário: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - Barra do Garças/MT

Remete: Águas de Pedra Preta

Data de abertura: 30/05/2025

Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 024/2025

N.º do Ofício: 144/2025

N.º Auto de Infração:

N.º do Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º do Ofício:



66 3401-9555

Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II - Barra do Garças MT



Memorando n.º 026/2025- AGERBG/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2025.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 024/2025/FIS.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 024/2025/FIS, o Auto de Notificação n.º 024/2025 e o Relatório no PTP - 05 em Pedra Preta, para as devidas providencias.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.04.01 07:35:02 -04'00'

Gerência de Fiscalização e Operação Externa
AGERBARRA



NOTIFICAÇÃO

Auto n.º: 024/2025

Referência: Relatório de Visita na PTP - 05 – Pedra Preta/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR	
Empresa:	Águas de Pedra Preta
Endereço:	Rua Irene Biela, n. 460, Centro
Cidade:	Pedra Preta / MT
Responsável:	Arildo Viana – Diretor Presidente MT02
CONSTATAÇÃO	
Por meio do Relatório de Visita, anexo, constatou-se desconformidade, conforme imagens 02 a 04, fls. 02 a 04.	
Não conformidades: • Tubulações expostas; • Buraco exposto.	
Determinações: Sanar as não conformidades supracita.	
Prazo para regularização: 10 (dez) dias , a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGERBARRA n.º 013/2020.	
Prazo para manifestação: 24 (vinte e quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º, ambos da Resolução AGERBARRA n.º 013/2020.	
Norma aplicável: Lei Municipal n.º 342/2003, Contrato de Concessão n.º 098/2003, Edital de Concorrência n.º 001/2003, Termos de Aditivos n.º 001/2007, 001/2013 e 001/2022, Termo de Convênio de Cooperação 01/2022, Resolução AGERBARRA n.º 008/2019 e 013/2020, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.	
Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2025.	
GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.04.01 07:35:02 -04'00' Gerência de Fiscalização e Operação Externa AGERBARRA	

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGERBARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Pedra Preta/MT

Assunto: Vistoria no PTP - 05

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA - GFOE

MAIO / 2025



66 3401-9555

Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II - Barra do Garças MT

AGERBARRA



Nº

003

RS

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

No dia 27 de maio de 2025, a equipe de fiscalização da AGERBARRA visitou a área do PTP – 05 de Pedra Preta, no intuito de verificar as condições físicas e instalações do local.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se no local falta de limpeza e organização, conforme imagens, a seguir:



Imagem 01: Detalhe da entrada.





Imagem 02: Detalhe de tubos expostos.



Imagem 03: Detalhe de tubos expostos.



Imagem 04: Detalhe de buraco exposto.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que os serviços retrabalho, a concessionária deverá refazer as reposições asfálticas e limpeza do local, garantindo assim a qualidade de serviços.

Diante disso, deve-se lavrar Auto de Notificação, bem como concessão de prazo para regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGERBARRA

- Rithieli Araújo Souza – Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Ouvidoria.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo / Pós graduação em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.



Ofício n.º 144/2025 – AGERBARRA

Barra do Garças/MT, 30 de maio de 2025.

**Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT**

Assunto: *Auto de Notificação n.º 024 - 2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 024/2025 e Relatório de Visita no PTP 05, do município de Pedra Preta/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional
Decreto Municipal n.º 5.270/2023

RE: Ofício - 142 a 145/2025 - Auto de Notificação - 022 a 025/2025 - Pedra Preta - MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>

Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>

Data 2025-06-02 10:54

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Acusamos o recebimento e foram protocolados pelos números:

- Notificação 23/2025 - Protocolo 3117/2025;
- Notificação 24/2025 - Protocolo 3118/2025;
- Notificação 25/2025 - Protocolo 3119/2025;
- Notificação 22/2025 - Protocolo 3120/2025.

Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC



MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>

Enviado: sexta-feira, 30 de maio de 2025 17:07

Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>

Assunto: Ofício - 142 a 145/2025 - Auto de Notificação - 022 a 025/2025 - Pedra Preta - MT

Prezados (a),

Segue Relatórios e notificações

Glauber Alves Moura
Gerente de Fiscalização e Operação Externa
AGERBARRA - Primavera do Leste/MT
Primavera do Leste - Fone: (66) 3497 4554
Campo Verde - Fone: (66) 3419 6218
Pedra Preta - Fone: (66) 99640 5667
São José - Fone: (65) 4042 3575



Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

16.02.2025
R5

Pedra Preta, 10 de junho de 2025.

Carta SBP nº 130/2025
Protocolo nº 3117 e 3118/2025

Ilmo. Sr.
GLAUBER ALVES MOURA
Gerente de Fiscalização e Operação Externa - AGER Barra

Ref.: Auto de Notificação nº 023 e 024 – 2025 e anexos.

A SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S.A. ("Concessionária e/ou Águas de Pedra Preta"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta - MT, inscrita no CNPJ sob o n. 06.077.568/0001-97, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme segue:

Em atenção aos Ofícios 143 e 144/2025, que encaminha as notificações N°023 e 024/2025 e Relatório de Visita nos PTP 05 e PTP 08 vem expor o que segue:

A concessionária Águas de Pedra Preta informa que segue com melhorias no sistema de abastecimento de água, visando aprimorar a eficiência e a confiabilidade do serviço prestado. Onde podemos apontar as adequações de não conformidades abaixo já regularizadas:



Imagem 04 – Barrilete ajustado – PTP 08



Imagem 04 – Tubo Aterrado – PTP 05

Em relação as demais não conformidades apontadas, e objetivando encaminhar as informações de forma satisfatória, em atendimento à solicitação desta Agência, a Concessionária solicita o prazo adicional de 60 dias para envio do relatório com as readequações necessárias.

Essas ações refletem o compromisso da Águas de Pedra Preta com a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à comunidade.

Nossa
natureza
movimenta
a vida.

Nossa
natureza
movimenta
a vida

R. Irene Biela, 460 - Centro
CEP 78795-000 - Pedra Preta-MT

AGUAS DE
AE PEDRA PRETA

No mais, a Concessionária permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Sendo o que havia para o momento, reafirmamos o nosso compromisso de prestar um serviço adequado e eficiente nos termos das legislações vigentes, de forma a agregar qualidade de vida, saúde e bem-estar a toda a população.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

SCS RRS *LYZ*
SCS / RRS / LYZ

Nossa
natureza
movimenta
a vida.

Nossa
natureza
movimenta
a vida

R. Irene Biela, 460 - Centro
CEP 78795-000 - Pedra Preta-MT

Instagram Facebook LinkedIn YouTube
aegeamt
aegeamt.com.br
@aegea.saneamento
aegea.com.br

REC. N.º 260
RS

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 9956F810-7221-4938-B548-6A6B3704386F

Status: Concluído

Assunto: MT2 - CT APP 130 - Prazo Notificação 23 - visita PTP 02 - barrilete - tubulação - portão - 3117

Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55

Nº Contrato Jurídico: 55

Unidade de Negócio AEGEA:

GU00 - R1/MS

Nome do Fornecedor: Águas de Pedra Preta

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 2

Rubrica: 3

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

CEDOC R1

Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km

56,5, sala 602, Tombadouro

Indaiatuba, São Paulo 13340-600

cedoc@aguasguariroba.com.br

Endereço IP: 138.255.73.135

Tratamento de registros

Status: Original

16/06/2025 09:51:34

Portador: CEDOC R1

cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Letícia Yule Zavarizzi

leticia.zavarizzi@aegea.com.br

Gerente de Operações

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)**Assinatura**

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.181.30.194

Registro de hora e data

Enviado: 16/06/2025 09:52:09

Visualizado: 16/06/2025 11:03:14

Assinado: 16/06/2025 11:03:56

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Rodrigo Pereira Rodrigues dos Santos

rodrigo.rodrigues@aegea.com.br

001236321

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.30.136.80

Assinado com o uso do celular

Enviado: 16/06/2025 09:52:09

Visualizado: 16/06/2025 09:57:24

Assinado: 16/06/2025 09:57:37

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Samuel Carvalho de Souza

samuel.carvalho@aegea.com.br

Sup. de Unidade

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 170.80.60.8

Enviado: 16/06/2025 09:52:10

Visualizado: 16/06/2025 09:56:49

Assinado: 16/06/2025 09:57:00


Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário

Arildo Paulo Viana Junior
arildo.viana@aegea.com.br
Diretor Presidente
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 187.36.170.166

Registro de hora e data

Enviado: 16/06/2025 11:03:57
Visualizado: 16/06/2025 11:11:28
Assinado: 16/06/2025 11:11:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Robson Luiz Cunha
robson.cunha@aegea.com.br
Direto Executivo
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 200.181.30.194

Enviado: 16/06/2025 11:03:58
Visualizado: 16/06/2025 12:07:42
Assinado: 16/06/2025 12:09:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

16/06/2025 09:52:10
16/06/2025 12:07:42
16/06/2025 12:09:34
16/06/2025 12:09:34

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

CT 130 - Notificação 23 E Notificação 24 - 3117 e 3118

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para Maria Oliviecki <presidente@agerbarra.com.br>, Paulo <operacional@agerbarra.com.br>, coordenador@agerbarra.com.br
<coordenador@agerbarra.com.br>, AGERBARRA <gerencia@agerbarra.com.br>, mariana@agerbarra.com.br <mariana@agerbarra.com.br>,
Dayane Vieira Lopes <dayanevieira@agerbarra.com.br>
Data 2025-06-16 15:18

 CT 130 - Notificação 23 E Notificação 24 - 3117 e 3118.pdf (~810 KB)

Boa Tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 130 - Notificação 23 E Notificação 24 - 3117 e 3118

Gentileza acusar recebimento.



CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul,
Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã,
Novo Progresso, Matupá, Perxoto de
Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo
Verde, Paranatinga, Pedra Preta,
Primavera, Jangada, Jauru, Porto
Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São
José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Fls. Nº 013
RS

Pedra Preta, 11 de agosto de 2025.

Carta APP nº 170/2025
Protocolo nº 3118/2025

Ilmo. Sr.

GLAUBER ALVES MOURA

Gerente de Fiscalização e Operação Externa - AGER Barra

Ref.: Auto de Notificação nº 024 – 2025 e anexos.

A SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S.A. ("Concessionária e/ou Águas de Pedra Preta"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta - MT, inscrita no CNPJ sob o n. 06.077.568/0001-97, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme segue:

Em atenção ao Ofício 144/2025, que encaminha notificação N°024/2025 e Relatório de Visita no PTP 05 vem expor o que segue:



Imagem 02 e 03– Detalhes da organização e cobertura dos tubos.

No mais, a Concessionária permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior
Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

SCS OGSJ/WE

SCS / OGSJ/ LYZ

Nossa
natureza
movimenta
a vida.

Nossa
natureza
movimenta
a vida

R. Irene Biela, 460 - Centro
CEP 78795-000 - Pedra Preta-MT

Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube icons
@aegeamt
aegeamt.com.br
@aegea.saneamento
aegea.com.br

Dis. Nº 019
RS

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7662E936-2C22-490C-995A-4B5EE07C5B3E
Assunto: MT2 - CT APP 170 - Ager Barra - Notificação 24 - Visita PTP 05 - Tubulação - Buraco - 3118
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Pedra Preta
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopelid (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km
56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 45.182.16.226

Recebimento de registros

Status: Original
12/08/2025 11:18:48

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Leticia Yule Zavarizzi
leticia.zavarizzi@aegea.com.br
Gerente de Operações
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Assinatura

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.72.254.130
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 12/08/2025 11:20:27
Visualizado: 12/08/2025 11:54:43
Assinado: 12/08/2025 11:55:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Osmair Goncalves de Souza Junior
osmair.junior@aegea.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 186.209.217.9

Enviado: 12/08/2025 11:20:27
Visualizado: 12/08/2025 18:21:13
Assinado: 12/08/2025 18:21:27

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 12/08/2025 18:21:13
ID: 5dc2256d-17a8-46ea-b31f-3b304383937d

Samuel Carvalho de Souza
samuel.carvalho@aegea.com.br
Sup. de Unidade
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 170.80.60.246

Enviado: 12/08/2025 11:20:27
Visualizado: 12/08/2025 11:44:49
Assinado: 12/08/2025 11:59:27


Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Fls. Nº 015
RS

Eventos do signatário

Arildo Paulo Viana Junior
arildo.viana@aegea.com.br
Diretor Presidente
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 200.181.30.194

Registro de hora e data

Enviado: 12/08/2025 18:21:28
Visualizado: 12/08/2025 18:28:11
Assinado: 12/08/2025 18:28:19

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Robson Luiz Cunha
robson.cunha@aegea.com.br
Direto Executivo
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 177.85.172.139

Enviado: 12/08/2025 18:21:28
Visualizado: 13/08/2025 09:24:54
Assinado: 13/08/2025 09:24:59

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

12/08/2025 11:20:28
13/08/2025 09:24:54
13/08/2025 09:24:59
13/08/2025 09:24:59

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

016
RS

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Fls. Nº 012
RS

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

CT 170 - Notificação 24 - Visita PTP 05 - Tubulação - Buraco - 3118.

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>
Data 2025-08-13 11:26

 CT 170 - Notificação 24 - Visita PTP 05 - Tubulação - Buraco - 3118..pdf (~792 KB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 170 - Notificação 24 - Visita PTP 05 - Tubulação - Buraco - 3118.

Gentileza acusar recebimento.,



CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul,
Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã,
Novo Progresso, Matupá, Peixoto de
Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo
Verde, Paranatinga, Pedra Preta,
Primavera, Jangada, Jauru, Porto
Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São
José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Fls. Nº 020
RS

Memorando n.º 074/2025 – AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2025.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 024/2025/FIS/PPR.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 024/2025/FIS, relatório de visita no PTP 05 em Pedra Preta, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153
Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'
Gerente de Fiscalização e Operação Externa AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 024/2025/FIS – PPR
Auto de Notificação: 024/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 14 de agosto de 2025.



CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 4.983/2022

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA 039/2025/FIS

Assunto: MONITORAMENTO DE PRESSÃO NO BAIRRO CASTELANDIA II – PRIMAVERA DO LESTE/MT

Órgão destinatário: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - Barra do Garças/MT

Remete: Águas de Primavera

Data de abertura: 03/07/2025

Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 039/2025

N.º do Ofício: 184/2025

N.º Auto de Infração:

N.º do Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º do Ofício:

Memorando n.º 041/2025 - AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2025.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externo

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 039/2025/FIS.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 039/2025/FIS, o Auto de Notificação n.º 039/2025 e o Relatório de Monitoramento de Pressão no bairro Castelândia II em Primavera do Leste, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER
APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.06.27 09:38:29 -04'00'

Gerência de Fiscalização e Operação Externa AGIRF
Portaria n.º 220/2025

NOTIFICAÇÃO

Auto n.º: 039/2025

Referência: Relatório de Monitoramento de Pressão no Bairro Castelândia II – Primavera do Leste/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR	
Empresa:	Águas de Primavera
Endereço:	Rua Londrina, n. 249, Centro
Cidade:	Primavera do Leste / MT
Responsável:	Arildo Viana – Diretor Presidente
CONSTATAÇÃO	
Por meio do Relatório de Monitoramento de Pressão, anexo, constatou-se desconformidade nas pressões no período compreendido entre os dias 17/06 a 27/06 de 2025.	
Não conformidades: Pressão dinâmica abaixo de 10 mca na rede de distribuição no bairro Castelândia II, a Avenida Tancredo Neves, n.º 980; total de 241 horas monitoradas, 58% do período estão em desconformidade.	
Determinação: Sanar a inconformidade supracitada, atendendo o artigo 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017.	
Prazo para regularização: 10 (dez) dias , a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 013/2020.	
Prazo para manifestação: 24 (vinte e quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º, ambos da Resolução AGIRF n.º 013/2020.	
Norma aplicável: Contrato de Concessão firmado entre o município de Primavera do Leste e Águas de Primavera na data de 25/08/2000, Termo de Cooperação n.º 02/2019, Resoluções AGIRF n.º 008/2019 e 013/2020, Lei Federal 11.445/2007.	
Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2025.	
GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.06.27 09:38:29 -04'00' Gerência de Fiscalização e Operação Externa AGIRF Portaria n.º 220/2025	

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Avenida Tancredo Neves, 980 - Bairro: Castelândia II

Primavera do Leste - MT

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO

Equipe de Fiscalização:

- Matheus Barchet Wiethan - Agente de Fiscalização.
- Ewerton da Silva Alves - Agente de Fiscalização
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Ouvidoria.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo / Pós graduação em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.

JUNHO / 2025

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NO BAIRRO CASTELÂNDIA II PRIMAVERA DO LESTE/MT

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressão no Bairro Castelândia II, Av. Tancredo Neves, 980 e HD: Y22G359498, na cidade de Primavera do Leste/MT.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger de pressão, modelo LAMOM DP, série n.º 5100244, com registro de pressão configurado para coletar dados a cada 01 hora.



Imagem 01 – Foto do equipamento Datalogger LAMON DP 5100244.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 17 de junho de 2025 e, retirado dia 27 de junho de 2025.

4. PRESSÕES REGISTRADAS NO PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitorados 241:00 horas. As pressões registradas estão resumidas da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	HORAS	%
Pressão Negativa	0:00:00	0
Pressão entre 0 e 10 mca	140:00:00	58
Pressão entre 10 e 40 mca	101:00:00	42
Pressão maior que 40 mca	0:00:00	0
Total de horas monitorado	241:00:00	100,00

Quadro 01 – Descrição das pressões no período monitorado.

PRESSÃO	MCA
Média	10,11
Máxima	20,98
Mínima	4,03

Quadro 02 – Estatísticas do Monitoramento de Pressão do período.

Periodo	Hora < 10 MCA	Hora > 40 MCA
Entre 00 e 05:59 horas	37:00:00	0:00:00
Entre 06 e 11:59 horas	21:00:00	0:00:00
Entre 12 e 17:59 horas	47:00:00	0:00:00
Entre 18 e 23:59 horas	35:00:00	0:00:00
Total	140:00:00	0:00:00

Quadro 03 – Período em horas abaixo de 10 mca.

5. GRÁFICOS

5.1. Representação gráfica das pressões monitoradas:

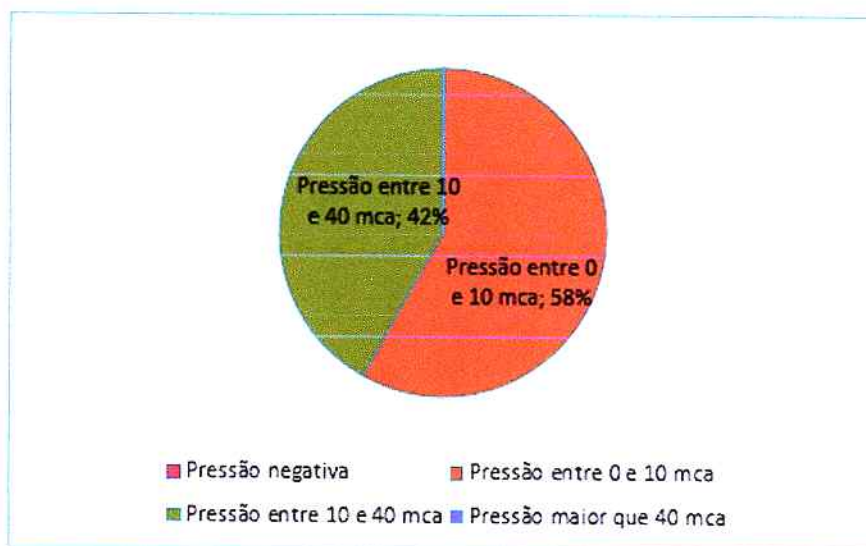


Gráfico 01 – Porcentagem dos intervalos de pressão.

Gráfico de monitoramento de pressão no bairro Castelândia, em Primavera do Leste, no período de 17/06 a 27/06/2025.

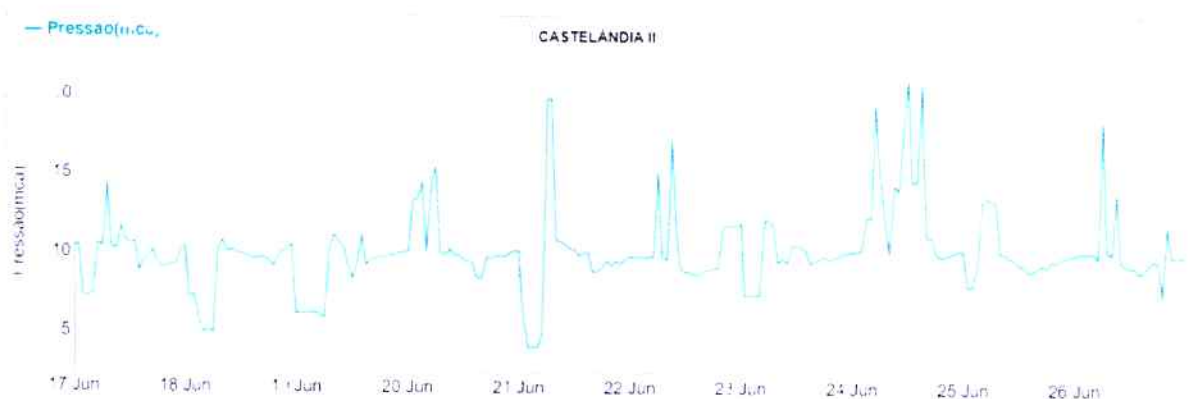


Gráfico 02 – Monitoramento de pressão do período.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta forma, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprimindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas no período de monitoramento pelo Datalogger no endereço supracitado, estão (58%) de 241 (duzentos e quarenta e um) horas monitoradas em desconformidade com a norma técnica estabelecida de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada, e a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Primavera do Leste, 02 de julho de 2025.

GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER
APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.06.27 09:38:29 -04'00'

Gerência de Fiscalização e Operação Externa AGIRF
Portaria n.º 220/2025

Anexo - Relatório de Monitoramento de Pressão gerado pelo Datalogger.

**MONITORAMENTO DE PRESSÃO - CASTELÂNDIA II**

Relatório N°: 01 - PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGIRF

Responsável técnico: GLAUBER MOURA

gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br

Equipamento

Local: AV. TANCREDO NEVES, 980 PARQUE CASTELÂNDIA

Modelo: DP

Data de início: 17/6/2025 - 0:0:0

Número de série: 5100244

Data de término: 27/6/2025 - 0:0:0

Configurações**Canal de pressão**

Unidade:	mca
----------	-----

Estatísticas**Pressão**

Média:	10.110
--------	--------

Máxima:	20.980
---------	--------

Mínima:	4.030
---------	-------


GLAUBER MOURA**Observações**

Hidrômetro Y22G359498

Conclusões

Diante das informações coletadas verificou-se uma oscilação no abastecimento, dessa forma, será avaliado pela equipe técnica para tomar as devidas providencias.

008
Wang

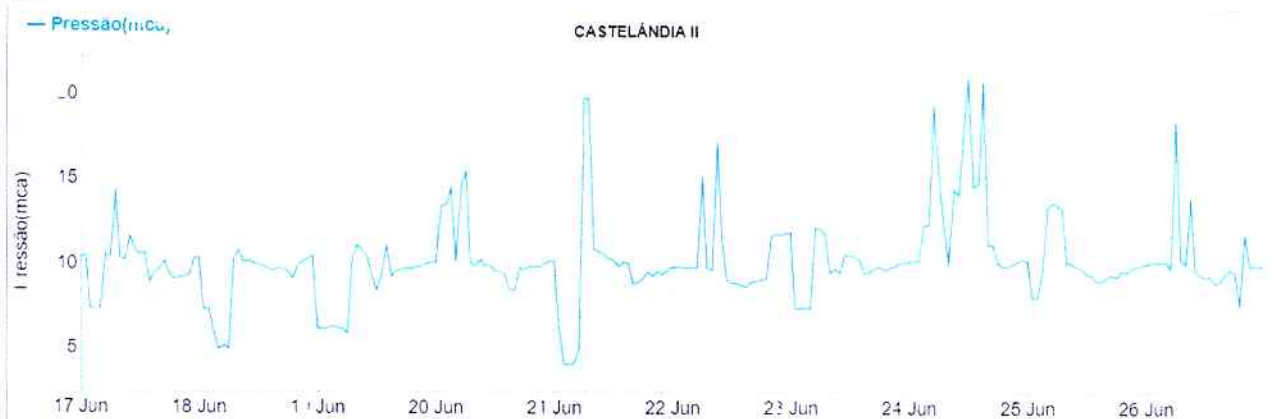

Nº	Data	Hora	Pressão (mca)
1	17/06/2025	00:00:00	10.30
2	17/06/2025	01:00:00	10.41
3	17/06/2025	02:00:00	7.26
4	17/06/2025	03:00:00	7.24
5	17/06/2025	04:00:00	7.29
6	17/06/2025	05:00:00	10.47
7	17/06/2025	06:00:00	10.32
8	17/06/2025	07:00:00	14.31
9	17/06/2025	08:00:00	10.26
10	17/06/2025	09:00:00	10.16
11	17/06/2025	10:00:00	11.58
12	17/06/2025	11:00:00	10.72
13	17/06/2025	12:00:00	10.47
14	17/06/2025	13:00:00	10.59
15	17/06/2025	14:00:00	8.84
16	17/06/2025	15:00:00	9.44
17	17/06/2025	16:00:00	9.64
18	17/06/2025	17:00:00	10.07
19	17/06/2025	18:00:00	9.31
20	17/06/2025	19:00:00	9.02
21	17/06/2025	20:00:00	9.11
22	17/06/2025	21:00:00	9.18
23	17/06/2025	22:00:00	9.25
24	17/06/2025	23:00:00	10.26
25	18/06/2025	00:00:00	10.26
26	18/06/2025	01:00:00	7.17
27	18/06/2025	02:00:00	7.29
28	18/06/2025	03:00:00	5.89
29	18/06/2025	04:00:00	4.91
30	18/06/2025	05:00:00	5.11
31	18/06/2025	06:00:00	4.90

Nº	Data	Hora	Pressão (mca)
32	18/06/2025	07:00:00	10.24
33	18/06/2025	08:00:00	10.71
34	18/06/2025	09:00:00	10.03
35	18/06/2025	10:00:00	10.13
36	18/06/2025	11:00:00	9.97
37	18/06/2025	12:00:00	9.87
38	18/06/2025	13:00:00	9.81
39	18/06/2025	14:00:00	9.65
40	18/06/2025	15:00:00	9.54
41	18/06/2025	16:00:00	9.70
42	18/06/2025	17:00:00	9.63
43	18/06/2025	18:00:00	9.50
44	18/06/2025	19:00:00	9.09
45	18/06/2025	20:00:00	9.79
46	18/06/2025	21:00:00	10.07
47	18/06/2025	22:00:00	10.22
48	18/06/2025	23:00:00	10.44
49	19/06/2025	00:00:00	6.13
50	19/06/2025	01:00:00	6.11
51	19/06/2025	02:00:00	6.13
52	19/06/2025	03:00:00	6.24
53	19/06/2025	04:00:00	6.18
54	19/06/2025	05:00:00	6.09
55	19/06/2025	06:00:00	5.83
56	19/06/2025	07:00:00	10.20
57	19/06/2025	08:00:00	11.06
58	19/06/2025	09:00:00	10.70
59	19/06/2025	10:00:00	10.40
60	19/06/2025	11:00:00	9.38
61	19/06/2025	12:00:00	8.37
62	19/06/2025	13:00:00	9.27
63	19/06/2025	14:00:00	11.05
64	19/06/2025	15:00:00	9.20
65	19/06/2025	16:00:00	9.55
66	19/06/2025	17:00:00	9.62
67	19/06/2025	18:00:00	9.72
68	19/06/2025	19:00:00	9.66
69	19/06/2025	20:00:00	9.79
70	19/06/2025	21:00:00	9.80
71	19/06/2025	22:00:00	9.96
72	19/06/2025	23:00:00	10.02
73	20/06/2025	00:00:00	10.04

N°	Data	Hora	Pressão (mca)
74	20/06/2025	01:00:00	13.37
75	20/06/2025	02:00:00	13.43
76	20/06/2025	03:00:00	14.46
77	20/06/2025	04:00:00	10.05
78	20/06/2025	05:00:00	14.57
79	20/06/2025	06:00:00	15.40
80	20/06/2025	07:00:00	10.00
81	20/06/2025	08:00:00	9.82
82	20/06/2025	09:00:00	10.22
83	20/06/2025	10:00:00	9.83
84	20/06/2025	11:00:00	9.87
85	20/06/2025	12:00:00	9.54
86	20/06/2025	13:00:00	9.51
87	20/06/2025	14:00:00	9.38
88	20/06/2025	15:00:00	8.41
89	20/06/2025	16:00:00	8.42
90	20/06/2025	17:00:00	9.71
91	20/06/2025	18:00:00	9.63
92	20/06/2025	19:00:00	9.80
93	20/06/2025	20:00:00	9.78
94	20/06/2025	21:00:00	9.76
95	20/06/2025	22:00:00	9.96
96	20/06/2025	23:00:00	10.13
97	21/06/2025	00:00:00	10.10
98	21/06/2025	01:00:00	6.21
99	21/06/2025	02:00:00	4.03
100	21/06/2025	03:00:00	4.05
101	21/06/2025	04:00:00	4.04
102	21/06/2025	05:00:00	5.03
103	21/06/2025	06:00:00	19.70
104	21/06/2025	07:00:00	19.69
105	21/06/2025	08:00:00	10.80
106	21/06/2025	09:00:00	10.69
107	21/06/2025	10:00:00	10.54
108	21/06/2025	11:00:00	10.26
109	21/06/2025	12:00:00	10.22
110	21/06/2025	13:00:00	9.81
111	21/06/2025	14:00:00	10.04
112	21/06/2025	15:00:00	10.04
113	21/06/2025	16:00:00	8.81
114	21/06/2025	17:00:00	8.88
115	21/06/2025	18:00:00	9.10

Nº	Data	Hora	Pressão (mca)
116	21/06/2025	19:00:00	9.50
117	21/06/2025	20:00:00	9.23
118	21/06/2025	21:00:00	9.54
119	21/06/2025	22:00:00	9.34
120	21/06/2025	23:00:00	9.63
121	22/06/2025	00:00:00	9.78
122	22/06/2025	01:00:00	9.79
123	22/06/2025	02:00:00	9.76
124	22/06/2025	03:00:00	9.75
125	22/06/2025	04:00:00	9.78
126	22/06/2025	05:00:00	9.76
127	22/06/2025	06:00:00	15.16
128	22/06/2025	07:00:00	9.75
129	22/06/2025	08:00:00	9.61
130	22/06/2025	09:00:00	17.23
131	22/06/2025	10:00:00	11.43
132	22/06/2025	11:00:00	9.03
133	22/06/2025	12:00:00	8.86
134	22/06/2025	13:00:00	8.83
135	22/06/2025	14:00:00	8.70
136	22/06/2025	15:00:00	8.64
137	22/06/2025	16:00:00	8.91
138	22/06/2025	17:00:00	8.97
139	22/06/2025	18:00:00	9.06
140	22/06/2025	19:00:00	9.09
141	22/06/2025	20:00:00	11.59
142	22/06/2025	21:00:00	11.72
143	22/06/2025	22:00:00	11.67
144	22/06/2025	23:00:00	11.76
145	23/06/2025	00:00:00	11.83
146	23/06/2025	01:00:00	7.30
147	23/06/2025	02:00:00	7.39
148	23/06/2025	03:00:00	7.40
149	23/06/2025	04:00:00	7.36
150	23/06/2025	05:00:00	12.08
151	23/06/2025	06:00:00	12.03
152	23/06/2025	07:00:00	11.73
153	23/06/2025	08:00:00	9.45
154	23/06/2025	09:00:00	9.70
155	23/06/2025	10:00:00	9.44
156	23/06/2025	11:00:00	10.53
157	23/06/2025	12:00:00	10.47

Nº	Data	Hora	Pressão (mca)
158	23/06/2025	13:00:00	10.43
159	23/06/2025	14:00:00	10.22
160	23/06/2025	15:00:00	9.39
161	23/06/2025	16:00:00	9.53
162	23/06/2025	17:00:00	9.73
163	23/06/2025	18:00:00	9.80
164	23/06/2025	19:00:00	9.62
165	23/06/2025	20:00:00	9.75
166	23/06/2025	21:00:00	9.81
167	23/06/2025	22:00:00	10.03
168	23/06/2025	23:00:00	10.05
169	24/06/2025	00:00:00	10.10
170	24/06/2025	01:00:00	10.13
171	24/06/2025	02:00:00	10.22
172	24/06/2025	03:00:00	12.26
173	24/06/2025	04:00:00	12.26
174	24/06/2025	05:00:00	19.40
175	24/06/2025	06:00:00	15.26
176	24/06/2025	07:00:00	12.26
177	24/06/2025	08:00:00	10.11
178	24/06/2025	09:00:00	14.33
179	24/06/2025	10:00:00	14.04
180	24/06/2025	11:00:00	17.63
181	24/06/2025	12:00:00	20.98
182	24/06/2025	13:00:00	14.50
183	24/06/2025	14:00:00	14.65
184	24/06/2025	15:00:00	20.79
185	24/06/2025	16:00:00	11.07
186	24/06/2025	17:00:00	11.10
187	24/06/2025	18:00:00	10.05
188	24/06/2025	19:00:00	9.83
189	24/06/2025	20:00:00	9.86
190	24/06/2025	21:00:00	9.96
191	24/06/2025	22:00:00	10.14
192	24/06/2025	23:00:00	10.25
193	25/06/2025	00:00:00	10.16
194	25/06/2025	01:00:00	7.95
195	25/06/2025	02:00:00	8.00
196	25/06/2025	03:00:00	9.56
197	25/06/2025	04:00:00	13.29
198	25/06/2025	05:00:00	13.58
199	25/06/2025	06:00:00	13.43

Nº	Data	Hora	Pressão (mca)
200	25/06/2025	07:00:00	13.27
201	25/06/2025	08:00:00	10.05
202	25/06/2025	09:00:00	10.02
203	25/06/2025	10:00:00	9.78
204	25/06/2025	11:00:00	9.75
205	25/06/2025	12:00:00	9.35
206	25/06/2025	13:00:00	9.34
207	25/06/2025	14:00:00	8.94
208	25/06/2025	15:00:00	8.97
209	25/06/2025	16:00:00	9.20
210	25/06/2025	17:00:00	9.35
211	25/06/2025	18:00:00	9.20
212	25/06/2025	19:00:00	9.57
213	25/06/2025	20:00:00	9.50
214	25/06/2025	21:00:00	9.74
215	25/06/2025	22:00:00	9.85
216	25/06/2025	23:00:00	9.88
217	26/06/2025	00:00:00	9.97
218	26/06/2025	01:00:00	10.10
219	26/06/2025	02:00:00	10.10
220	26/06/2025	03:00:00	10.11
221	26/06/2025	04:00:00	10.12
222	26/06/2025	05:00:00	9.72
223	26/06/2025	06:00:00	18.52
224	26/06/2025	07:00:00	10.23
225	26/06/2025	08:00:00	10.02
226	26/06/2025	09:00:00	13.92
227	26/06/2025	10:00:00	9.52
228	26/06/2025	11:00:00	9.37
229	26/06/2025	12:00:00	9.20
230	26/06/2025	13:00:00	9.26
231	26/06/2025	14:00:00	8.87
232	26/06/2025	15:00:00	8.97
233	26/06/2025	16:00:00	9.40
234	26/06/2025	17:00:00	9.66
235	26/06/2025	18:00:00	9.53
236	26/06/2025	19:00:00	7.54
237	26/06/2025	20:00:00	11.75
238	26/06/2025	21:00:00	9.89
239	26/06/2025	22:00:00	9.83
240	26/06/2025	23:00:00	9.88
241	27/06/2025	00:00:00	9.96

Ofício n.º 184/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2025.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: Auto de Notificação n.º 039 - 2025 e anexos.

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 039/2025 e Relatório de Monitoramento de Pressão no bairro Castelândia II do município de Primavera do Leste/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional
Decreto Municipal n.º 5.270/2023

RE: Ofício - 184 - AN - 039 - Primavera do Leste - MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para gerencia.f.o.e@agirf.com.br <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Luis Felipe Silva Muniz <luis.muniz@aegea.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>
Data 2025-07-04 11:03

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 3858/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br



CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, Umuá do Sul, Sarita Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Escondido, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: gerencia.f.o.e@agirf.com.br <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>

Enviado: quinta-feira, 3 de julho de 2025 16:43

Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Luis Felipe Silva Muniz <luis.muniz@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>

Assunto: Ofício - 184 - AN - 039 - Primavera do Leste - MT

[Some people who received this message don't often get email from gerencia.f.o.e@agirf.com.br. Learn why this is important at <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Prezados (a),

Segue relatório de monitoramento de pressão e Auto de notificação.

At.te,
Glauber Moura

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Fls. Nº 016
L. Daye

Carta APR nº336/2025

Primavera do Leste/MT, 15 de julho de 2025.

Protocolo nº 3858/2025

Ilmo. Sr.

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças/MT

Endereço: R. J, 379 - Centro, Barra do Garças - MT, 78600-000

e

Ilmo. Sr.

EDSON GONÇALVES MOREIRA

Diretor Técnico Operacional

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças/MT

Endereço: R. J, 379 - Centro, Barra do Garças - MT, 78600-000.

Ref.: OFÍCIO 184/2025 - NOTIFICAÇÃO 39/2025 - AGIRF.

A **ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A**. ("CONCESSIONÁRIA"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário no município de Primavera do Leste/MT, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 04.042.374/0001-20, com sede na Rua Londrina, nº 249, Centro, CEP 78.850-000, Primavera do Leste/MT, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme a seguir:

A concessionária, em resposta à notificação da Agência de Regulação e Fiscalização – AGIRF, relativa à não conformidade especificada, vem informar o cumprimento da que segue listada adiante, acostando as evidências do respectivo cumprimento. No que se refere a notificação de número 39 recebida, informamos que a região mencionada vem sendo regularmente monitorada, e os registros operacionais demonstram que a pressão na rede atende aos parâmetros mínimos exigidos de 10 mca, conforme preconizado na legislação vigente.


Destacamos que não há histórico de desabastecimento ou intermitência no fornecimento de água na localidade em questão, sendo o sistema operado de forma contínua.

e estável.

Como evidência do atendimento à pressão mínima, seguem as Ordens de Serviço nº 56326/25 e nº 53594/25, que demonstram por meio de medições em campo que a pressão está dentro dos parâmetros estabelecidos. Segue em anexo o pdf das ordens de serviços.

Em cumprimento ao que foi estabelecido, realizamos a integral observância da notificação e solicitamos o arquivamento do ofício supracitado. Neste momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer necessidades que possam surgir.

Atenciosamente,



Arildo Paulo Viana Júnior
Diretor Presidente



Robson Cunha
Diretor Executivo

LFM UZ
LFM/LYZ



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 54932253 Data de Criação: 15/07/2025 08:41:2 Cliente: 426222 - JOSE EDUARDO ZOLIN Solicitante: JOSE EDUARDO ZOLIN Serviço Realizado: 129003-AFERIÇÃO DE PONTO DE CONTROLE DE PRESSÃO Protocolo de Origem: 56326/2025-1 Endereço: AV TANCREDO NEVES,968 PRIMAVERA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: APRESG-02 Ano: 2025 Programação: 15/07/2025 08:41:16 Status: Finalizada Equipe: APRESG-02		
Inicio Execução: 15/07/2025 09:22 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 310 Fim Execução: 15/07/2025 09:28 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

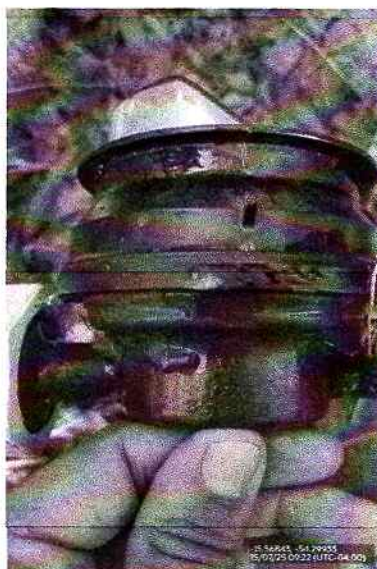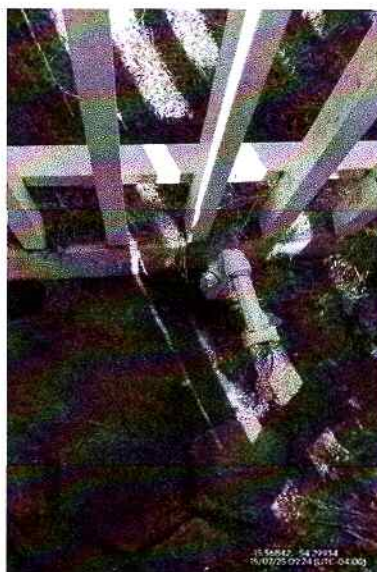

№. 020
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



File No 021
Way

Parecer: A equipe foi até o local da residência e constatou que o abastecimento de água a pressão e vazão estão normais conforme fotos abaixo



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



File # 023
L. Olay



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



File No 024
Way

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: EDC38FA0-74FE-4208-AD54-B49E9E9C4F33
Assunto: MT2 - CT APR 336 - Notificação 39 - Baixa Pressão Av. Tancredo Neves, 980 - 3858
Nº Contrato Sistemico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Primavera do Leste
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 8
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km
56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.135

Rastreamento de registros

Status: Original
17/07/2025 14:35:40
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Leticia Yule Zavarizzi
leticia.zavarizzi@aegea.com.br
Gerente de Operações
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Assinatura

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.181.30.194

Registro de hora e data

Enviado: 17/07/2025 14:36:12
Visualizado: 17/07/2025 15:20:02
Assinado: 17/07/2025 15:20:18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Luis Felipe Silva Muniz
luis.muniz@aegea.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP:
2804:18:1890:2502:1853:1b95:a2b1:aea1
Assinado com o uso do celular

Enviado: 17/07/2025 14:36:12
Visualizado: 17/07/2025 14:58:29
Assinado: 17/07/2025 14:58:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17/07/2025 14:58:29
ID: c4cef174-76e4-44cb-90a9-708e0e7ac202

Arildo Paulo Viana Junior
arildo.viana@aegea.com.br
Diretor Presidente
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
carregada
Usando endereço IP: 187.36.170.166

Enviado: 17/07/2025 15:20:19
Visualizado: 17/07/2025 15:48:51
Assinado: 17/07/2025 15:48:58

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Assinatura  Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 200.181.30.194	Registro de hora e data Enviado: 17/07/2025 15:20:19 Visualizado: 17/07/2025 18:34:48 Assinado: 17/07/2025 18:34:53
---	--	---

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	17/07/2025 14:36:12
Entrega certificada	Segurança verificada	17/07/2025 18:34:48
Assinatura concluída	Segurança verificada	17/07/2025 18:34:53
Concluído	Segurança verificada	17/07/2025 18:34:53
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

RECEIVED 027
Way

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

Fwd: CT 336 - Notificação 39 - Baixa Pressão Av. Tancredo Neves, 980 - 3858

De Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Para Rhyanne Lopes <rhyanne.lopes@agirf.com.br>, Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Data 2025-07-18 14:56

CT 336 - Notificação 39 - Baixa Pressão Av. Tancredo Neves, 980 - 3858.pdf (~2,4 MB)

Acusamos o recebimento.
----- Mensagem original -----
Assunto: CT 336 - Notificação 39 - Baixa Pressão Av. Tancredo Neves, 980 - 3858
Data: 2025-07-18 10:05
De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para: "gerencia.f.o.e@agirf.com.br" <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>

Bom Dia!
Prezado (a)
O CEDOC da Águas de Primavera do Leste encaminha a CT 336 -
Notificação 39 - Baixa Pressão Av. Tancredo Neves, 980 - 3858
Gentileza acusar recebimento.

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop,
Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo,
Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta,
Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia
e São José

cedoc.mt@aegea.com.br

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: sexta-feira, 4 de julho de 2025 10:03
Para: gerencia.f.o.e@agirf.com.br <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>; Arildo
Paulo Viana Junior <arildo.vianajunior@agirf.com.br>; Presidente
<presidente@agirf.com.br>; Operacional
<operacional@agirf.com.br>; Dayanevieira
<dayanevieira@agirf.com.br>; Luis Felipe Silva Muniz
<luis.felipe@agirf.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício - 184 - AN - 039 - Primavera do Leste - MT

Bom Dia!
Prezado (a)
O CEDOC da Águas de Primavera do Leste
Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 3858/2025. Caso
tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail:
cedoc.mt@aegea.com.br

CT
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop,
Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo,
Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta,
Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia
e São José

cedoc.mt@aegea.com.br

De: gerencia.f.o.e@agirf.com.br <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 3 de julho de 2025 16:43
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana
Junior <arildo.vianajunior@agirf.com.br>; Presidente
<presidente@agirf.com.br>; Operacional
<operacional@agirf.com.br>; Dayanevieira
<dayanevieira@agirf.com.br>; Luis Felipe Silva Muniz
<luis.felipe@agirf.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@agirf.com.br>
Assunto: Ofício - 184 - AN - 039 - Primavera do Leste - MT

[Some people who received this message don't often get email from
gerencia.f.o.e@agirf.com.br. Learn why this is important at
<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Prezados (a),
Segue relatório de monitoramento de pressão e Auto de notificação.

File # 030
1 Day

At.te,
Glauber Moura

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

--
At.te

File # 031
Way

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGIRF

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Avenida Tancredo Neves, 980 - Bairro: Castelândia II

Primavera do Leste - MT

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO

Equipe de Fiscalização:

- Matheus Barchet Wiethan - Agente de Fiscalização.
- Ewerton da Silva Alves - Agente de Fiscalização
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Ouvidoria.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo / Pós graduação em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.

JULHO / 2025

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NO BAIRRO CASTELÂNDIA II PRIMAVERA DO LESTE/MT

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento de água no Bairro Castelândia II, Av. Tancredo Neves, 980, em Primavera do Leste/MT, por meio do monitoramento de pressão. O objetivo é garantir que a pressão na rede atenda à norma vigente (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017) e forneça um abastecimento seguro e eficiente à população.

1.1 Ações Realizadas

Monitoramento de pressão realizado em dois períodos:

17 a 27 de junho de 2025: 241 horas, com 42% atendendo à norma e 58% não atendendo.

17 a 27 de julho de 2025: 241 horas, com 33% atendendo à norma e 67% não atendendo.

Lavratura do Auto de Notificação nº 039/2025 e concessão de 10 dias para regularização.

Recebimento da carta APR nº 336/2025, informando que a região está sendo monitorada e que a pressão na rede atende à legislação vigente (essa informação foi contestada pelo segundo monitoramento).

1.2 Próximas Ações

Concessão de 10 dias para regularizar a pressão na região supracitada.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger de pressão, modelo LAMOM DP, série n.º 5100244, com registro de pressão configurado para coletar dados a cada 01 hora.



Imagem 01 – Foto do equipamento Datalogger LAMON DP 5100244.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 17 de julho de 2025 e, retirado dia 27 de julho de 2025.

4. PRESSÕES REGISTRADAS NO PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitorados 241:00 horas. As pressões registradas estão resumidas da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	HORAS	%
Pressão Negativa	8:00:00	3
Pressão entre 0 e 10 mca	154:00:00	64
Pressão entre 10 e 40 mca	79:00:00	33
Pressão maior que 40 mca	0:00:00	0
Total de horas monitorado	241:00:00	100,00

Quadro 01 – Descrição das pressões no período monitorado.

PRESSÃO	MCA
Média	9,59
Máxima	28,05
Mínima	-2,08

Quadro 02 – Estatísticas do Monitoramento de Pressão do período.

Periodo	Hora < 10 MCA	Hora > 40 MCA
Entre 00 e 05:59 horas	38:00:00	0:00:00
Entre 06 e 11:59 horas	30:00:00	0:00:00
Entre 12 e 17:59 horas	55:00:00	0:00:00
Entre 18 e 23:59 horas	39:00:00	0:00:00
Total	162:00:00	0:00:00

Quadro 03 – Período em horas abaixo de 10 mca.

5. GRÁFICOS

5.1. Representação gráfica das pressões monitoradas:

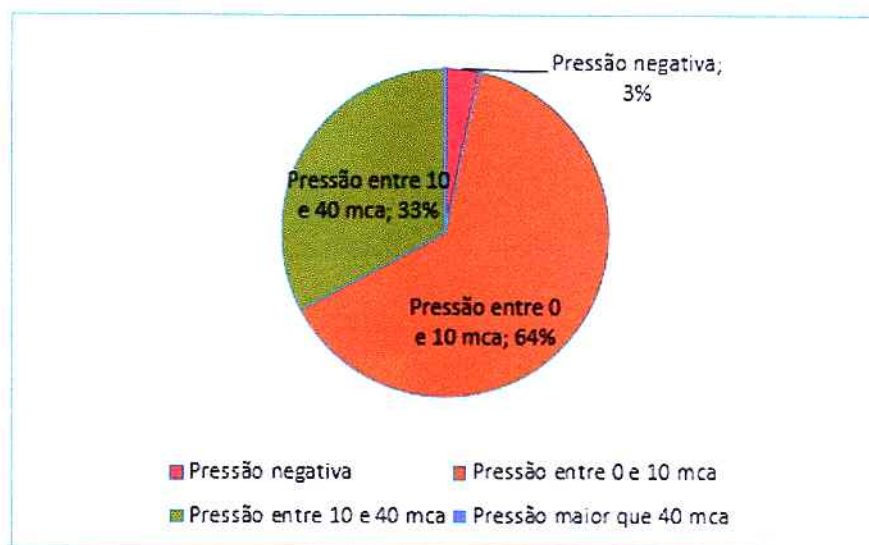


Gráfico 01 – Porcentagem dos intervalos de pressão.

Gráfico de monitoramento de pressão no bairro Castelândia, em Primavera do Leste, no período de 17/07 a 27/07/2025.

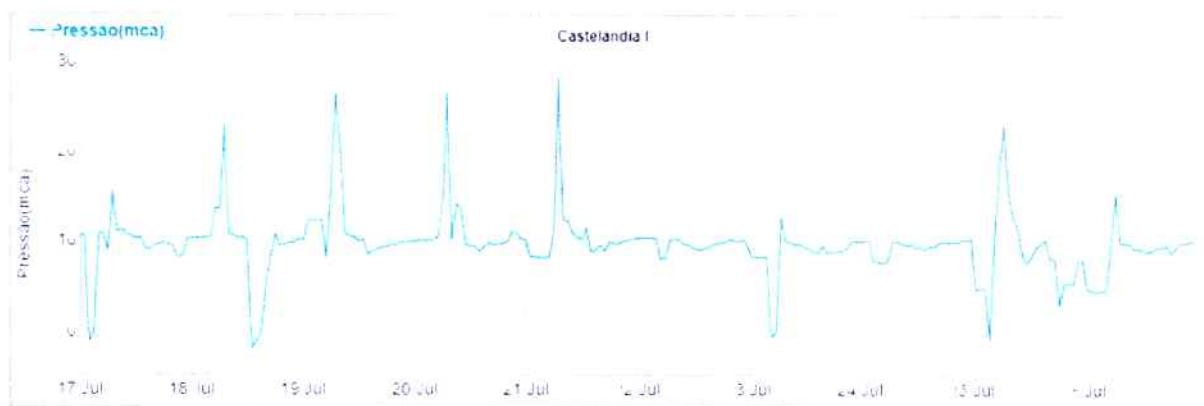


Gráfico 02 – Monitoramento de pressão do período.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta forma, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprimindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar.

As pressões registradas no período de monitoramento pelo Datalogger no endereço supracitado, estão (67%) de 241 (duzentos e quarenta e um) horas monitoradas em desconformidade com a norma técnica estabelecida de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada, e a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Primavera do Leste, 29 de julho de 2025.

GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER
APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.06.27 09:38:29 -04'00'

Gerência de Fiscalização e Operação Externa AGIRF
Portaria n.º 220/2025

Anexo - Relatório de Monitoramento de Pressão gerado pelo Datalogger.

**MONITORAMENTO DE PRESSÃO - PRIMAVERA DO LESTE - MT**

Relatório N°: 04

ARGIF

Responsável técnico: GLAUBER MOURA

gerencia.f.o.e@agirf.com.br

Equipamento

Local: Avenida Tancredo Neves nº 980, Bairro: Parque Castelândia I

Modelo: DP

Data de início: 17/7/2025 - 0:0:0

Número de série: 5100244

Data de término: 27/7/2025 - 0:0:0

Configurações**Canal de pressão**

Unidade:	mca
----------	-----

Estatísticas**Pressão**

Média:	9.590
--------	-------

Máxima:	28.050
---------	--------


Mínima:	-2.080
---------	--------

GLAUBER MOURA**Observações**

Hidrômetro: Y22G359498

Conclusões

Diante das informações coletadas verificou-se uma oscilação no abastecimento, dessa forma, será avaliado pela equipe técnica para tomar as devidas providencias.

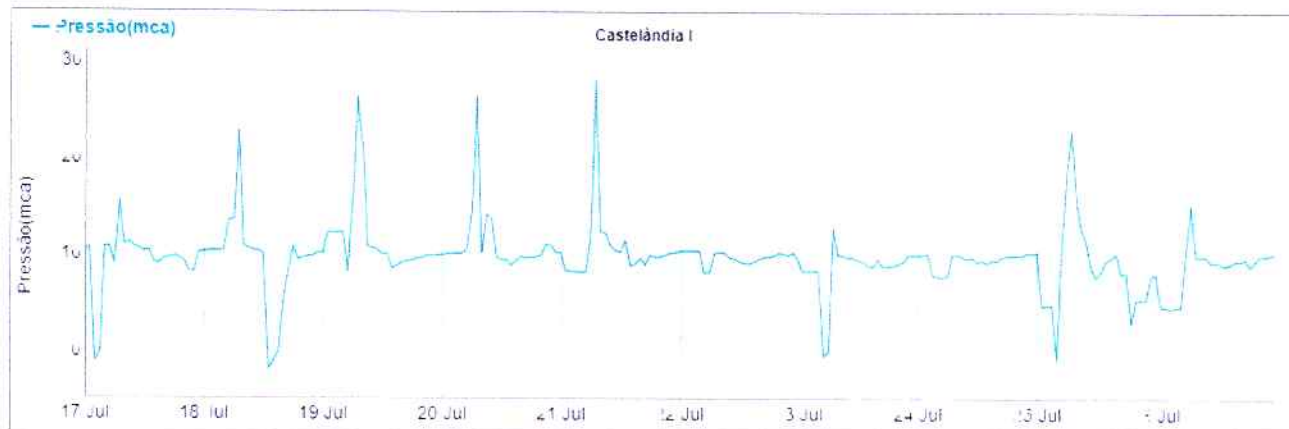

Nº	Data	Hora	Pressão (mca)
1	17/07/2025	00:00:00	10.33
2	17/07/2025	01:00:00	10.53
3	17/07/2025	02:00:00	-1.28
4	17/07/2025	03:00:00	-0.39
5	17/07/2025	04:00:00	10.65
6	17/07/2025	05:00:00	10.68
7	17/07/2025	06:00:00	8.80
8	17/07/2025	07:00:00	15.53
9	17/07/2025	08:00:00	10.85
10	17/07/2025	09:00:00	11.15
11	17/07/2025	10:00:00	10.65
12	17/07/2025	11:00:00	10.42
13	17/07/2025	12:00:00	10.16
14	17/07/2025	13:00:00	10.29
15	17/07/2025	14:00:00	9.06
16	17/07/2025	15:00:00	8.89
17	17/07/2025	16:00:00	9.44
18	17/07/2025	17:00:00	9.54
19	17/07/2025	18:00:00	9.69
20	17/07/2025	19:00:00	9.51
21	17/07/2025	20:00:00	9.25
22	17/07/2025	21:00:00	8.10
23	17/07/2025	22:00:00	8.07
24	17/07/2025	23:00:00	10.12
25	18/07/2025	00:00:00	10.13
26	18/07/2025	01:00:00	10.21
27	18/07/2025	02:00:00	10.25
28	18/07/2025	03:00:00	10.27
29	18/07/2025	04:00:00	10.29
30	18/07/2025	05:00:00	13.53
31	18/07/2025	06:00:00	13.54

Nº	Data	Hora	Pressão (mca)
32	18/07/2025	07:00:00	22.71
33	18/07/2025	08:00:00	10.64
34	18/07/2025	09:00:00	10.50
35	18/07/2025	10:00:00	10.25
36	18/07/2025	11:00:00	10.28
37	18/07/2025	12:00:00	9.87
38	18/07/2025	13:00:00	-2.08
39	18/07/2025	14:00:00	-1.25
40	18/07/2025	15:00:00	-0.20
41	18/07/2025	16:00:00	4.99
42	18/07/2025	17:00:00	8.12
43	18/07/2025	18:00:00	10.62
44	18/07/2025	19:00:00	9.32
45	18/07/2025	20:00:00	9.53
46	18/07/2025	21:00:00	9.65
47	18/07/2025	22:00:00	9.68
48	18/07/2025	23:00:00	10.06
49	19/07/2025	00:00:00	9.94
50	19/07/2025	01:00:00	12.24
51	19/07/2025	02:00:00	12.20
52	19/07/2025	03:00:00	12.18
53	19/07/2025	04:00:00	12.23
54	19/07/2025	05:00:00	8.05
55	19/07/2025	06:00:00	16.59
56	19/07/2025	07:00:00	26.20
57	19/07/2025	08:00:00	20.97
58	19/07/2025	09:00:00	10.65
59	19/07/2025	10:00:00	10.47
60	19/07/2025	11:00:00	10.31
61	19/07/2025	12:00:00	9.81
62	19/07/2025	13:00:00	10.00
63	19/07/2025	14:00:00	8.41
64	19/07/2025	15:00:00	8.74
65	19/07/2025	16:00:00	8.99
66	19/07/2025	17:00:00	9.20
67	19/07/2025	18:00:00	9.20
68	19/07/2025	19:00:00	9.50
69	19/07/2025	20:00:00	9.44
70	19/07/2025	21:00:00	9.76
71	19/07/2025	22:00:00	9.73
72	19/07/2025	23:00:00	9.82
73	20/07/2025	00:00:00	9.83

Nº	Data	Hora	Pressão (mca)
74	20/07/2025	01:00:00	9.91
75	20/07/2025	02:00:00	9.95
76	20/07/2025	03:00:00	9.95
77	20/07/2025	04:00:00	9.97
78	20/07/2025	05:00:00	10.36
79	20/07/2025	06:00:00	14.63
80	20/07/2025	07:00:00	26.28
81	20/07/2025	08:00:00	10.04
82	20/07/2025	09:00:00	14.11
83	20/07/2025	10:00:00	13.59
84	20/07/2025	11:00:00	9.57
85	20/07/2025	12:00:00	9.30
86	20/07/2025	13:00:00	9.34
87	20/07/2025	14:00:00	8.72
88	20/07/2025	15:00:00	9.23
89	20/07/2025	16:00:00	9.69
90	20/07/2025	17:00:00	9.46
91	20/07/2025	18:00:00	9.55
92	20/07/2025	19:00:00	9.58
93	20/07/2025	20:00:00	9.80
94	20/07/2025	21:00:00	10.92
95	20/07/2025	22:00:00	10.80
96	20/07/2025	23:00:00	10.07
97	21/07/2025	00:00:00	10.03
98	21/07/2025	01:00:00	8.16
99	21/07/2025	02:00:00	8.14
100	21/07/2025	03:00:00	8.09
101	21/07/2025	04:00:00	8.07
102	21/07/2025	05:00:00	8.03
103	21/07/2025	06:00:00	11.39
104	21/07/2025	07:00:00	28.05
105	21/07/2025	08:00:00	12.30
106	21/07/2025	09:00:00	12.17
107	21/07/2025	10:00:00	10.83
108	21/07/2025	11:00:00	10.32
109	21/07/2025	12:00:00	10.09
110	21/07/2025	13:00:00	11.34
111	21/07/2025	14:00:00	8.69
112	21/07/2025	15:00:00	8.87
113	21/07/2025	16:00:00	9.49
114	21/07/2025	17:00:00	8.78
115	21/07/2025	18:00:00	9.83

Nº	Data	Hora	Pressão (mca)
116	21/07/2025	19:00:00	9.60
117	21/07/2025	20:00:00	9.63
118	21/07/2025	21:00:00	9.83
119	21/07/2025	22:00:00	10.00
120	21/07/2025	23:00:00	10.06
121	22/07/2025	00:00:00	10.21
122	22/07/2025	01:00:00	10.29
123	22/07/2025	02:00:00	10.25
124	22/07/2025	03:00:00	10.23
125	22/07/2025	04:00:00	10.24
126	22/07/2025	05:00:00	7.95
127	22/07/2025	06:00:00	8.02
128	22/07/2025	07:00:00	10.00
129	22/07/2025	08:00:00	10.09
130	22/07/2025	09:00:00	10.06
131	22/07/2025	10:00:00	9.53
132	22/07/2025	11:00:00	9.48
133	22/07/2025	12:00:00	9.16
134	22/07/2025	13:00:00	8.96
135	22/07/2025	14:00:00	8.94
136	22/07/2025	15:00:00	9.14
137	22/07/2025	16:00:00	9.41
138	22/07/2025	17:00:00	9.65
139	22/07/2025	18:00:00	9.64
140	22/07/2025	19:00:00	9.77
141	22/07/2025	20:00:00	10.06
142	22/07/2025	21:00:00	9.94
143	22/07/2025	22:00:00	9.82
144	22/07/2025	23:00:00	10.06
145	23/07/2025	00:00:00	9.08
146	23/07/2025	01:00:00	8.10
147	23/07/2025	02:00:00	8.13
148	23/07/2025	03:00:00	8.15
149	23/07/2025	04:00:00	8.14
150	23/07/2025	05:00:00	-0.73
151	23/07/2025	06:00:00	-0.23
152	23/07/2025	07:00:00	12.61
153	23/07/2025	08:00:00	9.77
154	23/07/2025	09:00:00	9.79
155	23/07/2025	10:00:00	9.49
156	23/07/2025	11:00:00	9.58
157	23/07/2025	12:00:00	9.25

Nº	Data	Hora	Pressão (mca)
158	23/07/2025	13:00:00	9.17
159	23/07/2025	14:00:00	8.70
160	23/07/2025	15:00:00	8.65
161	23/07/2025	16:00:00	9.38
162	23/07/2025	17:00:00	8.65
163	23/07/2025	18:00:00	8.69
164	23/07/2025	19:00:00	8.73
165	23/07/2025	20:00:00	8.89
166	23/07/2025	21:00:00	9.10
167	23/07/2025	22:00:00	9.76
168	23/07/2025	23:00:00	9.86
169	24/07/2025	00:00:00	9.79
170	24/07/2025	01:00:00	9.88
171	24/07/2025	02:00:00	9.95
172	24/07/2025	03:00:00	7.69
173	24/07/2025	04:00:00	7.70
174	24/07/2025	05:00:00	7.48
175	24/07/2025	06:00:00	7.70
176	24/07/2025	07:00:00	9.86
177	24/07/2025	08:00:00	9.90
178	24/07/2025	09:00:00	9.71
179	24/07/2025	10:00:00	9.44
180	24/07/2025	11:00:00	9.60
181	24/07/2025	12:00:00	9.13
182	24/07/2025	13:00:00	9.28
183	24/07/2025	14:00:00	9.00
184	24/07/2025	15:00:00	9.32
185	24/07/2025	16:00:00	9.27
186	24/07/2025	17:00:00	9.72
187	24/07/2025	18:00:00	9.79
188	24/07/2025	19:00:00	9.77
189	24/07/2025	20:00:00	9.81
190	24/07/2025	21:00:00	9.77
191	24/07/2025	22:00:00	10.07
192	24/07/2025	23:00:00	10.00
193	25/07/2025	00:00:00	10.12
194	25/07/2025	01:00:00	4.52
195	25/07/2025	02:00:00	4.66
196	25/07/2025	03:00:00	4.64
197	25/07/2025	04:00:00	-1.09
198	25/07/2025	05:00:00	11.22
199	25/07/2025	06:00:00	18.71

Nº	Data	Hora	Pressão (mca)
200	25/07/2025	07:00:00	22.76
201	25/07/2025	08:00:00	15.46
202	25/07/2025	09:00:00	12.61
203	25/07/2025	10:00:00	11.12
204	25/07/2025	11:00:00	8.50
205	25/07/2025	12:00:00	7.51
206	25/07/2025	13:00:00	8.20
207	25/07/2025	14:00:00	9.32
208	25/07/2025	15:00:00	9.52
209	25/07/2025	16:00:00	10.04
210	25/07/2025	17:00:00	7.93
211	25/07/2025	18:00:00	7.99
212	25/07/2025	19:00:00	2.81
213	25/07/2025	20:00:00	5.21
214	25/07/2025	21:00:00	5.25
215	25/07/2025	22:00:00	5.18
216	25/07/2025	23:00:00	7.67
217	26/07/2025	00:00:00	7.86
218	26/07/2025	01:00:00	4.51
219	26/07/2025	02:00:00	4.45
220	26/07/2025	03:00:00	4.35
221	26/07/2025	04:00:00	4.45
222	26/07/2025	05:00:00	4.43
223	26/07/2025	06:00:00	9.99
224	26/07/2025	07:00:00	15.13
225	26/07/2025	08:00:00	9.71
226	26/07/2025	09:00:00	9.70
227	26/07/2025	10:00:00	9.71
228	26/07/2025	11:00:00	9.05
229	26/07/2025	12:00:00	9.12
230	26/07/2025	13:00:00	9.01
231	26/07/2025	14:00:00	8.76
232	26/07/2025	15:00:00	8.94
233	26/07/2025	16:00:00	9.28
234	26/07/2025	17:00:00	9.24
235	26/07/2025	18:00:00	9.49
236	26/07/2025	19:00:00	8.63
237	26/07/2025	20:00:00	9.22
238	26/07/2025	21:00:00	9.80
239	26/07/2025	22:00:00	9.73
240	26/07/2025	23:00:00	9.91
241	27/07/2025	00:00:00	9.95

Ofício n.º 227/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 29 de julho de 2025.

Sr.

Arildo Viana

Diretor Presidente

AEGEA MT-02

SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 039/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 039/2025 e Relatório de Monitoramento de Pressão, no Município de Primavera do Leste/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.270/2023

RE: Ofício - 227 - AN - 039 - Primavera do Leste - MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>
Data 2025-07-30 16:41

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 4393/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br



CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Poxoréu de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Parauatanga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>

Enviado: terça-feira, 29 de julho de 2025 16:26


Para: Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>

Assunto: Ofício - 227 - AN - 039 - Primavera do Leste - MT

Prezados (a),

Segue relatório de acompanhamento de monitoramento de pressão no bairro Castelândia II, referente ao Auto de Notificação 039/2025

At.te

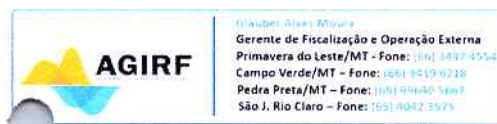

Glauber Alves Moura
Gerente de Fiscalização e Operação Externa
Primavera do Leste/MT - Fone: (66) 3497-4554
Campo Verde/MT - Fone: (66) 3419-6218
Pedra Preta/MT - Fone: (66) 3964-5667
São J. Rio Claro - Fone: (66) 4042-3575

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Des. Nº 047
Way

Carta APR nº 373/2025
Protocolo nº 4393/2025

Primavera do Leste/MT, 11 de agosto de 2025.

Ilmo. Sr.

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças/MT
Endereço: R. J, 379 - Centro, Barra do Garças - MT, 78600-000

e

Ilmo. Sr.

EDSON GONÇALVES MOREIRA

Diretor Técnico Operacional

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças/MT
Endereço: R. J, 379 - Centro, Barra do Garças - MT, 78600-000.

Ref.: OFÍCIO 227/2025 - NOTIFICAÇÃO 39/2025 - PRAZO 10 DIAS – AGIRF

A **ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A** (“CONCESSIONÁRIA”), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário no município de Primavera do Leste/MT, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 04.042.374/0001-20, com sede na Rua Londrina, nº 249, Centro, CEP 78.850-000, Primavera do Leste/MT, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme a seguir:


A concessionária, em resposta à notificação da Agência de Regulação e Fiscalização – AGIRF, relativa à não conformidade especificada, vem informar o cumprimento das que seguem listadas adiante, acostando as evidências do respectivo cumprimento. No que se refere as NC de número 39 recebida, informamos que a região mencionada vem sendo regularmente monitorada, e os registros operacionais demonstram que a pressão na rede atende aos parâmetros mínimos exigidos de 10 mca, conforme preconizado na legislação vigente.

Em atenção ao ofício encaminhado, informamos que realizamos ações de monitoramento e verificação da pressão na rede de abastecimento do bairro Castelândia II,

contemplando intervenções específicas registradas nas Ordens de Serviço nº 64343/2025-1, nº 64884/2025-1 e nº 64463/2025-1, as quais seguem em anexo. Esses procedimentos permitiram aferir que a rede mantém, de forma geral, níveis de pressão compatíveis com o estabelecido contratualmente, garantindo o adequado atendimento à população local.

Ressaltamos que a porcentagem apontada no relatório como fora do parâmetro mínimo está muito próxima do valor exigido e não compromete o abastecimento da região. Destacamos, ainda, que não há histórico de baixa pressão ou falta de água no local, o que demonstra a efetividade das medidas adotadas e a confiabilidade do sistema.

Em cumprimento ao que foi estabelecido, realizamos a integral observância da notificação e solicitamos o arquivamento do ofício supracitado. Neste momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer necessidades que possam surgir.



Arildo Paulo Viana Júnior
Diretor Presidente



Robson Cunha
Diretor Executivo

LFM/UYZ
LFM/LYZ

	Ordem de Serviço																											
Id da Atividade: 56909130 Data de Criação: 08/08/2025 08:03:2 Cliente: 426222 - JOSE EDUARDO ZOLIN Solicitante: JOSE EDUARDO ZOLIN Serviço Realizado: 129003-AFERIÇÃO DE PONTO DE CONTROLE DE PRESSÃO Protocolo de Origem: 64343/2025-1 Endereço: AV TANCREDO NEVES,968 PRIMAVERA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: APRESG-02 Ano: 2025 Programação: 08/08/2025 08:03:11 Status: Finalizada Equipe: APRESG-02																												
Informações Complementares Início Execução: 08/08/2025 08:21 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 319 Fim Execução: 08/08/2025 08:25 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																												
Formulário de Perguntas em Campo<table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>319</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>968</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>PARQUE CASTELÂNDIA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>5</td></tr><tr><td>Zona</td><td>5</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>1440</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>1440</td></tr><tr><td>Rota</td><td>3</td></tr><tr><td>Frequência</td><td>1440</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Água e Esgoto</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	319	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	968	Bairro	PARQUE CASTELÂNDIA	Setor	5	Zona	5	Número da Quadra	1440	Número do Lote	1440	Rota	3	Frequência	1440	Tipo Ligação	Água e Esgoto	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Pergunta	Resposta																											
Última Leitura Do Hidrometro	319																											
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																											
Número do Imóvel	968																											
Bairro	PARQUE CASTELÂNDIA																											
Setor	5																											
Zona	5																											
Número da Quadra	1440																											
Número do Lote	1440																											
Rota	3																											
Frequência	1440																											
Tipo Ligação	Água e Esgoto																											
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																											
Parecer de Campo Parecer: Equipe veio até o local fazer verificação de pressão, onde local consta com 11 mca e fluxo de água bom 050 W. A. G.																												




Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



15.56843 -54.29933
08/08/25 08:21 (UTC-04:00)

	Ordem de Serviço																											
Id da Atividade: 56998548 Data de Criação: 09/08/2025 08:28:0 Cliente: 337041 - AUGUSTINHO BUSS Solicitante: AUGUSTINHO BUSS Serviço Realizado: 129003-AFERIÇÃO DE PONTO DE CONTROLE DE PRESSÃO Protocolo de Origem: 64884/2025-1 Endereço: AV TANCREDO NEVES,967 PRIMAVERA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: APRESG-02 Ano: 2025 Programação: 09/08/2025 08:29:7 Status: Finalizada Equipe: APRESG-02																												
Informações Complementares Início Execução: 09/08/2025 08:43 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 448 Fim Execução: 09/08/2025 08:44 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																												
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>448</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>967</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>PARQUE CASTELÂNDIA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>5</td></tr><tr><td>Zona</td><td>5</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>1470</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>1470</td></tr><tr><td>Rota</td><td>3</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>1470</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Água e Esgoto</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	448	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	967	Bairro	PARQUE CASTELÂNDIA	Setor	5	Zona	5	Número da Quadra	1470	Número do Lote	1470	Rota	3	Sequência	1470	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Água e Esgoto
Pergunta	Resposta																											
Última Leitura Do Hidrometro	448																											
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																											
Número do Imóvel	967																											
Bairro	PARQUE CASTELÂNDIA																											
Setor	5																											
Zona	5																											
Número da Quadra	1470																											
Número do Lote	1470																											
Rota	3																											
Sequência	1470																											
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																											
Tipo Ligação	Água e Esgoto																											
Parecer de Campo Parecer: Equipe veio até o ponto o local está com 12 mca e com fluxo bom de água																												
																												



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



File No. 053
Way

	Ordem de Serviço																											
Id da Atividade: 56962869 Data de Criação: 08/08/2025 17:21:1 Cliente: 337041 - AUGUSTINHO BUSS Solicitante: AUGUSTINHO BUSS Serviço Realizado: 129003-AFERIÇÃO DE PONTO DE CONTROLE DE PRESSÃO Protocolo de Origem: 64463/2025-1 Endereço: AV TANCREDO NEVES,967 PRIMAVERA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: esg02 Ano: 2025 Programação: 08/08/2025 17:21:29 Status: Finalizada Equipe: APRESG-02																												
Informações Complementares Início Execução: 08/08/2025 17:25 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 448 Fim Execução: 08/08/2025 17:26 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																												
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>448</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>967</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>PARQUE CASTELÂNDIA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>5</td></tr><tr><td>Zona</td><td>5</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>1470</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>1470</td></tr><tr><td>Rota</td><td>3</td></tr><tr><td>Frequência</td><td>1470</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Água e Esgoto</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	448	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	967	Bairro	PARQUE CASTELÂNDIA	Setor	5	Zona	5	Número da Quadra	1470	Número do Lote	1470	Rota	3	Frequência	1470	Tipo Ligação	Água e Esgoto	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Pergunta	Resposta																											
Última Leitura Do Hidrometro	448																											
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																											
Número do Imóvel	967																											
Bairro	PARQUE CASTELÂNDIA																											
Setor	5																											
Zona	5																											
Número da Quadra	1470																											
Número do Lote	1470																											
Rota	3																											
Frequência	1470																											
Tipo Ligação	Água e Esgoto																											
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																											
Parecer de Campo Parecer: Equipe veio até o local onde o ponto consta 15 mca com bom fluxo de água 054 L. D. S.																												



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Fig. Nº 055
Way

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4FB043CE-8D23-45CA-A11F-213CCE369F4A

Status: Concluído

Assunto: MT2 - CT APR 373 - AGIRF - OF 227 - NOT 39 - Relatório Monitoramento Pressão Desconformidade - 4393

Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55

Nº Contrato Jurídico: 55

Unidade de Negócio AEGEA:

GU00 - R1/MS

Nome do Fornecedor: Aguas de Primavera

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 8

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 5

Rubrica: 2

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

CEDOC R1

Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km

56,5, sala 602, Tombadouro

Indaiatuba, São Paulo 13340-600

cedoc@aguasguariroba.com.br

Endereço IP: 45.182.16.226

Estreamento de registros

Status: Original

13/08/2025 10:48:42

Portador: CEDOC R1

cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Leticia Yule Zavarizzi

leticia.zavarizzi@aegea.com.br

Gerente de Operações

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.85.172.139

Registro de hora e data

Enviado: 13/08/2025 10:50:25

Visualizado: 13/08/2025 11:16:32

Assinado: 13/08/2025 17:57:03

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Luis Felipe Silva Muniz

luis.muniz@aegea.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.181.30.194

Enviado: 13/08/2025 10:50:25

Visualizado: 13/08/2025 11:25:47

Assinado: 13/08/2025 11:45:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 13/08/2025 11:25:47

ID: 37c62a46-8324-4ab6-ada5-7db218231f98

Arildo Paulo Viana Junior

arildo.viana@aegea.com.br

Diretor Presidente

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 177.85.172.139

Enviado: 13/08/2025 17:57:04

Visualizado: 13/08/2025 18:09:35

Assinado: 13/08/2025 18:09:45

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário

Robson Luiz Cunha

robson.cunha@aegea.com.br

Direto Executivo

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 200.181.30.194

Registro de hora e data

Enviado: 13/08/2025 17:57:04

Visualizado: 13/08/2025 18:29:00

Assinado: 13/08/2025 18:29:51

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

13/08/2025 10:50:25

Entrega certificada

Segurança verificada

13/08/2025 18:29:00

Assinatura concluída

Segurança verificada

13/08/2025 18:29:51

Concluído

Segurança verificada

13/08/2025 18:29:51

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.


If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:



- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

Memorando n.º 076/2025 – AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2025.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 039/2025/FIS/PVA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 039/2025/FIS, relatório de visita e acompanhamento, em Primavera do Leste para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externa AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 039/2025/FIS – PVA
Auto de Notificação: 039/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 18 de agosto de 2025.



CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 4.983/2022

CONCLUÍDO



PROTOCOLO DE ENTRADA 043/2025/FIS

Assunto: VISTORIA DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADA – CAMPO VERDE/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Campo Verde

Data de abertura: 18/07/2025

Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 043/2025

N.º de Ofício: 215/2025

N.º Auto de Infração:

N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º de Ofício:

Memorando n.º 045/2025- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 18 de julho de 2025.

De: Coordenador de Saneamento

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 043/2025/FIS.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 043/2025/FIS, o Auto de Notificação n.º 043/2025 e o Relatório de Visita de Reposições Asfálticas e/Calçadas em Campo Verde, para as devidas providencias.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

NOTIFICAÇÃO

Auto n.º: 043/2025

Referência: Relatório de Visita – Reposição Asfáltica e/ou Caçada – Campo Verde/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR	
Empresa: Águas de Campo Verde	
Endereço: Avenida Florianópolis, n. 392 - Centro	
Cidade: Campo Verde/MT	
Responsável: Arildo Viana – Diretor Presidente	
CONSTATAÇÃO	
Por meio do Relatório de Visita, anexo, constatou-se 13 (treze) ausências de reposições asfálticas, 01 (uma) reposição de calçada e 16 (dezesesseis) retrabalho, conforme imagens 01/30, às fls. 02/17.	
Não conformidades:	
1. HD Y17T061749 2. HD Y22G360180 3. HD Y24DM0507670 4. Rua Elizeu F. de Paula – Bairro: Jardim América 5. Rua Maria Fim – Jardim América 6. Rua Maria Fim – Jardim América 7. Rua Flavio Lens – Bairro: Jardim América 8. HD Y13S364209 9. HD Y23SG2065699 10. HD Y22G974403 11. HD Y23SG064323 12. HD Y23SG2066128 13. HD Y22G351761 14. HD A24DM0508903 15. HD Y22G374124	16. HD Y23SG2065619 17. HD Y20S095730 18. HD Avenida Brasília – EEE - 01 19. HD A24DM0507831 20. HD Avenida Mato Grosso – Bairro: Vale do Sol 21. HD A24DM0508994 22. HD Em frente ao CCO 23. HD Rua Maceió, Número 1443 – Centro 24. HD Rua São Salvador, Número 1044 – Centro 25. HD Rua Belo Horizonte, Número 576 – Centro 26. HD Rua Belo Horizonte, Número 652 – Centro 27. HD Avenida Isidoro Luiz Gentilin 28. HD Avenida Isidoro Luiz Gentilin 29. HD Avenida Isidoro Luiz Gentilin 30. HD Avenida Isidoro Luiz Gentilin
Determinação: Executar as reposições asfálticas, calçadas, meio-fio, além dos retrabalhos nos locais identificados no Relatório supracitado.	
Prazo para regularização: 10 (dez) dias , a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 013/2020.	
Prazo para manifestação: 24 (vinte quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º da Resolução AGIRF n.º 013/2020.	
Norma aplicável: Lei Municipal de n.º 711/2001, Termo de Convênio de Cooperação 01/2019, Resolução AGIRF n.º 008/2019 e 013/2020, e Art. 2º da Lei Federal n.º 11.445/2007 e Lei Municipal n.º 410/2025.	
Primavera do Leste/MT, 18 de julho de 2025.	
GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025	Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04:00'

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização –
AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Campo Verde/MT

Assunto: Reposição Asfáltica e/ou de Calçada

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNO- GFOE

JULHO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGIRF, consciente de sua responsabilidade com relação à situação de escassez dos recursos hídricos e com foco na busca de promover maior eficiência, está intensificando esforços na fiscalização deste setor.

No dia 17 de julho de 2025, a equipe de fiscalização da AGIRF visitou alguns bairros da cidade de Campo Verde, no intuito de verificar inconformidades na prestação dos serviços.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 13 (treze) ausências de reposições asfálticas, 01 (uma) reposição de calçada e 16 (dezesseis) retrabalho, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir.



Imagem 01: HD – Y17T061749.



Imagem 02: HD – Y22G360180.



Imagem 03: HD – Y24DM0507670.



Imagem 04: Rua Elizeu F. de Paula – Bairro: Jardim América.



Imagem 05: Rua Maria Fim – Bairro: Jardim América.

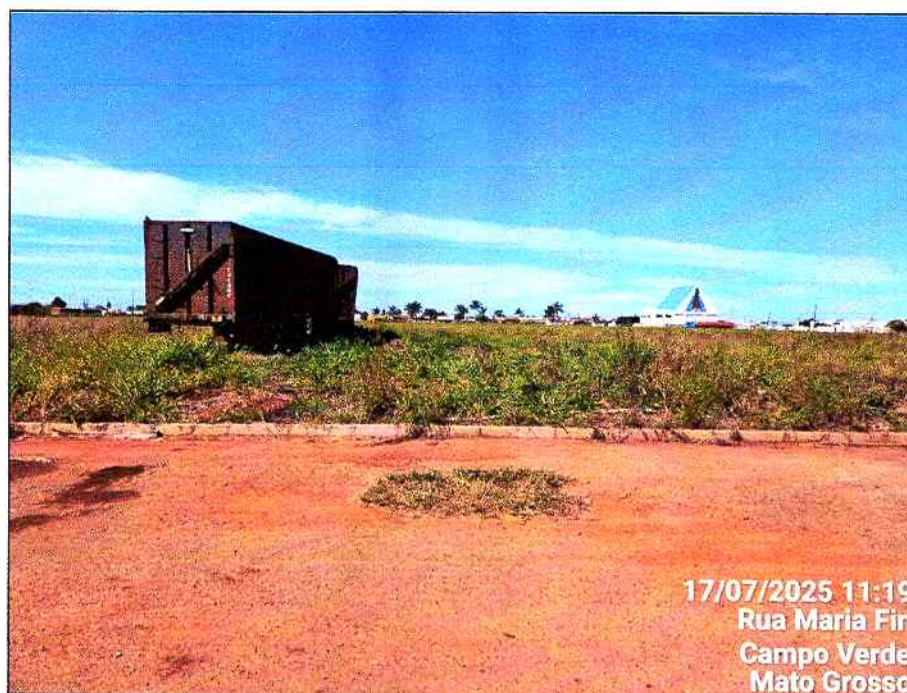


Imagem 06: Rua Maria Fim – Bairro: Jardim América.



Imagem 07: Rua Flavio Lens – Bairro: Jardim América.



Imagem 08: HD – Y13S364209.



Imagem 09: HD – Y23SG2065699.



Imagem 10: HD – Y22G974403.



Imagem 11: HD – Y23SG064323.



Imagem 12: HD – Y23SG2066128.



Imagem 13: HD – Y22G351761.

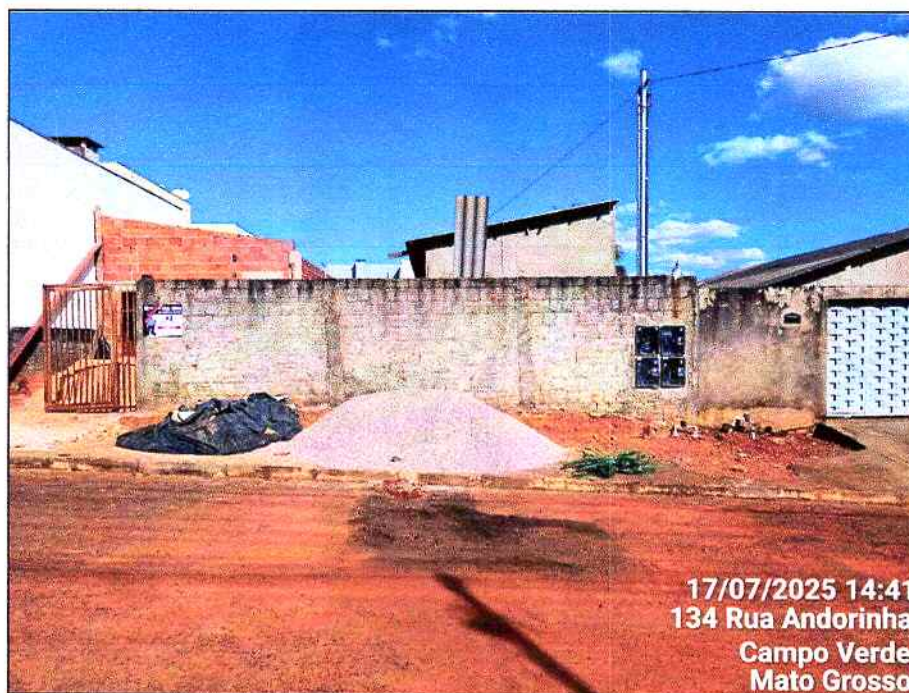


Imagem 14: HD – A24DM0508903.



Imagem 15: HD – Y22G374124.



Imagem 16: HD – Y23SG2065619.



Imagem 17: HD – Y20S095730.



Imagem 18: Avenida Brasília – EEE - 01

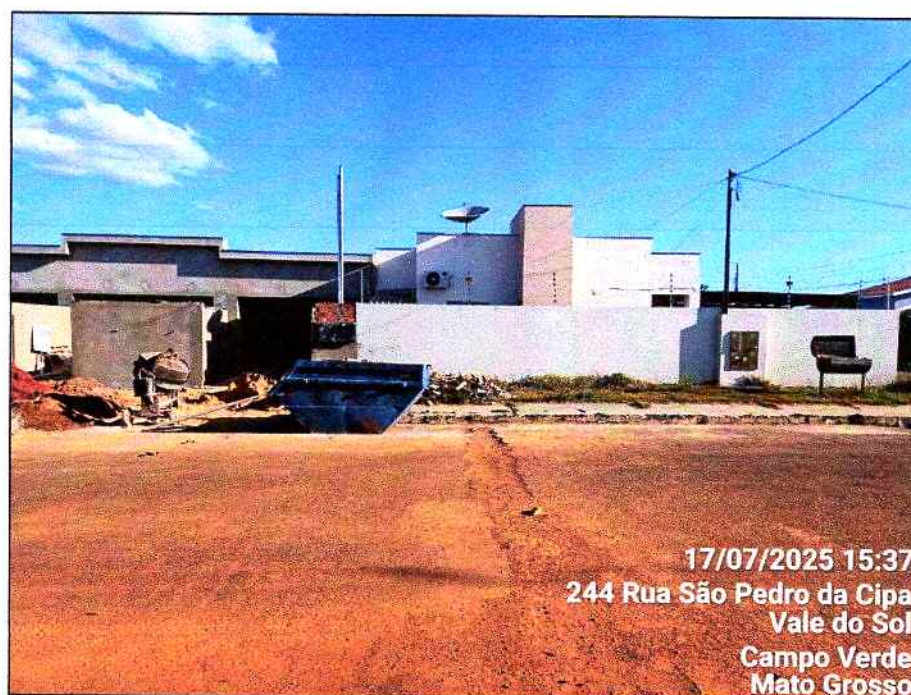


Imagem 19: HD – A24DM0507831.

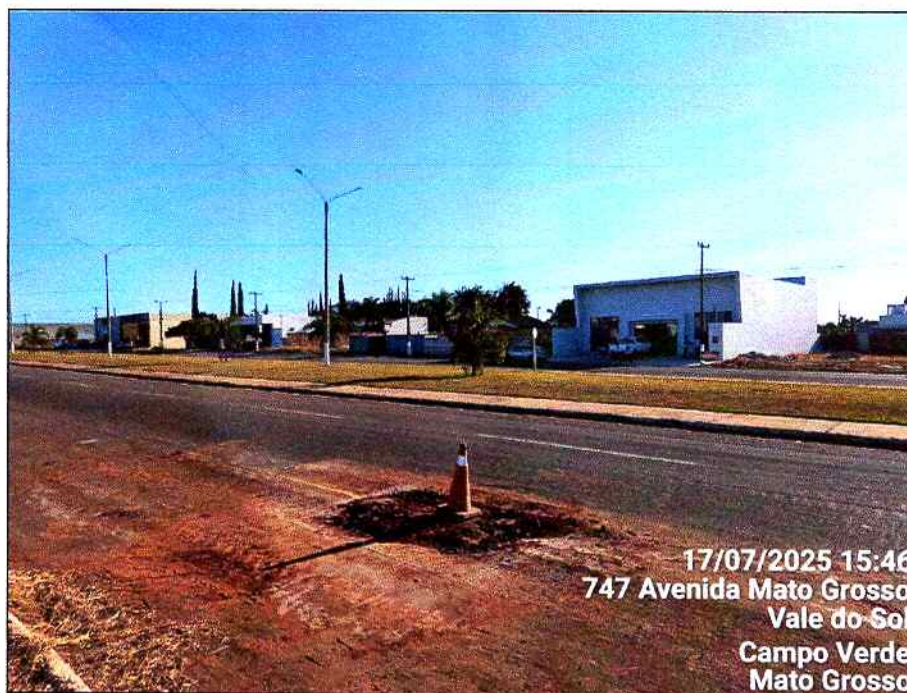


Imagem 20: Avenida Mato Grosso – Bairro: Vale do Sol.

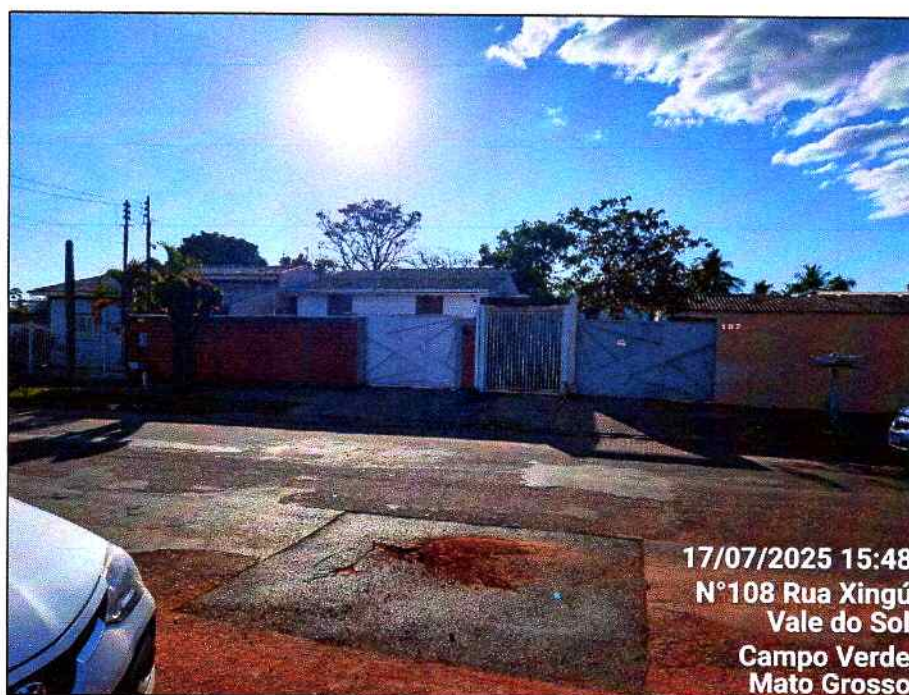


Imagem 21: HD – A24DM0508994.



Imagem 22: Em frente ao CCO.



Imagem 23: Rua Maceió, Número 1443 – Centro.



Imagem 24: Rua São Salvador, Número 1044 – Centro.



Imagem 25: Rua Belo Horizonte, Número 576 – Centro.



Imagem 26: Rua Belo Horizonte, Número 652 – Centro.



Imagem 27: HD – Avenida Isidoro Luiz Gentilin.



Imagem 28: Avenida Isidoro Luiz Gentilin.



Imagem 29: Avenida Isidoro Luiz Gentilin.



Imagem 30: Avenida Isidoro Luiz Gentilin.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que a ausência de pavimentação asfálticas ou de calçadas, apontados neste relatório, são resultados de reparos de vazamentos, ligações novas de água e/ou esgoto. Dessa forma, afetando diretamente a estética da cidade, segurança e o tráfego de veículos.

Diante disso, deve-se lavrar Auto de Notificação, bem como concessão de prazo para regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Douglas Nunes dos Santos - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Ouvidoria.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo / Pós graduação em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.

Primavera do Leste/MT, 18 de julho de 2025.

Ofício n.º 215/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 18 de julho de 2025.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: Auto de Notificação n.º 043/2025 e anexos.

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 043/2025 e Relatório de Vistoria de Reposição Asfáltica e Calçada, no município de Campo Verde/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153	Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externa AGIRF Portaria n.º 276/2025
---	--

RE: Ofício - 216 e 215 - AN - 043 e 044 - Campo Verde - MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>

Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Rhyanne Lopes <rhyanne.lopes@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>, Osmair Gonçalves de Souza Junior <osmair.junior@aegea.com.br>

Data 2025-07-18 18:10

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Campo Verde

Acusamos o recebimento e foram protocolados pelos números:

- Notificação 43/2025 - Protocolo 4207/2025;
- Notificação 44/2025 - Protocolo 4208/2025.

Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC



MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guaranã, Novo Progresso, Matupá, Pericoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>

Enviado: sexta-feira, 18 de julho de 2025 16:57

Para: Rhyanne Lopes <rhyanne.lopes@agirf.com.br>; Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Osmair Gonçalves de Souza Junior <osmair.junior@aegea.com.br>


Assunto: Ofício - 216 e 215 - AN - 043 e 044 - Campo Verde - MT

Some people who received this message don't often get email from gerencia.f.o.e@agirf.com.br. [Learn why this is important](#)

Prezados (a)

Segue relatório e auto de notificação.

At.te

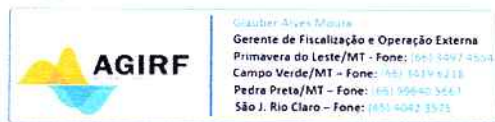

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.



Campo Verde/MT, 31 de julho de 2025.

Carta ACV n°: 203/2025
Protocolo n°: 4207/2025

AO. Ilm° Sr° Glauber Aparecido Alves Moura
Gerente de Fiscalização e Operação Externo-AGIRF

Ref.: Auto de Notificação n° 043/2025 e anexos.

Assunto: Relatório de Vistoria de Reposição Asfáltica e Calçada.

A ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.830.575/0001-92, com sede na Avenida Florianópolis, n° 392, Centro, CEP 78.840-000, Campo Verde/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, conforme o Contrato de Concessão, assinado em 29 de novembro de 2001 com o Município, em atenção à Carta de Informações Preliminares, nos termos que segue.

Em atenção ao Auto de Notificação n° 043/2025 e ao Relatório de Vistoria de Reposição Asfáltica e Calçada encaminhada por esse órgão, informamos que para os reparos realizados por essa concessionária estamos anexando as evidências correspondentes e para os demais solicitamos a prorrogação de prazo em 10 dias úteis tendo em vista a complexidade para um retrabalho de extensão de rede.

Para fins de comprovação, encaminhamos anexa nesta oportunidade as documentações pertinentes às execuções dos serviços, Ordens de Serviços: 28088_2025, 28153_2025, 28178 e 30163_2025.

Reiteramos nosso compromisso com a prestação de serviços eficientes e qualidade, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente;

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo



EM / OGSJ / RCDA

	Ordem de Serviço																																									
Id da Atividade: 54889193 Data de Criação: 14/07/2025 14:34:1 Cliente: 34628 - ADILSON ALVES PIRES Solicitante: ADILSON ALVES PIRES Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 28088/2025-1 Endereço: AV BEIJA-FLOR (LOT S MIGUEL),0 Q-29 L-08 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 28033/2025Repavimentacao asfalto - Metragem da Repavimentação: 25 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 0.5 cm; Ano: 2025 Programação: 24/07/2025 06:42:21 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																										
Informações Complementares Início Execução: 24/07/2025 07:43 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 414 Fim Execução: 24/07/2025 10:04 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																										
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>414</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>125</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>5</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>25</td></tr><tr><td>Nome do usuário que reordenou</td><td>Henrique Junior Batista dos Santos</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL SOCIAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>S/N</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q-29 L-08</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>SAO MIGUEL</td></tr><tr><td>Porta</td><td>8</td></tr><tr><td>Zona</td><td>8</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2230</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2230</td></tr><tr><td>Rota</td><td>5</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2230</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	414	Metragem (m²) Vala 1	125	1º Largura Da Vala (M)	5	1º Largura Da Vala (M)	25	Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos	Utilização	RESIDENCIAL SOCIAL	Número do Imóvel	S/N	Complemento	Q-29 L-08	Bairro	SAO MIGUEL	Porta	8	Zona	8	Número da Quadra	2230	Número do Lote	2230	Rota	5	Sequência	2230	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Pergunta	Resposta																																									
Última Leitura Do Hidrometro	414																																									
Metragem (m²) Vala 1	125																																									
1º Largura Da Vala (M)	5																																									
1º Largura Da Vala (M)	25																																									
Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos																																									
Utilização	RESIDENCIAL SOCIAL																																									
Número do Imóvel	S/N																																									
Complemento	Q-29 L-08																																									
Bairro	SAO MIGUEL																																									
Porta	8																																									
Zona	8																																									
Número da Quadra	2230																																									
Número do Lote	2230																																									
Rota	5																																									
Sequência	2230																																									
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																									
Qual O Número De Valas?	1																																									
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																									
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																									
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado Obs. MP 024 WDay																																										



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 54935023 Data de Criação: 15/07/2025 09:04:2 Cliente: 34284 - JOCELIA CONTE Solicitante: JOCELIA CONTE Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 28153/2025-1 Endereço: AV MATO GROSSO (LOT BELVEDERE),0 Q-35 L-07 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 28147/2025Repavimentacao asfalto - Metragem da Repavimentação: 9 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 0.5 cm; Ano: 2025 Programação: 18/07/2025 10:25:58 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 18/07/2025 11:17 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 280 Fim Execução: 18/07/2025 11:18 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>280</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>16</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>4</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>4</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>S/N</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q-35 L-07</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>VALE DO SOL</td></tr><tr><td>Setor</td><td>7</td></tr><tr><td>na</td><td>7</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2960</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2960</td></tr><tr><td>Rota</td><td>13</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2960</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	280	Metragem (m²) Vala 1	16	1º Largura Da Vala (M)	4	1º Largura Da Vala (M)	4	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	S/N	Complemento	Q-35 L-07	Bairro	VALE DO SOL	Setor	7	na	7	Número da Quadra	2960	Número do Lote	2960	Rota	13	Sequência	2960	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Qual O Número De Valas?	1
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	280																																							
Metragem (m²) Vala 1	16																																							
1º Largura Da Vala (M)	4																																							
1º Largura Da Vala (M)	4																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	S/N																																							
Complemento	Q-35 L-07																																							
Bairro	VALE DO SOL																																							
Setor	7																																							
na	7																																							
Número da Quadra	2960																																							
Número do Lote	2960																																							
Rota	13																																							
Sequência	2960																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																							
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado																																								

Fls. Nº 027

Wday



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																									
Id da Atividade: 54966967 Data de Criação: 15/07/2025 15:27:1 Cliente: 11203 - EDINEI PEREIRA NUNES Solicitante: EDINEI PEREIRA NUNES Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 28178/2025-1 Endereço: RUA CURIO (LOT CID ALTA II),518 QD 16 LT 09 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 28172/2025Repavimentacao asfalto - Metragem da Repavimentação: 16 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 0.5 cm; Ano: 2025 Programação: 24/07/2025 06:42:21 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																										
Informações Complementares Início Execução: 24/07/2025 10:10 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 89 Fim Execução: 24/07/2025 10:27 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																										
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>89</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>9</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>Nome do usuário que reordenou</td><td>Henrique Junior Batista dos Santos</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>518</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>QD 16 LT 09</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>SAO MIGUEL</td></tr><tr><td>Porta</td><td>9</td></tr><tr><td>Zona</td><td>9</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>1530</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>1530</td></tr><tr><td>Rota</td><td>11</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>1530</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Água e Esgoto</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	89	Metragem (m²) Vala 1	9	1º Largura Da Vala (M)	3	1º Largura Da Vala (M)	3	Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	518	Complemento	QD 16 LT 09	Bairro	SAO MIGUEL	Porta	9	Zona	9	Número da Quadra	1530	Número do Lote	1530	Rota	11	Sequência	1530	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Água e Esgoto	Qual O Número De Valas?	1
Pergunta	Resposta																																									
Última Leitura Do Hidrometro	89																																									
Metragem (m²) Vala 1	9																																									
1º Largura Da Vala (M)	3																																									
1º Largura Da Vala (M)	3																																									
Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos																																									
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																									
Número do Imóvel	518																																									
Complemento	QD 16 LT 09																																									
Bairro	SAO MIGUEL																																									
Porta	9																																									
Zona	9																																									
Número da Quadra	1530																																									
Número do Lote	1530																																									
Rota	11																																									
Sequência	1530																																									
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																									
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																									
Tipo Ligação	Água e Esgoto																																									
Qual O Número De Valas?	1																																									
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado																																										

030
Way

Registro Fotográfico






Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

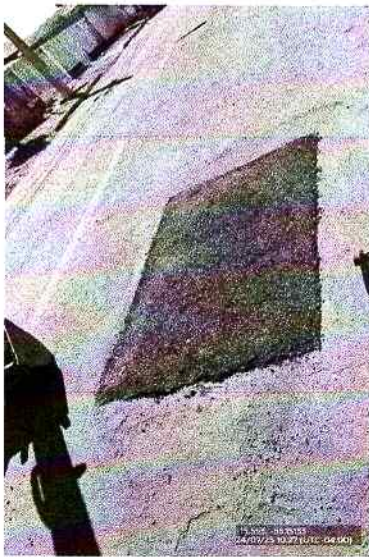

	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 55501985 Data de Criação: 24/07/2025 10:36:3 Cliente: 11203 - EDINEI PEREIRA NUNES Solicitante: EDINEI PEREIRA NUNES Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 30163/2025-1 Endereço: RUA CURIO (LOT CID ALTA II),518 QD 16 LT 09 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitado para acvpav-01. Ano: 2025 Programação: 24/07/2025 10:36:21 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 24/07/2025 10:41 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 89 Fim Execução: 24/07/2025 10:59 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>89</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>15</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>5</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>518</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>QD 16 LT 09</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>SAO MIGUEL</td></tr><tr><td>Setor</td><td>9</td></tr><tr><td>Quilômetro</td><td>9</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>1530</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>1530</td></tr><tr><td>Rota</td><td>11</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>1530</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Água e Esgoto</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	89	Metragem (m²) Vala 1	15	1º Largura Da Vala (M)	3	1º Largura Da Vala (M)	5	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	518	Complemento	QD 16 LT 09	Bairro	SAO MIGUEL	Setor	9	Quilômetro	9	Número da Quadra	1530	Número do Lote	1530	Rota	11	Sequência	1530	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual O Número De Valas?	1	Tipo Ligação	Água e Esgoto
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	89																																							
Metragem (m²) Vala 1	15																																							
1º Largura Da Vala (M)	3																																							
1º Largura Da Vala (M)	5																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	518																																							
Complemento	QD 16 LT 09																																							
Bairro	SAO MIGUEL																																							
Setor	9																																							
Quilômetro	9																																							
Número da Quadra	1530																																							
Número do Lote	1530																																							
Rota	11																																							
Sequência	1530																																							
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Tipo Ligação	Água e Esgoto																																							
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado																																								

Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 6372C8C3-67E7-4C23-A673-7764747D8F02
Assunto: MT2 CT ACV 203 - Notificação 43 - 30 Repavimentações - 4207
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Campo verde
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 13
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Enviado

Envio de registros

Status: Original
31/07/2025 17:24:06

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Arildo Paulo Viana Junior
arildo.viana@aegea.com.br
Diretor Presidente
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Edivaldo Mendonça
edvaldo.mendonca@aegea.com.br
794001 - SSP/MS
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 186.209.217.9

Registro de hora e data

Enviado: 31/07/2025 17:45:59

Enviado: 31/07/2025 17:25:26
Visualizado: 31/07/2025 17:27:26
Assinado: 31/07/2025 17:27:33

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 09/01/2024 09:13:13
ID: 9d7c52e5-dab7-424b-ac3c-fb7a4fe5db42

Osmair Gonçalves de Souza Junior
osmair.junior@aegea.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)


Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 31/07/2025 16:55:38
ID: 08b91c13-0d94-426c-bf67-58b4b57d5474

Renato Campos do Amaral
renato.amaral@aegea.com.br
Gerente de serviços
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Enviado: 31/07/2025 17:25:26

Enviado: 31/07/2025 17:25:26



Eventos do signatário

Robson Luiz Cunha
robson.cunha@aegea.com.br
Direto Executivo
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 149.19.164.144
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 31/07/2025 17:46:00
Visualizado: 31/07/2025 17:47:34
Assinado: 31/07/2025 17:47:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado	Com hash/criptografado
Envelope atualizado	Segurança verificada
Envelope atualizado	Segurança verificada
Entrega certificada	Segurança verificada
Assinatura concluída	Segurança verificada

31/07/2025 17:25:26
31/07/2025 17:45:59
31/07/2025 17:45:59
31/07/2025 17:47:34
31/07/2025 17:47:46

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.


If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:



- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

Campo Verde/MT, 12 de agosto de 2025.

Carta ACV n°: 211/2025
Protocolo n°: 4207/2025

AO. Ilmo. Sr° Glauber Aparecido Alves Moura
Gerente de Fiscalização e Operação Externo-AGIRF

Ref.: Auto de Notificação n° 043/2025 e anexos.

Assunto: Relatório de Vistoria de Reposição Asfáltica e Calçada.

A ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.830.575/0001-92, com sede na Avenida Florianópolis, n° 392, Centro, CEP 78.840-000, Campo Verde/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, conforme o Contrato de Concessão, assinado em 29 de novembro de 2001 com o Município, em atenção à Carta de Informações Preliminares, nos termos que segue.

Em atenção ao Auto de Notificação n° 043/2025 e ao Relatório de Vistoria de Reposição Asfáltica e Calçada encaminhada por esse órgão, informamos que para os reparos realizados por essa concessionária estamos anexando as evidências correspondentes e referente a Notificação Imagem 16 não foi gerado evidência por não se tratar de serviço executado pela concessionária.

Para fins de comprovação, encaminhamos anexa nesta oportunidade as documentações pertinentes às execuções dos serviços.

Reiteramos nosso compromisso com a prestação de serviços eficientes e qualidade, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente;

Arildo Paulo Viana Junior
Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

EM 06/08/2025
EM / OGSJ / RCDA

Nossa
natureza
movimenta
a vida.

Av. Florianópolis, 392 - Centro
CEP 78840-000 - Campo Verde-MT



aegeamt

aegeamt.com.br

Fls. Nº 041
Arildiane

	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 55797338 Data de Criação: 29/07/2025 12:33:2 Cliente: 37981 - OLIVIA AUREANA FERREIRA Solicitante: OLIVIA AUREANA FERREIRA Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 30741/2025-1 Endereço: RUA JUVENAL BADOCCO,717 QD:13 LT:15 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGER Ano: 2025 Programação: 29/07/2025 12:33:14 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 29/07/2025 13:32 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 496 Fim Execução: 29/07/2025 13:57 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>496</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>9</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>717</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>QD:13 LT:15</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>LOTEAMENTO BURITIS</td></tr><tr><td>Setor</td><td>10</td></tr><tr><td>na</td><td>10</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>790</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>790</td></tr><tr><td>Rota</td><td>1</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>790</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	496	Metragem (m²) Vala 1	9	1º Largura Da Vala (M)	3	1º Largura Da Vala (M)	3	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	717	Complemento	QD:13 LT:15	Bairro	LOTEAMENTO BURITIS	Setor	10	na	10	Número da Quadra	790	Número do Lote	790	Rota	1	Sequência	790	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	496																																							
Metragem (m²) Vala 1	9																																							
1º Largura Da Vala (M)	3																																							
1º Largura Da Vala (M)	3																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	717																																							
Complemento	QD:13 LT:15																																							
Bairro	LOTEAMENTO BURITIS																																							
Setor	10																																							
na	10																																							
Número da Quadra	790																																							
Número do Lote	790																																							
Rota	1																																							
Sequência	790																																							
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																							
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda ager																																								



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56874773 Data de Criação: 07/08/2025 16:20:2 Cliente: 40844 - TANIA MARIA GORBOZZA BETIATO Solicitante: TANIA MARIA GORBOZZA BETIATO Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32085/2025-1 Endereço: RUA JUVENAL BADOCCO,0 Q: 13 L: 01 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: demanda agirf Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 16:25:9 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01		

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																									
Id da Atividade: 54970376 Data de Criação: 15/07/2025 15:56:2 Cliente: 10950 - MARCOS ANTONIO DA SILVA Solicitante: MARCOS ANTONIO DA SILVA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 28180/2025-1 Endereço: DAB DABSON DEYVID FIDELIS NOGUEIRA,1 Q: 13 L: 06 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 27748/2025Repavimentacao asfalto - Metragem da Repavimentação: 4 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 0.5 cm; Ano: 2025 Programação: 23/07/2025 23:25:5 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																										
Informações Complementares Início Execução: 23/07/2025 13:54 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 573 Fim Execução: 23/07/2025 14:30 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																										
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>573</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>9</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>Nome do usuário que reordenou</td><td>Henrique Junior Batista dos Santos</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>1</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q: 13 L: 06</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>LOTEAMENTO JARDIM AMERICA</td></tr><tr><td>Porto</td><td>9</td></tr><tr><td>Zona</td><td>9</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>4760</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>4760</td></tr><tr><td>Rota</td><td>15</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>4760</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	573	Metragem (m²) Vala 1	9	1º Largura Da Vala (M)	3	1º Largura Da Vala (M)	3	Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	1	Complemento	Q: 13 L: 06	Bairro	LOTEAMENTO JARDIM AMERICA	Porto	9	Zona	9	Número da Quadra	4760	Número do Lote	4760	Rota	15	Sequência	4760	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Pergunta	Resposta																																									
Última Leitura Do Hidrometro	573																																									
Metragem (m²) Vala 1	9																																									
1º Largura Da Vala (M)	3																																									
1º Largura Da Vala (M)	3																																									
Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos																																									
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																									
Número do Imóvel	1																																									
Complemento	Q: 13 L: 06																																									
Bairro	LOTEAMENTO JARDIM AMERICA																																									
Porto	9																																									
Zona	9																																									
Número da Quadra	4760																																									
Número do Lote	4760																																									
Rota	15																																									
Sequência	4760																																									
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																									
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																									
Qual O Número De Valas?	1																																									
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																									
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado																																										



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 56832830 Data de Criação: 07/08/2025 09:25:3 Cliente: 40733 - FELICIANO SANTANA DA COSTA Solicitante: FELICIANO SANTANA DA COSTA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32029/2025-1 Endereço: ELI ELIZEU FRANCISCO DE PAULA,525 Q: 16 L: 19 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACVPAV-01 Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 09:26:8 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 07/08/2025 09:27 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 71 Fim Execução: 07/08/2025 09:52 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>71</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>9</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>525</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q: 16 L: 19</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>LOTEAMENTO JARDIM AMERICA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>9</td></tr><tr><td>na</td><td>9</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>4960</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>4960</td></tr><tr><td>Rota</td><td>15</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>4960</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Água e Esgoto</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	71	Metragem (m²) Vala 1	9	1º Largura Da Vala (M)	3	1º Largura Da Vala (M)	3	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	525	Complemento	Q: 16 L: 19	Bairro	LOTEAMENTO JARDIM AMERICA	Setor	9	na	9	Número da Quadra	4960	Número do Lote	4960	Rota	15	Sequência	4960	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Água e Esgoto
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	71																																							
Metragem (m²) Vala 1	9																																							
1º Largura Da Vala (M)	3																																							
1º Largura Da Vala (M)	3																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	525																																							
Complemento	Q: 16 L: 19																																							
Bairro	LOTEAMENTO JARDIM AMERICA																																							
Setor	9																																							
na	9																																							
Número da Quadra	4960																																							
Número do Lote	4960																																							
Rota	15																																							
Sequência	4960																																							
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
Tipo Ligação	Água e Esgoto																																							
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda agirf																																								

Fls. Nº 631

elucione



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																					
Id da Atividade: 56797246 Data de Criação: 07/08/2025 08:18:1 Cliente: 40223 - BALANCAS ORIENTE LTDA Solicitante: BALANCAS ORIENTE LTDA Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32021/2025-1 Endereço: MAR MARIA FIN, Q:01 L:22 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 08:18:8 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																						
Informações Complementares Início Execução: 07/08/2025 08:22 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 129 Fim Execução: 07/08/2025 08:44 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																						
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>129</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>9</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>COMERCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q:01 L:22</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>LOTEAMENTO JARDIM AMERICA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>9</td></tr><tr><td>Zona</td><td>9</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>5771</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>5771</td></tr><tr><td>Rota</td><td>15</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>5771</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	129	Metragem (m²) Vala 1	9	1º Largura Da Vala (M)	3	1º Largura Da Vala (M)	3	Utilização	COMERCIAL NORMAL	Complemento	Q:01 L:22	Bairro	LOTEAMENTO JARDIM AMERICA	Setor	9	Zona	9	Número da Quadra	5771	Número do Lote	5771	Rota	15	Sequência	5771	Qual O Número De Valas?	1	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Pergunta	Resposta																																					
Última Leitura Do Hidrometro	129																																					
Metragem (m²) Vala 1	9																																					
1º Largura Da Vala (M)	3																																					
1º Largura Da Vala (M)	3																																					
Utilização	COMERCIAL NORMAL																																					
Complemento	Q:01 L:22																																					
Bairro	LOTEAMENTO JARDIM AMERICA																																					
Setor	9																																					
Zona	9																																					
Número da Quadra	5771																																					
Número do Lote	5771																																					
Rota	15																																					
Sequência	5771																																					
Qual O Número De Valas?	1																																					
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																					
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																					
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																					
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda agirf																																						



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



055
Sudiano



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																					
Id da Atividade: 56811444 Data de Criação: 07/08/2025 08:48:1 Cliente: 40223 - BALANCAS ORIENTE LTDA Solicitante: BALANCAS ORIENTE LTDA Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32025/2025-1 Endereço: MAR MARIA FIN, Q:01 L:22 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 08:48:18 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																						
Informações Complementares Início Execução: 07/08/2025 08:50 Fim Execução: 07/08/2025 09:12 Lacre Retirado: Lacre Instalado: HD Retirado: HD Instalado: Leitura Retirada: 129 Leitura Instalação:																																						
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>129</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>4</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>COMERCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q:01 L:22</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>LOTEAMENTO JARDIM AMERICA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>9</td></tr><tr><td>Zona</td><td>9</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>5771</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>5771</td></tr><tr><td>Rota</td><td>15</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>5771</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	129	Metragem (m²) Vala 1	4	1º Largura Da Vala (M)	2	1º Largura Da Vala (M)	2	Utilização	COMERCIAL NORMAL	Complemento	Q:01 L:22	Bairro	LOTEAMENTO JARDIM AMERICA	Setor	9	Zona	9	Número da Quadra	5771	Número do Lote	5771	Rota	15	Sequência	5771	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual O Número De Valas?	1	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim
Pergunta	Resposta																																					
Última Leitura Do Hidrometro	129																																					
Metragem (m²) Vala 1	4																																					
1º Largura Da Vala (M)	2																																					
1º Largura Da Vala (M)	2																																					
Utilização	COMERCIAL NORMAL																																					
Complemento	Q:01 L:22																																					
Bairro	LOTEAMENTO JARDIM AMERICA																																					
Setor	9																																					
Zona	9																																					
Número da Quadra	5771																																					
Número do Lote	5771																																					
Rota	15																																					
Sequência	5771																																					
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																					
Qual O Número De Valas?	1																																					
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																					
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																					
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda agirf																																						

OS Nº 057
eludiane



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																					
Id da Atividade: 57227330 Data de Criação: 13/08/2025 09:14:3 Cliente: 40223 - BALANCAS ORIENTE LTDA Solicitante: BALANCAS ORIENTE LTDA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32728/2025-1 Endereço: MAR MARIA FIN, Q:01 L:22 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: A PEDIDO DO EDIVALDO Ano: 2025 Programação: 13/08/2025 09:14:37 Status: Finalizada Equipe: ACVOPE-03																																						
Informações Complementares Início Execução: 13/08/2025 10:33 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 129 Fim Execução: 13/08/2025 10:38 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																						
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>129</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>2</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>COMERCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q:01 L:22</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>LOTEAMENTO JARDIM AMERICA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>9</td></tr><tr><td>Zona</td><td>9</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>5771</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>5771</td></tr><tr><td>Rota</td><td>15</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>5771</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Quente</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	129	Metragem (m²) Vala 1	2	1º Largura Da Vala (M)	2	1º Largura Da Vala (M)	1	Utilização	COMERCIAL NORMAL	Complemento	Q:01 L:22	Bairro	LOTEAMENTO JARDIM AMERICA	Setor	9	Zona	9	Número da Quadra	5771	Número do Lote	5771	Rota	15	Sequência	5771	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual O Número De Valas?	1	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Qual tipo de asfalto usado?	Quente
Pergunta	Resposta																																					
Última Leitura Do Hidrometro	129																																					
Metragem (m²) Vala 1	2																																					
1º Largura Da Vala (M)	2																																					
1º Largura Da Vala (M)	1																																					
Utilização	COMERCIAL NORMAL																																					
Complemento	Q:01 L:22																																					
Bairro	LOTEAMENTO JARDIM AMERICA																																					
Setor	9																																					
Zona	9																																					
Número da Quadra	5771																																					
Número do Lote	5771																																					
Rota	15																																					
Sequência	5771																																					
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																					
Qual O Número De Valas?	1																																					
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																					
Qual tipo de asfalto usado?	Quente																																					
Parecer de Campo Parecer: Parecer: Repavimentação executada em atendimento a notificação da AGIRF.																																						

Fls. Nº 060
eludiam



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Foto Nº 061
Auditor



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



-15.53517, -55.13731
13/08/25 10:37 (UTC-04:00)



-15.53516, -55.13734
13/08/25 10:37 (UTC-04:00)



-15.53515, -55.13731
13/08/25 10:37 (UTC-04:00)

	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 56955470 Data de Criação: 08/08/2025 14:45:2 Cliente: 34864 - FRANCISCO CALAÇA DA SILVA Solicitante: FRANCISCO CALAÇA DA SILVA Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32205/2025-1 Endereço: RUA PONTA GROSSA (LOT JD CAMPO VERDE II),834 Q-08 L- 01 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACVPAV-01 Ano: 2025 Programação: 08/08/2025 14:52:45 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 08/08/2025 15:03 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 1171 Fim Execução: 08/08/2025 15:22 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>1171</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>9</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>834</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q-08 L- 01</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>CIDADE ALTA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>9</td></tr><tr><td>Zona</td><td>9</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2030</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2030</td></tr><tr><td>Rota</td><td>13</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2030</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	1171	Metragem (m²) Vala 1	9	1º Largura Da Vala (M)	3	1º Largura Da Vala (M)	3	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	834	Complemento	Q-08 L- 01	Bairro	CIDADE ALTA	Setor	9	Zona	9	Número da Quadra	2030	Número do Lote	2030	Rota	13	Sequência	2030	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim	Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	1171																																							
Metragem (m²) Vala 1	9																																							
1º Largura Da Vala (M)	3																																							
1º Largura Da Vala (M)	3																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	834																																							
Complemento	Q-08 L- 01																																							
Bairro	CIDADE ALTA																																							
Setor	9																																							
Zona	9																																							
Número da Quadra	2030																																							
Número do Lote	2030																																							
Rota	13																																							
Sequência	2030																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																							
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																							
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda agirf																																								

Fls. Nº 063
elidiane



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Fis. Nº 064

eludiane



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Foto Nº 065
relacionado

	Ordem de Serviço																																					
Id da Atividade: 56559832 Data de Criação: 05/08/2025 11:25:2 Cliente: 41263 - ANA APARECIDA DE CAMPOS FERREIRA Solicitante: ANA APARECIDA DE CAMPOS FERREIRA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 31630/2025-1 Endereço: RUA PERDIZ (LOT S MIGUEL),478 Q- 31 L- 08 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Sem observação de abertura Ano: 2025 Programação: 05/08/2025 11:25:30 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																						
Informações Complementares Início Execução: 05/08/2025 11:26 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: Fim Execução: 05/08/2025 11:27 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																						
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>12</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>4</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>478</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q- 31 L- 08</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>SAO MIGUEL</td></tr><tr><td>Setor</td><td>8</td></tr><tr><td>Zona</td><td>8</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2110</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2110</td></tr><tr><td>Rota</td><td>5</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2110</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Metragem (m²) Vala 1	12	1º Largura Da Vala (M)	3	1º Largura Da Vala (M)	4	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	478	Complemento	Q- 31 L- 08	Bairro	SAO MIGUEL	Setor	8	Zona	8	Número da Quadra	2110	Número do Lote	2110	Rota	5	Sequência	2110	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual O Número De Valas?	1	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Pergunta	Resposta																																					
Metragem (m²) Vala 1	12																																					
1º Largura Da Vala (M)	3																																					
1º Largura Da Vala (M)	4																																					
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																					
Número do Imóvel	478																																					
Complemento	Q- 31 L- 08																																					
Bairro	SAO MIGUEL																																					
Setor	8																																					
Zona	8																																					
Número da Quadra	2110																																					
Número do Lote	2110																																					
Rota	5																																					
Sequência	2110																																					
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																					
Qual O Número De Valas?	1																																					
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																					
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																					
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda agirf																																						

Fls. Nº 066
coludian



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



FILE NO 067
elidiane



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Foto Nº 068
eludiane

	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 56842963 Data de Criação: 07/08/2025 10:05:2 Cliente: 41443 - EUDES JOSE DA SILVA COELHO Solicitante: EUDES JOSE DA SILVA COELHO Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32040/2025-1 Endereço: RUA FRANCISCO BELTRAO (LOT JD CAMP VERDE II),564 Q-R L-16 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 10:05:27 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 07/08/2025 10:19 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 82 Fim Execução: 07/08/2025 10:41 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>82</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>10</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>5</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>564</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q-R L-16</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>JARDIM CAMPO VERDE</td></tr><tr><td>Setor</td><td>2</td></tr><tr><td>Zona</td><td>2</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>740</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>740</td></tr><tr><td>Rota</td><td>19</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>740</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Água e Esgoto</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	82	Metragem (m²) Vala 1	10	1º Largura Da Vala (M)	2	1º Largura Da Vala (M)	5	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	564	Complemento	Q-R L-16	Bairro	JARDIM CAMPO VERDE	Setor	2	Zona	2	Número da Quadra	740	Número do Lote	740	Rota	19	Sequência	740	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim	Tipo Ligação	Água e Esgoto	Qual O Número De Valas?	1
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	82																																							
Metragem (m²) Vala 1	10																																							
1º Largura Da Vala (M)	2																																							
1º Largura Da Vala (M)	5																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	564																																							
Complemento	Q-R L-16																																							
Bairro	JARDIM CAMPO VERDE																																							
Setor	2																																							
Zona	2																																							
Número da Quadra	740																																							
Número do Lote	740																																							
Rota	19																																							
Sequência	740																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																							
Tipo Ligação	Água e Esgoto																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda agirf																																								

Fls. Nº 069
eludiane



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56555884 Data de Criação: 05/08/2025 10:46:1 Cliente: 33981 - JULIANA DA COSTA SOUZA Solicitante: JULIANA DA COSTA SOUZA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 31622/2025-1 Endereço: RUA BEM-TE-VI (LOT S MIGUEL),0 Q- 04 L-18 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Sem observação de abertura Ano: 2025 Programação: 05/08/2025 10:48:12 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01		

File Nº 072
Juliana



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Pl. Nº 073
eludian



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56550800 Data de Criação: 05/08/2025 09:48:2 Cliente: 34048 - CARLA CRISTINA SILVA DA COSTA SANTOS Solicitante: CARLA CRISTINA SILVA DA COSTA SANTOS Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 31611/2025-1 Endereço: RUA GAIVOTA (LOT S MIGUEL),250 Q-16 L-07 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 05/08/2025 09:48:21 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



File No. 076
reduction



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																					
Id da Atividade: 56610179 Data de Criação: 05/08/2025 14:49:2 Cliente: 39311 - ITAMAR AUGUSTO DA SILVA Solicitante: ITAMAR AUGUSTO DA SILVA Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 31668/2025-1 Endereço: RUA JUSCIMEIRA (LOT BELVEDERE), Q10 LT24 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 05/08/2025 14:49:30 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																						
Informações Complementares Início Execução: 05/08/2025 15:00 Fim Execução: 05/08/2025 15:07 Lacre Retirado: Lacre Instalado: HD Retirado: HD Instalado: Leitura Retirada: 455 Leitura Instalação:																																						
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>455</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>4</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q10 LT24</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>VALE DO SOL</td></tr><tr><td>Setor</td><td>7</td></tr><tr><td>Zona</td><td>7</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>690</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>690</td></tr><tr><td>Rota</td><td>7</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>690</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Água e Esgoto</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	455	Metragem (m²) Vala 1	4	1º Largura Da Vala (M)	2	1º Largura Da Vala (M)	2	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Complemento	Q10 LT24	Bairro	VALE DO SOL	Setor	7	Zona	7	Número da Quadra	690	Número do Lote	690	Rota	7	Sequência	690	Tipo Ligação	Água e Esgoto	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual O Número De Valas?	1
Pergunta	Resposta																																					
Última Leitura Do Hidrometro	455																																					
Metragem (m²) Vala 1	4																																					
1º Largura Da Vala (M)	2																																					
1º Largura Da Vala (M)	2																																					
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																					
Complemento	Q10 LT24																																					
Bairro	VALE DO SOL																																					
Setor	7																																					
Zona	7																																					
Número da Quadra	690																																					
Número do Lote	690																																					
Rota	7																																					
Sequência	690																																					
Tipo Ligação	Água e Esgoto																																					
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																					
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																					
Qual O Número De Valas?	1																																					
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda agirf																																						



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico






Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

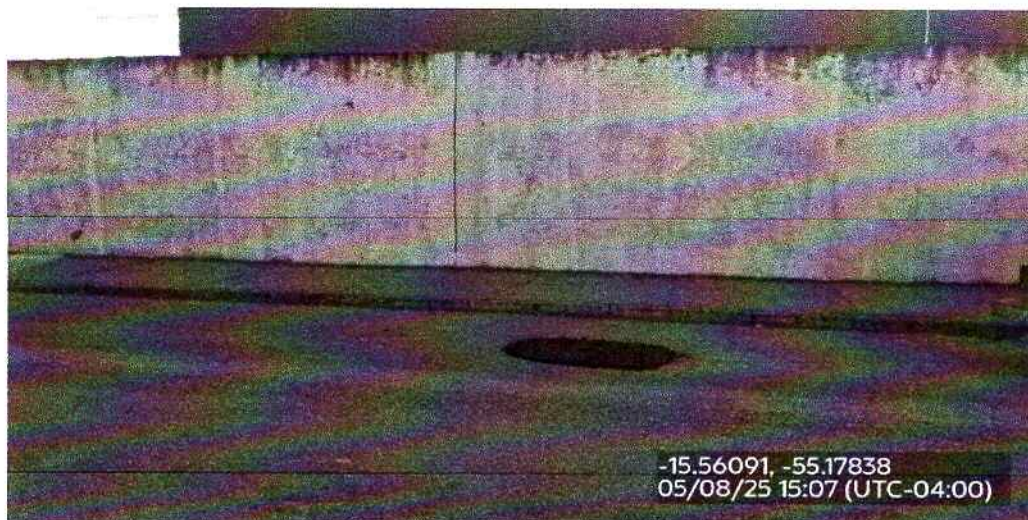

	Ordem de Serviço																																									
Id da Atividade: 55709439 Data de Criação: 28/07/2025 09:23:2 Cliente: 32867 - VISLEI DIORGINIS SERON Solicitante: VISLEI DIORGINIS SERON Serviço Realizado: 117026-REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA Protocolo de Origem: 30540/2025-1 Endereço: RUA MARTINS DOS SANTOS,671 Q0 L0 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA ARGECE Ano: 2025 Programação: 11/08/2025 21:30:10 Status: Finalizada Equipe: ACVOPE-05																																										
Informações Complementares Início Execução: 11/08/2025 16:43 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 622 Fim Execução: 11/08/2025 16:46 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																										
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>622</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>24</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>4</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>6</td></tr><tr><td>Nome do usuário que reordenou</td><td>KELVIN DA SILVA ALVES</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>671</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q0 L0</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>DISTRITO INDUSTRIAL II</td></tr><tr><td>Motor</td><td>7</td></tr><tr><td>Zona</td><td>7</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2380</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2380</td></tr><tr><td>Rota</td><td>9</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2380</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua</td></tr><tr><td>Qual O Tipo De Calçada?</td><td>PISO CONCRETO</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	622	Metragem (m²) Vala 1	24	1º Largura Da Vala (M)	4	1º Largura Da Vala (M)	6	Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	671	Complemento	Q0 L0	Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL II	Motor	7	Zona	7	Número da Quadra	2380	Número do Lote	2380	Rota	9	Sequência	2380	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Agua	Qual O Tipo De Calçada?	PISO CONCRETO
Pergunta	Resposta																																									
Última Leitura Do Hidrometro	622																																									
Metragem (m²) Vala 1	24																																									
1º Largura Da Vala (M)	4																																									
1º Largura Da Vala (M)	6																																									
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES																																									
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																									
Número do Imóvel	671																																									
Complemento	Q0 L0																																									
Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL II																																									
Motor	7																																									
Zona	7																																									
Número da Quadra	2380																																									
Número do Lote	2380																																									
Rota	9																																									
Sequência	2380																																									
Qual O Número De Valas?	1																																									
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																									
Tipo Ligação	Agua																																									
Qual O Tipo De Calçada?	PISO CONCRETO																																									
Parecer de Campo Parecer: Serviço paralisado pra continuar no outro dia																																										

OS. Nº 084

eludiano



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico




Foto Nº 082
eludione



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

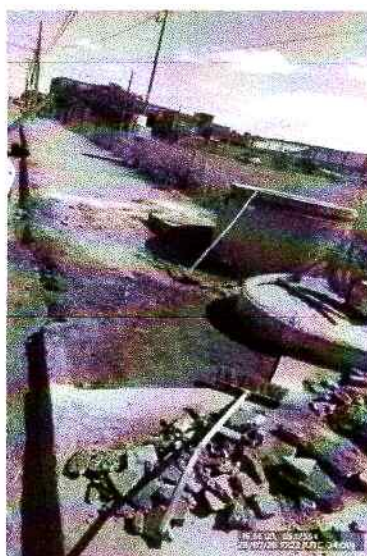

Ins. Nº 083
eludiane



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																									
Id da Atividade: 56634538 Data de Criação: 05/08/2025 15:39:1 Cliente: 9443 - TANIA MARIA GORBOZZA BETIATO Solicitante: TANIA MARIA GORBOZZA BETIATO Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 31677/2025-1 Endereço: RUA SAO PEDRO DA CIPA (LOT BELVEDERE),0 Q: 7 L:1 casa 2 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 08/08/2025 07:52:14 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																										
Informações Complementares Início Execução: 08/08/2025 08:01 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 138 Fim Execução: 08/08/2025 09:02 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																										
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>138</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>16</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>8</td></tr><tr><td>Nome do usuário que reordenou</td><td>Henrique Junior Batista dos Santos</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>COMERCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>S/N</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q: 7 L:1 casa 2</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>VALE DO SOL</td></tr><tr><td>Motor</td><td>7</td></tr><tr><td>Zona</td><td>7</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2080</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2080</td></tr><tr><td>Rota</td><td>11</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2080</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	138	Metragem (m²) Vala 1	16	1º Largura Da Vala (M)	2	1º Largura Da Vala (M)	8	Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos	Utilização	COMERCIAL NORMAL	Número do Imóvel	S/N	Complemento	Q: 7 L:1 casa 2	Bairro	VALE DO SOL	Motor	7	Zona	7	Número da Quadra	2080	Número do Lote	2080	Rota	11	Sequência	2080	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim	Qual O Número De Valas?	1	Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Pergunta	Resposta																																									
Última Leitura Do Hidrometro	138																																									
Metragem (m²) Vala 1	16																																									
1º Largura Da Vala (M)	2																																									
1º Largura Da Vala (M)	8																																									
Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos																																									
Utilização	COMERCIAL NORMAL																																									
Número do Imóvel	S/N																																									
Complemento	Q: 7 L:1 casa 2																																									
Bairro	VALE DO SOL																																									
Motor	7																																									
Zona	7																																									
Número da Quadra	2080																																									
Número do Lote	2080																																									
Rota	11																																									
Sequência	2080																																									
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																									
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																									
Qual O Número De Valas?	1																																									
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																									
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda agirf																																										

085
eludiam



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



File No: 086
eludiano



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																															
Id da Atividade: 56924387 Data de Criação: 08/08/2025 09:40:3 Cliente: 42411 - RAFAEL ROCHA DA SILVA Solicitante: RAFAEL ROCHA DA SILVA Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32141/2025-1 Endereço: AV MATO GROSSO (LOT BELVEDERE),746 QUADRA 35 LOTE 11 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 08/08/2025 09:54:13 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																
Informações Complementares Início Execução: 08/08/2025 09:59 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: Fim Execução: 08/08/2025 10:34 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>9</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>COMERCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>746</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>QUADRA 35 LOTE 11</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>VALE DO SOL</td></tr><tr><td>Setor</td><td>0</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>0</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>0</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Metragem (m²) Vala 1	9	1º Largura Da Vala (M)	3	1º Largura Da Vala (M)	3	Utilização	COMERCIAL NORMAL	Número do Imóvel	746	Complemento	QUADRA 35 LOTE 11	Bairro	VALE DO SOL	Setor	0	Número da Quadra	0	Número do Lote	0	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Qual O Número De Valas?	1	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim
Pergunta	Resposta																															
Metragem (m²) Vala 1	9																															
1º Largura Da Vala (M)	3																															
1º Largura Da Vala (M)	3																															
Utilização	COMERCIAL NORMAL																															
Número do Imóvel	746																															
Complemento	QUADRA 35 LOTE 11																															
Bairro	VALE DO SOL																															
Setor	0																															
Número da Quadra	0																															
Número do Lote	0																															
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																															
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																															
Qual O Número De Valas?	1																															
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																															
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda agirf																																



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 55773762 Data de Criação: 29/07/2025 09:08:2 Cliente: 3126 - JACKELINE OLIVEIRA MATIAS Solicitante: JACKELINE OLIVEIRA MATIAS Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 30724/2025-1 Endereço: RUA XINGU (LOT CHAC DAS UVAS),187 Q 1 L2 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitado. Ano: 2025 Programação: 29/07/2025 09:08:52 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 29/07/2025 09:10 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 54 Fim Execução: 29/07/2025 09:12 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>54</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>9</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>187</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q 1 L2</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>VALE DO SOL</td></tr><tr><td>Setor</td><td>7</td></tr><tr><td>Zona</td><td>7</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>1580</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>1580</td></tr><tr><td>Rota</td><td>17</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>1580</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	54	Metragem (m²) Vala 1	9	1º Largura Da Vala (M)	3	1º Largura Da Vala (M)	3	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	187	Complemento	Q 1 L2	Bairro	VALE DO SOL	Setor	7	Zona	7	Número da Quadra	1580	Número do Lote	1580	Rota	17	Sequência	1580	Tipo Ligação	Agua	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	54																																							
Metragem (m²) Vala 1	9																																							
1º Largura Da Vala (M)	3																																							
1º Largura Da Vala (M)	3																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	187																																							
Complemento	Q 1 L2																																							
Bairro	VALE DO SOL																																							
Setor	7																																							
Zona	7																																							
Número da Quadra	1580																																							
Número do Lote	1580																																							
Rota	17																																							
Sequência	1580																																							
Tipo Ligação	Agua																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																							
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto foi executado pela prefeitura eles estavam tirando todo o asfalto ruim da rua e vão fazer outro por completo																																								

091
relatado



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 56864634 Data de Criação: 07/08/2025 14:03:2 Cliente: 42250 - PREF MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Solicitante: PREF MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32066/2025-1 Endereço: AV MANOEL GEN. DE ARAUJO (LOT CAMP REAL II),145 Q:0 L: 0 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 14:03:11 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 07/08/2025 14:17 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 13 Fim Execução: 07/08/2025 14:45 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>13</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>8</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>8</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>PUBLICO MUNICIPAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>145</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q:0 L: 0</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>CENTRO</td></tr><tr><td>Setor</td><td>25</td></tr><tr><td>zona</td><td>25</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2010</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2010</td></tr><tr><td>Rota</td><td>1</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2010</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	13	Metragem (m²) Vala 1	8	1º Largura Da Vala (M)	1	1º Largura Da Vala (M)	8	Utilização	PUBLICO MUNICIPAL	Número do Imóvel	145	Complemento	Q:0 L: 0	Bairro	CENTRO	Setor	25	zona	25	Número da Quadra	2010	Número do Lote	2010	Rota	1	Sequência	2010	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	13																																							
Metragem (m²) Vala 1	8																																							
1º Largura Da Vala (M)	1																																							
1º Largura Da Vala (M)	8																																							
Utilização	PUBLICO MUNICIPAL																																							
Número do Imóvel	145																																							
Complemento	Q:0 L: 0																																							
Bairro	CENTRO																																							
Setor	25																																							
zona	25																																							
Número da Quadra	2010																																							
Número do Lote	2010																																							
Rota	1																																							
Sequência	2010																																							
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																							
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda agirf																																								



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 56861316 Data de Criação: 07/08/2025 13:19:2 Cliente: 32193 - MILTON JUNIOR GARBUGIO Solicitante: MILTON JUNIOR GARBUGIO Serviço Realizado: 117026-REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA Protocolo de Origem: 32054/2025-1 Endereço: RUA MACEIO (LOT CAMPO REAL II),1376 Q21 L 07 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACVPAV-01 Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 13:21:38 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 07/08/2025 13:22 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 526 Fim Execução: 07/08/2025 13:35 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>526</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>9</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>1376</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q21 L 07</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>CENTRO</td></tr><tr><td>Setor</td><td>6</td></tr><tr><td>Zona</td><td>6</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>880</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>880</td></tr><tr><td>Rota</td><td>33</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>880</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual O Tipo De Calçada?</td><td>CONCRETO SIMPLES</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	526	Metragem (m²) Vala 1	9	1º Largura Da Vala (M)	3	1º Largura Da Vala (M)	3	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	1376	Complemento	Q21 L 07	Bairro	CENTRO	Setor	6	Zona	6	Número da Quadra	880	Número do Lote	880	Rota	33	Sequência	880	Qual O Número De Valas?	1	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual O Tipo De Calçada?	CONCRETO SIMPLES
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	526																																							
Metragem (m²) Vala 1	9																																							
1º Largura Da Vala (M)	3																																							
1º Largura Da Vala (M)	3																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	1376																																							
Complemento	Q21 L 07																																							
Bairro	CENTRO																																							
Setor	6																																							
Zona	6																																							
Número da Quadra	880																																							
Número do Lote	880																																							
Rota	33																																							
Sequência	880																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
Qual O Tipo De Calçada?	CONCRETO SIMPLES																																							
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao asfalto executado demanda agirf																																								



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56870014 Data de Criação: 07/08/2025 15:32:6 Cliente: 1172 - MARCOS ANTONIO DOTTO Solicitante: MARCOS ANTONIO DOTTO Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32081/2025-1 Endereço: RUA SAO SALVADOR (LOT CAMPO REAL),995 Q52 L21 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Sem observação de abertura Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 15:32:38 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico




	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56868568 Data de Criação: 07/08/2025 15:09:2 Cliente: 4025 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO MT-SICOOB Solicitante: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO MT-SICOOB Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32075/2025-1 Endereço: RUA BELO HORIZONTE (LOT CAMPO REAL),714 Q 4 L19 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 15:09:11 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

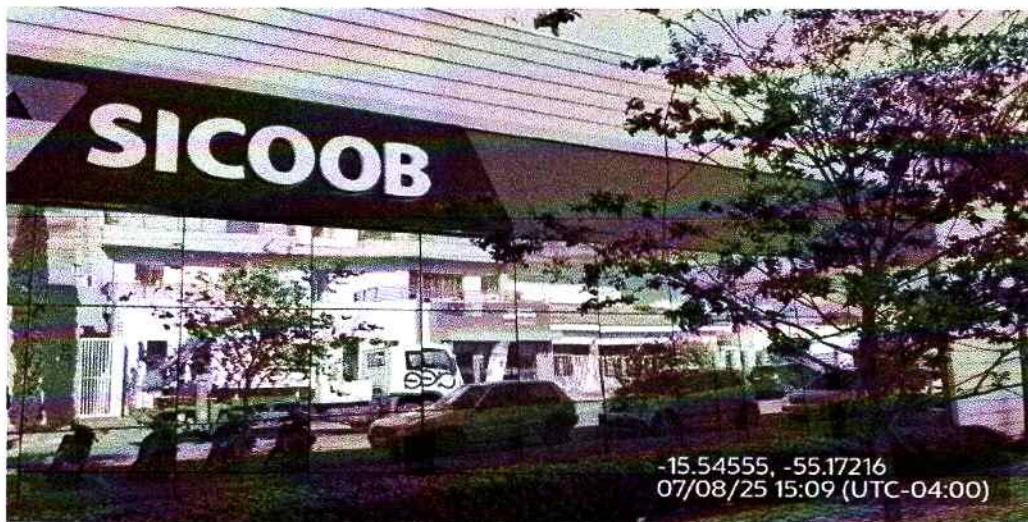



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56869065 Data de Criação: 07/08/2025 15:18:3 Cliente: 1072 - OLAVO CIMADOM Solicitante: OLAVO CIMADOM Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32079/2025-1 Endereço: RUA BELO HORIZONTE (LOT CAMPO REAL),843 Q5 L16 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 15:18:12 Status: Finalizada Equipe: ACVPAV-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																			
Id da Atividade: 57267795 Data de Criação: 13/08/2025 14:17:1 Cliente: 32867 - VISLEI DIORGINIS SERON Solicitante: VISLEI DIORGINIS SERON Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 32781/2025-1 Endereço: RUA MARTINS DOS SANTOS,671 Q0 L0 CAMPO VERDE Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 13/08/2025 16:26:7 Status: Finalizada Equipe: ACVOPE-01																																				
Informações Complementares Início Execução: 13/08/2025 17:07 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 622 Fim Execução: 13/08/2025 17:10 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																				
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>622</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>0</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>671</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>Q0 L0</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>DISTRITO INDUSTRIAL II</td></tr><tr><td>Setor</td><td>7</td></tr><tr><td>Zona</td><td>7</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2380</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2380</td></tr><tr><td>Rota</td><td>9</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2380</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Água</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	622	Metragem (m²) Vala 1	0	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	671	Complemento	Q0 L0	Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL II	Setor	7	Zona	7	Número da Quadra	2380	Número do Lote	2380	Rota	9	Sequência	2380	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Água	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim
Pergunta	Resposta																																			
Última Leitura Do Hidrometro	622																																			
Metragem (m²) Vala 1	0																																			
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																			
Número do Imóvel	671																																			
Complemento	Q0 L0																																			
Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL II																																			
Setor	7																																			
Zona	7																																			
Número da Quadra	2380																																			
Número do Lote	2380																																			
Rota	9																																			
Sequência	2380																																			
Qual O Número De Valas?	1																																			
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																			
Tipo Ligação	Água																																			
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																			
Parecer de Campo Parecer: Repavimentado asfáltica																																				



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Fls. 012 111
eludiam

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: CE3E6145-D9A0-4605-BFDA-AB2DCA7DCBE8
Assunto: MT2 - CT ACV 211 - AGIRF - Notificação 43 - 30 Repavimentações - 4207
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Campo Verde
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 71
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopelD (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Streaming de registros

Status: Original
14/08/2025 10:20:40

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km
56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 45.182.16.226

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Edivaldo Mendonça
edvaldo.mendonca@aegea.com.br
794001 - SSP/MS
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Assinatura


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 186.209.217.9

Registro de hora e data

Enviado: 14/08/2025 10:26:43
Visualizado: 14/08/2025 10:31:03
Assinado: 14/08/2025 10:32:14

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 09/01/2024 09:13:13
ID: 9d7c52e5-dab7-424b-ac3c-fb7a4fe5db42

Osmair Gonçalves de Souza Junior
osmair.junior@aegea.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 186.209.217.9

Enviado: 14/08/2025 10:26:44
Visualizado: 14/08/2025 16:48:07
Assinado: 14/08/2025 16:48:25

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/08/2025 16:48:07
ID: a7fbfdaa-b553-4957-bbc7-0a3f04c0f7f7

Renato Campos do Amaral
renato.amaral@aegea.com.br
Gerente de serviços
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.181.30.194

Enviado: 14/08/2025 10:26:44
Visualizado: 14/08/2025 10:49:14
Assinado: 14/08/2025 10:49:31


Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário

Arildo Paulo Viana Junior
arildo.viana@aegea.com.br
Diretor Presidente
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 200.181.30.194

Registro de hora e data

Enviado: 14/08/2025 16:48:26
Visualizado: 14/08/2025 16:53:17
Assinado: 14/08/2025 16:53:22

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Robson Luiz Cunha
robson.cunha@aegea.com.br
Direto Executivo
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 177.85.172.139

Enviado: 14/08/2025 16:48:26
Visualizado: 14/08/2025 19:00:18
Assinado: 14/08/2025 19:00:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

 Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

14/08/2025 10:26:44
14/08/2025 19:00:18
14/08/2025 19:00:32
14/08/2025 19:00:32

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

Memorando n.º 077/2025 – AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2025.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 043/2025/FIS/CPV.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 043/2025/FIS, Relatório de Visita de reposições de asfalto e calçada em Campo Verde, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externa AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 043/2025/FIS – CPV
Auto de Notificação: 043/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 20 de agosto de 2025.



CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 4.983/2022

CONCLUÍDO



PROTOCOLO DE ENTRADA 046/2025/FIS

Assunto: VAZAMENTO DE ÁGUAS VISÍVEIS – PEDRA PRETA/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Pedra Preta

Data de abertura: 21/07/2025

Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 046/2025

N.º de Ofício: 219/2025

N.º Auto de Infração:

N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º de Ofício:

Memorando n.º 048/2025- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste, 21 de julho de 2025.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 046/2025/FIS.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 046/2025/FIS, o Auto de Notificação n.º 046/2025 e o Relatório de Visita verificando Vazamentos de Água Potável Visível em Pedra Preta, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externa AGIRF
Portaria n.º 276/2025

NOTIFICAÇÃO

Auto n.º: 046/2025

Referência: Relatório de Visita - Vazamentos de Água Potável Visível na Distribuição – Pedra Preta/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR													
Empresa: Águas de Pedra Preta													
Endereço: Rua Irene Biela, n. 460, Centro													
Cidade: Pedra Preta / MT													
Responsável: Arildo Viana – Diretor Presidente MT02													
CONSTATAÇÃO													
Por meio do Relatório de Visita, anexo, constatou-se 11 (onze) vazamentos de água potável na Rede de Distribuição, conforme imagens 01/11, às fls. 02/07.													
Não conformidades: Ausência de reparo nos seguintes locais: <table border="0"><tbody><tr><td>1. HD Y17T063064</td><td>07. HD Y12B163044</td></tr><tr><td>2. HD A24DM0059015</td><td>08. HD Y23G161177</td></tr><tr><td>3. HD Y15S367721</td><td>09. HD Y12B161756</td></tr><tr><td>4. HD Y23SG2280806</td><td>10. HD Y15S367126</td></tr><tr><td>5. HD Y18S345924</td><td>11. HD Y18S334491</td></tr><tr><td>6. HD Y22SG2092644</td><td></td></tr></tbody></table>		1. HD Y17T063064	07. HD Y12B163044	2. HD A24DM0059015	08. HD Y23G161177	3. HD Y15S367721	09. HD Y12B161756	4. HD Y23SG2280806	10. HD Y15S367126	5. HD Y18S345924	11. HD Y18S334491	6. HD Y22SG2092644	
1. HD Y17T063064	07. HD Y12B163044												
2. HD A24DM0059015	08. HD Y23G161177												
3. HD Y15S367721	09. HD Y12B161756												
4. HD Y23SG2280806	10. HD Y15S367126												
5. HD Y18S345924	11. HD Y18S334491												
6. HD Y22SG2092644													
Determinações: Executar os reparos nos locais identificados no Relatório.													
Prazo para regularização: 5 (cinco) dias para vazamentos e 10 (dez) dias , para as reposições asfálticas, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 013/2020.													
Prazo para manifestação: 24 (vinte e quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º, ambos da Resolução AGIRF n.º 013/2020.													
Norma aplicável: Lei Municipal n.º 342/2003, Contrato de Concessão n.º 098/2003, Edital de Concorrência n.º 001/2003, Termos de Aditivos n.º 001/2007, 001/2013 e 001/2022, Termo de Convênio de Cooperação 01/2022, Resolução AGIRF n.º 008/2019 e 013/2020, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020 e Lei Municipal n.º 410/2025.													
Primavera do Leste/MT, 21 de junho de 2025.													
GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'													

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização -
AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Pedra Preta/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de
Distribuição

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA - GFOE

JULHO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGIRF, consciente de sua responsabilidade com relação à situação de escassez dos recursos hídricos e com foco na busca de promover maior eficiência, está intensificando fiscalização neste setor.

Nos dias 16 a 18 de julho de 2025, a equipe de fiscalização da AGIRF vistoriou os bairros da cidade de Pedra Preta, com a finalidade de verificar vazamentos de água.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 11 (onze) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir.



Imagem 01: HD – Y17T063064.



Imagem 02: HD – A24DM0059015.



Imagem 03: HD – Y15S367721.



Imagem 04: HD – Y23SG2280806.



Imagem 05: HD – Y18S345924.



Imagem 06: HD – Y22SG2092644.



Imagem 07: HD – Y12B163044.



Imagem 08: HD – Y23G161177.



Imagem 09: HD – Y12B161756.



Imagem 10: HD – Y15S367126.



Imagem 11: HD – Y18S334491.

3. CONCLUSÃO


Conclui-se que a agilidade e a qualidade nos reparos dos vazamentos ajudam em relação das perdas de água potável na distribuição.

Dessa forma, os vazamentos visíveis não é o principal responsável pelas perdas de água, no entanto, são as ações mais rápida para evitar o desperdício.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Rithieli Araújo Souza – Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Ouvidoria.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo / Pós graduação em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.

Primavera do Leste/MT, 21 de julho de 2025.



Ofício n.º 219/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 21 de julho de 2025.

Sr.

Arildo Viana

Diretor Presidente

AEGEA MT-02

SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 046/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 046/2025 e Relatório de Vazamentos de Águas Visíveis, do Município de Pedra Preta/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.270/2023

RE: Ofício - 218 e 219 - AN - 045 e 046 - Pedra Preta - MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Rhyanne Lopes <rhyanne.lopez@agirf.com.br>, Samuel Carvalho de Souza <samuel.carvalho@aegea.com.br>
Data 2025-07-21 12:21

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Acusamos o recebimento e foram protocolados pelos números:

- Notificação 46/2025 - Protocolo 4217/2025;
- Notificação 45/2025 - Protocolo 4218/2025.

Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC



MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>

Enviado: segunda-feira, 21 de julho de 2025 11:05


Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Rhyanne Lopes <rhyanne.lopez@agirf.com.br>; Samuel Carvalho de Souza <samuel.carvalho@aegea.com.br>

Assunto: Ofício - 218 e 219 - AN - 045 e 046 - Pedra Preta - MT

Prezados(a),


Segue Relatório e Auto de Notificação.

At.te

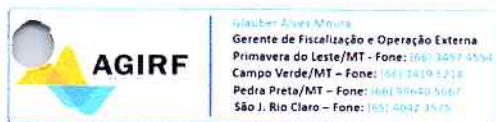

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.



Pedra Preta/MT, 24 de julho de 2025.

Carta APP nº 157/2025
Protocolo nº 4217/2025

AO. Sr. Edson Gonçalves Moreira
Diretor Técnico Operacional

Ref.: Ofício n. 219/2025- AGIRF

Assunto: Auto de Notificação n.º 046 - 2025 e anexos.

A **ÁGUAS DE PEDRA PRETA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.077.568/0001-97, com sede na Rua Irene Biela, nº 460, CEP 78.795-000, Centro, Pedra Preta /MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, conforme o Contrato de Concessão nº 098/2003, assinado em 19 de dezembro de 2013 com o Município, em atenção à Carta de Informações Preliminares apresentada nos termos que segue.


Em atenção ao Auto de Notificação nº 046/2025 e ao Relatório de Vazamento de Água Visível encaminhados por esse órgão, informamos que o reparo foi devidamente realizado por esta concessionária.

Esclarecemos que, em grande parte das ocorrências, tratava-se de situações envolvendo apenas presença de terra ou vazamentos no cavalete, não sendo necessária qualquer intervenção no pavimento ou execução de serviços de repavimentação.

Para fins de comprovação, encaminhamos **anexa nesta oportunidade** a documentação pertinente à execução do serviço.

Reiteramos nosso compromisso com a prestação de serviços eficientes e de qualidade, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

SCS OGSJ RCPA
SCS/ OGSJ/ RCA


	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55307527 Data de Criação: 21/07/2025 16:13:2 Cliente: 2324 - LINDOMAR CONCEICAO DE ARAUJO Solicitante: LINDOMAR CONCEICAO DE ARAUJO Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO Protocolo de Origem: 11889/2025-1 Endereço: AV. PERNAMBUCO, PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitado. Ano: 2025 Programação: 21/07/2025 16:13:49 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-02		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

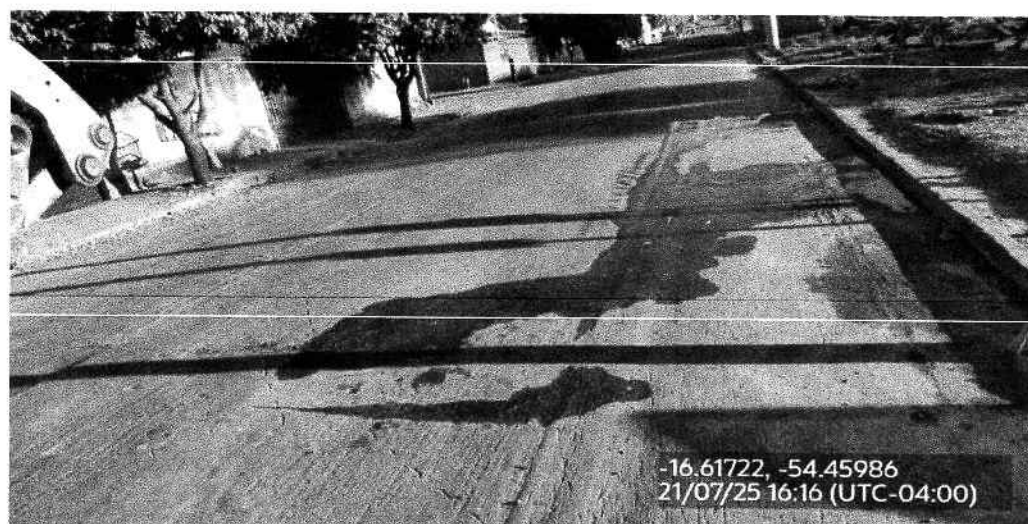



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico


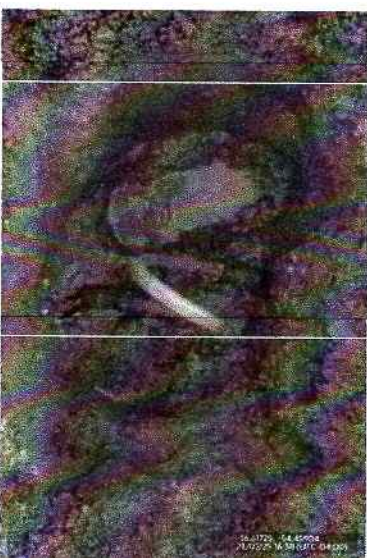


Foto Nº 016
RS



Ordem de Serviço

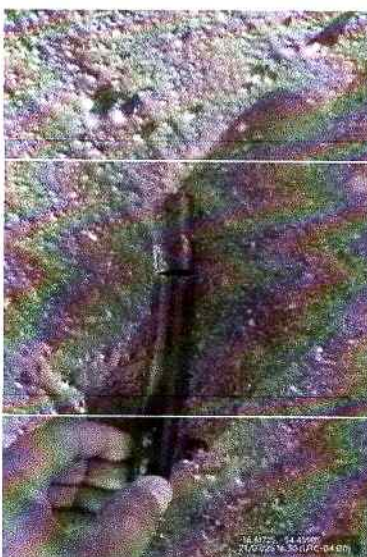

Registro Fotográfico



Fig. Nº 012
RS


	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55291985 Data de Criação: 21/07/2025 13:32:2 Cliente: 2579 - JOAO B. CASTRO FILHO Solicitante: JOAO B. CASTRO FILHO Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO Protocolo de Origem: 11855/2025-1 Endereço: RUA JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ,149 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 21/07/2025 13:33:1 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

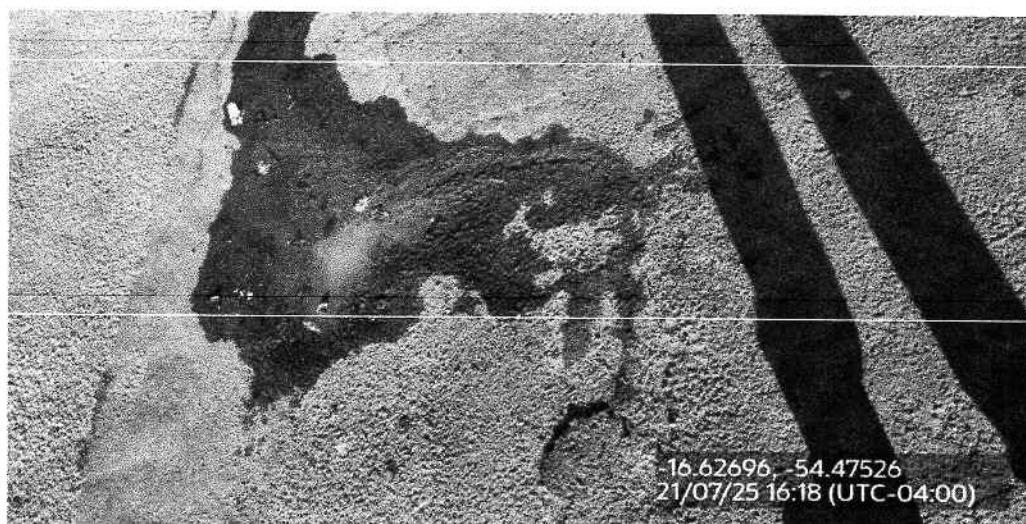



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



File No 020
RS

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico



Foto Nº 021
RS


	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55291987 Data de Criação: 21/07/2025 13:32:2 Cliente: 5750 - DIEGO PAULO DA SILVA Solicitante: DIEGO PAULO DA SILVA Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO Protocolo de Origem: 11857/2025-1 Endereço: RUA 07,0 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: NADA A FAZER NO LOCAL Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 21/07/2025 13:33:1 Status: Encerrada com Ocorrência Equipe: SBPMLT-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

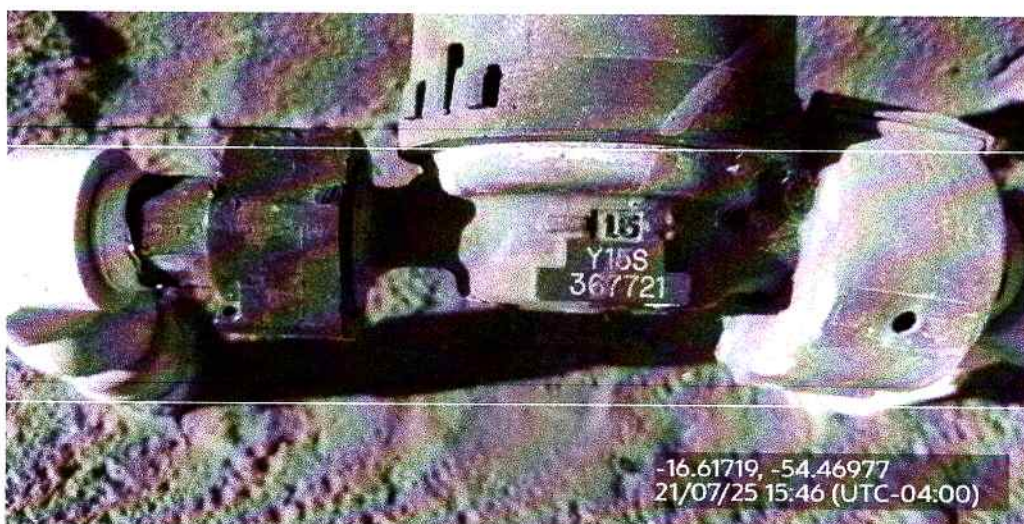



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Foto. Nº 024
RS



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



FE: NR 025
BS


	Ordem de Serviço							
Id da Atividade: 55443772 Data de Criação: 23/07/2025 13:18:1 Cliente: 8392 - VANDA FERREIRA ALVES Solicitante: VANDA FERREIRA ALVES Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO Protocolo de Origem: 12043/2025-1 Endereço: RUA DOURADOS,28 JARDIM NATUREZA QA05 LT01 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: NADA A FAZER NO LOCAL Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGER Ano: 2025 Programação: 23/07/2025 13:18:35 Status: Encerrada com Ocorrência Equipe: SBPMLT-02								
Informações Complementares Início Execução: 23/07/2025 13:20 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 165 Fim Execução: 23/07/2025 13:22 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>165</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Não</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	165	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Pergunta	Resposta							
Última Leitura Do Hidrometro	165							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não							
Parecer de Campo Parecer: Não encontramos nenhum tipo de vazamento no local somente a água vindo da rua de cima Pl Nº 026 RS								



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

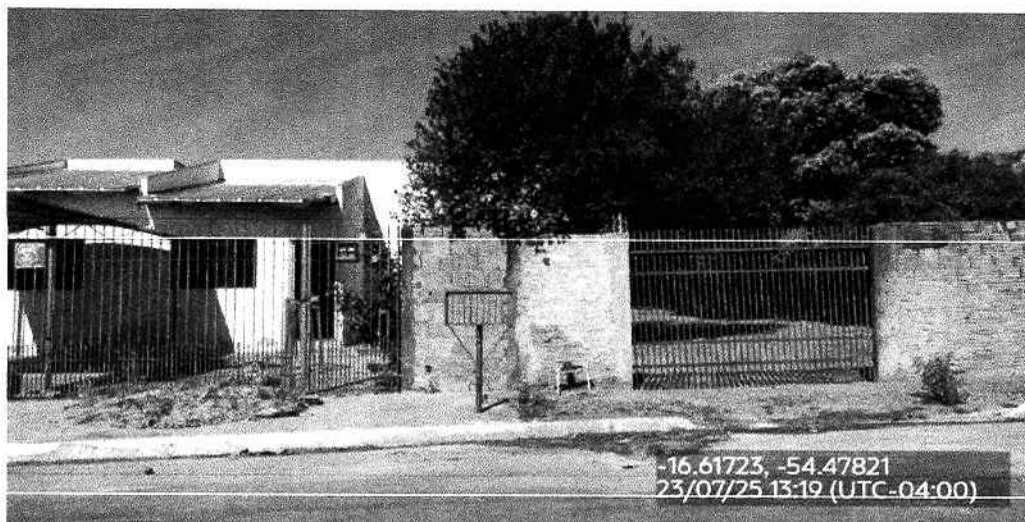



Fk. Nº 022
RS



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

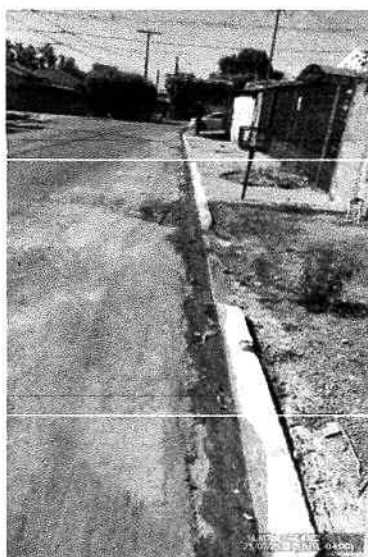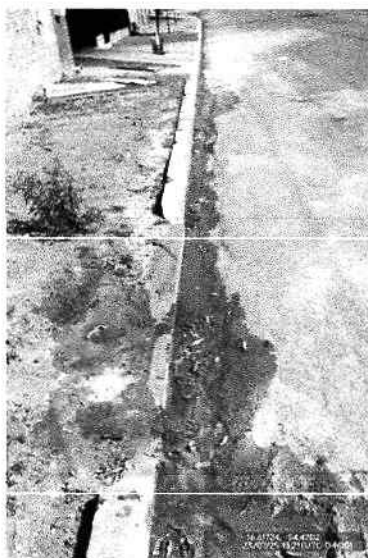

Fls. Nº 028
RS

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55291986 Data de Criação: 21/07/2025 13:32:2 Cliente: 7488 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA Solicitante: MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO Protocolo de Origem: 11856/2025-1 Endereço: AV. . ARTHUR ORLATO,169 PQ INDEPENDENTE PEDRA PRETA Motivo Não Execução: SERVIÇO JÁ EXECUTADO Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 21/07/2025 13:33:19 Status: Encerrada com Ocorrência Equipe: SBPMLT-02		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Foto Nº 031
RS

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55366141 Data de Criação: 22/07/2025 14:18:1 Cliente: 4842 - ELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA Solicitante: ELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO Protocolo de Origem: 11929/2025-1 Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA, QD 18 LT 01 SÃO MARCOS 2 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGER Ano: 2025 Programação: 22/07/2025 14:18:6 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-02		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico






Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

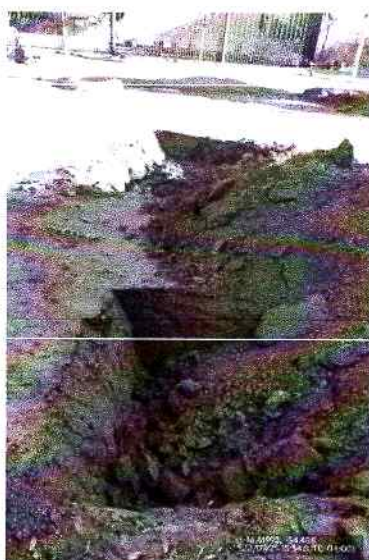


Pls. Nº 034
25



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

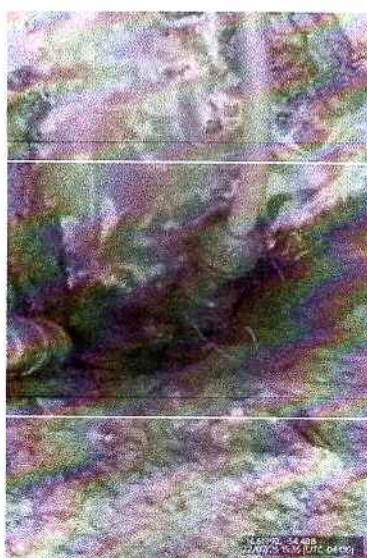



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Fls. Nº 036
RS

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico



Foto Nº 032
RS

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55446054 Data de Criação: 23/07/2025 13:29:1 Cliente: 6317 - MARIA FERREIRA GRAPIUNA Solicitante: MARIA FERREIRA GRAPIUNA Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO Protocolo de Origem: 12045/2025-1 Endereço: RUA JUDICIÁRIO,0 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGER Ano: 2025 Programação: 23/07/2025 13:29:8 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-02		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico




Foto Nº 038
RS



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

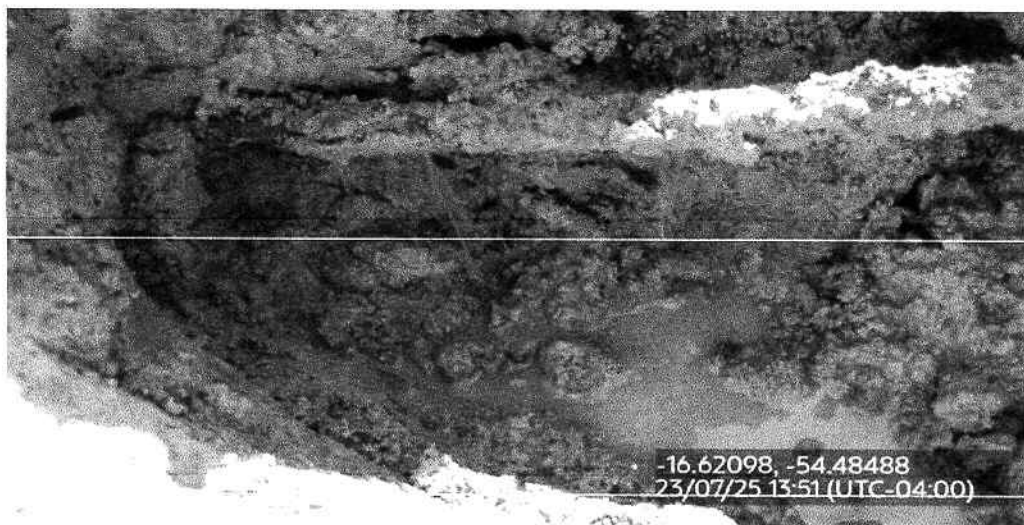



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



PK NO 046
RS

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55291991 Data de Criação: 21/07/2025 13:32:2 Cliente: 1271 - JOSE GERALDO DA FONSECA Solicitante: JOSE GERALDO DA FONSECA Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO Protocolo de Origem: 11861/2025-1 Endereço: RUA TRAVESSA 03,3 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 21/07/2025 13:33:19 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-02		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico







Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

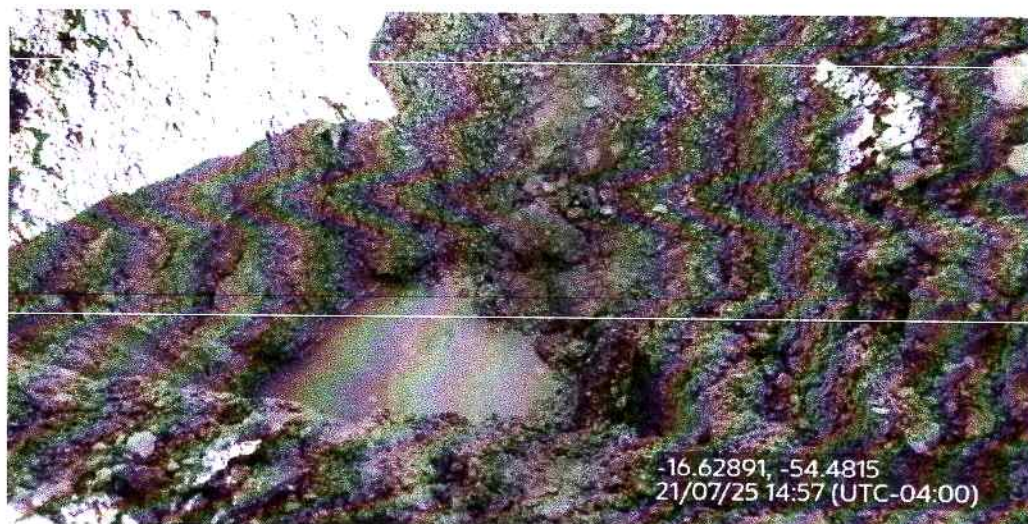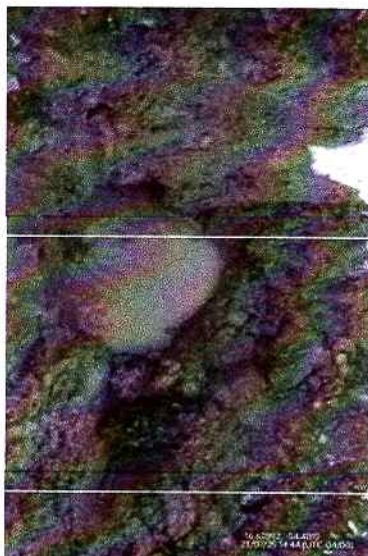

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico




Pl. Nº 045
RS



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

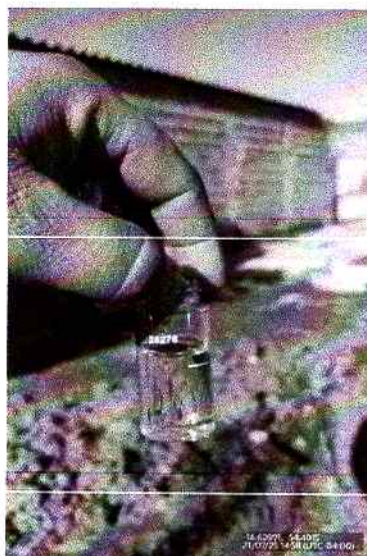

Fle. Nº 046
25

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55291985 Data de Criação: 21/07/2025 13:32:2 Cliente: 2579 - JOAO B. CASTRO FILHO Solicitante: JOAO B. CASTRO FILHO Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO Protocolo de Origem: 11855/2025-1 Endereço: RUA JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ,149 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 21/07/2025 13:33:1 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-01		
Informações Complementares Início Execução: 21/07/2025 16:16 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 1361 Fim Execução: 21/07/2025 16:59 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

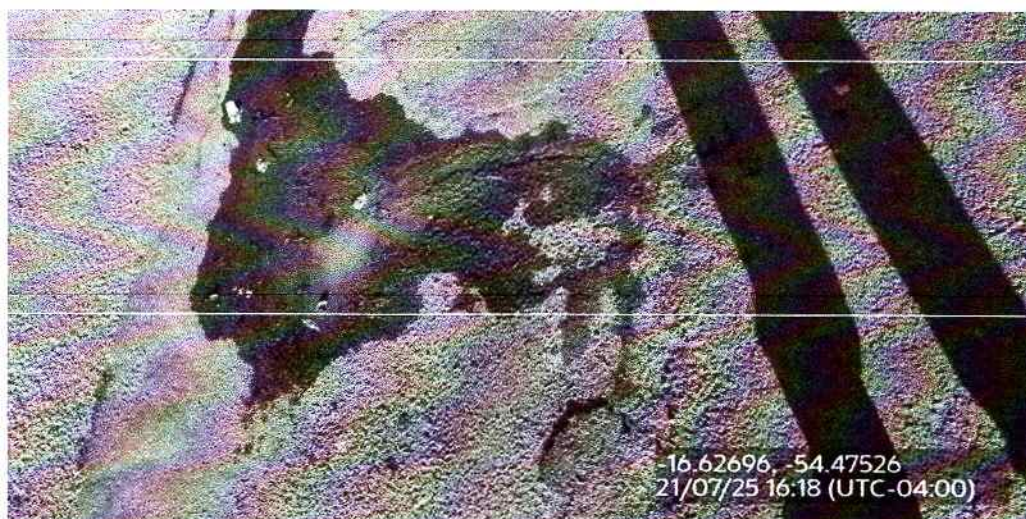


Foto Nº 048
RS

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico


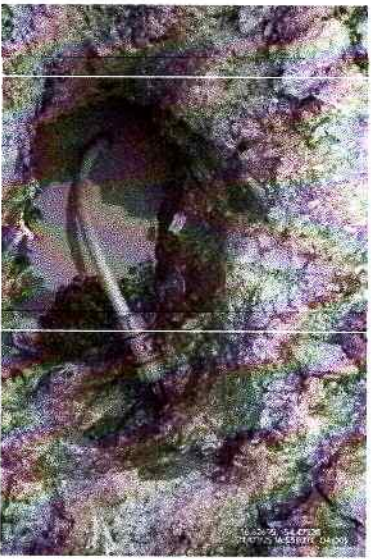


Fig. Nº 049
RS



Ordem de Serviço

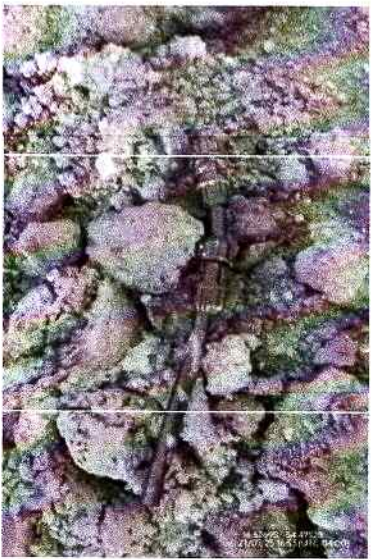

Registro Fotográfico



Fls. Nº 050
75


	Ordem de Serviço																							
Id da Atividade: 55291989 Data de Criação: 21/07/2025 13:32:2 Cliente: 5426 - ITAMAR DISSEGNA Solicitante: LIDIONETE SALMAZIO DE FREITA Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO Protocolo de Origem: 11862/2025-1 Endereço: RUA HELIO COSTA GARCIA,0 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 21/07/2025 13:33:1 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-01																								
Informações Complementares Início Execução: 21/07/2025 13:47 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 361 Fim Execução: 21/07/2025 14:23 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>1458</td></tr><tr><td>Serviço posteriores resposta</td><td>117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual tipo de manutenção?</td><td>Ramal/Sondagem</td></tr><tr><td>Qual o material do ramal?</td><td>PEAD</td></tr><tr><td>Utilizou o geofone?</td><td>Não</td></tr><tr><td>1 - Precisa de reaterro posterior</td><td>Não</td></tr><tr><td>Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?</td><td>INSTALAÇÃO FORA DO PADRÃO</td></tr><tr><td>Recomposição De Pavimento Necessária?</td><td>SIM</td></tr><tr><td>Profundidade do ramal</td><td>0,3 METROS</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	1458	Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem	Qual o material do ramal?	PEAD	Utilizou o geofone?	Não	1 - Precisa de reaterro posterior	Não	Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	INSTALAÇÃO FORA DO PADRÃO	Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM	Profundidade do ramal	0,3 METROS
Pergunta	Resposta																							
Última Leitura Do Hidrometro	1458																							
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																							
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem																							
Qual o material do ramal?	PEAD																							
Utilizou o geofone?	Não																							
1 - Precisa de reaterro posterior	Não																							
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	INSTALAÇÃO FORA DO PADRÃO																							
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM																							
Profundidade do ramal	0,3 METROS																							
Parecer de Campo Parecer: Foi realizado no local reparo de ramal de água "asfalto" demanda AGIRF. Fls. Nº 051 RS																								



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

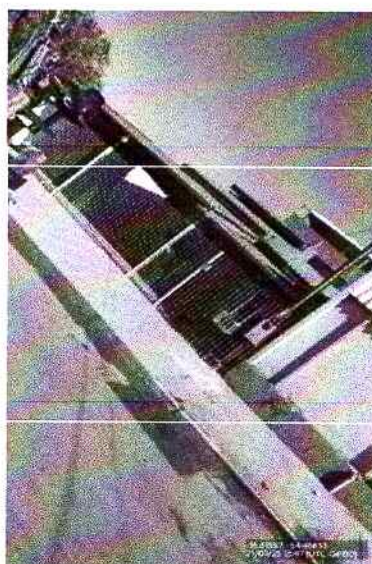

File No. 052

705



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55291988 Data de Criação: 21/07/2025 13:32:2 Cliente: 5066 - GENIVALDO ALVES SANTANA Solicitante: GENIVALDO ALVES SANTANA Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO Protocolo de Origem: 11858/2025-1 Endereço: RUA PORTO MURTINHO,0 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF Ano: 2025 Programação: 21/07/2025 13:33:1 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Fle. No 055
RS



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

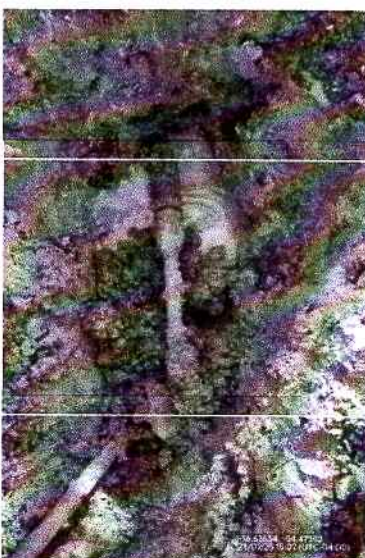



Foto. nº 056
RS



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

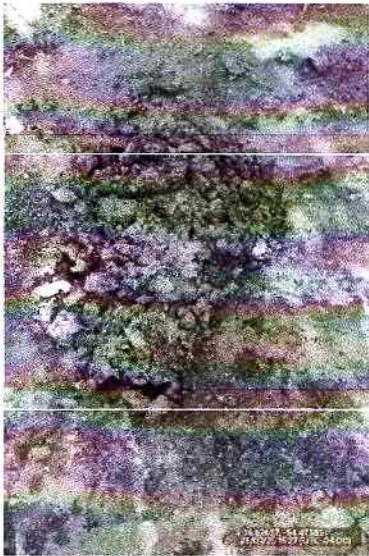

File No 057
RS

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: EC791934-9308-4CD1-B1BA-8996CC79C150
Assunto: MT2 - CT APP 157 - Notificação 46 -11 Vazamentos de Água - Repavimentações - 4217
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Pedra Preta
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 45
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km
56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.135

Tratamento de registros

Status: Original
24/07/2025 14:42:55

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Osmair Gonçalves de Souza Junior
osmair.junior@aegea.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Assinatura

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP:
2804:18:111d:809:145c:db31:5187:3d84
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 24/07/2025 14:44:44
Reenviado: 25/07/2025 10:05:38
Reenviado: 25/07/2025 15:36:43
Visualizado: 28/07/2025 09:16:51
Assinado: 28/07/2025 09:17:48

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 28/07/2025 09:16:51
ID: 46718843-5712-4a3f-97c3-3c0826ef2dce

Renato Campos do Amaral
renato.amaral@aegea.com.br
Gerente de serviços
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.85.172.139

Enviado: 24/07/2025 14:44:44
Reenviado: 25/07/2025 10:05:39
Reenviado: 25/07/2025 15:36:43
Visualizado: 28/07/2025 10:44:18
Assinado: 28/07/2025 10:45:17

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Samuel Carvalho de Souza
samuel.carvalho@aegea.com.br
Sup. de Unidade
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 170.80.60.8


Enviado: 24/07/2025 14:44:45
Reenviado: 25/07/2025 10:05:39
Visualizado: 25/07/2025 11:28:50
Assinado: 25/07/2025 11:28:56

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário

Arildo Paulo Viana Junior
arildo.viana@aegea.com.br
Diretor Presidente
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 177.85.172.139

Registro de hora e data

Enviado: 28/07/2025 10:45:19
Visualizado: 28/07/2025 11:44:59
Assinado: 28/07/2025 11:45:04

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

Robson Luiz Cunha
robson.cunha@aegea.com.br
Direto Executivo
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 191.223.124.252
Assinado com o uso do celular

Enviado: 28/07/2025 10:45:19
Visualizado: 28/07/2025 11:42:36
Assinado: 28/07/2025 11:42:50

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

24/07/2025 14:44:45
28/07/2025 11:42:36
28/07/2025 11:42:50
28/07/2025 11:45:04

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício - 218 e 219 - AN - 045 e 046 - Pedra Preta - MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>, Samuel Carvalho de Souza <samuel.carvalho@aegea.com.br>
Data 2025-07-29 10:24

 CT 157 - Notificação 46 -11 Vazamentos de Água - Repavimentações - 4217.pdf (~3,7 MB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 157 - Notificação 46 -11 Vazamentos de Água - Repavimentações - 4217

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC



MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul,
Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã,
Novo Progresso, Matupá, Peixoto de
Azevedo, Sorriso e Vera.

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo
Verde, Paranatinga, Pedra Preta,
Primavera, Jangada, Jauru, Porto
Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São
José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>

Enviado: segunda-feira, 21 de julho de 2025 11:21

Para: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>; Samuel Carvalho de Souza <samuel.carvalho@aegea.com.br>

Assunto: RE: Ofício - 218 e 219 - AN - 045 e 046 - Pedra Preta - MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Acusamos o recebimento e foram protocolados pelos números:

- Notificação 46/2025 - Protocolo 4217/2025;
- Notificação 45/2025 - Protocolo 4218/2025.

Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC



MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul,
Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã,
Novo Progresso, Matupá, Peixoto de
Azevedo, Sorriso e Vera.

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo
Verde, Paranatinga, Pedra Preta,
Primavera, Jangada, Jauru, Porto
Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São
José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>

Enviado: segunda-feira, 21 de julho de 2025 11:05


Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>; Samuel Carvalho de Souza <samuel.carvalho@aegea.com.br>

Assunto: Ofício - 218 e 219 - AN - 045 e 046 - Pedra Preta - MT

Prezados(a),

Segue Relatório e Auto de Notificação.

Fls. 132 060
RS

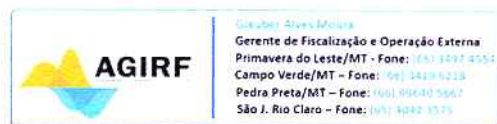

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

112 061
75

Pedra Preta/MT, 01 de agosto de 2025

Carta APP nº 163/2025

Protocolo nº 4217/2025

AO. Sr. Edson Gonçalves Moreira
Diretor Técnico Operacional

Ref.: Ofício nº 219/2025 - AGIRF

Assunto: Auto de Notificação nº 046/2025 e anexos.


A **ÁGUAS DE PEDRA PRETA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.077.568/0001-97, com sede na Rua Irene Biela, nº 460, CEP 78.795-000, Centro, Pedra Preta /MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, conforme o Contrato de Concessão nº 098/2003, assinado em 19 de dezembro de 2013 com o Município, em atenção à Carta de Informações Preliminares apresentada nos termos que segue.

Em atenção ao Auto de Notificação nº **046/2025**, referente à repavimentação das vias onde foram realizadas intervenções para reparo de tubulação, informamos que os devidos serviços de recomposição asfáltica foram executados conforme estabelecido.


Para fins de comprovação, encaminhamos anexa, nesta oportunidade, a documentação pertinente à execução dos serviços.

Reiteramos nosso compromisso com a prestação de serviços eficientes e de qualidade, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente



Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

SCS 
SCS/ OGSJ/ RCA

Nossa
natureza
movimenta
a vida.

R. Irene Biela, 460 - Centro
CEP 78795-000 - Pedra Preta-MT




aegeamt
aegeamt.com.br



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55310006 Data de Criação: 21/07/2025 17:01:0 Cliente: 2324 - LINDOMAR CONCEICAO DE ARAUJO Solicitante: LINDOMAR CONCEICAO DE ARAUJO Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 11893/2025-1 Endereço: AV. PERNAMBUCO, PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 11889/2025Repavimentação - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm; Ano: 2025 Programação: 31/07/2025 00:32:10 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-01		
Informações Complementares Início Execução: 31/07/2025 09:33 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 409 Fim Execução: 31/07/2025 10:01 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:		

	Ordem de Serviço	
---	-------------------------	---

Registro Fotográfico

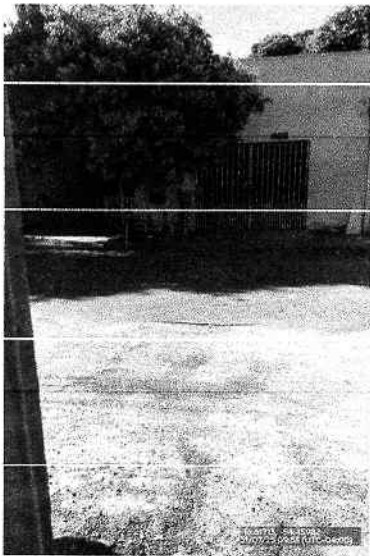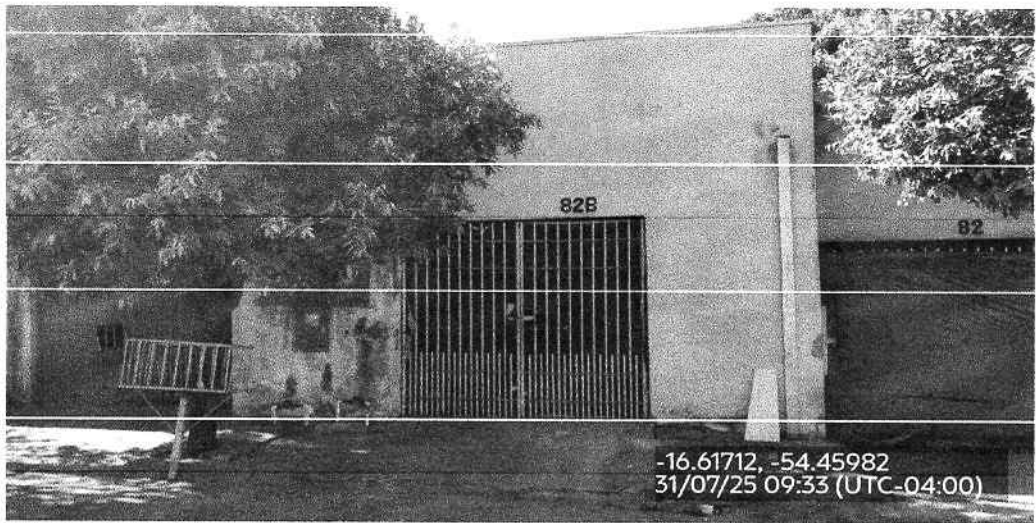

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico

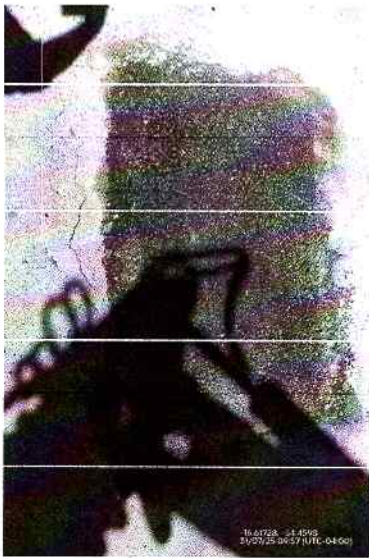


Foto. Nº 065
RS

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56180252 Data de Criação: 01/08/2025 12:38:1 Cliente: 2225 - LIDIONETE SALMAZIO DE FREITA Solicitante: LIDIONETE SALMAZIO DE FREITA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 12569/2025-1 Endereço: AV. . FREI SERVÁCIO,71 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: A PEDIDO DO SUPERVISOR SAMUEL Ano: 2025 Programação: 01/08/2025 12:38:10 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico



R 068
B

	Ordem de Serviço																																																			
Id da Atividade: 55389988 Data de Criação: 22/07/2025 16:47:0 Cliente: 4842 - ELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA Solicitante: ELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 11935/2025-1 Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA, QD 18 LT 01 SÃO MARCOS 2 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 11929/2025Repavimentação - Metragem da Repavimentação: 2 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 3 cm; Ano: 2025 Programação: 28/07/2025 00:44:33 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-01																																																				
Informações Complementares Início Execução: 28/07/2025 09:17 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 65 Fim Execução: 28/07/2025 10:23 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																																				
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>65</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>4</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 2</td><td>4</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 3</td><td>15</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>2º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>2º Comprimento Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>3º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>º Comprimento Da Vala (M)</td><td>5</td></tr><tr><td>Nome do usuário que reordenou</td><td>Henrique Junior Batista dos Santos</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>QD 18 LT 01 SÃO MARCOS 2</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>CENTRO</td></tr><tr><td>Setor</td><td>5</td></tr><tr><td>Zona</td><td>5</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>110</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>110</td></tr><tr><td>Rota</td><td>21</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>110</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>3</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table> Fls. 112 069 RS			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	65	Metragem (m²) Vala 1	4	Metragem (m²) Vala 2	4	Metragem (m²) Vala 3	15	1º Largura Da Vala (M)	2	1º Largura Da Vala (M)	2	2º Largura Da Vala (M)	2	2º Comprimento Da Vala (M)	2	3º Largura Da Vala (M)	3	º Comprimento Da Vala (M)	5	Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Complemento	QD 18 LT 01 SÃO MARCOS 2	Bairro	CENTRO	Setor	5	Zona	5	Número da Quadra	110	Número do Lote	110	Rota	21	Sequência	110	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Qual O Número De Valas?	3	Tipo Ligação	Agua	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Pergunta	Resposta																																																			
Última Leitura Do Hidrometro	65																																																			
Metragem (m²) Vala 1	4																																																			
Metragem (m²) Vala 2	4																																																			
Metragem (m²) Vala 3	15																																																			
1º Largura Da Vala (M)	2																																																			
1º Largura Da Vala (M)	2																																																			
2º Largura Da Vala (M)	2																																																			
2º Comprimento Da Vala (M)	2																																																			
3º Largura Da Vala (M)	3																																																			
º Comprimento Da Vala (M)	5																																																			
Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos																																																			
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																																			
Complemento	QD 18 LT 01 SÃO MARCOS 2																																																			
Bairro	CENTRO																																																			
Setor	5																																																			
Zona	5																																																			
Número da Quadra	110																																																			
Número do Lote	110																																																			
Rota	21																																																			
Sequência	110																																																			
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																																			
Qual O Número De Valas?	3																																																			
Tipo Ligação	Agua																																																			
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																																			


	Ordem de Serviço	
Parecer de Campo Parecer: Foi realizado no local repavimentação asfáltica demanda ager. Fls. nº 070 RS		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

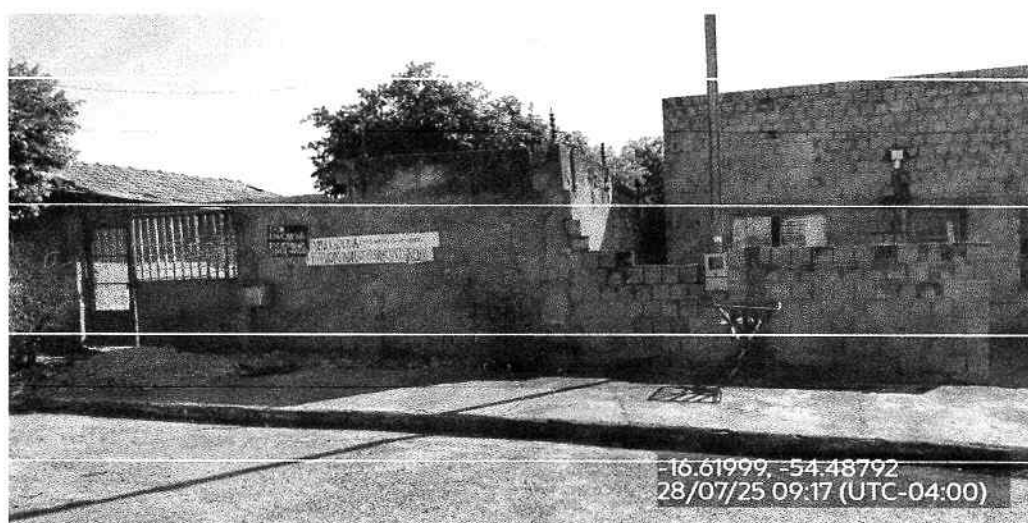

Fts. Nº 071
RS



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico


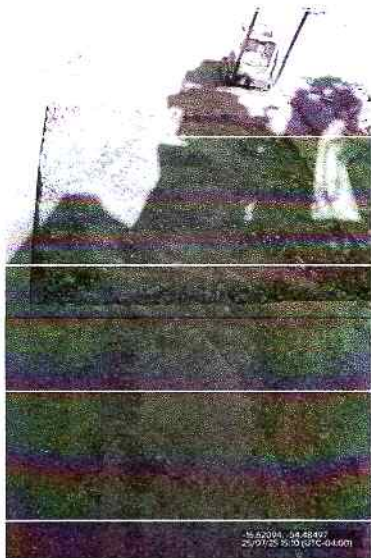


Foto Nº 072
R5

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55625602 Data de Criação: 25/07/2025 14:46:2 Cliente: 6317 - MARIA FERREIRA GRAPIUNA Solicitante: MARIA FERREIRA GRAPIUNA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 12166/2025-1 Endereço: RUA JUDICIÁRIO,0 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGER Ano: 2025 Programação: 25/07/2025 14:46:9 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-01		

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico

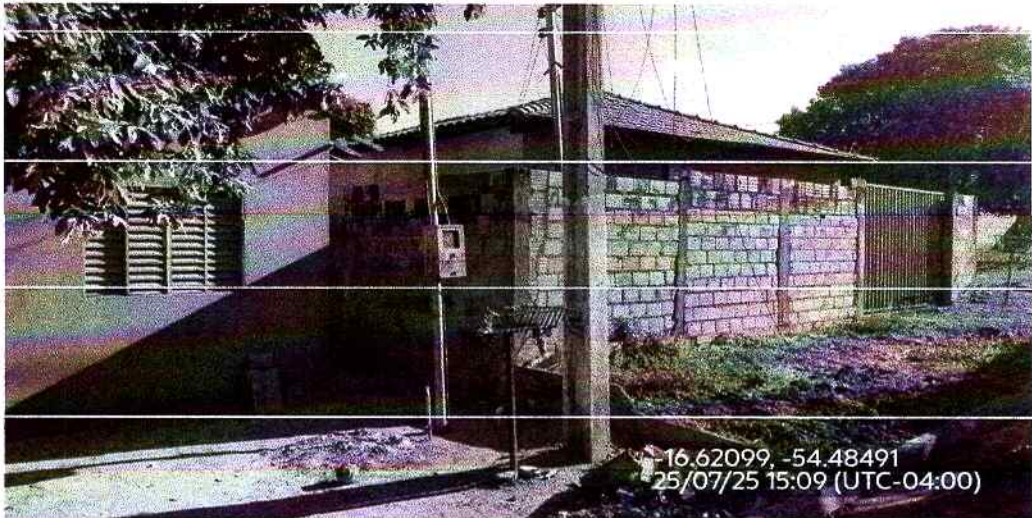

Fis. Nº 024
85



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



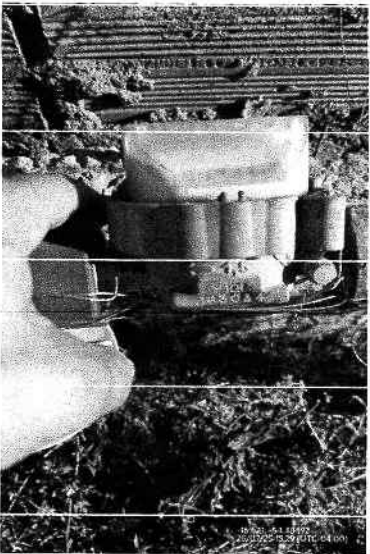


Foto. Nº 075
ES

	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 55297352 Data de Criação: 21/07/2025 14:31:3 Cliente: 5426 - ITAMAR DISSEGNA Solicitante: ITAMAR DISSEGNA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 11874/2025-1 Endereço: RUA HELIO COSTA GARCIA,0 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 11862/2025E necessário a repavimentação asfáltica neste local - Ano: 2025 Programação: 28/07/2025 00:44:33 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 28/07/2025 13:41 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 1458 Fim Execução: 28/07/2025 14:12 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>1458</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>6.25</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2.5</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2.5</td></tr><tr><td>Nome do usuário que reordenou</td><td>Henrique Junior Batista dos Santos</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>S/N</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>CENTRO</td></tr><tr><td>Setor</td><td>1</td></tr><tr><td>Zona</td><td>1</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>1050</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>1050</td></tr><tr><td>Rota</td><td>5</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>1050</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	1458	Metragem (m²) Vala 1	6.25	1º Largura Da Vala (M)	2.5	1º Largura Da Vala (M)	2.5	Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	S/N	Bairro	CENTRO	Setor	1	Zona	1	Número da Quadra	1050	Número do Lote	1050	Rota	5	Sequência	1050	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Qual O Número De Valas?	1	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	1458																																							
Metragem (m²) Vala 1	6.25																																							
1º Largura Da Vala (M)	2.5																																							
1º Largura Da Vala (M)	2.5																																							
Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	S/N																																							
Bairro	CENTRO																																							
Setor	1																																							
Zona	1																																							
Número da Quadra	1050																																							
Número do Lote	1050																																							
Rota	5																																							
Sequência	1050																																							
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
Parecer de Campo Parecer: Foi realizado no local repavimentação asfáltica demanda ager. 18.112026 85																																								

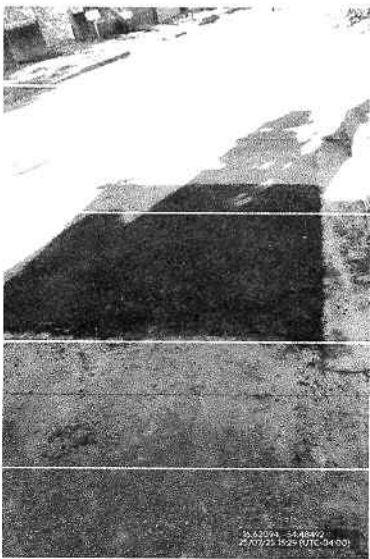

Ordem de Serviço

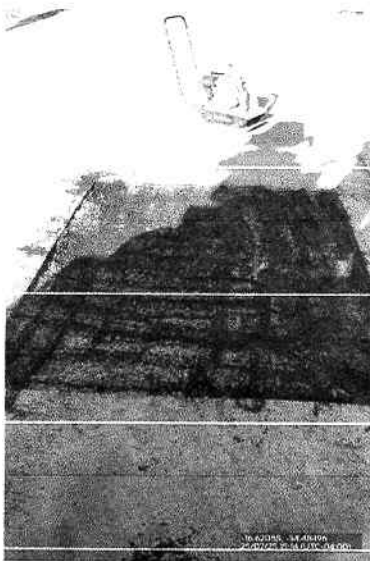

Registro Fotográfico



16.112 047
CS



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

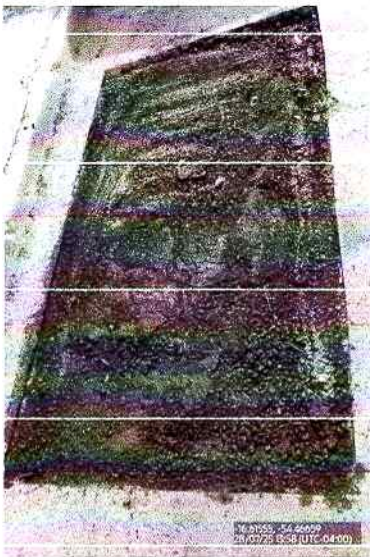


Foto nº 028
RS

	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 55639093 Data de Criação: 25/07/2025 17:24:1 Cliente: 5066 - GENIVALDO ALVES SANTANA Solicitante: GENIVALDO ALVES SANTANA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 12137/2025-2 Endereço: RUA PORTO MURTINHO,0 PEDRA PRETA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: REPAVIMENTAR Ano: 2025 Programação: 28/07/2025 00:44:33 Status: Finalizada Equipe: SBPMLT-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 28/07/2025 13:23 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 116 Fim Execução: 28/07/2025 13:32 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>116</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>2.25</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1.5</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1.5</td></tr><tr><td>Nome do usuário que reordenou</td><td>Henrique Junior Batista dos Santos</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>S/N</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>CENTRO</td></tr><tr><td>Setor</td><td>3</td></tr><tr><td>Zona</td><td>3</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2150</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2150</td></tr><tr><td>Rota</td><td>1</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2150</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	116	Metragem (m²) Vala 1	2.25	1º Largura Da Vala (M)	1.5	1º Largura Da Vala (M)	1.5	Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	S/N	Bairro	CENTRO	Setor	3	Zona	3	Número da Quadra	2150	Número do Lote	2150	Rota	1	Sequência	2150	Qual O Número De Valas?	1	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Tipo Ligação	Agua	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	116																																							
Metragem (m²) Vala 1	2.25																																							
1º Largura Da Vala (M)	1.5																																							
1º Largura Da Vala (M)	1.5																																							
Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	S/N																																							
Bairro	CENTRO																																							
Setor	3																																							
Zona	3																																							
Número da Quadra	2150																																							
Número do Lote	2150																																							
Rota	1																																							
Sequência	2150																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																							
Tipo Ligação	Agua																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
Parecer de Campo Parecer: Foi realizado no local repavimentação asfáltica demanda ager. Fls. Nº 020 25																																								



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico




Fila Nº 060
P5



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

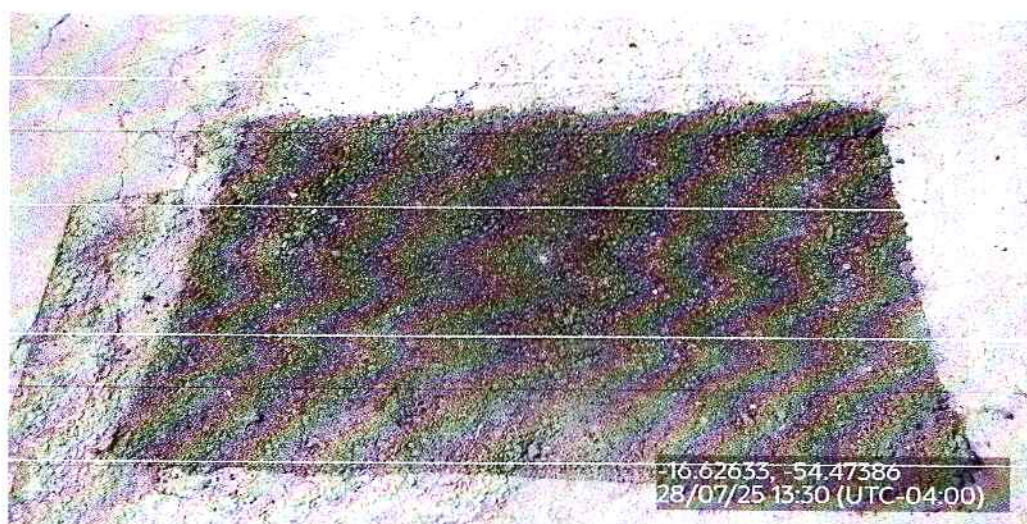

Ex. Nº 081
RS

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 196E25F0-E264-42A7-86EC-6E2E0BAF37A3
Assunto: MT2 CT APP 163 - Notificação 46 -11 Vazamentos de Água - Repavimentações - 4217
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Pedra Preta
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 20
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km
56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.247.216

Assinamento de registros

Status: Original
04/08/2025 09:51:12

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Osmair Gonçalves de Souza Junior
osmair.junior@aegea.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Assinatura

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 186.209.217.9

Registro de hora e data

Enviado: 04/08/2025 09:52:37
Visualizado: 04/08/2025 12:29:28
Assinado: 04/08/2025 12:30:27

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 04/08/2025 12:29:28
ID: 20bf2c7f-d230-4eb9-aa3b-88555d7d6e5b

Renato Campos do Amaral
renato.amaral@aegea.com.br
Gerente de serviços
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP:
2804:389:e84c:a147:a060:250d:9166:ba85
Assinado com o uso do celular

Enviado: 04/08/2025 09:52:37
Visualizado: 04/08/2025 16:55:37
Assinado: 04/08/2025 16:55:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign


Samuel Carvalho de Souza
samuel.carvalho@aegea.com.br
Sup. de Unidade
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.174.225.181
Assinado com o uso do celular

Enviado: 04/08/2025 09:52:37
Visualizado: 04/08/2025 11:02:14
Assinado: 04/08/2025 11:02:18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:


Não oferecido através da Docusign



Eventos do signatário

Arildo Paulo Viana Junior
arildo.viana@aegea.com.br
Diretor Presidente
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 177.85.172.139

Registro de hora e data

Enviado: 04/08/2025 16:55:57
Visualizado: 04/08/2025 16:57:23
Assinado: 04/08/2025 16:57:45

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Robson Luiz Cunha
robson.cunha@aegea.com.br
Direto Executivo
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 177.174.226.69
Assinado com o uso do celular

Enviado: 04/08/2025 16:55:58
Visualizado: 05/08/2025 07:58:47
Assinado: 05/08/2025 07:59:02

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

04/08/2025 09:52:37
05/08/2025 07:58:47
05/08/2025 07:59:02
05/08/2025 07:59:02

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Fls. Nº 083
RS

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

16.012 087
RS

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.


If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

RE: Ofício - 218 e 219 - AN - 045 e 046 - Pedra Preta - MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>

Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>, Samuel Carvalho de Souza <samuel.carvalho@aegea.com.br>

Data 2025-08-06 09:46

 CT 163 - Notificação 46 -11 Vazamentos de Água - Repavimentações - 4217.pdf (~11 MB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 163 - Notificação 46 -11 Vazamentos de Água - Repavimentações - 4217

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC



MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>

Enviado: segunda-feira, 21 de julho de 2025 11:21

Para: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>; Samuel Carvalho de Souza <samuel.carvalho@aegea.com.br>

Assunto: RE: Ofício - 218 e 219 - AN - 045 e 046 - Pedra Preta - MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Avisamos o recebimento e foram protocolados pelos números:

- Notificação 46/2025 - Protocolo 4217/2025;
- Notificação 45/2025 - Protocolo 4218/2025.

Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC



MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>

Enviado: segunda-feira, 21 de julho de 2025 11:05

Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Rhayanne Lopes

Ass. Nº 087
25

Memorando n.º 072/2025 – AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 12 de agosto de 2025.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 046/2025/FIS/PPR.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 046/2025/FIS, relatório de visita de reposições asfálticas de vazamentos em Pedra Preta, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04:00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externa AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 046/2025/FIS – PPR
Auto de Notificação: 046/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 12 de agosto de 2025.



CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 4.983/2022

CONCLUÍDO



PROTOCOLO DE ENTRADA 048/2025/FIS

Assunto: VISTORIA NA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ÁGUA TRATADA GUTERRES – PRIMAVERA DO LESTE/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Primavera

Data de abertura: 24/07/2025

Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 048/2025

N.º de Ofício: 223/2025

N.º Auto de Infração:

N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º de Ofício:

Memorando n.º 050/2025- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2025.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externo

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 048/2025/FIS.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 048/2025/FIS, o Auto de Notificação n.º 048/2025 e o Relatório de Visita de Vistoria na Estação Elevatória de Água Tratada Guterres, para as devidas providencias.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00"

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276 2025

NOTIFICAÇÃO

Auto n.º: 048/2025

Referência: Relatório de Visita – EEAT Guterres / Primavera do Leste/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR	
Empresa:	Águas de Primavera
Endereço:	Rua Londrina, n. 249, Centro
Cidade:	Primavera do Leste / MT
Responsável:	Arildo Viana – Diretor Presidente MT2
CONSTATAÇÃO	
Por meio do Relatório de Visita, anexo, constatou-se 04 (quatro) não conformidades, conforme imagens 02/05, às fls. 02/04.	
Não conformidades: 2. Falta de falta limpeza e vazamento. 3. Tubos e bomba. 4. Medidor de nível. 5. Peça de tubulações	
Prazo para regularização: 10 (dez) dias , a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 013/2020.	
Prazo para manifestação: 24 (vinte e quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º, ambos da Resolução AGIRF n.º 013/2020.	
Norma aplicável: Lei Municipal n.º 342/2003, Contrato de Concessão n.º 098/2003, Edital de Concorrência n.º 001/2003, Termos de Aditivos n.º 001/2007, 001/2013 e 001/2022, Termo de Convênio de Cooperação 01/2022, Resolução AGIRF n.º 008/2019 e 013/2020, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.	
Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2025. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Gerente de Fiscalização e Operação Externa AGIRF Portaria n.º 276/2025 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'	

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Primavera do Leste/MT

Assunto: Visita na EEAT Guterres

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

JULHO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGIRF, consciente de sua responsabilidade com relação à situação de escassez dos recursos hídricos e com foco na busca de promover maior eficiência, está intensificando fiscalização neste setor.

No dia 23 de julho de 2025, o agente de fiscalização da AGIRF vistoriou a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) na cidade de Primavera do Leste/MT, no intuito de verificar as condições de limpeza e conservação do local.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 04 (quatro) não conformidades, conforme imagens dos locais, a seguir:



Imagem 01: Detalhe da entrada do local.



616 - Condomínio Res. Tuiuiu, Primavera do Leste - MT, 78850-000, Brasil

Imagem 02: Detalhe falta de limpeza e vazamento.



616 - Condomínio Res. Tuiuiu, Primavera do Leste - MT, 78850-000, Brasil

Imagem 03: Detalhe de tubos e bomba.



Imagem 04: Detalhe de medidor de nível.



Imagem 05: Detalhe de pedaço de tubulações.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que se deve lavrar Auto de Notificação, bem como concessão de prazo para regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Matheus - Agente de Fiscalização.
- Ewerton – Agente de Fiscalização
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Ouvidoria.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo / Pós graduação em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.

Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2025.

Ofício n.º 223/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 24 de julho de 2025.

Sr.

Arildo Viana

Diretor Presidente

AEGEA MT-02

SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 048/ 2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 048/2025 e o Relatório de Visita de Vistoria na Estação Elevatória de Água Tratada Guterres no Município de Primavera do Leste/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

RE: Ofício - 223 - AN - 048 - Primavera do Leste - MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>, Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>, Luis Felipe Silva Muniz <luis.muniz@aegea.com.br>
Data 2025-07-24 15:22

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 4297/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br



CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul,
Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã,
Novo Progresso, Matupá, Poixoto de
Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo
Verde, Paranatinga, Pedra Preta,
Primavera, Jangada, Jauru, Porto
Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São
José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR



Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>


Enviado: quinta-feira, 24 de julho de 2025 14:15

Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Luis Felipe Silva Muniz <luis.muniz@aegea.com.br>

Assunto: Ofício - 223 - AN - 048 - Primavera do Leste - MT

Prezados (a),
Segue relatório e auto de notificação.

At.te

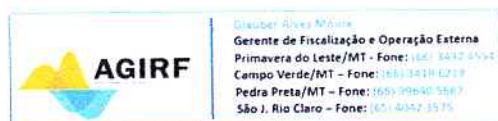

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

FILE Nº 002
RS

Carta APR nº 364/2025

Primavera do Leste/MT, 05 de agosto de 2025.

Protocolo nº 4297/2025

Ilmo. Sr.

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças/MT

Endereço: R. J, 379 - Centro, Barra do Garças - MT, 78600-000

e

Ilmo. Sr.

EDSON GONÇALVES MOREIRA

Diretor Técnico Operacional


Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças/MT

Endereço: R. J, 379 - Centro, Barra do Garças - MT, 78600-000.

Ref.: OFÍCIO 223/2025 - NOTIFICAÇÃO 48/2025 - PRAZO 10 DIAS – AGIRF

A **ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A**. (“CONCESSIONÁRIA”), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário no município de Primavera do Leste/MT, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 04.042.374/0001-20, com sede na Rua Londrina, nº 249, Centro, CEP 78.850-000, Primavera do Leste/MT, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme a seguir:

A concessionária, em resposta à notificação da Agência de Regulação e Fiscalização – AGIRF, relativa à não conformidade especificada, vem informar o cumprimento das que seguem listadas adiante, acostando as evidências do respectivo cumprimento. No que se refere as **NC** de número 48, após a visita, adotamos as providências necessárias para a regularização da situação. Informamos que todas as não conformidades apontadas foram devidamente regularizadas. Foi realizada a limpeza completa da unidade, com correção dos pontos de vazamento identificados, reposicionamento adequado dos tubos e bombas que se encontravam instalados em local inadequado, reinstalação do medidor de nível em posição correta e retirada de pedaços de tubulações que estavam soltos no ambiente.



NC 48 – Falta de limpeza e vazamento; tubos e bombas; medidor de nível e pedaços de tubos na área EEAT Guterres.

Providência adotada: Foi realizada a limpeza completa da unidade, com correção dos pontos de vazamento identificados, reposicionamento adequado dos tubos e bombas que se encontravam instalados em local inadequado, reinstalação do medidor de nível em posição correta e retirada de pedaços de tubulações que estavam soltos no ambiente.

Figura 1: Vazamento e limpeza realizados.



Fonte: Águas de Primavera S/A, 2025.

Figura 2: Bomba e tubos retirados do local.



Fonte: Águas de Primavera S/A, 2025.




Figura 3: Medidor de nível retirado da área EEAT Guterres.



Fonte: Águas de Primavera S/A, 2025.

Figura 4: Pedacos de tubos retirados do local.



Fonte: Águas de Primavera S/A, 2025.

Em cumprimento ao que foi estabelecido, realizamos a integral observância da notificação e solicitamos o arquivamento do ofício supracitado. Neste momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer necessidades que possam surgir.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Júnior

Arildo Paulo Viana Júnior

Diretor Presidente


Robson Luiz Cunha

Robson Luiz Cunha

Diretor Executivo

LFM/LYZ

LFM/LYZ



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 5FE3C29B-0561-4D91-A1F6-96D6477EE006
Assunto: MT2 - CT APR 364 - AGIRF - Notificação 48 - 04 Não Conformidades EEAT Guterres - 4297
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Primavera
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 3
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeID (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km
56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 45.182.16.226

Acompanhamento de registros

Status: Original
07/08/2025 09:56:25

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Leticia Yule Zavarizzi
leticia.zavarizzi@aegea.com.br
Gerente de Operações
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Assinatura

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.85.172.139

Registro de hora e data

Enviado: 07/08/2025 09:58:01
Visualizado: 07/08/2025 18:16:48
Assinado: 07/08/2025 18:17:09

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

Luis Felipe Silva Muniz
luis.muniz@aegea.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.85.172.139

Enviado: 07/08/2025 09:58:01
Visualizado: 07/08/2025 09:59:00
Assinado: 07/08/2025 09:59:21

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 07/08/2025 09:59:00
ID: e1a633a3-2404-4be2-9103-6d40eae4b768

Arildo Paulo Viana Junior
arildo.viana@aegea.com.br
Diretor Presidente
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
carregada
Usando endereço IP:
2804:18:6878:7ab0:b53b:1fab:381a:4e34
Assinado com o uso do celular

Enviado: 07/08/2025 18:17:10
Visualizado: 07/08/2025 20:41:54
Assinado: 07/08/2025 20:42:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário

Robson Luiz Cunha

robson.cunha@aegea.com.br

Direto Executivo

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 167.250.248.8

Registro de hora e data

Enviado: 07/08/2025 18:17:11

Reenviado: 08/08/2025 14:48:05

Visualizado: 08/08/2025 16:00:14

Assinado: 08/08/2025 16:00:48

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

07/08/2025 09:58:01

Entrega certificada

Segurança verificada

08/08/2025 16:00:14

Assinatura concluída


Segurança verificada

08/08/2025 16:00:48

Concluído

Segurança verificada

08/08/2025 16:00:48

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

CT 364 - Notificação 48 - 04 Não Conformidades EEAT Guterres - 4297

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>
Data 2025-08-08 16:25

📎 CT 364 - Notificação 48 - 04 Não Conformidades EEAT Guterres - 4297.pdf (~942 KB)

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste encaminha a CT 364 - Notificação 48 - 04 Não Conformidades EEAT Guterres - 4297

Gentileza acusar recebimento.



CEDOC

MT1: Claudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>

Enviado: quinta-feira, 24 de julho de 2025 14:22

Para: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Luis Felipe Silva Muniz <luis.muniz@aegea.com.br>

Assunto: RE: Ofício - 223 - AN - 048 - Primavera do Leste - MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 4297/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail:

cedoc.mt@aegea.com.br



CEDOC

MT1: Claudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>

Enviado: quinta-feira, 24 de julho de 2025 14:15

Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Luis Felipe Silva Muniz <luis.muniz@aegea.com.br>

Assunto: Ofício - 223 - AN - 048 - Primavera do Leste - MT

Prezados (a),

Segue relatório e auto de notificação.

Fls Nº 018
RS

Memorando n.º 073/2025 – AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 12 de agosto de 2025.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 048/2025/FIS/PVA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 048/2025/FIS, relatório de visita na Estação Elevatória Guterres, em Primavera do Leste para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externa AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 048/2025/FIS – PVA
Auto de Notificação: 048/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 12 de agosto de 2025.



CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 4.983/2022

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA

049/2025/FIS

Assunto: VAZAMENTO DE ESGOTO AOS FUNDOS DA CENTRAL DE RECOLHIMENTO DE PODAS- PRIMAVERA DO LERSTE/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Primavera

Data de abertura: 13/08/2025

Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 049/2025

N.º do Ofício: 248/2025

N.º Auto de Infração:

N.º do Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º do Ofício:

Memorando n.º 051/2025 - AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 13 de agosto de 2025.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externo

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 049/2025/FIS.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 049/2025/FIS, o Auto de Notificação n.º 049/2025 e o Relatório de Visita de Vazamento de Esgoto em Primavera do Leste, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

NOTIFICAÇÃO

Auto n.º: 049/2025

Referência: Relatório de Visita – Vazamento de Esgoto – Primavera do Leste/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: Águas de Primavera
Endereço: Rua Londrina, n. 249, Centro
Cidade: Primavera do Leste / MT
Responsável: Arildo Viana – Diretor Presidente
CONSTATAÇÃO
Por meio do Relatório de Visita, anexo, constatou-se vazamento de esgoto conforme imagens 01 e 03, as fls. 02 e 03.
Não conformidades: Extravasamento de esgoto aos fundos da Central de Recolhimento de Podas em Primavera do Leste/MT.
Determinação: Executar o reparo do vazamento de esgoto no local identificados no relatório supracitado.
Prazo para regularização: 24 (vinte quatro) horas , para regularizar, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 013/2020.
Prazo para manifestação: 24 (vinte e quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º, ambos da Resolução AGIRF n.º 013/2020.
Norma aplicável: Contrato de Concessão firmado entre o município de Primavera do Leste e Águas de Primavera na data de 25/08/2000, Termo de Cooperação n.º 02/2019, Resoluções AGIRF n.º 008/2019 e 013/2020, Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal nº 410/2025.
Primavera do Leste/MT, 13 de agosto de 2025. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Gerente de Fiscalização e Operação Externa AGIRF Portaria n.º 276/2025 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Primavera do Leste/MT

Assunto: Vazamento de Esgoto aos fundos da Central de Recolhimento de Podas

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA - GFOE

AGOSTO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGIRF, consciente de sua responsabilidade com foco na busca de promover maior eficiência no processo está intensificando a fiscalização deste setor.

No dia 13 de agosto de 2025, recebemos uma denúncia, informando sobre extravasamento de esgoto aos fundos do Centro de Recolhimento de Podas.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se extravasamento de esgoto, conforme imagens dos locais a seguir.



Imagem 01: Evidência de Extravasamento.



Imagem 02: Evidência de Extravasamento.



Imagem 03: Evidência de Extravasamento.

3. CONCLUSÃO

Diante disso, deve-se lavrar Auto de Notificação, bem como, concessão de prazo para regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Matheus Barchet Wiethan - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Ouvidoria.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa / Especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico.

Ofício n.º 248/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 13 de agosto de 2025.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT


Assunto: *Auto de Notificação n.º 049/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 049/2025 e o Relatório de Visita de Vazamento de Esgoto no Município de Primavera do Leste/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

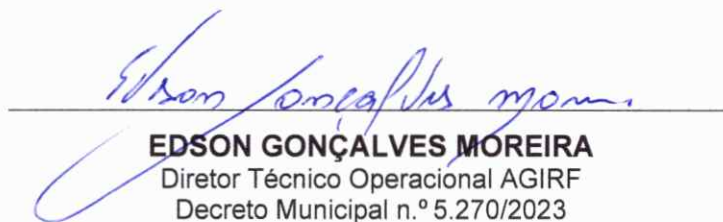

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.270/2023

RE: Ofício - 248 - AN - 049 - Primavera do Leste - MT



De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>, Luis Felipe Silva Muniz <luis.muniz@aegea.com.br>
Data 2025-08-13 18:09

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 4759/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br



CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>


Enviado: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 15:03

Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Luis Felipe Silva Muniz <luis.muniz@aegea.com.br>

Assunto: Ofício - 248 - AN - 049 - Primavera do Leste - MT

Prezados (a)

Segue relatório e Auto de Notificação.

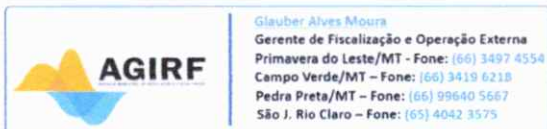

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

13/08/2025 18:09
ES

Carta ACV nº 382/2025

Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2025.

Protocolo nº 4759/2025

Ilmo. Sr.

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças/MT

Endereço: R. J, 379 - Centro, Barra do Garças - MT, 78600-000

e

Ilmo. Sr.

EDSON GONÇALVES MOREIRA

Diretor Técnico Operacional

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças/MT

Endereço: R. J, 379 - Centro, Barra do Garças - MT, 78600-000.

Ref.: OFÍCIO 249/2025 - NOTIFICAÇÃO 49/2025 - PRAZO 24 HORAS – AGIRF

A **ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A.** (“CONCESSIONÁRIA”), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário no município de Primavera do Leste/MT, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 04.042.374/0001-20, com sede na Rua Londrina, nº 249, Centro, CEP 78.850-000, Primavera do Leste/MT, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme a seguir:

A concessionária, em resposta à notificação da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF, relativa à não conformidade especificada, vem informar o cumprimento das que seguem listadas adiante, acostando as evidências do respectivo cumprimento. No que se refere as **NC** de número 49, após a visita, adotamos as providências necessárias para a regularização da situação. Ao que se refere ao extravasamento de esgoto apontado no relatório encaminhado, informamos que foram adotadas medidas imediatas para a contenção e correção da ocorrência, incluindo a limpeza da área afetada, a desobstrução da rede coletora e a verificação preventiva do trecho para evitar reincidências.

Destacamos que a situação foi solucionada em tempo hábil, sem prejuízo significativo à população ou ao meio ambiente, e que não há registro de recorrência no local. A companhia mantém o monitoramento contínuo do sistema coletor na região, visando garantir a adequada operação e prevenir eventuais incidentes.

NC 49 –Extravasamento de esgoto aos fundos da Central de Recolhimento de Podas em Primavera do Leste MT.

Providência adotada: Foi providenciada a manutenção da rede de esgoto na área da Central de Recolhimento de Podas.

Figura 1: Tubulação concertada na área da Central de Recolhimento de Podas.



Fonte: Águas de Primavera S/A, 2025.

Figura 2: Limpeza da área do extravasamento da Central de Recolhimento de Podas.



Fonte: Águas de Primavera S/A, 2025.

Em cumprimento ao que foi estabelecido, realizamos a integral observância da notificação e solicitamos o arquivamento do ofício supracitado. Neste momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer necessidades que possam surgir.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Júnior
Diretor Presidente

Robson Cunha
Diretor Executivo

RCDA LFSM U/E
RCDA/LFM/LYZ

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7ADE1A94-CC60-4B49-B46F-BC5C7501FB8A
 Assunto: MT2 APR 382 - Notificação 49 - OF 248 - Extravasamento de esgoto - 4759
 Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
 Nº Contrato Jurídico: 55
 Unidade de Negócio AEGEA:
 GU00 - R1/MS
 Nome do Fornecedor: Aguas de Primavera
 Tipo de documento: Outros documentos
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 3
 Certificar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 CEDOC R1
 Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km
 56,5, sala 602, Tombadouro
 Indaiatuba, São Paulo 13340-600
 cedoc@aguasguariroba.com.br
 Endereço IP: 160.19.246.194

Tratamento de registros

Status: Original
 15/08/2025 11:09:14
 Portador: CEDOC R1
 cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Leticia Yule Zavarizzi
 leticia.zavarizzi@aegea.com.br
 Gerente de Operações
 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Opcional)

Assinatura


 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 200.181.30.194

Registro de hora e data

Enviado: 15/08/2025 11:11:27
 Visualizado: 15/08/2025 16:21:44
 Assinado: 15/08/2025 16:21:50

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Luis Felipe Silva Muniz
 luis.muniz@aegea.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Opcional)


 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP:
 2804:1eb8:b1a0:aa0:8491:ec0e:6d5b:f25
 Assinado com o uso do celular

Enviado: 15/08/2025 11:11:27
 Visualizado: 15/08/2025 13:34:52
 Assinado: 15/08/2025 13:35:14

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 15/08/2025 13:34:52
 ID: a2010c07-99ad-49ed-af28-b727f68e33f2

Renato Campos do Amaral
 renato.amaral@aegea.com.br
 Gerente de serviços
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Opcional)


 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 200.181.30.194

Enviado: 15/08/2025 11:11:27
 Visualizado: 15/08/2025 11:33:51
 Assinado: 15/08/2025 11:34:23

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

15.08.2025 022
 25

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 177.85.172.139	Enviado: 15/08/2025 16:21:52 Visualizado: 15/08/2025 16:59:20 Assinado: 15/08/2025 16:59:41

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 177.85.172.139	Enviado: 15/08/2025 16:21:51 Visualizado: 15/08/2025 16:51:28 Assinado: 15/08/2025 16:51:34
---	---	---

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	15/08/2025 11:11:27
Entrega certificada	Segurança verificada	15/08/2025 16:51:28
Assinatura concluída	Segurança verificada	15/08/2025 16:51:34
Concluído	Segurança verificada	15/08/2025 16:59:41
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

013
25

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

FILED 024
RS

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

FILED *als*
RS

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

FILED 016
RS



Ordem de Serviço



Id da Atividade: 57801950

Ano: 2025

Status: Finalizada

Data de Criação: 20/08/2025 15:59:2

Programação: 29/08/2025 09:24:3

Equipe: APRMLT-03

Cliente: 443910 - LAGOA DE TRATAMENTO ESGOTO-ETE

Solicitante: LAGOA DE TRATAMENTO ESGOTO-ETE

Serviço Realizado: 119014-REPARO DE REDE DE ESGOTO

Protocolo de Origem: 66949/2025-1

Endereço: AV AMAZONAS, PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: MLT-03

Informações Complementares

Início Execução: 29/08/2025 09:41

Fim Execução: 29/08/2025 09:43

Lacre Retirado:

Lacre Instalado:

HD Retirado:

HD Instalado:

Leitura Retirada:

Leitura Instalação:

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta

Nome do usuário que reordenou

Utilização

Bairro

Setor

Zona

Número da Quadra

Número do Lote

Rota

Sequência

Recomposição De Pavimento Necessária?

Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?

Tipo Ligação

Exposição da Rede

Qual Diâmetro Da Rede

Resposta

DANIEL VIEIRA DE LIMA

RESIDENCIAL NORMAL

JARDIM RIVA

1

1

1

1

1

1

NÃO

Sim

Água e Esgoto

Rede abaixo do solo

300mm

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizado reparo de rede esgoto.

Ass. R32 012
RS

Registro Fotográfico



File: FJP_028
RS

Registro Fotográfico



File: 018
RS



Registro Fotográfico



16. F02 021
RS


Registro Fotográfico



15.3112 - 54.81564
 22/08/25 14:14 (UTC-04:00)

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 57973098 Data de Criação: 22/08/2025 09:36:4 Cliente: 443910 - LAGOA DE TRATAMENTO ESGOTO-ETE Solicitante: LAGOA DE TRATAMENTO ESGOTO-ETE Serviço Realizado: 119028-REPARO DE ADUTORA Protocolo de Origem: 67355/2025-1 Endereço: AV AMAZONAS, PRIMAVERA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: MLT-03 Ano: 2025 Programação: 29/08/2025 09:24:38 Status: Finalizada Equipe: APRMLT-03		

Registro Fotográfico

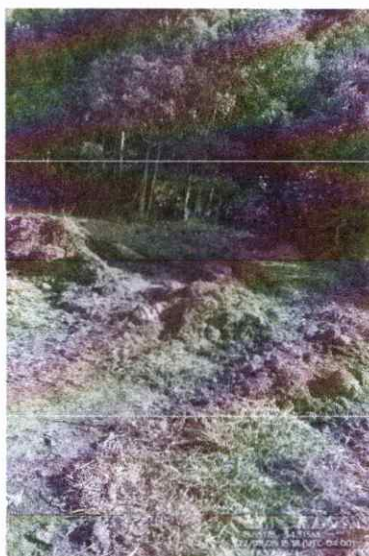


024
RS


Registro Fotográfico



025
 RS



Registro Fotográfico

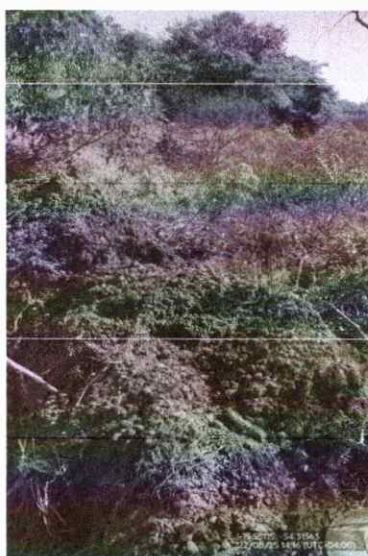

FILE: P02 027
RS

Registro Fotográfico



Pl. H20 028
RS

Memorando n.º 078/2025 – AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 02 de setembro de 2025.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 049/2025/FIS/PVA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 049/2025/FIS, Relatório de Visita de Extravasamento de Esgoto em Primavera do Leste, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externa AGIRF
Portaria n.º 276/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 049/2025/FIS – PVA
Auto de Notificação: 049/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.


Barra do Garças-MT, 03 de setembro de 2025.



FERNANDO SALDANHA FARIAS

Diretor Presidente AGIRF

Decreto n.º 5.726/2025



CONCLUÍDO



PROTOCOLO DE ENTRADA

054/2025/FIS

Assunto: RELATÓRIO DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE CALÇADA

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Barra do Garças

Data de abertura: 22/07/2025

Responsável pela abertura: André Cavalcanti de Albuquerque

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 050/2025

N.º de Ofício: 221/2025

N.º Auto de Infração:

N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º de Ofício:

Memorando n.º 062/2025 – AGIRFBDG/GFO/DTO.

Barra do Garças/MT, 22 de julho de 2025.

De: Coordenação de Saneamento

Para: Diretoria Técnica Operacional


Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 054/2025/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 054/2025/FIS, o Auto de Notificação n.º 050/2025 e o Relatório de Reposição Asfálticas e /ou de Calçadas, no Município de Barra do Garças/MT, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

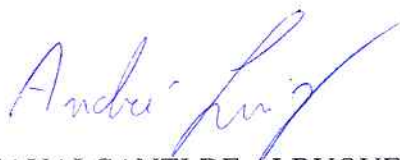

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n.º 226/2025

NOTIFICAÇÃO

Auto nº: 050/2025

Referência: Relatório de Visita - Reposições Asfálticas e/ou de calçadas.

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

Empresa: **Águas de Barra do Garças**

Endereço: **Rua Amaro Leite, n. 288, Centro.**

Cidade: **Barra do Garças / MT**

Responsável: **Arildo Paulo Viana Junior – Diretor Presidente MT02**

CONSTATAÇÃO

Por meio do Relatório de Visita, anexo, constataram-se 09 (nove) ausências de reposições asfálticas, 02 (dois) de calçada e 04 (quatro) retrabalhos, conforme imagens 01/15, às fls. 02/09.

Não conformidades:

Ausências de reposições asfálticas e de calçada e, má qualidade de reposições asfálticas, nos seguintes locais:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. HD – Y15S787550 | 11. HD – Y13059435 |
| 2. HD – Y14S815287. | 12. HD – Y18S271297 |
| 3. HD – A24DM0607597 | 13. HD – Y22SG2006011 |
| 4. HD – Y15S300428 | 14. HD – Y23SG2238810 |
| 5. HD – Y21S513346 | 15. HD – A23DM7226694 |
| 6. HD – Y14S61835 | |
| 7. HD – Y14S719054 | |
| 8. HD – Y23SG2235780 | |
| 9. HD – Y15S272522 | |
| 10. HD – Y14S717674. | |

Determinações:

Executar as reposições asfálticas e de calçada e, os retrabalhos nos locais identificados no Relatório supracitado.

Prazo para regularização:

10 (dez) dias, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução n.º 013/2020.

Prazo para manifestação:

24 (vinte e quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º, ambos da Resolução n.º 013/2020.

Norma aplicável:

Contrato de Concessão n.º 90/2003, firmado entre o município de Barra do Garças e Águas de Barra do Garças, Lei Complementar Municipal 410/2025, Resolução n.º 008/2019 e 013/2020, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020 e, NBR n.º 12.218/2017.

Barra do Garças / MT, 22 de julho de 2025.


EDSON GONÇALVES MOREIRA

Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto municipal n.º 5270/2023

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização
AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Barra do Garças/MT

Assunto: Reposições Asfálticas e/ou de Calçadas

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - CFO

JULHO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

Nos dias 07 a 18 de julho de 2025, a equipe de fiscalização da AGIRF vistoriou os bairros da cidade de Barra do Garças/MT, no intuito de verificar a ausência de reposição asfáltica e/ou calçada, como também a qualidade dos serviços de reposições já executados.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 09 (nove) ausências de reposições asfálticas, 02 (dois) de calçada e 04 (quatro) retrabalho, conforme as imagens e os números dos hidrômetros (HD) dos locais a seguir:



Imagem 01: HD – Y15S787550.



Imagem 02: HD – Y14S815287.



Imagem 03: HD – A24DM0607597.

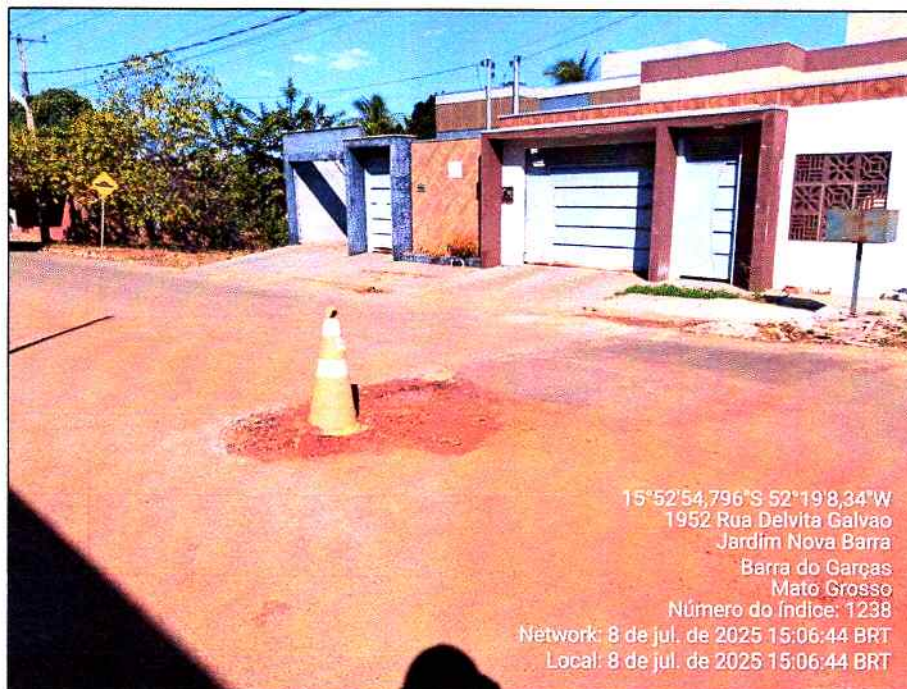


Imagem 04: HD – Y15S300428.



Imagem 05: HD – Y21S513346.



Imagem 06: HD – Y14S61835.



Imagem 07: HD – Y14S719054.



Imagem 08: HD – Y23SG2235780.



Imagem 09: HD – Y15S272522.



Imagem 10: HD – Y14S717674.



Imagem 11: HD – Y13059435.



Imagem 12: HD – Y18S271297.



Imagem 13: HD – Y22SG2006011.



Imagem 14: HD – Y23SG2238810.



Imagem 15: HD – A23DM7226694.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que os serviços de reposições asfálticas apontados neste relatório são resultados de reparos de vazamentos de água, desta feita, a falta das reposições asfálticas afeta diretamente o tráfego dos veículos, a segurança e a estética da cidade.

Em relação ao retrabalho, a concessionária deverá refazer as reposições asfálticas, garantindo assim a qualidade dos serviços.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Lauro Tony Afonso de Abreu – Agente de Fiscalização.
- Weine Reiner Lira Duarte – Agente de Fiscalização.
- Edson Melo Candido – Agente de Fiscalização.
- Henrique Gonçalves Pereira – Agente de Fiscalização.
- André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenação de Saneamento.
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerência de Fiscalização e Operação.
- Edson Gonçalves Moreira – Diretor Técnico Operacional.

Barra do Garça/MT, 22 de julho de 2025.

Ofício n.º 221/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2025.

Sr.

Arildo Viana

Diretor Presidente

AEGEA MT-02

SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: Auto de Notificação n.º 050/2025 e anexos.

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 050/2025 e Relatório de Reposição Asfáltica e/ ou de Calçadas, no Município de Barra do Garças/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.270/2023

RE: Ofício: N°221 - Auto notificação - N°050 - AGIRF

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para coordenadoria@agirf.com.br <coordenadoria@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Italo Edson de Souza <italo.souza@aegea.com.br>, Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Fiscalizacao <fiscalizacao@agirf.com.br>, Rhyanne Lopes <rhyanne.lopes@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>, Laurotony <laurotony@agirf.com.br>
Data 2025-07-24 15:02

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Barra do Garças

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 4296/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br



CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmen, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Pericó de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paramatanga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: coordenadoria@agirf.com.br <coordenadoria@agirf.com.br>

Enviado: quinta-feira, 24 de julho de 2025 10:45

Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Italo Edson de Souza <italo.souza@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Fiscalizacao <fiscalizacao@agirf.com.br>; Rhyanne Lopes <rhyanne.lopes@agirf.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Laurotony <laurotony@agirf.com.br>

Assunto: Ofício: N°221 - Auto notificação - N°050 - AGIRF

Prezado(s) Senhor(es),

Segue, em anexo, relatório com seu respectivo Auto Notificação referente as NÃO CONFORMIDADES verificadas pelo setor de fiscalização da AGIRF, referente ao mês de julho de 2025.

Anexo:

Ofício nº 221/2025 - AN BDG nº 050/2025 - Relatório das Ausências de Reposições Asfálticas e/ou de Calçadas e dos Retrabalhos - Barra do Garças/MT.

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF (66) 3401-9555

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Fl. Nº 014
Rhyanne

Barra do Garças/MT, 04 de agosto de 2025

Carta ABG nº 312/2025

Protocolo ABG nº 4296/2025

Ao Ilmo. Sr.

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor Presidente da AGIRF

Assunto: Ofício n.º 221/2025 – AGIRF – Auto Notificação 050/2025.


A **ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sede na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, na Rua Amaro Leite nº 288, Centro, CEP 78600-027, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.067.063/0001-16, vem, em por meio desta manifestar-se acerca do ofício supracitado, conforme segue.

Através do presente ofício, encaminhou o Auto de Notificação 050/2025, referente a ausência de repavimentações, a concessionária vem informar que procedeu com a execução das repavimentações, conforme ordens de serviços, anexo.

Reiteramos que todas as intervenções foram realizadas dentro dos prazos estabelecidos no Regulamento de Serviços, conforme previsto contratualmente.

A Águas de Barra do Garças renova seus protestos de estima e apreço e desde já requer o deferimento do prazo solicitado.

Atenciosamente,


ARILDO PAULO VIANA JUNIOR
Diretor Presidente


ROBSON LUIZ CUNHA
Diretor Executivo

 RDA
FASV / RCA

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56356931 Data de Criação: 04/08/2025 08:16:3 Cliente: 209890 - DENI ALVES RODRIGUES Solicitante: DENI ALVES RODRIGUES Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 72564/2025-1 Endereço: RUA E,315 BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGER Ano: 2025 Programação: 04/08/2025 08:21:34 Status: Finalizada Equipe: ABGPAV-01		

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Parecer de Campo




Parecer: Serviço executado



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

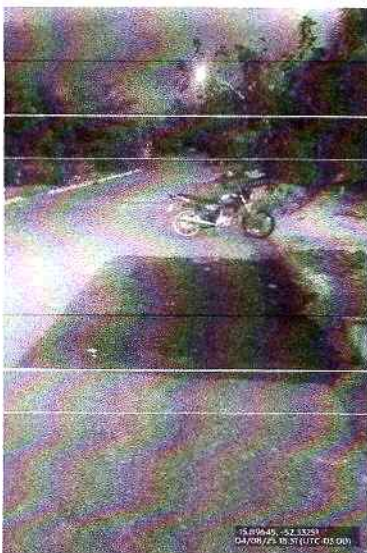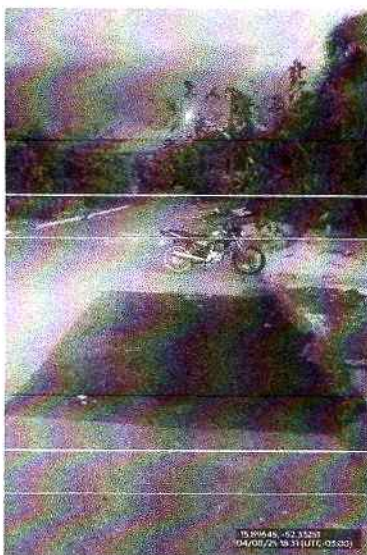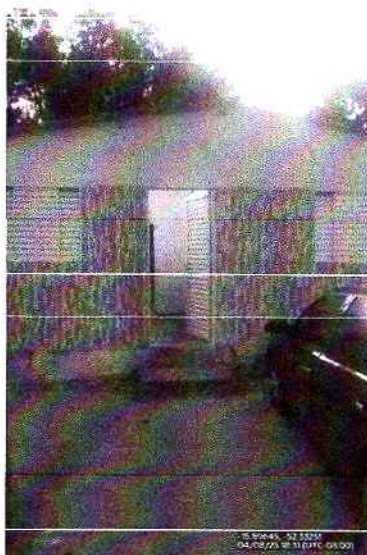




Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

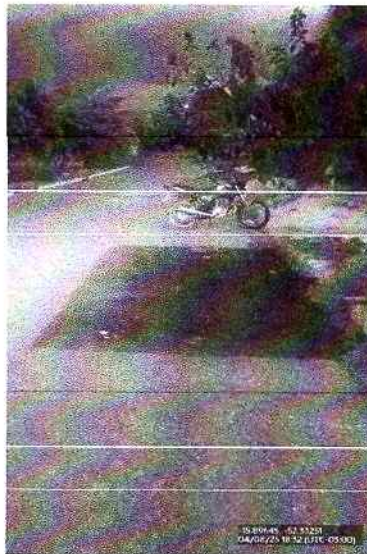

Fb. Nº 019
Widiane

	Ordem de Serviço																																					
Id da Atividade: 56356933 Data de Criação: 04/08/2025 08:16:3 Cliente: 1043 - PAULO GOMES ALVES Solicitante: PAULO GOMES ALVES Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 72566/2025-1 Endereço: RUA 3,0 BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGER Ano: 2025 Programação: 04/08/2025 08:23:20 Status: Finalizada Equipe: ABGETA-04																																						
Informações Complementares Início Execução: 04/08/2025 09:00 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 831 Fim Execução: 04/08/2025 09:02 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																						
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>831</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>0.5</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>0.5</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>0</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>VILA VARJAO</td></tr><tr><td>Setor</td><td>7</td></tr><tr><td>Zona</td><td>7</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2695</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2695</td></tr><tr><td>Rota</td><td>33</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2695</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Água e Esgoto</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	831	Metragem (m²) Vala 1	0.5	1º Largura Da Vala (M)	0.5	1º Largura Da Vala (M)	1	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	0	Bairro	VILA VARJAO	Setor	7	Zona	7	Número da Quadra	2695	Número do Lote	2695	Rota	33	Sequência	2695	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Água e Esgoto	Qual O Número De Valas?	1	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim
Pergunta	Resposta																																					
Última Leitura Do Hidrometro	831																																					
Metragem (m²) Vala 1	0.5																																					
1º Largura Da Vala (M)	0.5																																					
1º Largura Da Vala (M)	1																																					
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																					
Número do Imóvel	0																																					
Bairro	VILA VARJAO																																					
Setor	7																																					
Zona	7																																					
Número da Quadra	2695																																					
Número do Lote	2695																																					
Rota	33																																					
Sequência	2695																																					
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																					
Tipo Ligação	Água e Esgoto																																					
Qual O Número De Valas?	1																																					
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																					
Parecer de Campo Parecer: Serviço já realizado.																																						



Ordem de Serviço





Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico

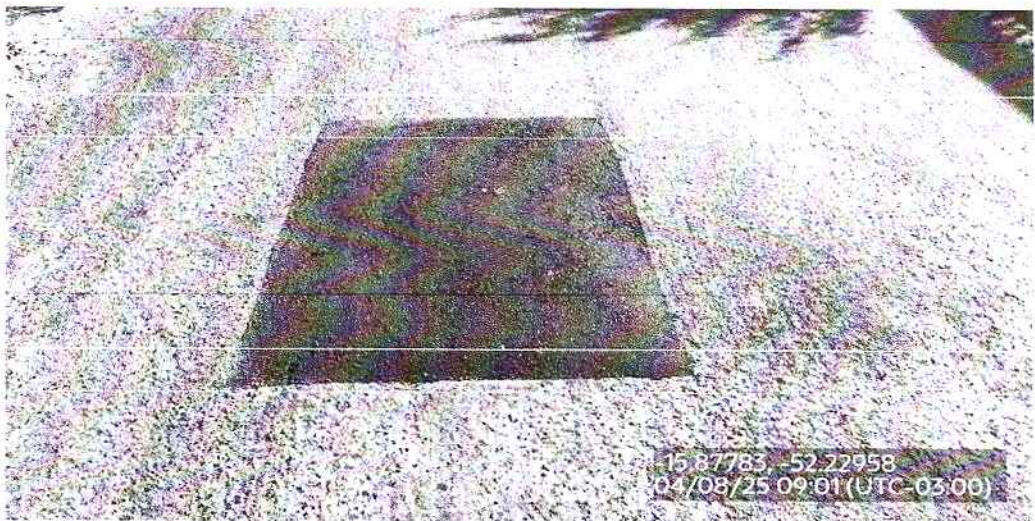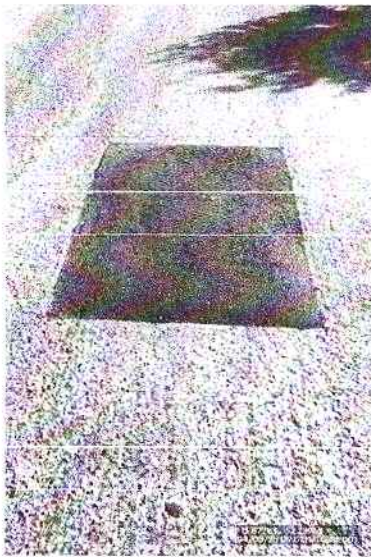

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56356927 Data de Criação: 04/08/2025 08:16:3 Cliente: 288416 - ANTONIO CARLOS GUIMARAES FREITAS Solicitante: ANTONIO CARLOS GUIMARAES FREITAS Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 72560/2025-1 Endereço: RUA INDEPENDENCIA,2417 BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGER Ano: 2025 Programação: 04/08/2025 08:21:34 Status: Finalizada Equipe: ABGPAV-01		

	Ordem de Serviço	
Parecer de Campo Parecer: Serviço executado		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56377404 Data de Criação: 04/08/2025 10:23:0 Cliente: 1980 - FLAVENISE GONÇALVES DA SILVA Solicitante: FLAVENISE GONÇALVES DA SILVA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 72778/2025-1 Endereço: RUA DONA DELVITA GALVAO, QD 134 LT 04 BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Sem observação de abertura Ano: 2025 Programação: 04/08/2025 10:23:22 Status: Finalizada Equipe: ABGETA-04		

027
relacione



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico






Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

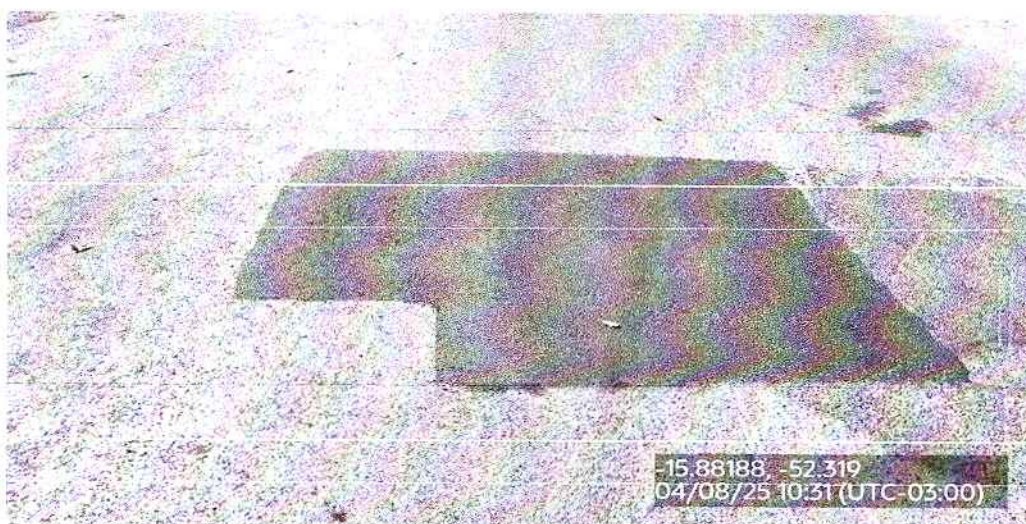


	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56356932 Data de Criação: 04/08/2025 08:16:3 Cliente: 409296 - SUELEN RONDON Solicitante: SUELEN RONDON Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 72565/2025-1 Endereço: RUA DAS ACACIAS,0 QD 26 LT 10D BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGER Ano: 2025 Programação: 04/08/2025 08:21:34 Status: Finalizada Equipe: ABGPAV-01		

	Ordem de Serviço	
Parecer de Campo Parecer: Serviço executado		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico






Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																													
Id da Atividade: 56353998 Data de Criação: 04/08/2025 07:54:1 Cliente: 1568 - EURIPEDES CANDIDO PEREIRA Solicitante: EURIPEDES CANDIDO PEREIRA Serviço Realizado: 117026-REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA Protocolo de Origem: 72552/2025-1 Endereço: RUA C,0 BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ABGCAL-01 Ano: 2025 Programação: 04/08/2025 07:55:4 Status: Finalizada Equipe: ABGCAL-01																																														
Informações Complementares Início Execução: 04/08/2025 08:52 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 662 Fim Execução: 04/08/2025 09:22 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																														
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>662</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>6</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>0</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>ANCHIETA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>7</td></tr><tr><td>Zona</td><td>7</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>1970</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>1970</td></tr><tr><td>Rota</td><td>29</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>1970</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Água e Esgoto</td></tr><tr><td>Necessário pintura?</td><td>NÃO</td></tr><tr><td>Trocou a caixa de proteção?</td><td>NÃO</td></tr><tr><td>Necessária a retirada de sinalização no local?</td><td>Não</td></tr><tr><td>Qual O Tipo De Calçada?</td><td>CALÇADA TIPO CIMENTO COMUM</td></tr><tr><td>Espessura deixada para o pavimento Vala 1</td><td>10cm</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	662	Metragem (m²) Vala 1	6	1º Largura Da Vala (M)	2	1º Largura Da Vala (M)	3	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	0	Bairro	ANCHIETA	Setor	7	Zona	7	Número da Quadra	1970	Número do Lote	1970	Rota	29	Sequência	1970	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Água e Esgoto	Necessário pintura?	NÃO	Trocou a caixa de proteção?	NÃO	Necessária a retirada de sinalização no local?	Não	Qual O Tipo De Calçada?	CALÇADA TIPO CIMENTO COMUM	Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm
Pergunta	Resposta																																													
Última Leitura Do Hidrometro	662																																													
Metragem (m²) Vala 1	6																																													
1º Largura Da Vala (M)	2																																													
1º Largura Da Vala (M)	3																																													
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																													
Número do Imóvel	0																																													
Bairro	ANCHIETA																																													
Setor	7																																													
Zona	7																																													
Número da Quadra	1970																																													
Número do Lote	1970																																													
Rota	29																																													
Sequência	1970																																													
Qual O Número De Valas?	1																																													
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																													
Tipo Ligação	Água e Esgoto																																													
Necessário pintura?	NÃO																																													
Trocou a caixa de proteção?	NÃO																																													
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não																																													
Qual O Tipo De Calçada?	CALÇADA TIPO CIMENTO COMUM																																													
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm																																													

Fls. Nº 034


	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentação de calçada finalizada.



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																													
Id da Atividade: 56353999 Data de Criação: 04/08/2025 07:54:1 Cliente: 773 - NATHANY FURTADO DE CAMPOS Solicitante: NATHANY FURTADO DE CAMPOS Serviço Realizado: 117026-REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA Protocolo de Origem: 72553/2025-1 Endereço: AV PERIMETRAL,521 BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ABGCAL-01 Ano: 2025 Programação: 04/08/2025 07:55:4 Status: Finalizada Equipe: ABGCAL-01																																														
Informações Complementares Início Execução: 04/08/2025 08:13 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 859 Fim Execução: 04/08/2025 08:15 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																														
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>859</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>6</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>521</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>LOT CIDADE UNIVERSITARIA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>13</td></tr><tr><td>Zona</td><td>13</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>595</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>595</td></tr><tr><td>Rota</td><td>41</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>595</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Espessura deixada para o pavimento Vala 1</td><td>10cm</td></tr><tr><td>Necessário pintura?</td><td>NÃO</td></tr><tr><td>Necessária a retirada de sinalização no local?</td><td>Não</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua</td></tr><tr><td>Trocou a caixa de proteção?</td><td>NÃO</td></tr><tr><td>Qual O Tipo De Calçada?</td><td>CALCADA TIPO CIMENTO COMUM</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	859	Metragem (m²) Vala 1	6	1º Largura Da Vala (M)	2	1º Largura Da Vala (M)	3	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	521	Bairro	LOT CIDADE UNIVERSITARIA	Setor	13	Zona	13	Número da Quadra	595	Número do Lote	595	Rota	41	Sequência	595	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual O Número De Valas?	1	Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm	Necessário pintura?	NÃO	Necessária a retirada de sinalização no local?	Não	Tipo Ligação	Agua	Trocou a caixa de proteção?	NÃO	Qual O Tipo De Calçada?	CALCADA TIPO CIMENTO COMUM
Pergunta	Resposta																																													
Última Leitura Do Hidrometro	859																																													
Metragem (m²) Vala 1	6																																													
1º Largura Da Vala (M)	2																																													
1º Largura Da Vala (M)	3																																													
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																													
Número do Imóvel	521																																													
Bairro	LOT CIDADE UNIVERSITARIA																																													
Setor	13																																													
Zona	13																																													
Número da Quadra	595																																													
Número do Lote	595																																													
Rota	41																																													
Sequência	595																																													
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																													
Qual O Número De Valas?	1																																													
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm																																													
Necessário pintura?	NÃO																																													
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não																																													
Tipo Ligação	Agua																																													
Trocou a caixa de proteção?	NÃO																																													
Qual O Tipo De Calçada?	CALCADA TIPO CIMENTO COMUM																																													
56 Nº 038 revisão																																														

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Parecer de Campo


Parecer: Repavimentação de calçada finalizada.



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

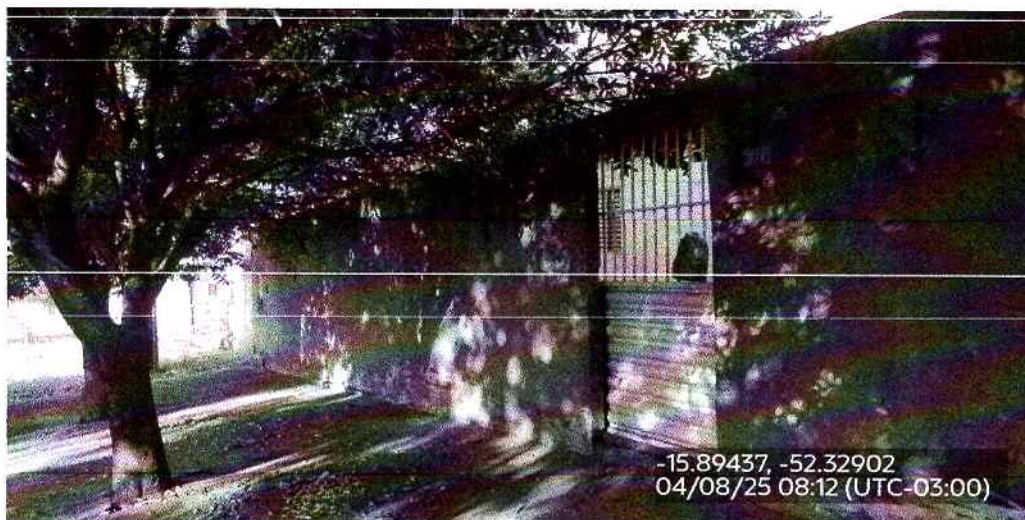



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56356929 Data de Criação: 04/08/2025 08:16:3 Cliente: 5564 - EDMAR TAVARES DE ANDRADE JUNIOR Solicitante: EDMAR TAVARES DE ANDRADE JUNIOR Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 72562/2025-1 Endereço: RUA LIBERDADE,1941 FUNDOS BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGER Ano: 2025 Programação: 04/08/2025 08:21:34 Status: Finalizada Equipe: ABGPAV-01		

	Ordem de Serviço	
---	-------------------------	---

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico






Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

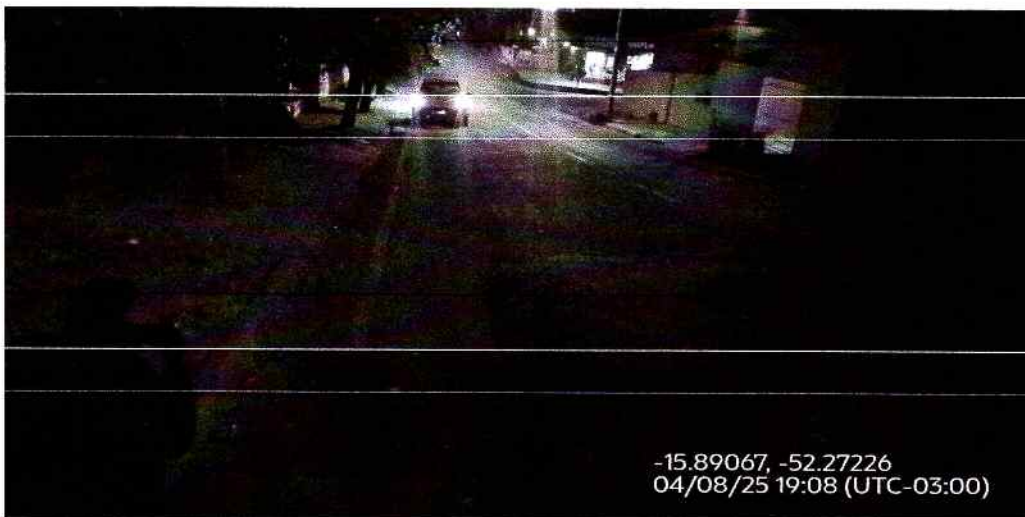

	Ordem de Serviço																																													
Id da Atividade: 54974805 Data de Criação: 15/07/2025 19:30:4 Cliente: 202574 - LOURIVAL RODRIGUES Solicitante: LOURIVAL RODRIGUES Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 66010/2025-1 Endereço: RUA JOANA CRISTINO CORTES,581 BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 65758/2025Repór asfalto - Metragem da Repavimentação: 24 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 0.10 cm; Ano: 2025 Programação: 22/07/2025 00:53:47 Status: Finalizada Equipe: ABGPAV-01																																														
Informações Complementares Início Execução: 22/07/2025 08:41 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 259 Fim Execução: 22/07/2025 09:47 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																														
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>259</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>1</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1</td></tr><tr><td>Nome do usuário que reordenou</td><td>Henrique Junior Batista dos Santos</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>581</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>SANTO ANTONIO</td></tr><tr><td>Setor</td><td>4</td></tr><tr><td>Zona</td><td>4</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>3290</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>3290</td></tr><tr><td>Rota</td><td>1</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>3290</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Espessura deixada para o pavimento Vala 1</td><td>10cm</td></tr><tr><td>Necessária a retirada de sinalização no local?</td><td>Não</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Necessário pintura?</td><td>NÃO</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	259	Metragem (m²) Vala 1	1	1º Largura Da Vala (M)	1	1º Largura Da Vala (M)	1	Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	581	Bairro	SANTO ANTONIO	Setor	4	Zona	4	Número da Quadra	3290	Número do Lote	3290	Rota	1	Sequência	3290	Qual O Número De Valas?	1	Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm	Necessária a retirada de sinalização no local?	Não	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Necessário pintura?	NÃO
Pergunta	Resposta																																													
Última Leitura Do Hidrometro	259																																													
Metragem (m²) Vala 1	1																																													
1º Largura Da Vala (M)	1																																													
1º Largura Da Vala (M)	1																																													
Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos																																													
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																													
Número do Imóvel	581																																													
Bairro	SANTO ANTONIO																																													
Setor	4																																													
Zona	4																																													
Número da Quadra	3290																																													
Número do Lote	3290																																													
Rota	1																																													
Sequência	3290																																													
Qual O Número De Valas?	1																																													
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm																																													
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não																																													
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																													
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																													
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																													
Necessário pintura?	NÃO																																													

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico



RE. Nº 048
eludiane




Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																																													
Id da Atividade: 55006157 Data de Criação: 16/07/2025 11:14:5 Cliente: 408101 - POLLIANI SOARES DOS SANTOS FREITAS Solicitante: POLLIANI SOARES DOS SANTOS FREITAS Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 66273/2025-1 Endereço: RUA 31 DE MARCO, QD.01-E LOTE07 BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 65663/2025Repavimentação asfáltica Ano: 2025 Programação: 22/07/2025 20:27:34 Status: Finalizada Equipe: ABGPAV-01																																														
Informações Complementares Início Execução: 23/07/2025 15:36 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 298 Fim Execução: 23/07/2025 16:06 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																														
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>298</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>1</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1</td></tr><tr><td>Nome do usuário que reordenou</td><td>Henrique Junior Batista dos Santos</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>QD.01-E LOTE07</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>SANTO ANTONIO</td></tr><tr><td>Setor</td><td>4</td></tr><tr><td>Zona</td><td>4</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>1083</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>1083</td></tr><tr><td>Rota</td><td>11</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>1083</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Espessura deixada para o pavimento Vala 1</td><td>10cm</td></tr><tr><td>Necessária a retirada de sinalização no local?</td><td>Não</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Necessário pintura?</td><td>NÃO</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	298	Metragem (m²) Vala 1	1	1º Largura Da Vala (M)	1	1º Largura Da Vala (M)	1	Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Complemento	QD.01-E LOTE07	Bairro	SANTO ANTONIO	Setor	4	Zona	4	Número da Quadra	1083	Número do Lote	1083	Rota	11	Sequência	1083	Qual O Número De Valas?	1	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm	Necessária a retirada de sinalização no local?	Não	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Necessário pintura?	NÃO
Pergunta	Resposta																																													
Última Leitura Do Hidrometro	298																																													
Metragem (m²) Vala 1	1																																													
1º Largura Da Vala (M)	1																																													
1º Largura Da Vala (M)	1																																													
Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos																																													
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																													
Complemento	QD.01-E LOTE07																																													
Bairro	SANTO ANTONIO																																													
Setor	4																																													
Zona	4																																													
Número da Quadra	1083																																													
Número do Lote	1083																																													
Rota	11																																													
Sequência	1083																																													
Qual O Número De Valas?	1																																													
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																													
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																													
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm																																													
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não																																													
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																													
Necessário pintura?	NÃO																																													

Fls. Nº 050

eludiane

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---



Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Fls. Nº 051
phuciane

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico

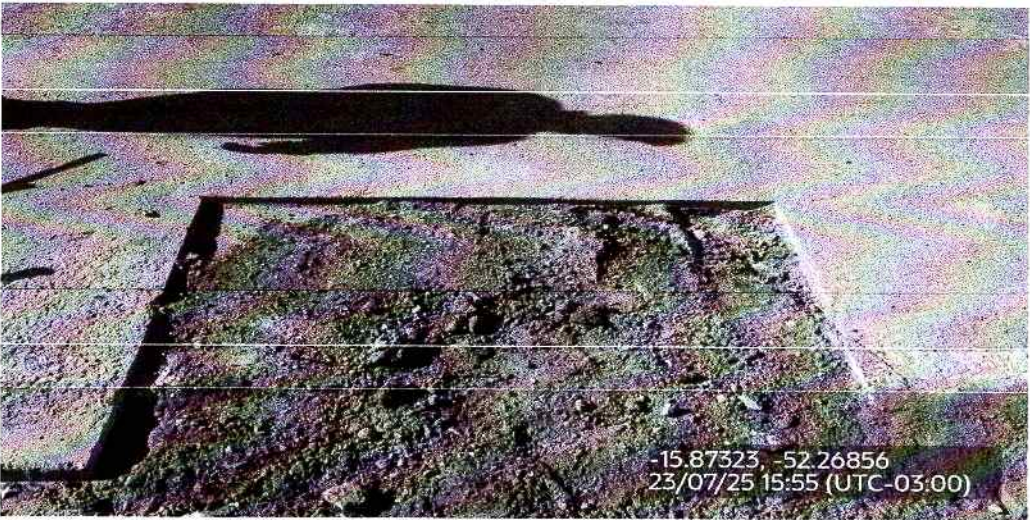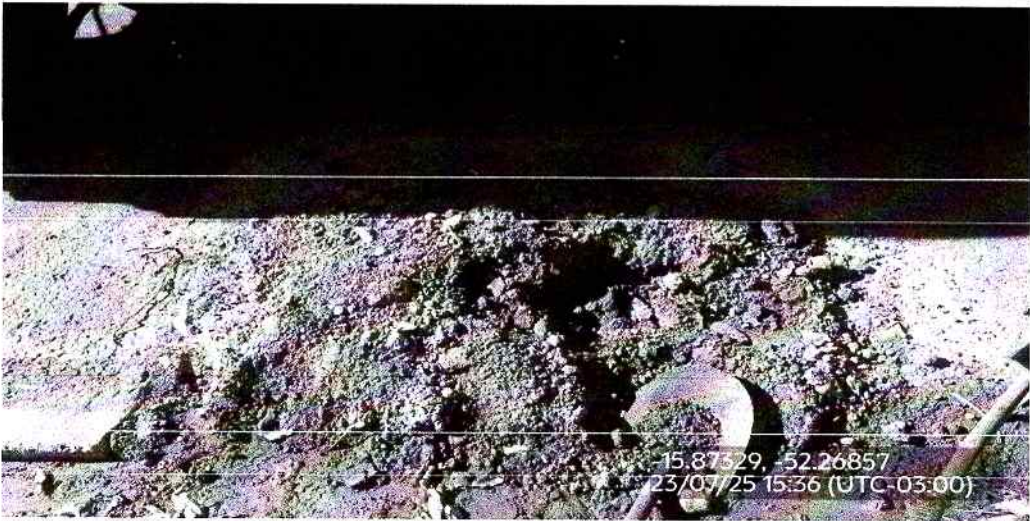




Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

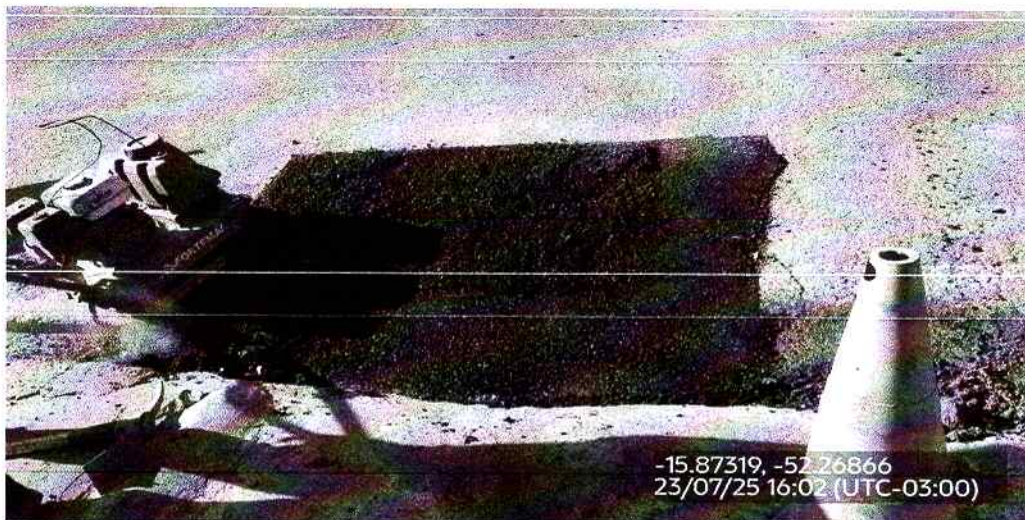

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 55453645 Data de Criação: 23/07/2025 15:43:35 Cliente: 393605 - MARIA CONCEICAO BARBOSA Solicitante: MARIA CONCEICAO BARBOSA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 69696/2025-1 Endereço: RUA 31 DE MARCO, BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ABGPAV-01 Ano: 2025 Programação: 23/07/2025 15:43:56 Status: Finalizada Equipe: ABGPAV-01		

PM Nº 054

relatório



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Fig. Nº 055
relatório



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



FM Nº 056
pluchame

	Ordem de Serviço																																													
Id da Atividade: 55027126 Data de Criação: 16/07/2025 15:54:2 Cliente: 203686 - ROQUE BARREIRA BARBOSA Solicitante: ROQUE BARREIRA BARBOSA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 66321/2025-1 Endereço: RUA ADERNEVAL BUENO DOS SANTOS,725 BARRA DO GARÇAS Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 65749/2025Repavimentação asfáltica - Metragem da Repavimentação: 4 m e 50 cm - Espessura Vala 1: 0.10 cm; Ano: 2025 Programação: 23/07/2025 20:28:6 Status: Finalizada Equipe: ABGPAV-01																																														
Informações Complementares Início Execução: 24/07/2025 09:57 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 445 Fim Execução: 24/07/2025 10:26 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																														
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>445</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>1</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1</td></tr><tr><td>Nome do usuário que reordenou</td><td>Henrique Junior Batista dos Santos</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>725</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>VILA SERRINHA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>4</td></tr><tr><td>Zona</td><td>4</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>410</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>410</td></tr><tr><td>Rota</td><td>11</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>410</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Necessário pintura?</td><td>NÃO</td></tr><tr><td>Necessária a retirada de sinalização no local?</td><td>Não</td></tr><tr><td>Espessura deixada para o pavimento Vala 1</td><td>10cm</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	445	Metragem (m²) Vala 1	1	1º Largura Da Vala (M)	1	1º Largura Da Vala (M)	1	Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	725	Bairro	VILA SERRINHA	Setor	4	Zona	4	Número da Quadra	410	Número do Lote	410	Rota	11	Sequência	410	Qual O Número De Valas?	1	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Necessário pintura?	NÃO	Necessária a retirada de sinalização no local?	Não	Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm
Pergunta	Resposta																																													
Última Leitura Do Hidrometro	445																																													
Metragem (m²) Vala 1	1																																													
1º Largura Da Vala (M)	1																																													
1º Largura Da Vala (M)	1																																													
Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos																																													
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																													
Número do Imóvel	725																																													
Bairro	VILA SERRINHA																																													
Setor	4																																													
Zona	4																																													
Número da Quadra	410																																													
Número do Lote	410																																													
Rota	11																																													
Sequência	410																																													
Qual O Número De Valas?	1																																													
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																													
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																													
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																													
Necessário pintura?	NÃO																																													
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não																																													
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm																																													

Fls. Nº 057

Revisão

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado



Ordem de Serviço




Registro Fotográfico




Foto Nº 059
eludiane



Ordem de Serviço

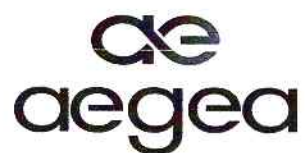

Registro Fotográfico

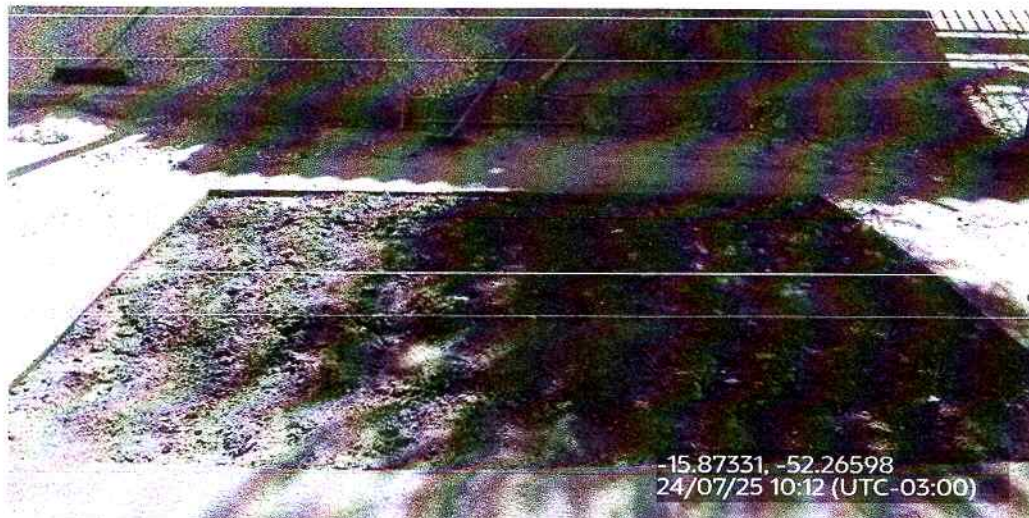

Fls. 349 060
Luciano

Memorando n.º 062/2025 – AGIRFBDG/GFO/DTO.

Barra do Garças/MT, 05 de agosto de 2025.

De: Coordenadoria de Saneamento

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 054/2025/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 054/2025/FIS, e o relatório de Reposição Asfáltica e/ou de Calçadas, no Município de Barra do Garças/MT, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n.º 226/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 054/2025/FIS – BDG
Auto de Notificação: 050/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 07 de agosto de 2025.



CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 4.983/2022

CONCLUÍDO



PROTOCOLO DE ENTRADA

056/2025/FIS

Assunto: VAZAMENTOS VISÍVEIS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Confresa

Data de abertura: 28/07/2025

Responsável pela abertura: André Cavalcanti de Albuquerque

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 052/2025

N.º de Ofício: 225/2025

N.º Auto de Infração:

N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º de Ofício:

Memorando n.º 059 /2025 – AGIRFBDG/CDS/DTO.

Barra do Garças/MT, 28 de julho de 2025.

De: Coordenadoria de Saneamento

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 056/2025/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 056/2025/FIS, o auto de notificação n.º 052/2025 e o Relatório de Vazamentos Visíveis na Rede de Distribuição, no Município de Confresa/MT, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n.º 226/2025

NOTIFICAÇÃO

Auto nº: 052/2025

Referência: Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: Águas de Confresa
Endereço: Rua Santo Afonso, QD. 16, Jardim Vitória
Cidade: Confresa / MT
Responsável: Arildo Paulo Viana Junior – Diretor Presidente MT02
CONSTATAÇÃO
Por meio do Relatório de Visita, anexo, constataram-se 03 (três) vazamentos visíveis de água potável, conforme imagens 01/03, às fls. 02/03.
Não conformidades: Ausência de reparos de vazamentos de água nos seguintes locais: 1. HD – A23DM0236608 2. HD – Y24LN0237417 3. HD – Y22G196295
Determinações: Executar reparos de Vazamentos , e na sequência as reposições asfálticas e de calçada e/ou de retrabalhos nos locais identificados no Relatório supracitado.
Prazo para regularização: 05 (cinco) dias , para vazamentos e 05 (cinco) dias para as reposições, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução n.º 013/2020.
Prazo para manifestação: 24 (vinte e quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º, ambos da Resolução n.º 013/2020.
Normas aplicáveis: Contrato de Concessão firmado no dia 29/01/2014, entre o município de Confresa e Águas de Confresa, Lei Complementar Municipal n.º 410/2025, Resoluções n.º 008/2019 e 013/2020, e anexos, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.
Barra do Garças / MT, 28 de julho de 2025.
 EDSON GONÇALVES MOREIRA Diretor Técnico Operacional AGIRF Portaria n.º 5270/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização
AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Confresa/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede
de Distribuição

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - CFO

JULHO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGIRF, consciente de sua responsabilidade com relação à situação de escassez dos recursos hídricos e com foco na busca de promover maior eficiência, está intensificando esforços na fiscalização deste setor.

No dia 25 de julho de 2025, a equipe de fiscalização da AGIRF vistoriou os bairros da cidade de Confresa, com a finalidade de verificar vazamentos visíveis nos ramais e nas redes de distribuição de água potável.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 03 (três) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir:



Imagem 01: HD – A23DM0236608.



Imagem 02: HD – Y24LN0237417.



Imagem 03: HD – Y22G196295.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que a agilidade e a qualidade nos reparos dos vazamentos visíveis ajudam na redução das perdas de água potável na distribuição.

Os vazamentos visíveis não é o principal responsável pelas Perdas de Água na distribuição, no entanto, são as ações mais fáceis e rápidas para ajudar no Controle Econômico de Perdas.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Cezar Gawenda – Agente de Fiscalização.
- André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenação de Saneamento.
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerência de Fiscalização e Operação.
- Edson Gonçalves Moura – Diretor Técnico Operacional.

Barra do Garças/MT, 28 de julho de 2025.

Ofício n.º 225/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 28 de julho de 2025.

Sr.

Arildo Viana

Diretor Presidente

AEGEA MT-02

SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT


Assunto: Auto de Notificação n.º 052/2025 e anexos.

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 052/2025 e Relatório de Vazamentos Visíveis na Rede de Distribuição, no Município de Confresa/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

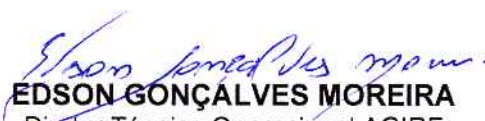
EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.270/2023

RE: Ofício nº 225 - Auto Notificação nº 052

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para coordenadoria@agirf.com.br <coordenadoria@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Italo Edson de Souza <italo.souza@aegea.com.br>, Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia <gerencia@agirf.com.br>, Fiscalizacao <fiscalizacao@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>, Rhyanne Lopes <rhyanne.lopes@agirf.com.br>, Laurotony <laurotony@agirf.com.br>
Data 2025-07-28 17:02

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 4353/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br



CEDOC

MT1: Claudia, Marcelândia, Umuá do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guaranta, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangade, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: coordenadoria@agirf.com.br <coordenadoria@agirf.com.br>

Enviado: segunda-feira, 28 de julho de 2025 15:18

Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Italo Edson de Souza <italo.souza@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia <gerencia@agirf.com.br>; Fiscalizacao <fiscalizacao@agirf.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Rhyanne Lopes <rhyanne.lopes@agirf.com.br>; Laurotony <laurotony@agirf.com.br>

Assunto: Ofício nº 225 - Auto Notificação nº 052

Prezado(s) Senhor(es),

Segue, em anexo, relatório com seu respectivo Auto Notificação referente as NÃO CONFORMIDADES verificadas pelo setor de fiscalização da AGIRF, referente ao mês de julho de 2025.

Anexo:

Ofício nº 225/2025 - AN BDG nº 052/2025 - Relatório de vazamentos visíveis de água potável na rede de distribuição - Confresa/MT.


Por gentileza, confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF (66) 3401-9555

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.





Ordem de Serviço



Id da Atividade: 55376552

Ano: 2025

Status: Finalizada

Data de Criação: 22/07/2025 15:56:1

Programação: 30/07/2025 23:49:55

Equipe: ACOOPE-05

Cliente: 5063 - MARIA DE JESUS NASCIMENTO GAMA

Solicitante: MARIA DE JESUS NASCIMENTO GAMA

Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA

Protocolo de Origem: 22455/2025-2

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, QD:57 LT:12 CONFRESA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: SOLICITADO NO GRUPO DE CONFRESA

Informações Complementares

Início Execução: 30/07/2025 08:49

Fim Execução: 30/07/2025 09:16

Lacre Retirado:

Lacre Instalado:

HD Retirado:

HD Instalado:

Leitura Retirada: 1525

Leitura Instalação:

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta

Última Leitura Do Hidrometro

Nome do usuário que reordenou

Utilização

Complemento

Bairro

Setor

Zona

Número da Quadra

Número do Lote

Rota

Sequência

Recomposição De Pavimento Necessária?

Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?

Tipo Ligação

Qual tipo de manutenção?

Profundidade do ramal

Resposta

1525

Henrique Junior Batista dos Santos

RESIDENCIAL NORMAL

QD:57 LT:12

JARDIM DO EDEM

9

9

1920

1920

4

1920

NÃO

Sim

Agua

Ramal/Sondagem

0,1 METROS

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal foi realizado com sucesso

Registro Fotográfico



Registro Fotográfico



Registro Fotográfico



Registro Fotográfico



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Id da Atividade: 55377026 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 22/07/2025 15:58:1 **Programação:** 30/07/2025 23:49:55 **Equipe:** ACOOPE-05
Cliente: 16873 - VALDICLEIA DOS SANTOS CAMPOS
Solicitante: VALDICLEIA DOS SANTOS CAMPOS
Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO
Protocolo de Origem: 21735/2025-2
Endereço: RUA 08 IRMAOS,0 QD29 LT06 CONFRESA
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: ACOOPE-03

Informações Complementares

Início Execução: 30/07/2025 07:58 **Fim Execução:** 30/07/2025 08:00
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 296 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	296
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Nome do usuário que reordenou	Henrique Junior Batista dos Santos
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	0
Complemento	QD29 LT06
Bairro	JARDIM TROPICAL
Setor	11
Zona	11
Número da Quadra	1110
Número do Lote	1110
Rota	3
Sequência	1110
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Tipo Ligação	Agua
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual o material do ramal?	PEAD
Utilizou o geofone?	Não

Fls. 01 de 01
RS





Ordem de Serviço




Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal foi realizado com sucesso




Registro Fotográfico

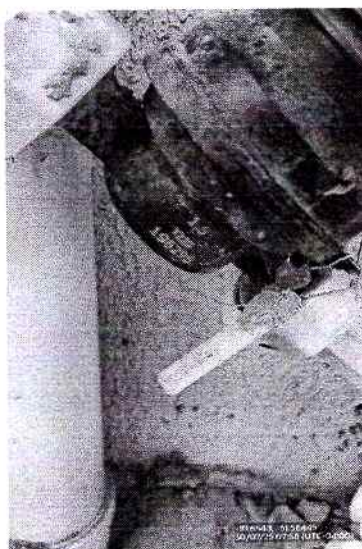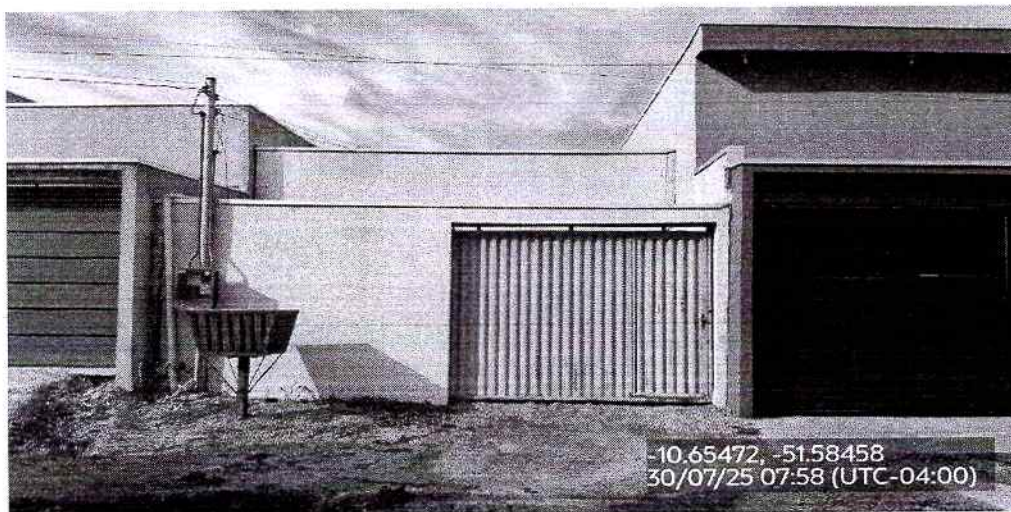

Registro Fotográfico

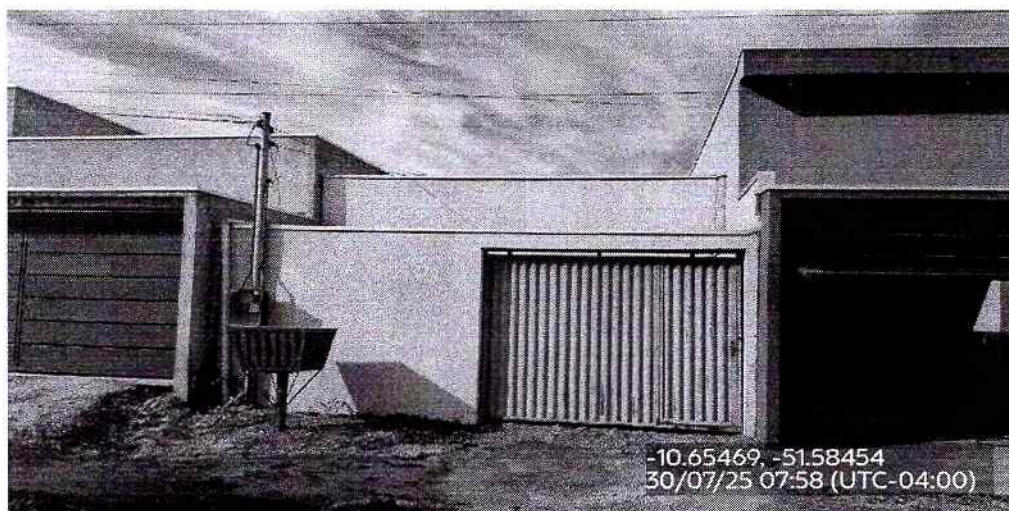

Registro Fotográfico

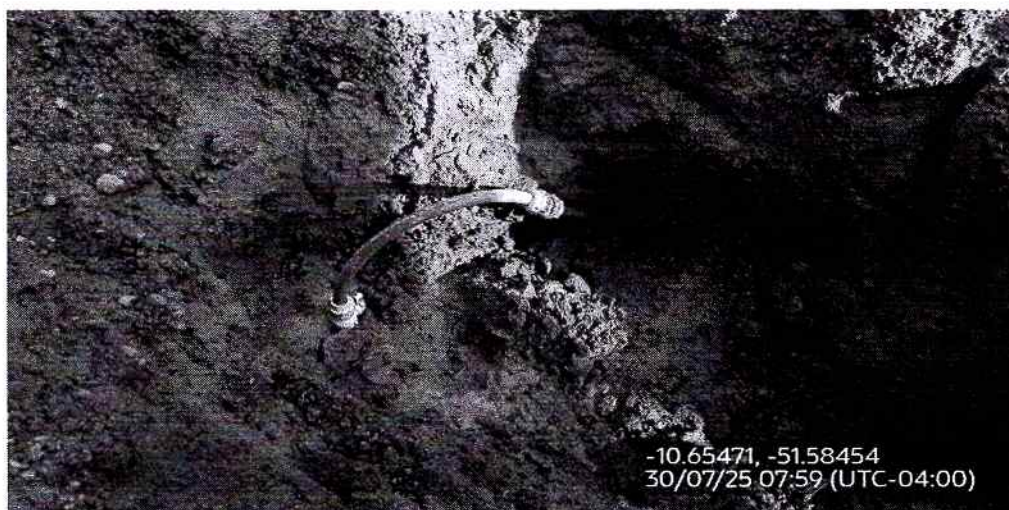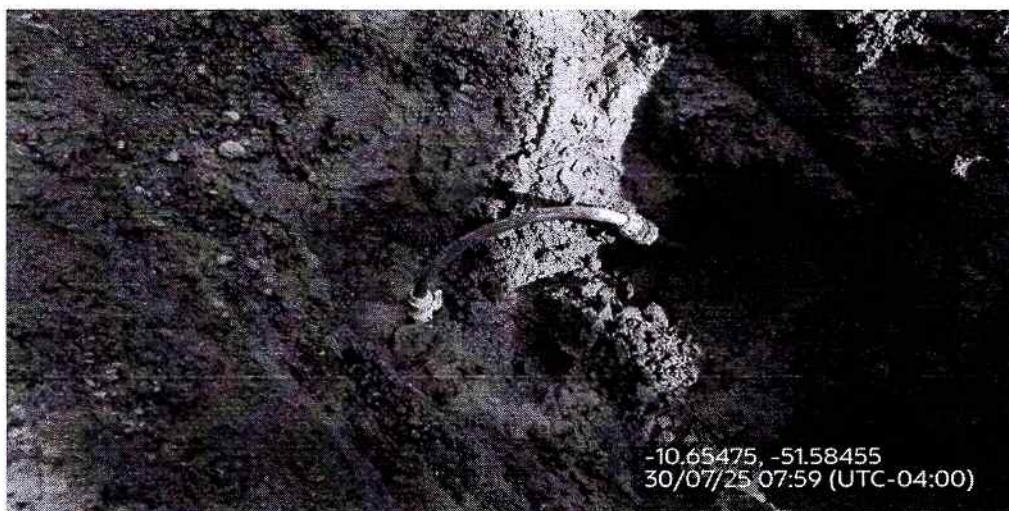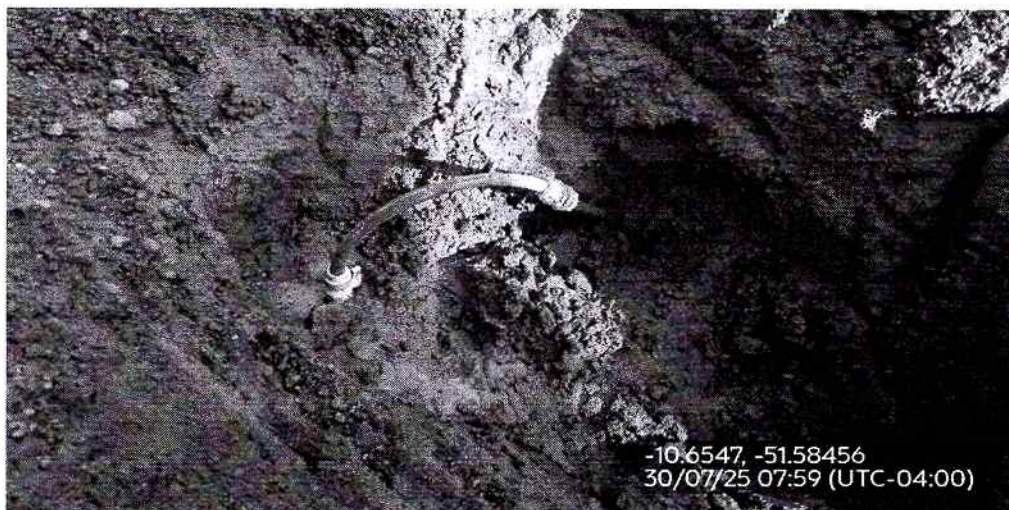



Ordem de Serviço



Id da Atividade: 55842795

Ano: 2025

Status: Finalizada

Data de Criação: 30/07/2025 08:22:1

Programação: 30/07/2025 08:22:25

Equipe: ACOOPE-05

Cliente: 3872 - KELIA REGIA SOARES BOTELHO

Solicitante: KELIA REGIA SOARES BOTELHO

Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA

Protocolo de Origem: 23402/2025-1

Endereço: RUA ESPERANCA,7 QD49 CONFRESA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitado.

Informações Complementares

Início Execução: 30/07/2025 08:23

Fim Execução: 30/07/2025 08:45

Lacre Retirado:

Lacre Instalado:

HD Retirado:

HD Instalado:

Leitura Retirada: 468

Leitura Instalação:

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta

Última Leitura Do Hidrometro

Utilização

Número do Imóvel

Complemento

Bairro

Setor

Zona

Número da Quadra

Número do Lote

Rota

Sequência

Profundidade do ramal

Qual tipo de manutenção?

Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?

Recomposição De Pavimento Necessária?

Tipo Ligação

Resposta

468

RESIDENCIAL NORMAL

07

QD49

JARDIM DO EDEM

9

9

750

750

4

750

0,2 METROS

Ramal/Sondagem

Não

NÃO

Agua

Parecer de Campo

Parecer: Serviço de reparo de ramal foi realizado com sucesso

Obs. Nº 020
RS



Registro Fotográfico



Registro Fotográfico



Registro Fotográfico

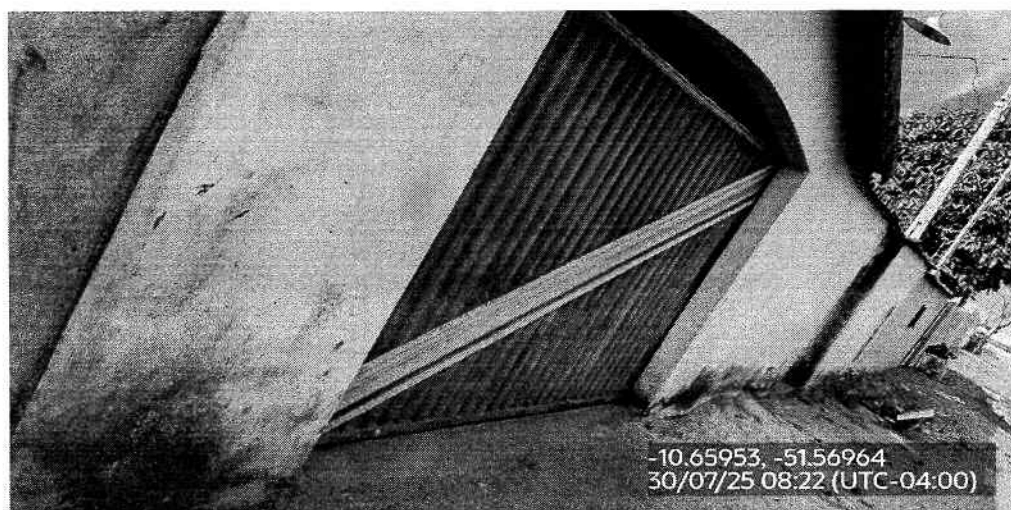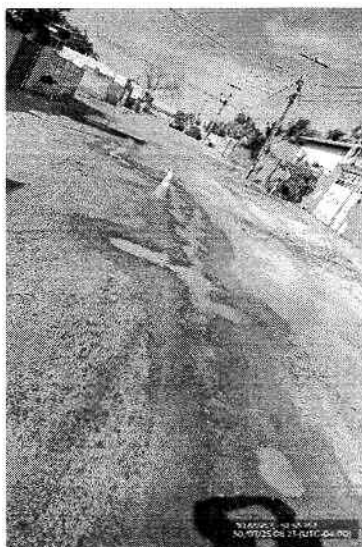

Registro Fotográfico

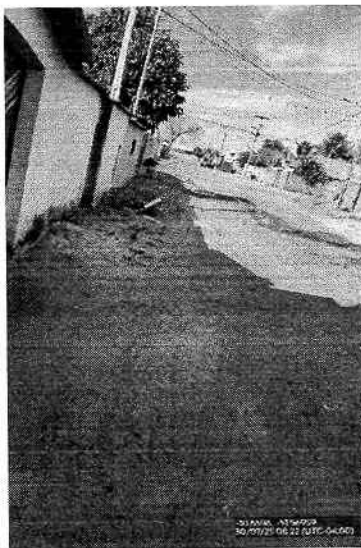


Foto: NR 024
RS

Registro Fotográfico



025
RS

Memorando n.º 059 /2025 – AGIRFBDG/CDS/DTO.

Barra do Garças/MT, 12 de agosto de 2025.

De: Coordenação de Saneamento

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 056/2025/FIS/BDG.*

Prezado,

A par de cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 056/2025/FIS, Vazamento de água na distribuição em Confresa/MT, para arquivamento

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n.º 226/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 056/2025/FIS – CFS
Auto de Notificação: 052/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 12 de agosto de 2025.



CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 4.983/2022

PROTOCOLO DE ENTRADA

058/2025/FIS

Assunto: Reposições Asfálticas e/ou de Calçadas.

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Confresa

Data de abertura: 31/07/2025

Responsável pela abertura: André Cavalcanti de Albuquerque

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 054/2025

N.º de Ofício: 230/2025

N.º Auto de Infração:

N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º de Ofício:

Memorando n.º 063/2025 – AGIRFCFS/CDS/DTO.

Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2025.

De: Coordenação de Saneamento

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 058/2025/FIS.*


Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 058/2025/FIS, o Auto de Notificação n.º 054/2025 e o Relatório de Visita de Reposição Asfáltica e/ou Calçadas, no Município de Confresa, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n.º 226/2025



NOTIFICAÇÃO

Auto nº: 054/2025

Referência: Relatório de Visita - Reposições Asfálticas e/ou de Calçadas.

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

Empresa: **Águas de Confresa**

Endereço: **Rua Santo Afonso, QD. 16, Jardim Vitória.**

Cidade: **Confresa / MT**

Responsável: **Arildo Paulo Viana Junior – Diretor Presidente MT02**

CONSTATAÇÃO

Por meio do Relatório de Visita, anexo, constataram-se 11 (onze) ausências de reposições asfálticas, e 04 (quatro) retrabalhos, conforme imagens 01/15, às fls. 02/09.

Não conformidades:

Ausências de reposições asfálticas e/ou de calçada e, má qualidade de reposições asfálticas, nos seguintes locais:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. HD – Y22G195502 | 11. HD – Y22G181028 |
| 2. HD – Y14S472579 | 12. HD – Y17S476716 |
| 3. HD – Y24LN0237363 | 13. HD – Y14S615608 |
| 4. HD – Y22G205326 | 14. HD – A23DM0236501 |
| 5. HD – Y21S200760 | 15. HD – Y24LN0237706 |
| 6. HD – Y22G184796 | |
| 7. HD – Y22G160657 | |
| 8. HD – Y14S489289 | |
| 9. HD – Y14S472395 | |
| 10. HD – Y22G184623 | |

Determinações:

Executar as reposições asfálticas e/ou de calçada e, os retrabalhos nos locais identificados no Relatório supracitado.

Prazo para regularização:

10 (dez) dias, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução n.º 013/2020.


Prazo para manifestação:

24 (vinte e quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º, ambos da Resolução n.º 013/2020.

Norma aplicável:

Contrato de Concessão n.º 90/2003, firmado entre o município de Confresa e Águas de Confresa, Leis Complementares Municipal n.º 410/2025, Resoluções n.º 008/2019 e 013/2020, Leis n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.

Barra do Garças / MT, 31 de julho de 2025.

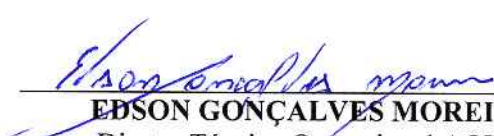
EDSON GONÇALVES MOREIRA

Diretor Técnico Operacional AGIRF

Decreto municipal n.º 5270/2023

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização
AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Confresa/MT

Assunto: Reposições Asfálticas e/ou de Calçadas

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - CFO

JULHO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

Nos dias 07 Julho a 24 de julho de 2025, a equipe de fiscalização da AGIRF vistoriou os bairros da cidade de Confresa, no intuito de verificar a ausência de reposição asfáltica e/ou calçada, como também a qualidade dos serviços de reposições já executados.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 11 (onze) ausências de reposições asfálticas, e 04 (quatro) retrabalhos, conforme as imagens e os números dos hidrômetros (HD) dos locais a seguir:



Imagem 01: HD – Y22G195502.



Imagem 02: HD – Y14S472579.



Imagem 03: HD – Y24LN0237363.

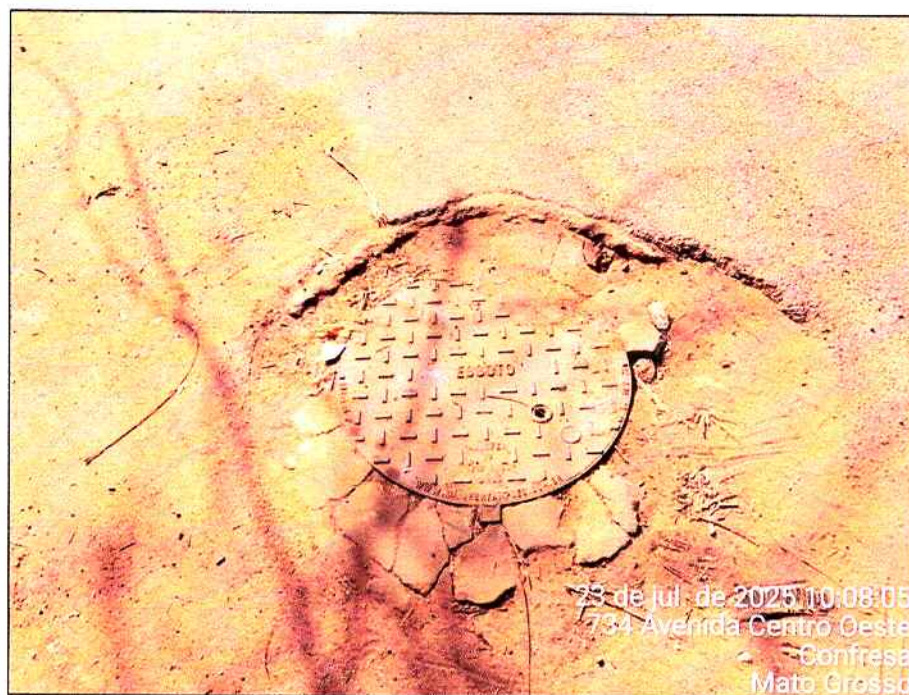


Imagem 04: HD – Y22G205326.



Imagem 05: HD – Y21S200760.



Imagem 06: HD – Y22G184796.



Imagem 07: HD – Y22G160657.



Imagem 08: HD – Y14S489289.



Imagem 09: HD – Y14S472395.

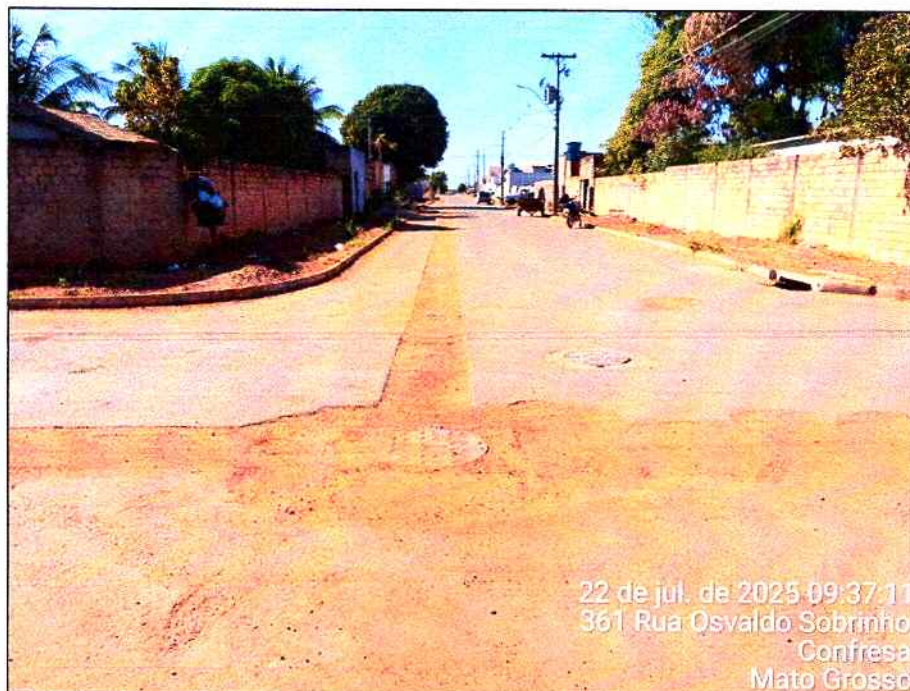


Imagem 10: HD – Y22G184623.



Imagem 11: HD – Y22G181028.



Imagem 12: HD – Y17S476716.

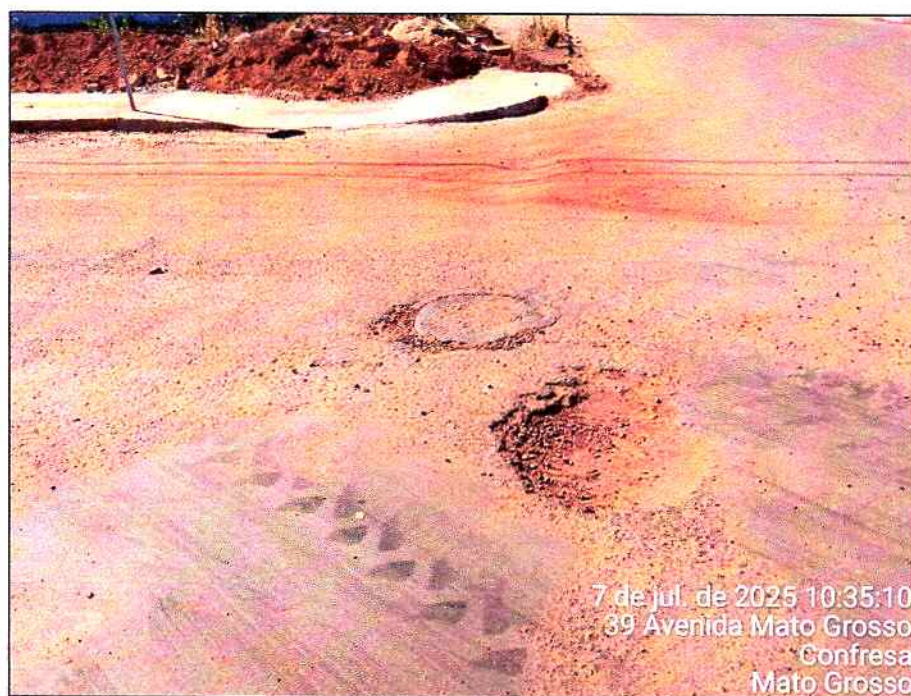


Imagem 13: HD – Y14S615608.



Imagem 14: HD – A23DM0236501.



Imagem 15: HD –Y24LN0237706.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que os serviços de reposições asfálticas apontados neste relatório são resultados de reparos de vazamentos de água, desta feita, a falta das reposições asfálticas afeta diretamente o tráfego dos veículos, a segurança e a estética da cidade.

Em relação ao retrabalho, a concessionária deverá refazer as reposições asfálticas, garantindo assim a qualidade dos serviços.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Cezar Gawenda – Agente de Fiscalização.
- André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenação de Saneamento.
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerência de Fiscalização e Operação.
- Edson Gonçalves Moura – Diretor Técnico Operacional.

Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2025.

Ofício n.º 230/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2025.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 054/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 054/2025 e Relatório de Reposição Asfáltica e/ou Calçada do Município de Confresa/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.270/2023

RE: OFÍCIO N°230 - Auto de notificação N°054

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para coordenadoria@agirf.com.br <coordenadoria@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Italo Edson de Souza <italo.souza@aegea.com.br>, Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia <gerencia@agirf.com.br>, Fiscalizacao <fiscalizacao@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>, Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>, Laurotony <laurotony@agirf.com.br>
Data 2025-07-31 17:52

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Confresa,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 4438/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br



CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangade, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: coordenadoria@agirf.com.br <coordenadoria@agirf.com.br>

Enviado: quinta-feira, 31 de julho de 2025 16:34

Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Italo Edson de Souza <italo.souza@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia <gerencia@agirf.com.br>; Fiscalizacao <fiscalizacao@agirf.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>; Laurotony <laurotony@agirf.com.br>

Assunto: OFÍCIO N°230 - Auto de notificação N°054

Prezado(s) Senhor(es),

Segue, em anexo, relatório com seu respectivo Auto Notificação referente as NÃO CONFORMIDADES verificadas pelo setor de fiscalização da AGIRF, referente ao mês de julho de 2025.

Anexo:

Ofício nº 230/2025 - AN BDG nº 054/2025 - Relatório de reposição asfáltica e/ou calçada do município de Confresa/MT.

Atenciosamente,

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF (66) 3401-9555

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

RECEBIDO
034
Way

Carta ACO nº 132/2025
Protocolo nº 4438/2025

Confresa/MT, 08 de agosto de 2025

Ilmo. Senhor

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor Presidente da Agência AGIRF

Ref.: Ofício nº 230/2025 – Auto de Notificação 054/2025 - Repavimentações

Prezado Senhor,

A **ÁGUAS DE CONFRESA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.310.815/0001-03, com sede na Rua: Santo Afonso, n.º s/n, CEP 78.652-000, Bairro Jardim Vitória, Confresa/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Confresa Estado de Mato Grosso, vem, em por meio desta manifestar-se acerca do ofício supracitado, conforme segue;

O referido ofício encaminha o Auto de Notificação nº 054/2025, que solicita a realização das recomposições de asfalto e/ou calçadas, apontadas no relatório.

A concessionária vem informar que procedeu com a execução das repavimentações, conforme ordens de serviços, anexo.

Todavia, as repavimentações das imagens 10, 11 e 12, a concessionária solicita prazo adicional de 10 (dez) dias para a conclusão dos serviços, informamos que os serviços já foram iniciados, conforme imagens abaixo.

AGUAS DE

CONFRESA



Ressaltamos que os trabalhos seguem em andamento e o prazo adicional solicitado será suficiente para a conclusão integral das atividades previstas.

Sem mais para o momento a Concessionária se coloca a inteira disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior
Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo


 RDBA
FASV / RCA

Nossa
natureza
movimenta
a vida.

Rua Santo Afonso - Qd. 16, Lote 01 A, Jardim Vitória
CEP 78652-000 - Confresa-MT



@aguasdeconfresa
aegeamt.com.br



Status: Finalizada

Equipe: ACOOPE-01

Motivo Não Execução:

Leitura Instalação:

Água e Esgoto


017
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

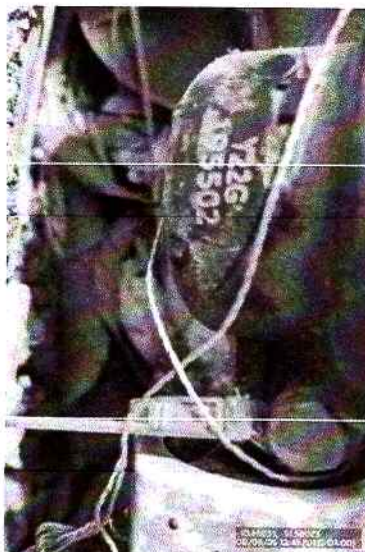

018
Wany



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



019
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



0.20
Way


	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 55062185 Data de Criação: 17/07/2025 07:37:1 Cliente: 5188 - MARIA DA PAZ NOLETO DA LUZ Solicitante: MARIA DA PAZ NOLETO DA LUZ Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 22228/2025-1 Endereço: RUA SAO GONCALO,39 QD:02 LT:07 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: REPAVIMENTAÇÃO Ano: 2025 Programação: 18/07/2025 21:05:46 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 18/07/2025 09:31 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 254 Fim Execução: 18/07/2025 14:47 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>254</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>5.1025</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1.57</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>3.25</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>39</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>QD:02 LT:07</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>JARDIM DO EDEM</td></tr><tr><td>Setor</td><td>9</td></tr><tr><td>Zona</td><td>9</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>850</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>850</td></tr><tr><td>Rota</td><td>1</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>850</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	254	Metragem (m²) Vala 1	5.1025	1º Largura Da Vala (M)	1.57	1º Largura Da Vala (M)	3.25	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	39	Complemento	QD:02 LT:07	Bairro	JARDIM DO EDEM	Setor	9	Zona	9	Número da Quadra	850	Número do Lote	850	Rota	1	Sequência	850	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	254																																							
Metragem (m²) Vala 1	5.1025																																							
1º Largura Da Vala (M)	1.57																																							
1º Largura Da Vala (M)	3.25																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	39																																							
Complemento	QD:02 LT:07																																							
Bairro	JARDIM DO EDEM																																							
Setor	9																																							
Zona	9																																							
Número da Quadra	850																																							
Número do Lote	850																																							
Rota	1																																							
Sequência	850																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																							
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim																																							
Parecer de Campo Parecer: Repavimentação de asfalto realizado com sucesso 021 Way																																								



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

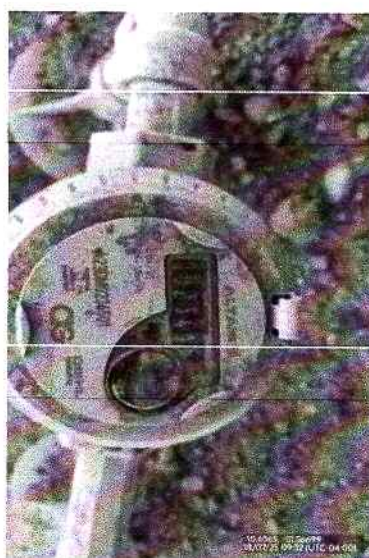

10 022
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



023
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



024
Way

aegea

Obs. Abertura da OS: A PEDIDO DO SUPERVISOR DA UNIDADE MATHEUS CONFRESA

Leitura Instalação:

Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?

Sim

Parecer: Repavimentacao de asfalto realizado com sucesso


025
iDay



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

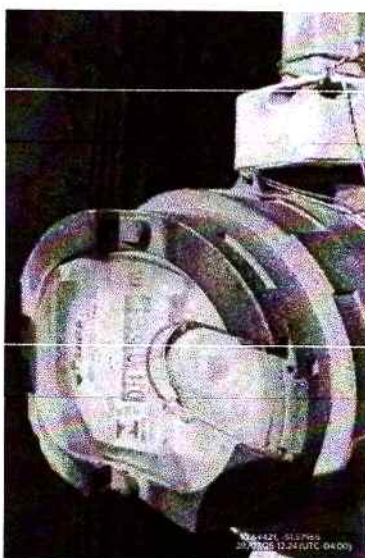

150 0.26
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



027
Way



Ordem de Serviço




Registro Fotográfico




028
Way

	Ordem de Serviço																																											
Id da Atividade: 56377016 Data de Criação: 04/08/2025 09:16:2 Cliente: 3949 - LUANA RODRIGUES DIAS Solicitante: LUANA RODRIGUES DIAS Serviço Realizado: 117033-RETRABALHO REPAVIMENTAÇÃO Protocolo de Origem: 23995/2025-1 Endereço: RUA JAIME MURALLO,68 KIT NET 01 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-01 Ano: 2025 Programação: 04/08/2025 09:22:24 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-01																																												
Informações Complementares Início Execução: 04/08/2025 12:38 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 200 Fim Execução: 04/08/2025 13:27 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																												
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>200</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>2.52</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 2</td><td>5.985</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1.20</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2.10</td></tr><tr><td>2º Largura Da Vala (M)</td><td>1.90</td></tr><tr><td>2º Comprimento Da Vala (M)</td><td>3.15</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>COMERCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>01</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>KIT NET 01</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>VILA NOVA</td></tr><tr><td>Setor</td><td>11</td></tr><tr><td>Zona</td><td>11</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2229</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2229</td></tr><tr><td>Rota</td><td>1</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2229</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>2</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	200	Metragem (m²) Vala 1	2.52	Metragem (m²) Vala 2	5.985	1º Largura Da Vala (M)	1.20	1º Largura Da Vala (M)	2.10	2º Largura Da Vala (M)	1.90	2º Comprimento Da Vala (M)	3.15	Utilização	COMERCIAL NORMAL	Número do Imóvel	01	Complemento	KIT NET 01	Bairro	VILA NOVA	Setor	11	Zona	11	Número da Quadra	2229	Número do Lote	2229	Rota	1	Sequência	2229	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual O Número De Valas?	2
Pergunta	Resposta																																											
Última Leitura Do Hidrometro	200																																											
Metragem (m²) Vala 1	2.52																																											
Metragem (m²) Vala 2	5.985																																											
1º Largura Da Vala (M)	1.20																																											
1º Largura Da Vala (M)	2.10																																											
2º Largura Da Vala (M)	1.90																																											
2º Comprimento Da Vala (M)	3.15																																											
Utilização	COMERCIAL NORMAL																																											
Número do Imóvel	01																																											
Complemento	KIT NET 01																																											
Bairro	VILA NOVA																																											
Setor	11																																											
Zona	11																																											
Número da Quadra	2229																																											
Número do Lote	2229																																											
Rota	1																																											
Sequência	2229																																											
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																											
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																											
Qual O Número De Valas?	2																																											
Parecer de Campo Parecer: Retrabalho de asfalto realizado com sucesso 039 Way																																												


	Ordem de Serviço	
---	-------------------------	---

Registro Fotográfico

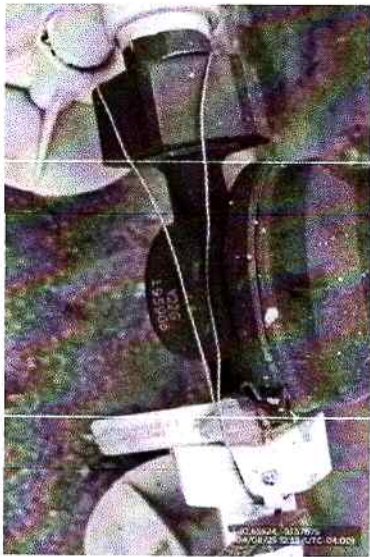

030
Way

Registro Fotográfico

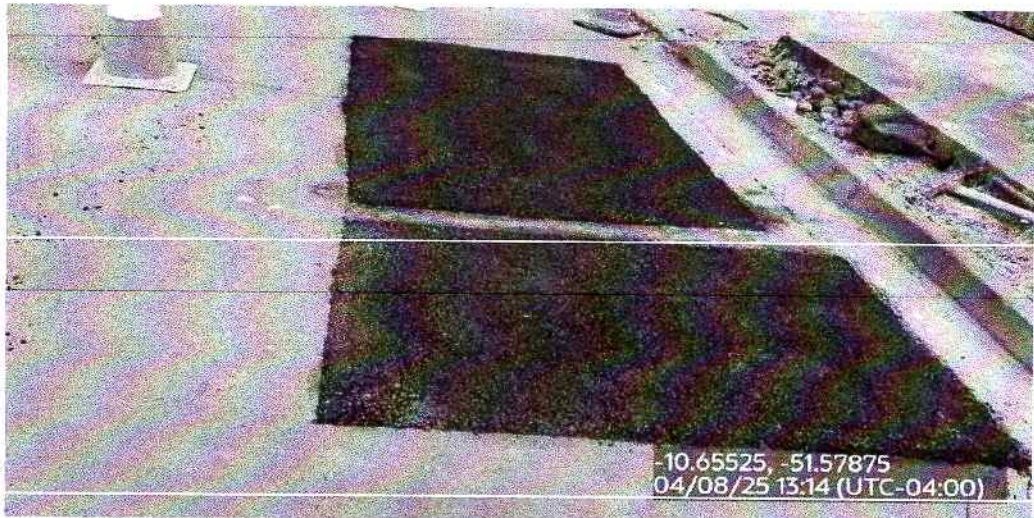

031
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Fls. Nº C32
L. Day


	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56394540 Data de Criação: 04/08/2025 13:46:1 Cliente: 198 - ADELSON NOGUEIRA DOS SANTOS Solicitante: ADELSON NOGUEIRA DOS SANTOS Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 24024/2025-1 Endereço: RUA LAURINDO DOS SANTOS,318 QD19 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: Sem observação de abertura Ano: 2025 Programação: 04/08/2025 13:46:33 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

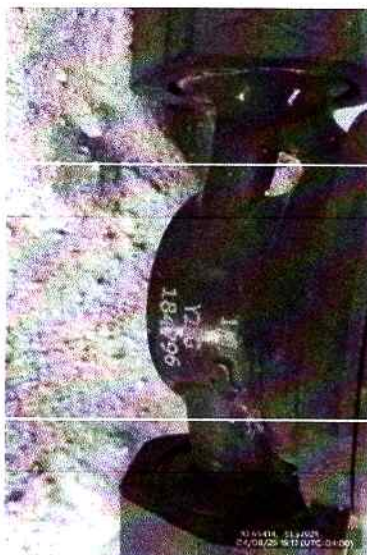

-10.65417, -51.57924
04/08/25 15:11 (UTC-04:00)

034
W. Day



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



035
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





036
Way

	Ordem de Serviço																																					
Id da Atividade: 56546852 Ano: 2025 Status: Finalizada Data de Criação: 05/08/2025 08:58:11 Programação: 05/08/2025 08:58:11 Equipe: ACOOPE-01 Cliente: 6478 - LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS SILVA Solicitante: LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS SILVA Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 24129/2025-1 Endereço: RUA MATO GROSSO,140 QUADRA:59 LOTE:01 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-01																																						
Informações Complementares Início Execução: 05/08/2025 09:01 Fim Execução: 05/08/2025 09:33 Lacre Retirado: Lacre Instalado: HD Retirado: HD Instalado: Leitura Retirada: 337 Leitura Instalação:																																						
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>337</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>0.9555</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>0.91</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>1.05</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>QUADRA:59 LOTE:01</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>JARDIM DO EDEM</td></tr><tr><td>Setor</td><td>9</td></tr><tr><td>Zona</td><td>9</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>2420</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>2420</td></tr><tr><td>Rota</td><td>2</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>2420</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua e Esgoto</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	337	Metragem (m²) Vala 1	0.9555	1º Largura Da Vala (M)	0.91	1º Largura Da Vala (M)	1.05	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Complemento	QUADRA:59 LOTE:01	Bairro	JARDIM DO EDEM	Setor	9	Zona	9	Número da Quadra	2420	Número do Lote	2420	Rota	2	Sequência	2420	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Tipo Ligação	Agua e Esgoto	Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Pergunta	Resposta																																					
Última Leitura Do Hidrometro	337																																					
Metragem (m²) Vala 1	0.9555																																					
1º Largura Da Vala (M)	0.91																																					
1º Largura Da Vala (M)	1.05																																					
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																					
Complemento	QUADRA:59 LOTE:01																																					
Bairro	JARDIM DO EDEM																																					
Setor	9																																					
Zona	9																																					
Número da Quadra	2420																																					
Número do Lote	2420																																					
Rota	2																																					
Sequência	2420																																					
Qual O Número De Valas?	1																																					
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																					
Tipo Ligação	Agua e Esgoto																																					
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																					
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao de asfalto realizado com sucesso 037 Wey																																						

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Registro Fotográfico

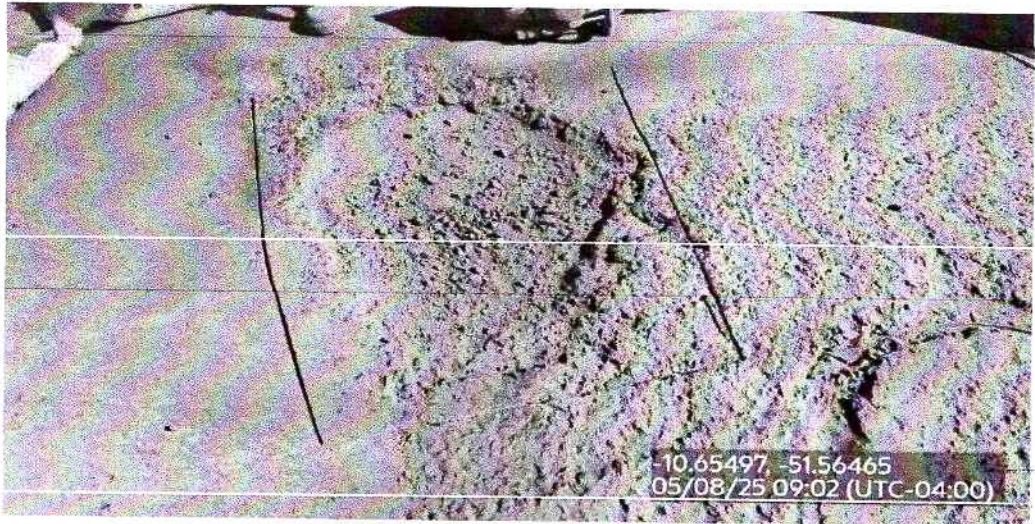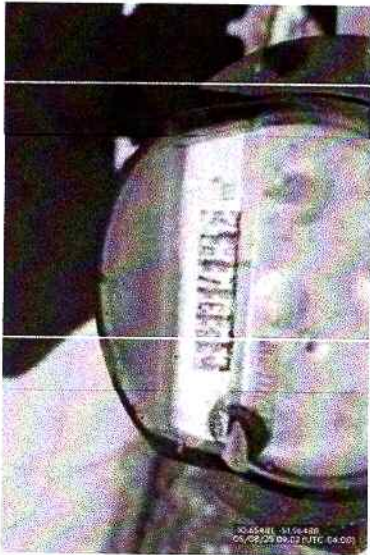

Nº 038
Wavy



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico




039



Way



Ordem de Serviço

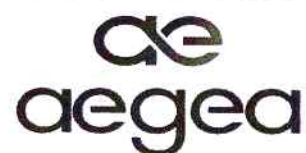

Registro Fotográfico

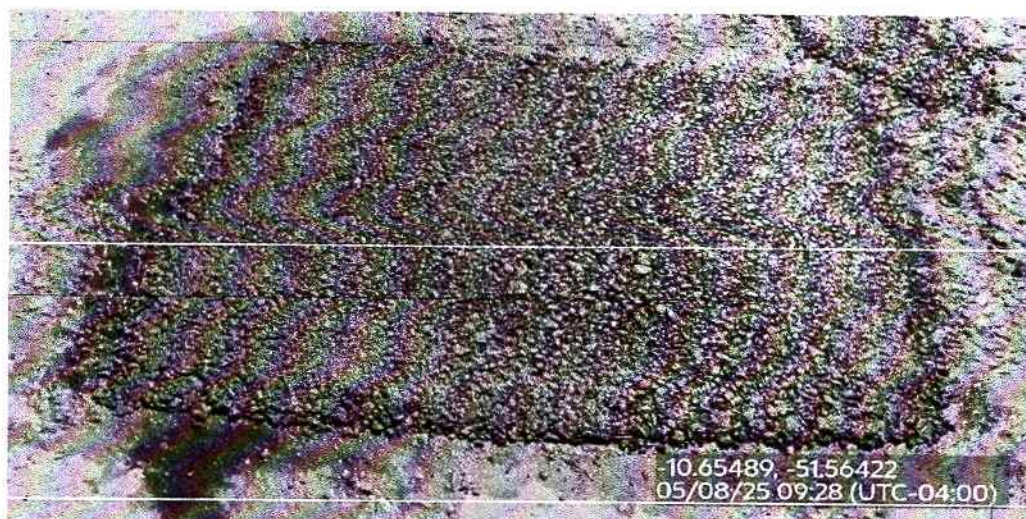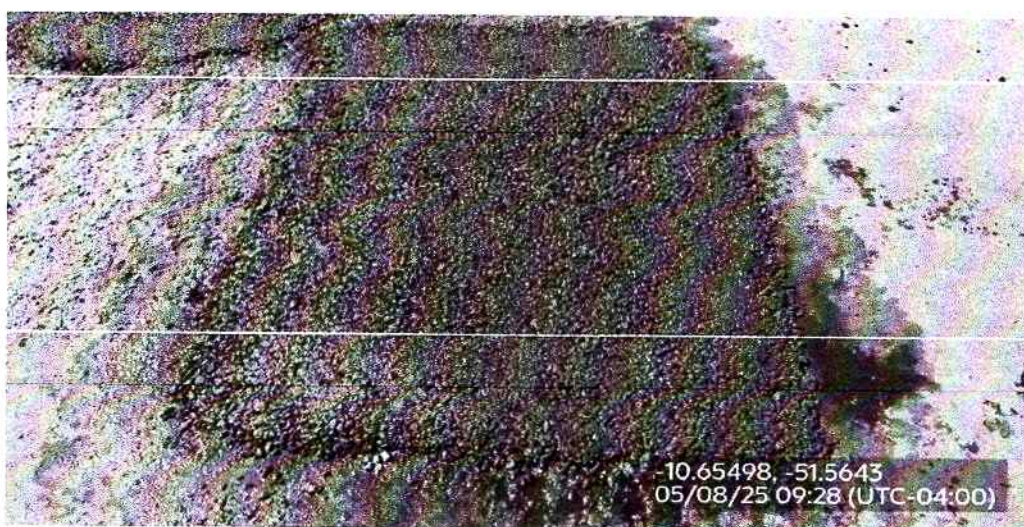

040
Way


	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56664843 Data de Criação: 06/08/2025 07:22:2 Cliente: 4319 - SILVINA PEREIRA LUZ Solicitante: SILVINA PEREIRA LUZ Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 24236/2025-1 Endereço: AV CENTRO OESTE,516 QD6 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-01 Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 08:09:5 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

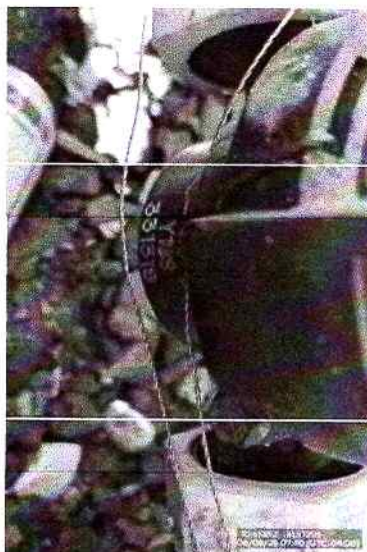

-10.65843, -51.57294
07/08/25 08:13 (UTC-04:00)

042

Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico




043
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

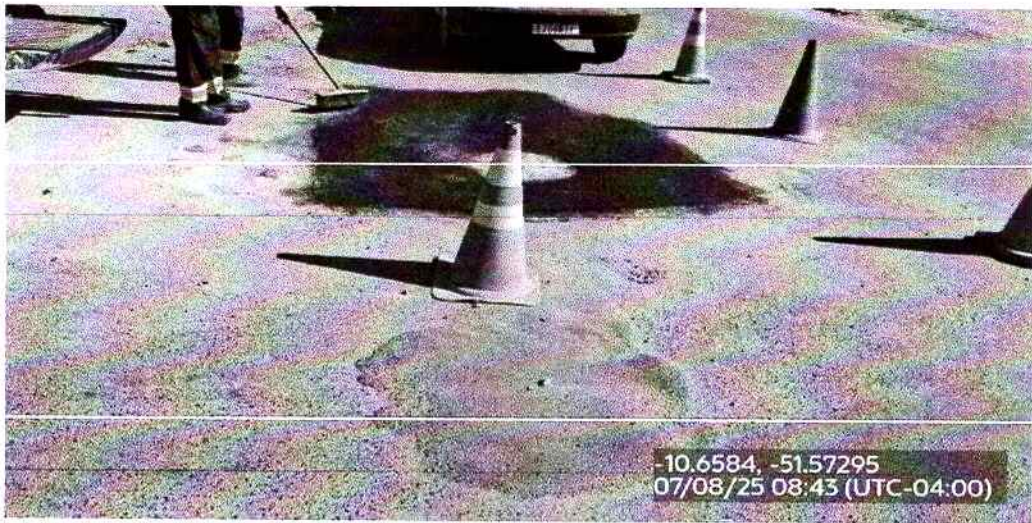


044
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

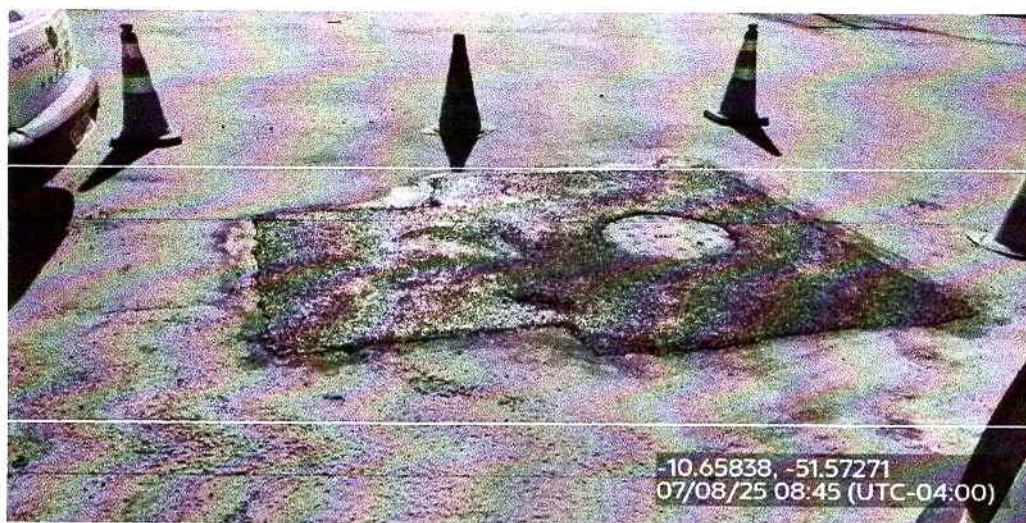

Pl. Nº 045
W Day

Obs. Abertura da OS: ACOOPE-01

Leitura Instalação:

Sim

Parecer: Retrabalho de repavimentacao de asfalto realizado com sucesso

046
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



047
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



048
iCay



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



049
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



TR. Nº 050
Way


	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56825118 Data de Criação: 07/08/2025 09:11:1 Cliente: 2071 - MAX DE SOUZA TORRES Solicitante: MAX DE SOUZA TORRES Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 24475/2025-1 Endereço: RUA SAO JOAO,319 QD46 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-01 Ano: 2025 Programação: 07/08/2025 09:11:24 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

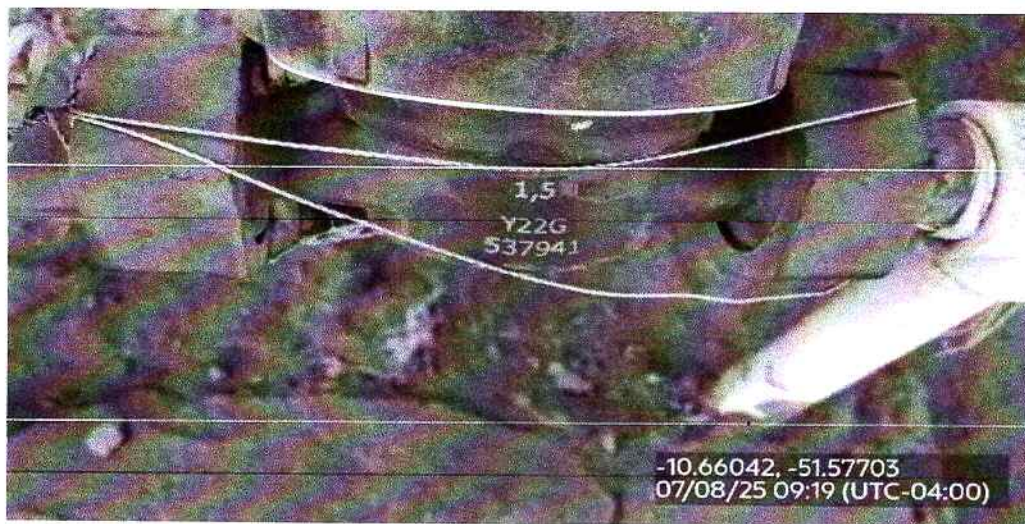

052
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



053

Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



054

Way

	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56909011 Data de Criação: 08/08/2025 08:01:1 Cliente: 890 - GUILHERMINA PEREIRA DA CONCEICAO Solicitante: GUILHERMINA PEREIRA DA CONCEICAO Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 24544/2025-1 Endereço: RUA TAPIRAPÉ,212 QD12 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-01 Ano: 2025 Programação: 08/08/2025 08:02:35 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-01		

	Ordem de Serviço	
---	------------------	---

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentacao de asfalto realizado com sucesso

18.12 C56
10 days



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



S. 12 057
Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



058
Wany



Ordem de Serviço




Registro Fotográfico



059

Way

	Ordem de Serviço																																							
Id da Atividade: 56958699 Data de Criação: 08/08/2025 15:27:1 Cliente: 18634 - NAYRA LAISSA ZORZI Solicitante: NAYRA LAISSA ZORZI Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 24616/2025-1 Endereço: AV SANTO AFONSO,0 QD 02 LT 01 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-01 Ano: 2025 Programação: 08/08/2025 15:27:6 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-01																																								
Informações Complementares Início Execução: 08/08/2025 15:38 Lacre Retirado: HD Retirado: Leitura Retirada: 14 Fim Execução: 08/08/2025 16:43 Lacre Instalado: HD Instalado: Leitura Instalação:																																								
Formulário de Perguntas em Campo <table><thead><tr><th>Pergunta</th><th>Resposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Última Leitura Do Hidrometro</td><td>14</td></tr><tr><td>Metragem (m²) Vala 1</td><td>12.5</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>2.50</td></tr><tr><td>1º Largura Da Vala (M)</td><td>5.00</td></tr><tr><td>Utilização</td><td>RESIDENCIAL NORMAL</td></tr><tr><td>Número do Imóvel</td><td>0</td></tr><tr><td>Complemento</td><td>QD 02 LT 01</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>BURITIS</td></tr><tr><td>Setor</td><td>8</td></tr><tr><td>Zona</td><td>8</td></tr><tr><td>Número da Quadra</td><td>60</td></tr><tr><td>Número do Lote</td><td>60</td></tr><tr><td>Rota</td><td>5</td></tr><tr><td>Sequência</td><td>60</td></tr><tr><td>Qual O Número De Valas?</td><td>1</td></tr><tr><td>Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Qual tipo de asfalto usado?</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Tipo Ligação</td><td>Agua</td></tr></tbody></table>			Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	14	Metragem (m²) Vala 1	12.5	1º Largura Da Vala (M)	2.50	1º Largura Da Vala (M)	5.00	Utilização	RESIDENCIAL NORMAL	Número do Imóvel	0	Complemento	QD 02 LT 01	Bairro	BURITIS	Setor	8	Zona	8	Número da Quadra	60	Número do Lote	60	Rota	5	Sequência	60	Qual O Número De Valas?	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual tipo de asfalto usado?	Frio	Tipo Ligação	Agua
Pergunta	Resposta																																							
Última Leitura Do Hidrometro	14																																							
Metragem (m²) Vala 1	12.5																																							
1º Largura Da Vala (M)	2.50																																							
1º Largura Da Vala (M)	5.00																																							
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL																																							
Número do Imóvel	0																																							
Complemento	QD 02 LT 01																																							
Bairro	BURITIS																																							
Setor	8																																							
Zona	8																																							
Número da Quadra	60																																							
Número do Lote	60																																							
Rota	5																																							
Sequência	60																																							
Qual O Número De Valas?	1																																							
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																																							
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																																							
Tipo Ligação	Agua																																							
Parecer de Campo Parecer: Repavimentacao de asfalto realizado com sucesso. 																																								



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



CEL
L. Day



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



062

Way



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



063
Way


	Ordem de Serviço	
Id da Atividade: 56961877 Data de Criação: 08/08/2025 16:48:1 Cliente: 5127 - PREF MUNICIPAL CRECHE LUCINARA Solicitante: PREF MUNICIPAL CRECHE LUCINARA Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² Protocolo de Origem: 24623/2025-1 Endereço: AV CENTRO OESTE, QD47 CONFRESA Motivo Não Execução: Obs. Abertura da OS: ACOOPE-01 Ano: 2025 Programação: 08/08/2025 17:01:13 Status: Finalizada Equipe: ACOOPE-01		



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico

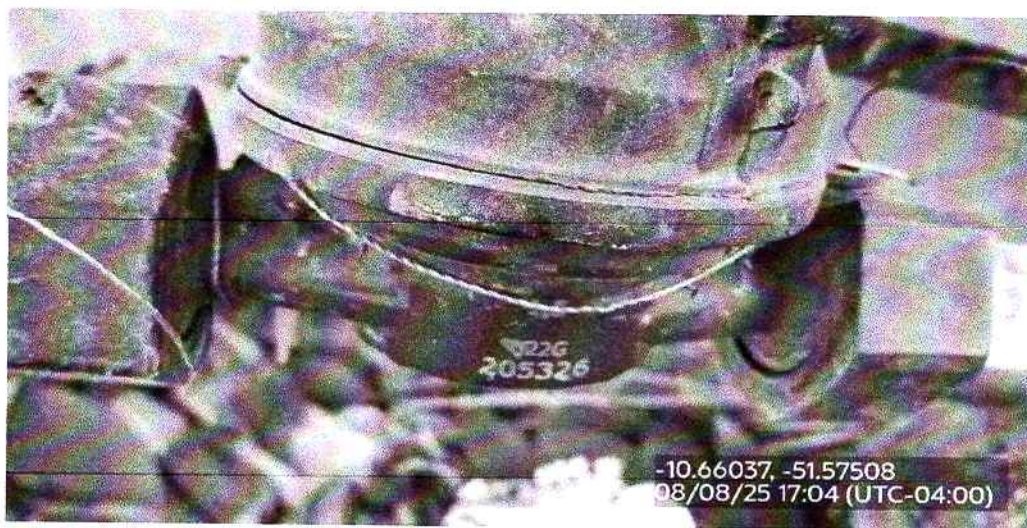

065
Wing



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Off

W. Day



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



067
Way

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: CFEA3229-C7FD-4BAC-890C-0D2E6281715D
Assunto: MT2 CT ACO 132 - Notificação 54 - OF 230 - Reposição asfáltica e retrabalhos - 4438
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Confresa
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 53
Certificar páginas: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopelD (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km
56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.246.204

Rastreamento de registros

Status: Original
11/08/2025 10:17:46

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Filipe Augusto Silva Vieira
filipe.vieira@aegea.com.br
Coordenador Regional
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Assinatura



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.174.225.87
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 11/08/2025 10:22:42
Visualizado: 11/08/2025 10:30:12
Assinado: 11/08/2025 10:30:22

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

Renato Campos do Amaral
renato.amaral@aegea.com.br
Gerente de serviços
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Renato Campos do Amaral

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.85.172.139

Enviado: 11/08/2025 10:22:42
Visualizado: 11/08/2025 11:05:59
Assinado: 11/08/2025 11:06:48

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

Arildo Paulo Viana Junior
arildo.viana@aegea.com.br
Diretor Presidente
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Opcional)

Arildo Paulo Viana Junior

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
carregada
Usando endereço IP:
2804:18:5017:15af:180c:2a0d:bc8f:7c4e
Assinado com o uso do celular

Enviado: 11/08/2025 11:06:50
Visualizado: 11/08/2025 11:51:56
Assinado: 11/08/2025 11:52:04

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

11/08/2025 11:52:04
Arildo Paulo Viana Junior

Eventos do signatário

Robson Luiz Cunha
robson.cunha@aegea.com.br
Direto Executivo
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 148.222.192.66
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 11/08/2025 11:06:50
Visualizado: 11/08/2025 11:42:35
Assinado: 11/08/2025 11:42:50

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

11/08/2025 10:22:42
11/08/2025 11:42:35
11/08/2025 11:42:50
11/08/2025 11:52:04

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

RE: OFÍCIO N°230 - Auto de notificação N°054

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para coordenadoria@agirf.com.br <coordenadoria@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Italo Edson de Souza <italo.souza@aegea.com.br>, Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia <gerencia@agirf.com.br>, Fiscalizacao <fiscalizacao@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>, Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>, Laurotony <laurotony@agirf.com.br>
Data 2025-08-11 15:27

📎 CT 132 - Notificação 54 - OF 230 - Reposição asfáltica e retrabalhos - 4438.pdf (~5,5 MB)

Boa tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Confresa encaminha a CT 132 - Notificação 54 - OF 230 - Reposição asfáltica e retrabalhos - 4438

Gentileza acusar recebimento.,



CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>

Enviado: quinta-feira, 31 de julho de 2025 16:52

Para: coordenadoria@agirf.com.br <coordenadoria@agirf.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Italo Edson de Souza <italo.souza@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia <gerencia@agirf.com.br>; Fiscalizacao <fiscalizacao@agirf.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>; Laurotony <laurotony@agirf.com.br>

Assunto: RE: OFÍCIO N°230 - Auto de notificação N°054

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Confresa,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 4438/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail:

cedoc.mt@aegea.com.br



CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: coordenadoria@agirf.com.br <coordenadoria@agirf.com.br>

Enviado: quinta-feira, 31 de julho de 2025 16:34

Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Italo Edson de Souza <italo.souza@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia <gerencia@agirf.com.br>; Fiscalizacao <fiscalizacao@agirf.com.br>;

070
L. Day

Memorando n.º 063/2025 – AGIRFCFS/GFO/DTO.

Barra do Garças/MT, 21 de agosto de 2025.

De: Coordenação de Saneamento

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 058/2025/FIS/CFS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 058/2025/FIS, Reposição Asfáltica e/ou Calçada, em Confresa, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n.º 226/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 058/2025/FIS – CFS
Auto de Notificação: 054/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 21 de agosto de 2025.



CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 4.983/2022

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAIS DE AGOSTO DE 2025 OUVIDORIA - AGIRF

A Ouvidoria recebe denúncias, reclamações, sugestões, solicitações ou elogios, por qualquer meio de comunicação referente à prestação dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados pela Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF, no Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

A missão da Ouvidoria é garantir o equilíbrio entre o Poder Público, usuários e operadores dos serviços delegados, em prol da Sociedade. Tendo como valores em suas atividades a honestidade, imparcialidade, transparência, eficiência, credibilidade e comprometimento.

O presente relatório apresenta atuação e atividades desenvolvidas no mês de agosto de 2025, no Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, bem como fornece uma visão panorâmica das manifestações registradas e concluídas pela Ouvidoria da AGIRF, em seus municípios regulados, quanto aos problemas relacionados ao fornecimento de água e tratamento de esgoto.

Barra do Garças, 03 de setembro de 2025.

Respeitosamente,

DARLON EDUARDO VANNI
Ouvidor AGIRF

ATENDIMENTO E PROCESSOS DE OUVIDORIA

A Ouvidoria funciona no âmbito dos municípios associados como órgão de 2ª ou 3ª instância, para recepcionar as manifestações dos usuários quando não atendidos satisfatoriamente pelos serviços de atendimento e pelas ouvidorias locais.

É condição para o registro da manifestação na Ouvidoria da AGIRF que o usuário já tenha buscado a solução para o problema junto às duas instâncias locais. Por isso é norma que as manifestações atendidas pela Ouvidoria da Agência Reguladora tenham sido registradas localmente, sendo que o controle é feito por meio do protocolo de atendimento fornecido pelos prestadores de serviços regulados.

A Ouvidoria atua também de modo proativo, buscando soluções e orientações mesmo para os casos em que o usuário não buscou ou não conseguiu atendimento inicial nos prestadores de serviços regulados.

CANAIS DE ATENDIMENTO OUVIDORIA - AGIRF:

INTERNET:

- Mediante o preenchimento do formulário eletrônico que pode ser encontrado na página “Ouvidoria” no site institucional (agirf.com.br) ou por meio do envio de e-mail aos endereços eletrônicos:
- ouvidoria@agirf.com.br
- ouvidoriapva@agirf.com.br
- ouvidoriacpv@agirf.com.br
- ouvidoriapedrapreta@agirf.com.br
- ouvidoriasaojose@agirf.com.br
- ouvidoriacfa@agirf.com.br

TELEFONE / WHATSAPP:

- **Barra Do Garças:** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h00, por meio do número **(66) 3401-9555**
- **Campo Verde:** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h00, por meio do número **(66) 3419 -6218**
- **Primavera do Leste:** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h00, por meio do número **(66) 3497-4554**
- **Pedra Preta** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h00, por meio do número **(66) 9 9640-5667**
- **São José do Rio Claro:** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h00, por meio do número **(65) 4042-3575**
- **Confresa:** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h00, por meio do número **(66) 3143-0018**

PRESENCIAL / CORRESPONDÊNCIA:

- **Barra do Garças:** Travessa 13 de junho, n° 82, Setor Sul II, 78600-102.
- **Campo Verde:** Av Arnaldo Eckert, n° 170, Campo real II.
- **Primavera do Leste:** Rua Benjamin Cerutti, n°252, Parque Castelândia, 78850-000.
- **Pedra Preta:** Rua Major Otávio Pitaluga, n°06, Centro, 78795-000.
- **São José do Rio Claro:** Av Argentina, n°711, Centro, 78435000.
- **Confresa:** Rua Treze de Maio, N°18, Centro, 78652-0020

Os canais de acesso às Ouvidorias constam no site da AGIRF, nas redes sociais da agência (**Facebook e Instagram - @_AGIRF**) e nas contas de água dos municípios regulados.

ATENDIMENTO

Ao receber a manifestação, a Ouvidoria informa ao usuário o número de protocolo de atendimento e o prazo previsto para resposta, o qual não pode ultrapassar cinco dias úteis, contados a partir da data de registro da ocorrência, podendo ser prorrogado, por mais cinco dias úteis em caso de solicitação do prestador para situações complexas. Após analisar a manifestação, a Ouvidoria solicita, se necessário, esclarecimentos aos prestadores de serviço que, ao receberem a solicitação, devem priorizar os procedimentos e prazos de regularização e/ou esclarecimentos necessários e retornarem à Ouvidoria.

DIVISÃO DE ATENDIMENTOS

As informações a seguir apresentam de modo sucinto o quantitativo de manifestações e atendimentos registrados e encerrados pela Ouvidoria da AGIRF, referente ao mês de julho de 2025, destacando a quantidade e divisão de manifestações por atendimentos em Nível 1 e 2, visando dar mais transparência às ações e auxiliar na gestão da qualidade dos serviços públicos, a respeito do serviço prestado pelas concessionárias reguladas pela AGIRF.

ATENDIMENTOS DE - NÍVEL 1:

Atendimento para informações aos usuários sobre normas, procedimentos, canais de contato e demais serviços dos associados. Nesse caso o usuário recebe orientações sobre os canais adequados para a recepção das suas primeiras manifestações. A maior parte destas demandas são solucionadas através de orientações aos usuários por telefone, internet, e-mail ou WhatsApp, sem a formalização do procedimento ao prestador de serviço local.

**MANIFESTAÇÕES ATENDIDAS E CONCLUÍDAS EM - NÍVEL 1
NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025: 265**

- **Atendimentos via WHATSAPP: 151**
- **Atendimentos via TELEFONE: 89**
- **Atendimentos via E-MAIL: 00**
- **Atendimentos via PRESENCIAL: 25**
- **Atendimentos via PLATAFORMA DE OUVIDORIA ONLINE: 00**

ATENDIMENTOS - NÍVEL 2:

Registro de manifestações como reclamações, denúncias, elogios, consultas e solicitações, com o protocolo de atendimento fornecido pelo prestador serviço local fora do prazo de atendimento. Nesse caso, a Ouvidoria faz o encaminhamento da manifestação para o prestador de serviço local para ciência, esclarecimentos ou providências. Todos os atendimentos de Nível 2 são registrados na plataforma de Ouvidoria Online, onde os manifestantes podem consultar o andamento e a conclusão das manifestações através do protocolo de atendimento fornecido pela Ouvidoria da AGIRF.

**MANIFESTAÇÕES ATENDIDAS E CONCLUÍDAS EM - NÍVEL 2
NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025: 76**

CLASIFICAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES:

- **RECLAMAÇÕES: 36**
- **DENÚNCIAS: 00**
- **SOLICITAÇÃO: 00**
- **ELOGIOS: 00**
- **SUGESTÕES: 00**

MANIFESTAÇÕES POR CANAIS DE ATENDIMENTO:

- **WHATSAPP: 20**
- **TELEFONE: 01**
- **OUVIDORIA ONLINE (SITE): 00**
- **PRESENCIAL: 19**
- **OFÍCIO: 00**
- **E-MAIL: 00**

PRINCIPAIS MOTIVOS DAS MANIFESTAÇÕES:

- **Prestação de Serviço / CONSUMO ELEVADO: 10**
- **Prestação de Serviço/ FALHA NO HIDROMETRO: 01**
- **Prestação de Serviço/ BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA: 03**
- **Prestação de Serviço/ IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO: 02**
- **Prestação de Serviço/ PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA: 01**
- **Prestação de Serviço/ RECLAMAÇÃO: 02**
- **Prestação de Serviço/ COBRANÇA INDEVIDA: 04**
- **Prestação de Serviço/ FALTA DE ÁGUA: 10**
- **Prestação de Serviço/ VISTORIA DE IMÓVEL: 01**
- **Prestação de Serviço/ DESLOCAMENTO DE CAVALETE: 01**
- **Prestação de Serviço/ IMPLANTAÇÃO DE ÁGUA: 02**

CONCLUSÃO

As manifestações dirigidas a Ouvidoria AGIRF são inicialmente tratadas como notificações. Assim, antes de a Ouvidoria instaurar um processo administrativo é concedido um prazo de 05 (cinco) dias para a concessionária se manifestar a respeito da ocorrência. Diante da resposta, é verificado se o problema foi solucionado e informado ao reclamante. Caso não haja solução, a Ouvidoria encaminha o processo a Diretoria Técnica Operacional para devidas providências, a fim emitir um relatório conclusivo ao usuário, sendo o caso de lavratura de Auto de infração ou não. A partir desse momento, toda e qualquer informação - número de processo, esclarecimentos, decisões é comunicada pela AGIRF ao reclamante através de correspondência, telefone ou via internet, após a sua conclusão.

Assim, a Ouvidoria AGIRF conclui que teve um total de **302** manifestações devidamente atendidas e solucionadas em desfavor das concessionárias reguladas pela Agência, relacionadas ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, no período de agosto de 2025.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Barra do Garças - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- Lauro Tony Afonso de Abreu – Agente de Fiscalização.
- Weine Reiner Lira Duarte – Agente de Fiscalização.
- Edson Melo Candido – Agente de Fiscalização.
- Henrique Gonçalves Pereira – Agente de Fiscalização.
- André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenação de Saneamento.

AGOSTO/ 2025

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Barra do Garças-MT.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 40 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 01 e 29 de agosto de 2025, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitorados 840 (oitocentos e quarenta) medições de pressão e registradas resumidamente no quadro 01 a seguir:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO - AGOSTO/2025		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	9	1
Pressão entre 0 e 10 mca	24	3
Pressão entre 10 e 50 mca	714	85
Pressão maior que 50 mca	93	11
Total monitorado	840	100

Quadro 01 – Descrição das pressões no período monitorado.

4.1. Representação gráfica das pressões monitoradas

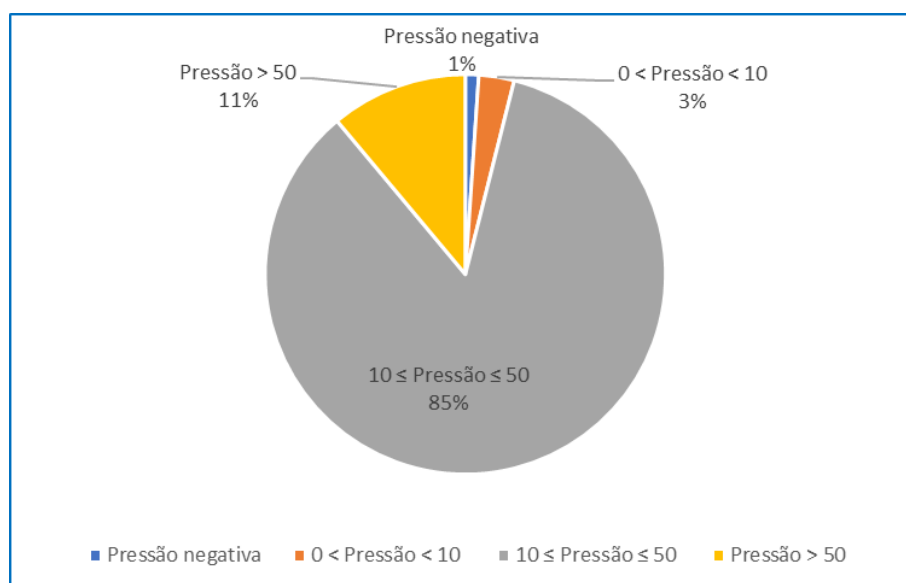


Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de agosto/2025.

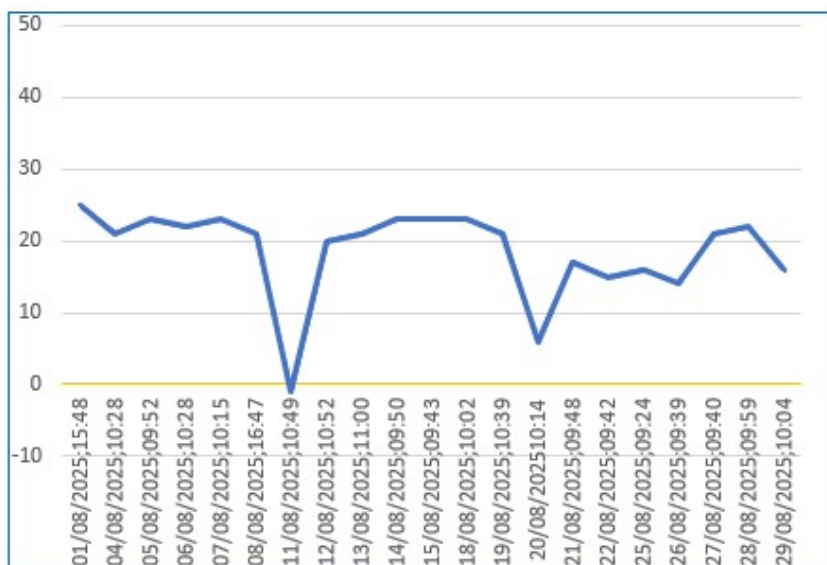


Gráfico 02 – Monitoramento de Pressão do PCP - 01.

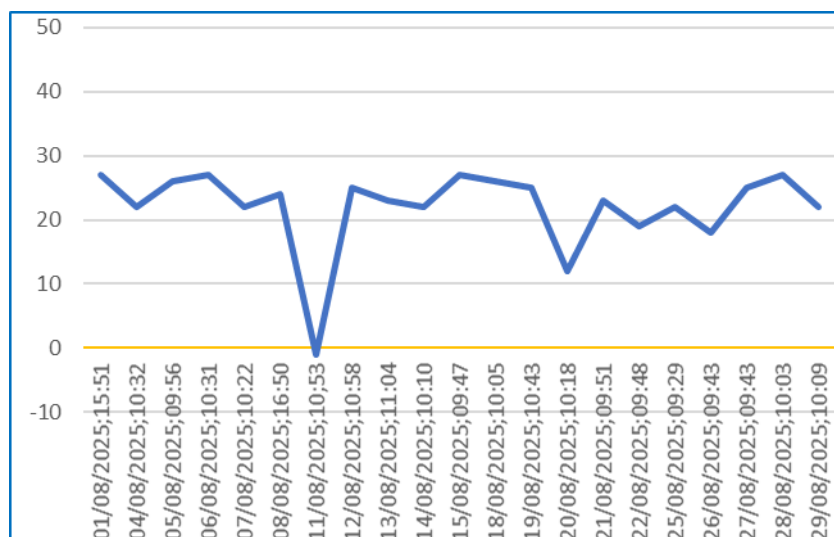


Gráfico 03 – Monitoramento de Pressão do PCP -02.

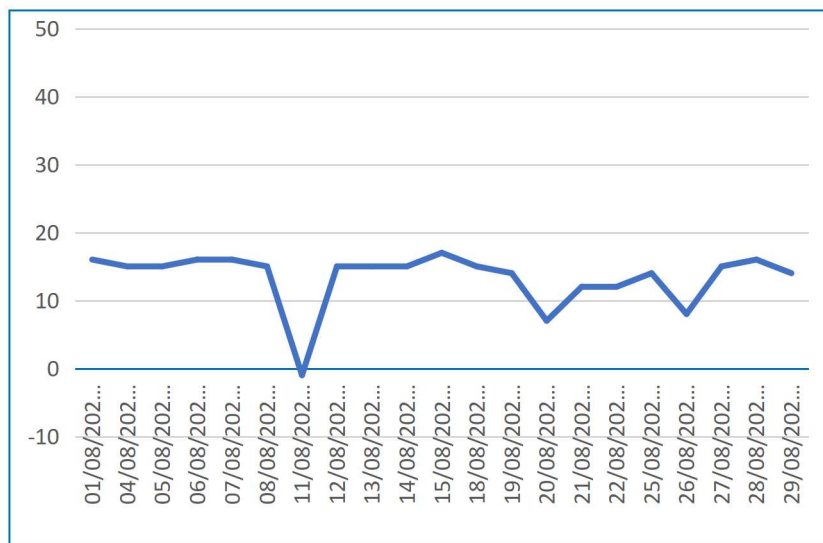


Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP -03.

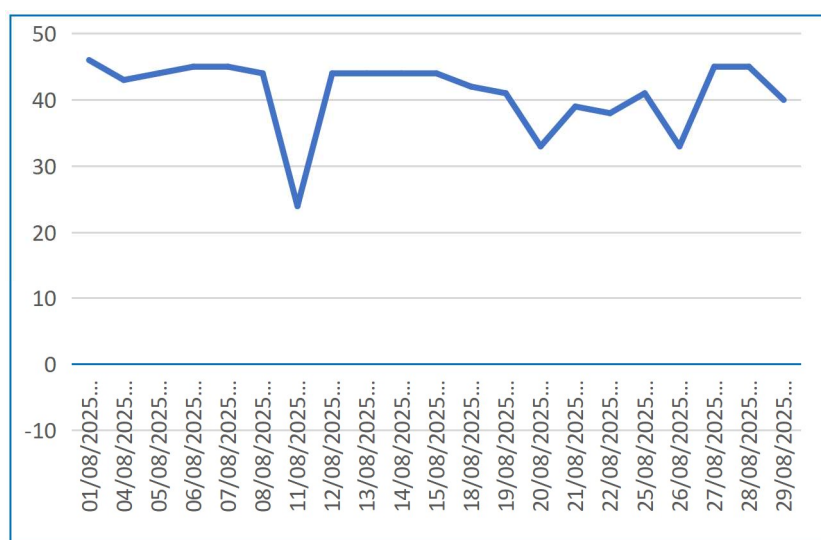


Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP -04.

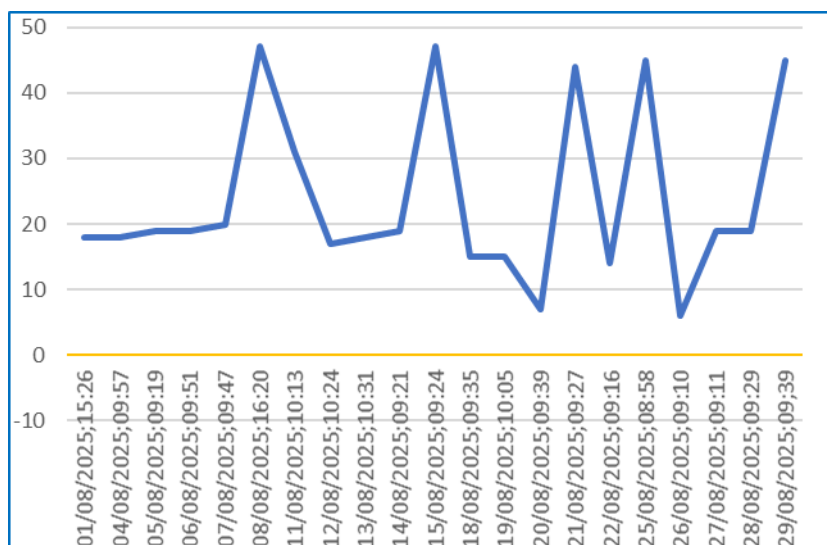


Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP -05.

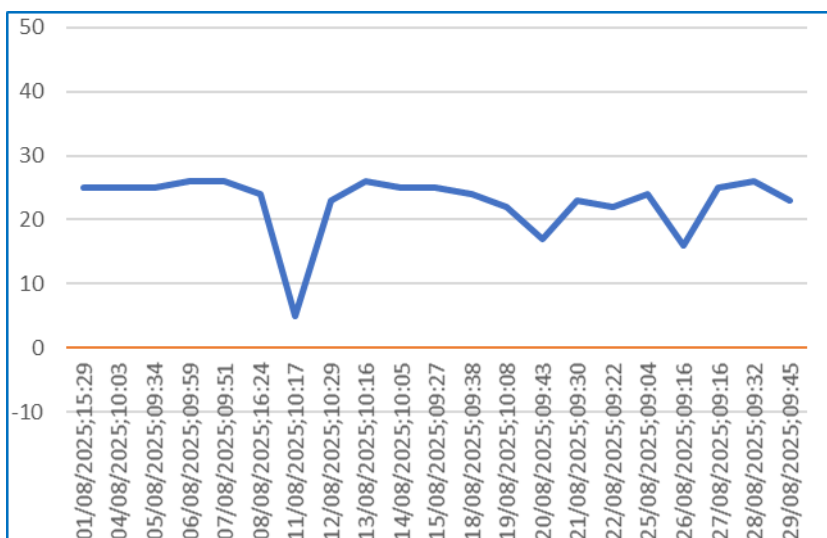


Gráfico 07- Monitoramento de Pressão do PCP -06.

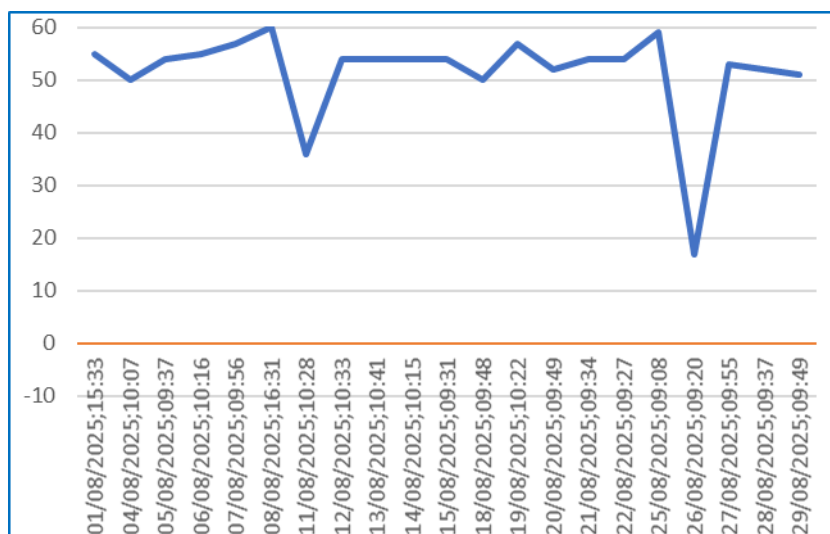


Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP -07.

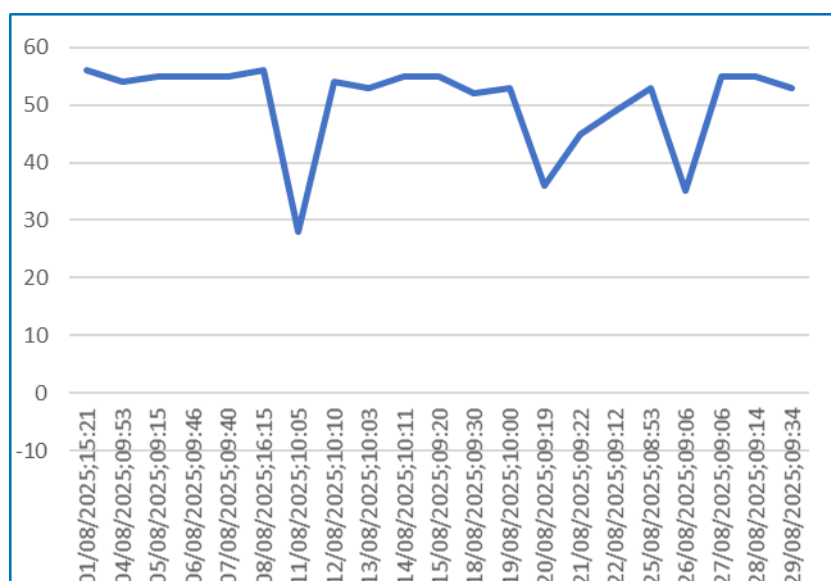


Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP -08.

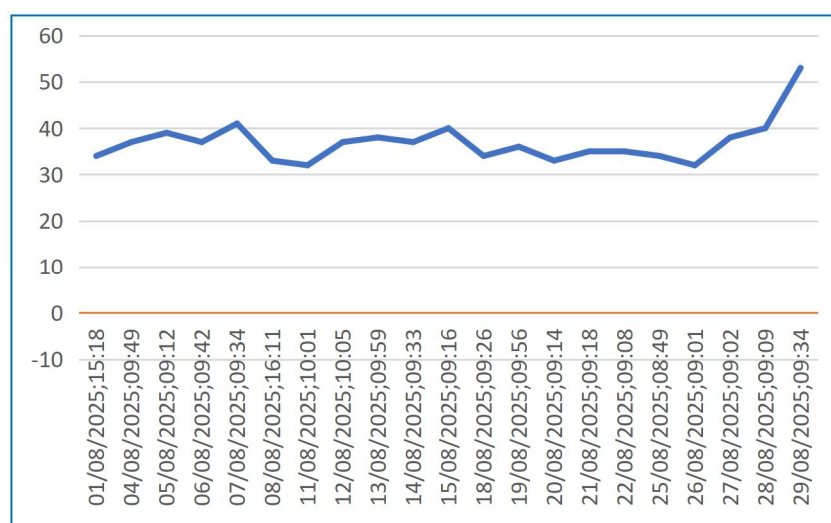


Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP -09.

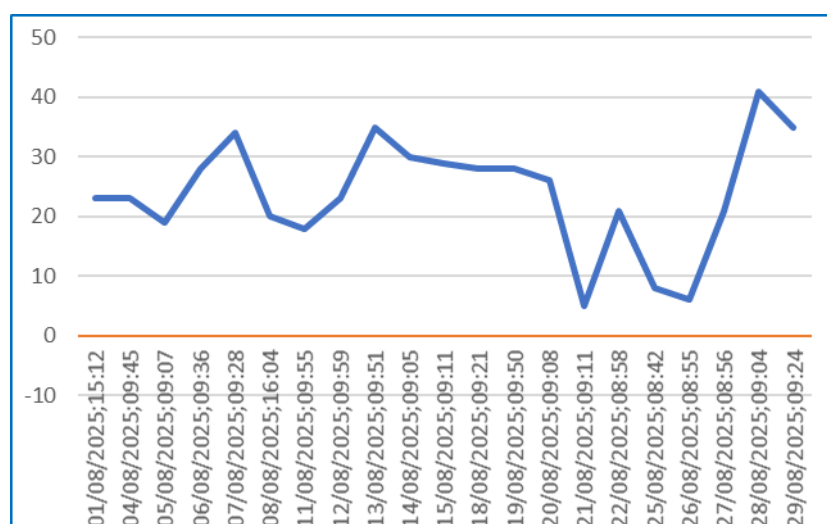


Gráfico 11 – Monitoramento de Pressão do PCP -10.

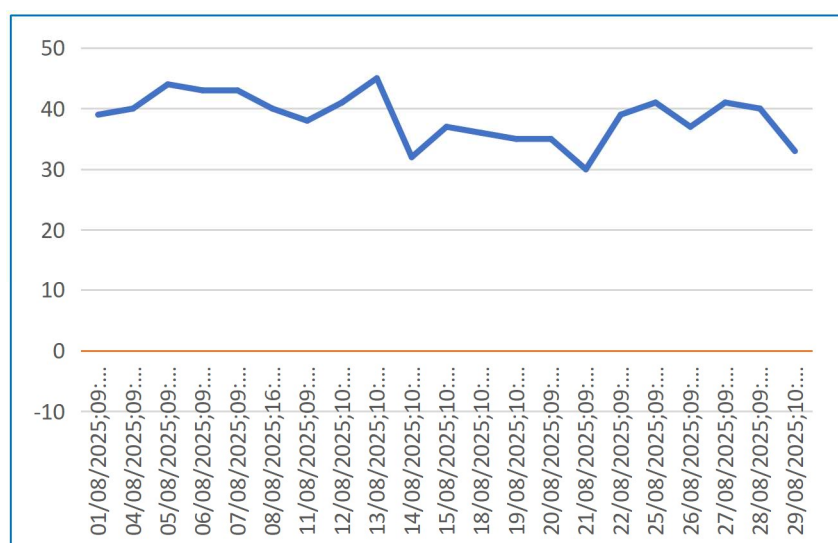


Gráfico 12 – Monitoramento de Pressão do PCP -11.

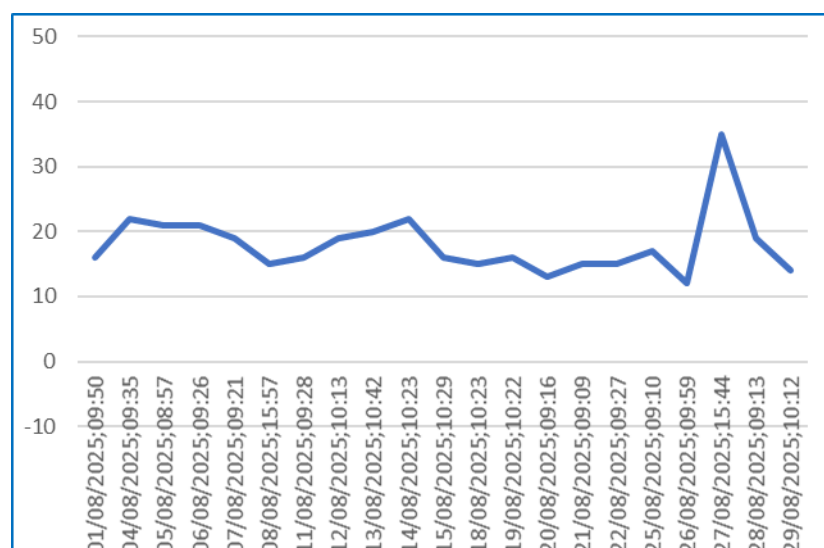


Gráfico 13 – Monitoramento de Pressão PCP -12.

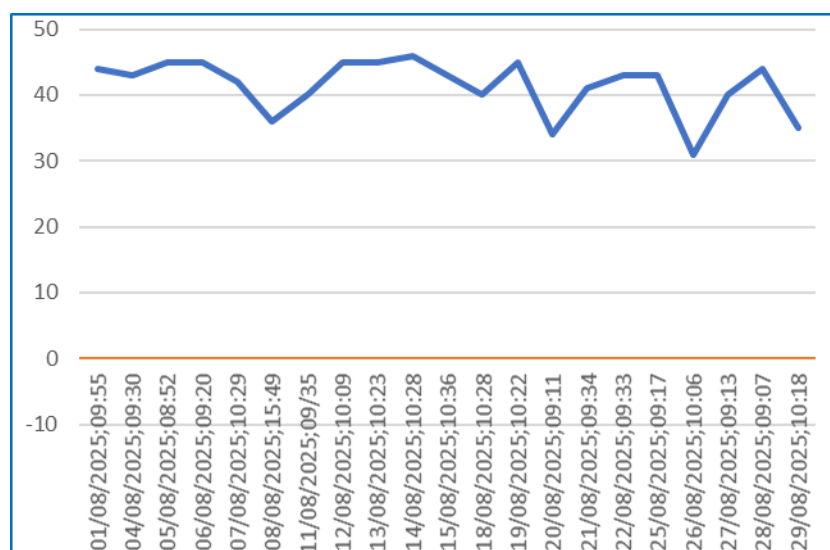


Gráfico 14 – Monitoramento de Pressão PCP -13.

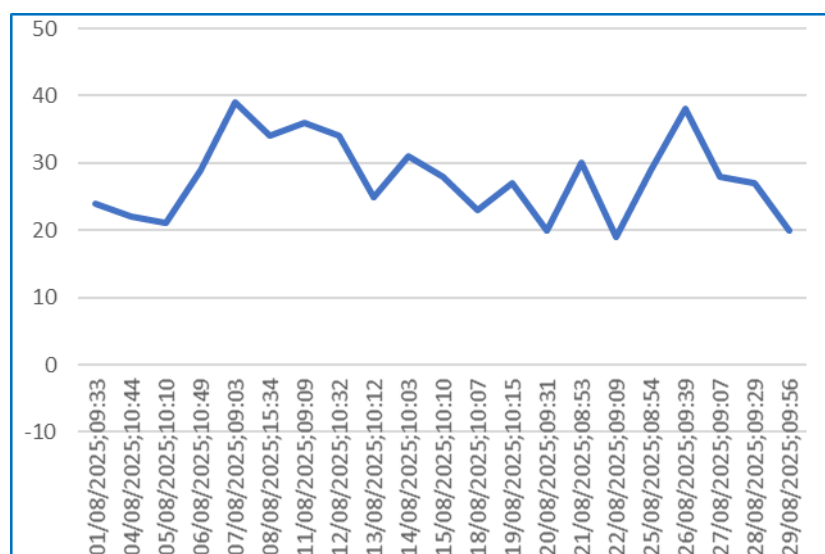


Gráfico 15 – Monitoramento de pressão PCP -14.

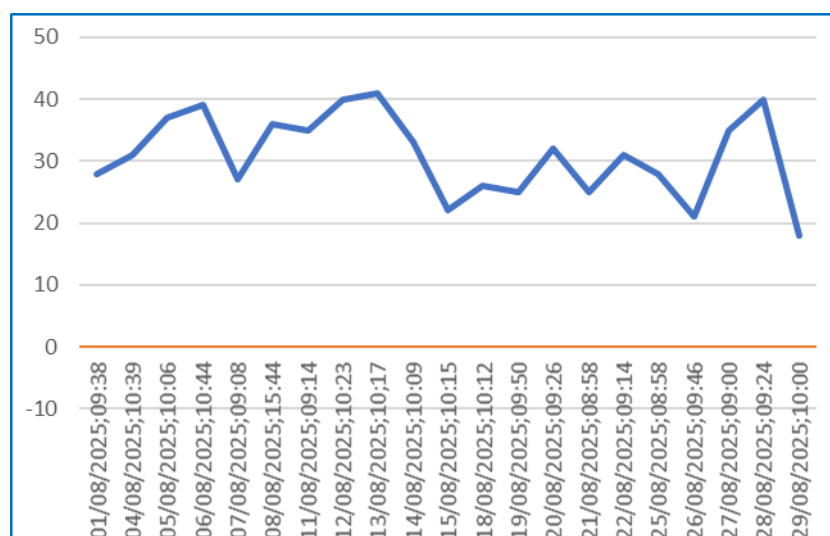


Gráfico 16 – Monitoramento de pressão PCP -15.

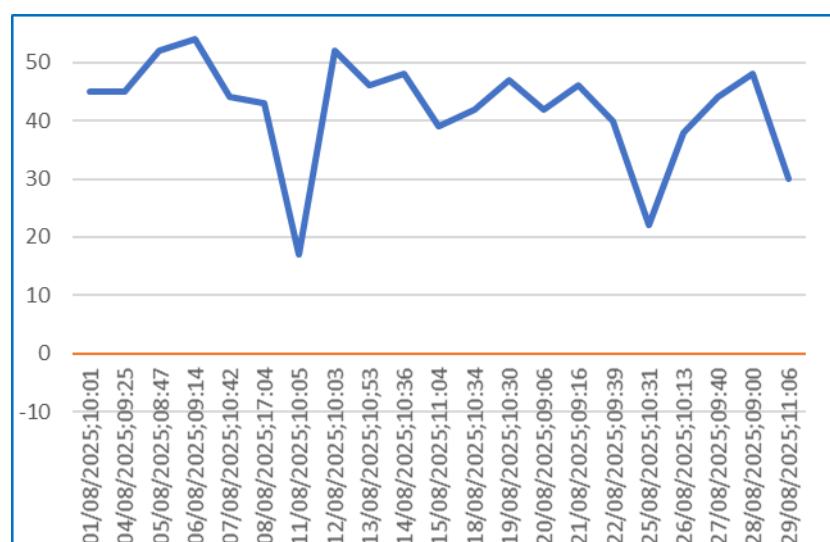


Gráfico 17 – Monitoramento de pressão PCP - 16.

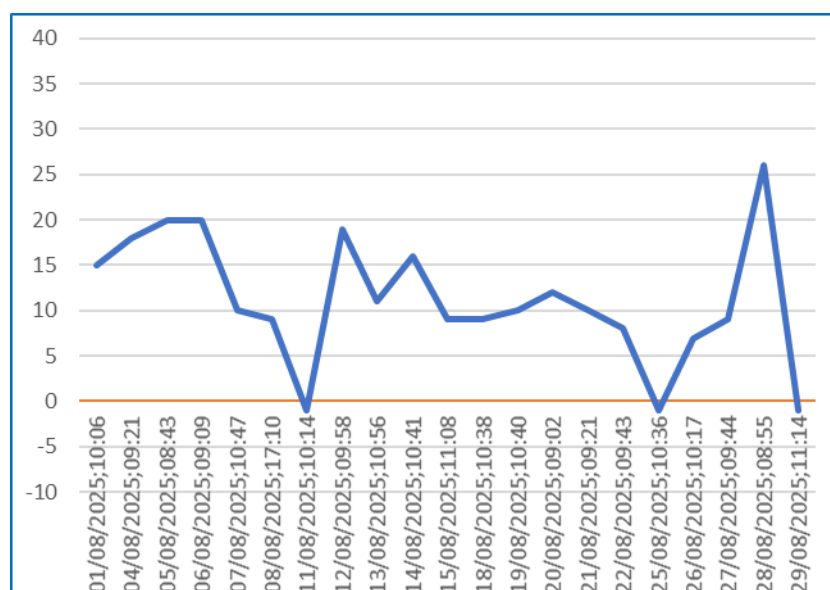


Gráfico 18 – Monitoramento de pressão PCP - 17.

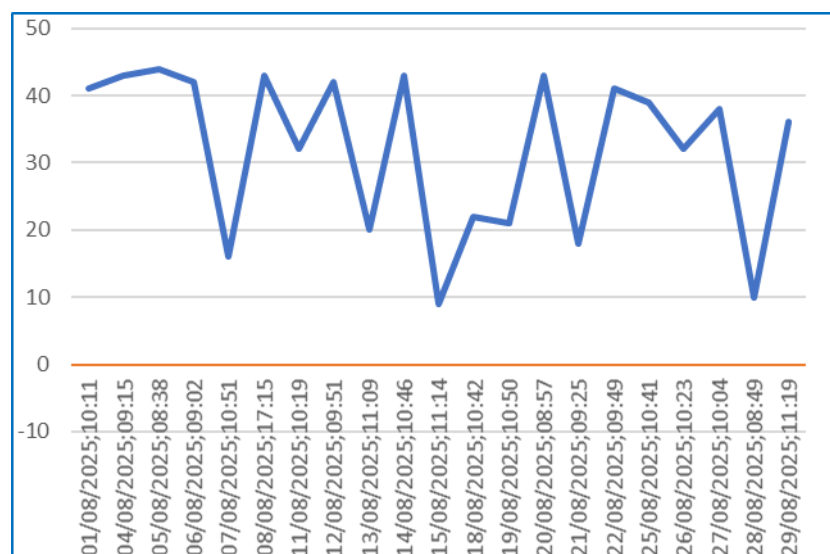


Gráfico 19 – Monitoramento de pressão PCP - 18.

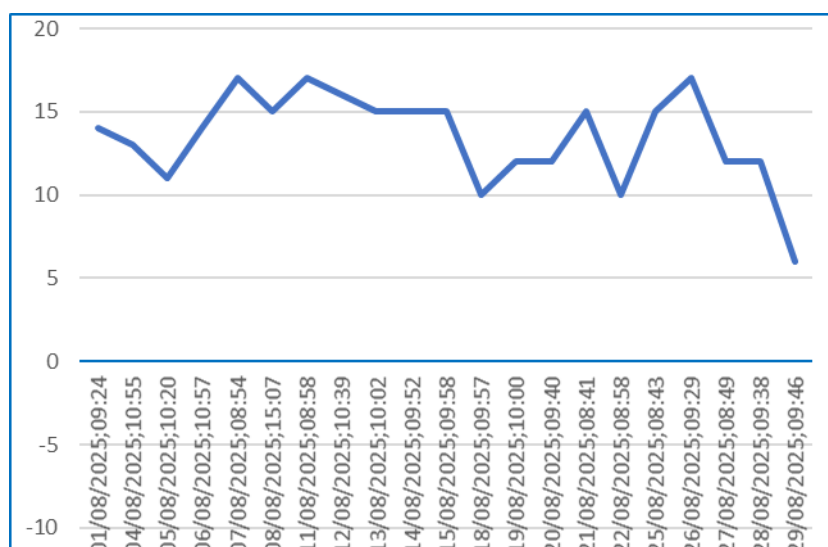


Gráfico 20 – Monitoramento de pressão PCP - 19.

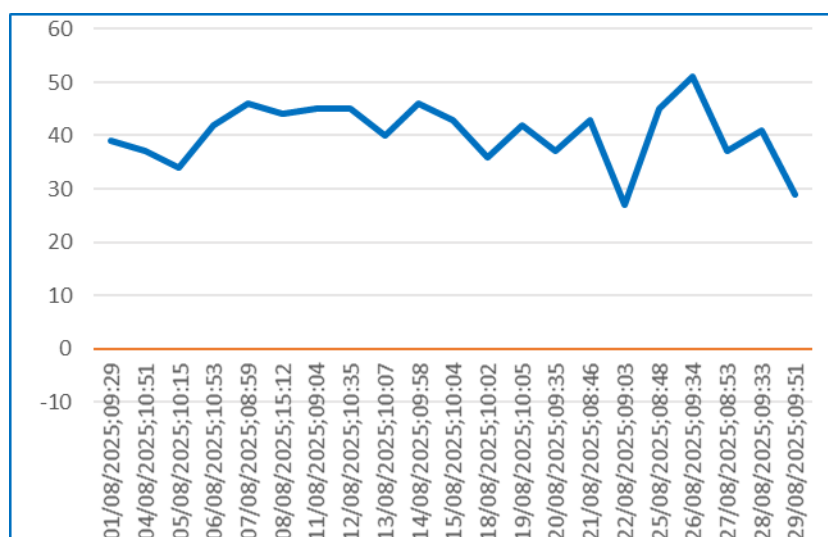


Gráfico 21 – Monitoramento de pressão PCP - 20.

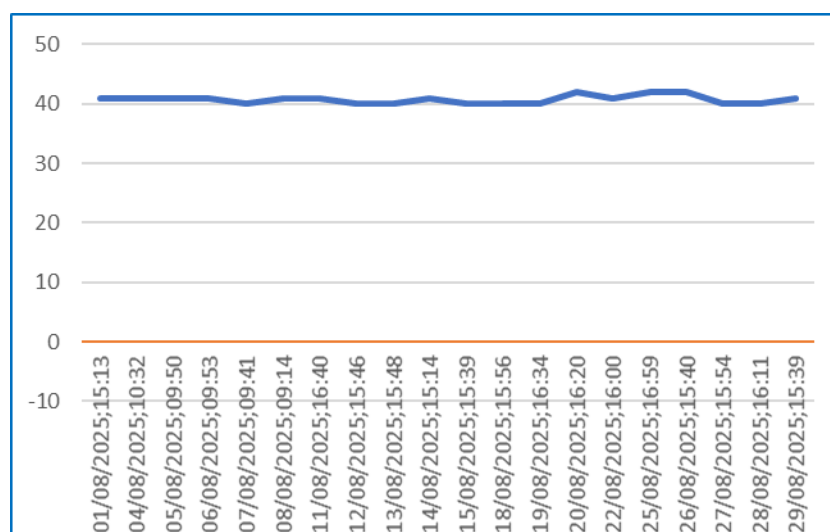


Gráfico 22 – Monitoramento de pressão PCP - 21.

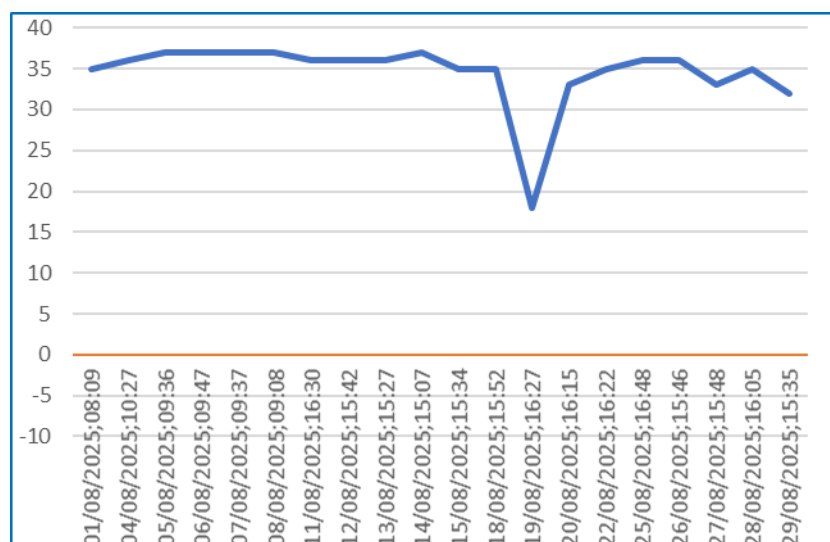


Gráfico 23 – Monitoramento de pressão PCP - 22.



Gráfico 24 – Monitoramento de pressão PCP - 23.



Gráfico 25 – Monitoramento de pressão PCP - 24.

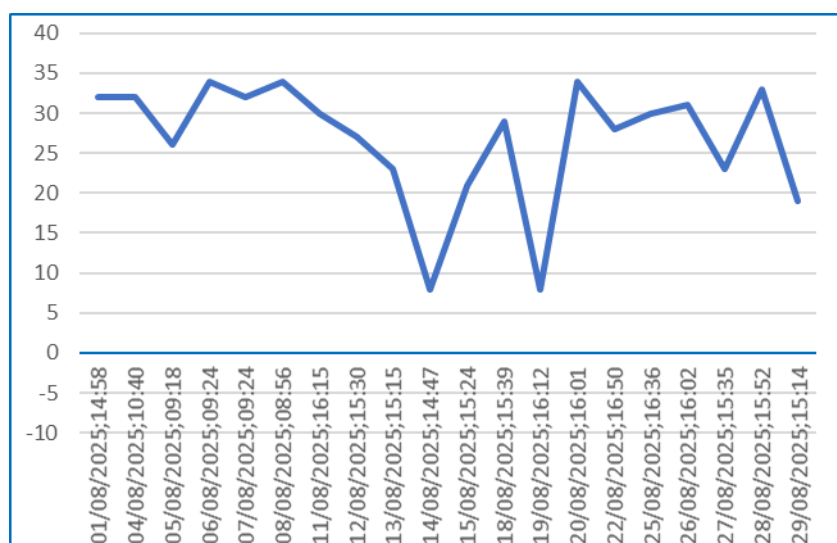


Gráfico 26 – Monitoramento de pressão PCP - 25.

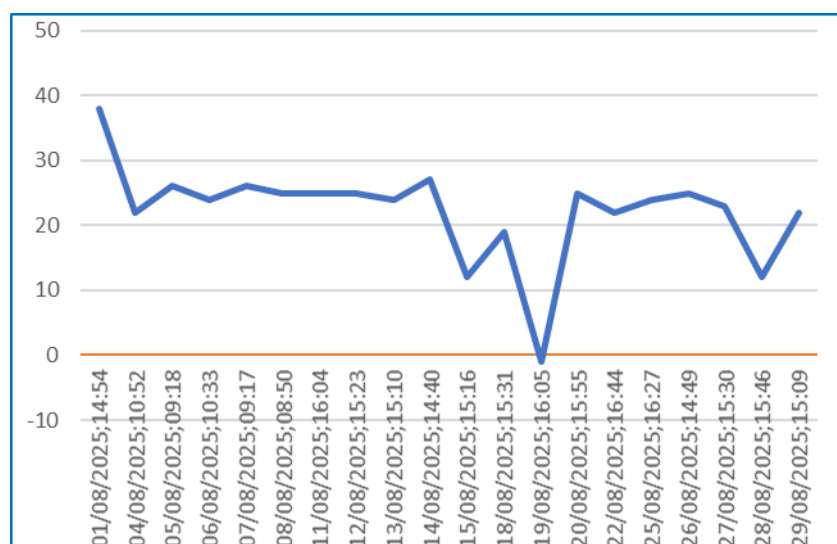


Gráfico 27 – Monitoramento de pressão PCP - 26.

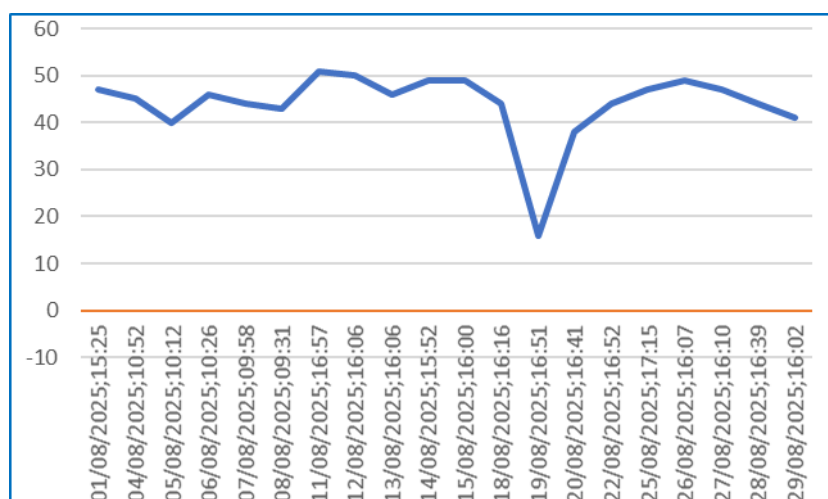


Gráfico 30 – Monitoramento de pressão PCP - 29.

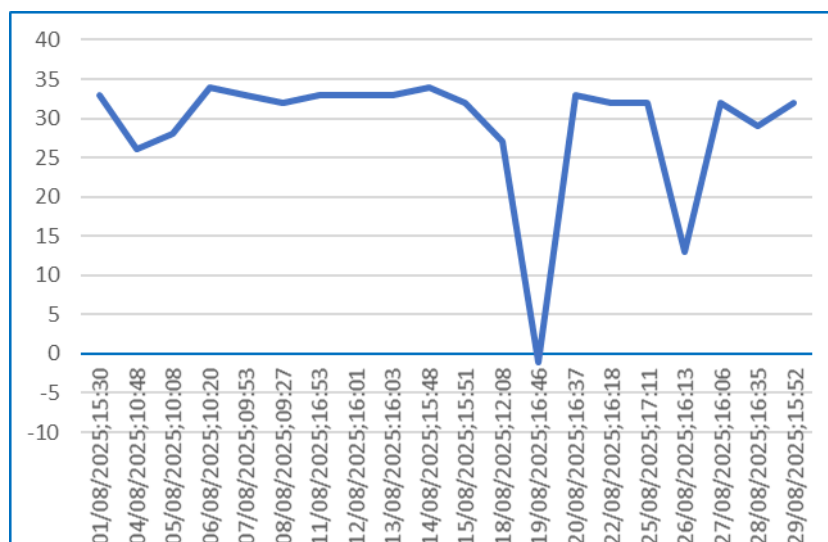


Gráfico 31 – Monitoramento de pressão PCP - 30.

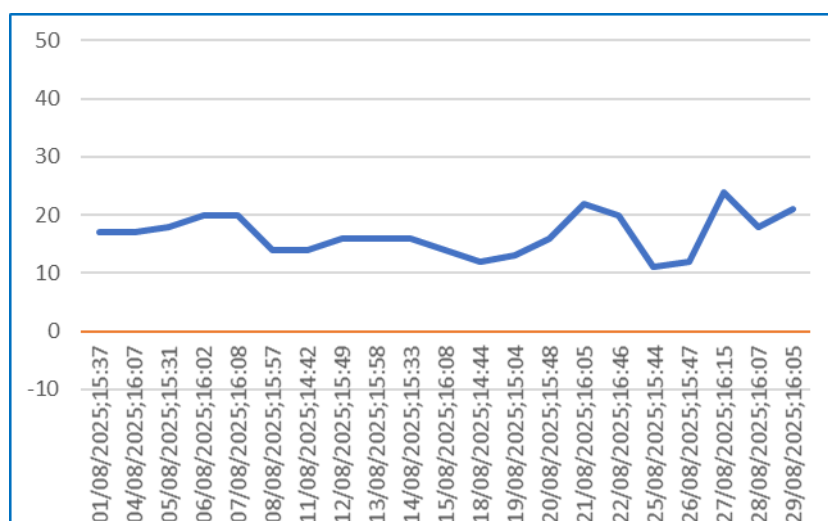


Gráfico 32 – Monitoramento de pressão PCP - 31.

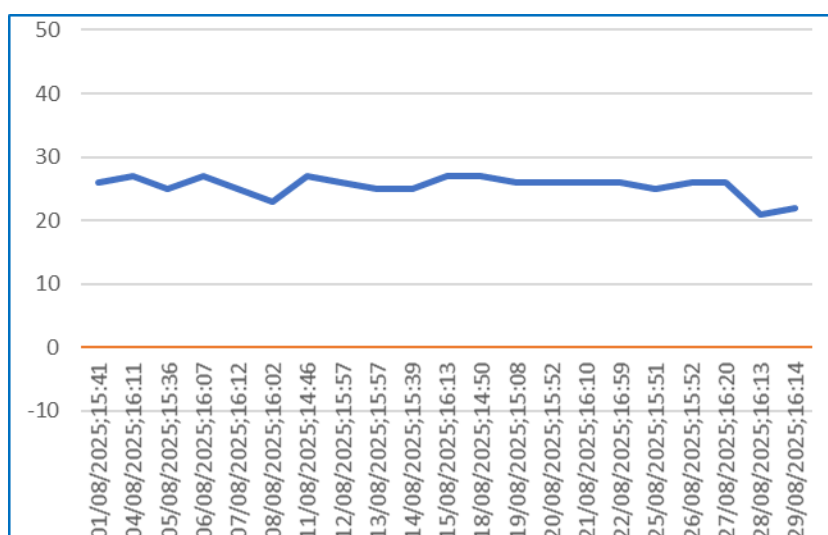


Gráfico 33 – Monitoramento de pressão PCP - 32.

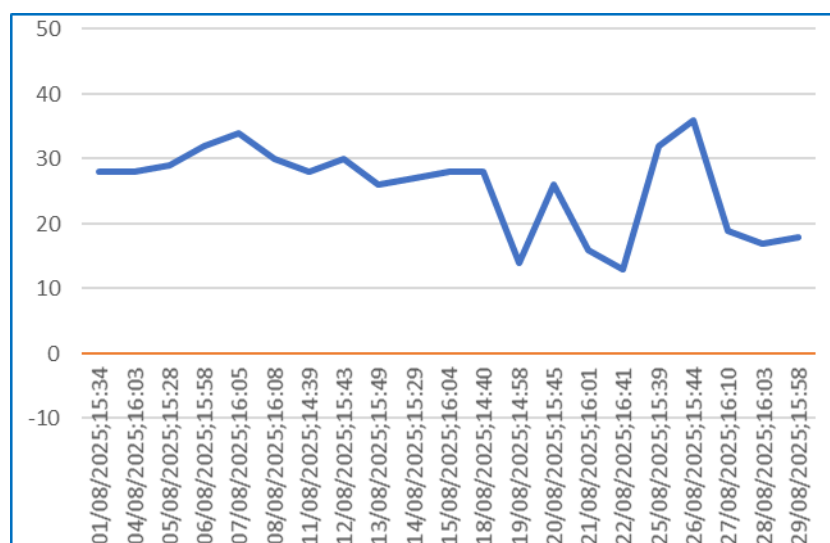


Gráfico 34 – Monitoramento de pressão PCP - 33.

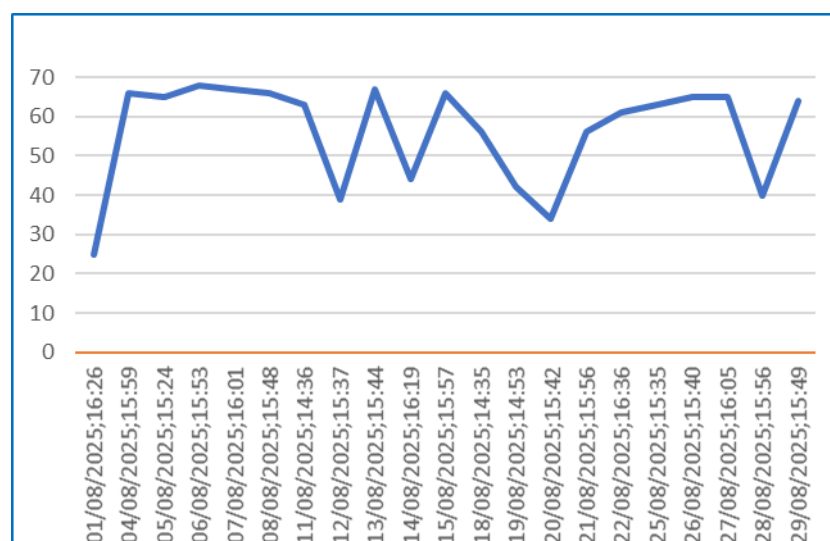


Gráfico 35 – Monitoramento de pressão PCP - 34.

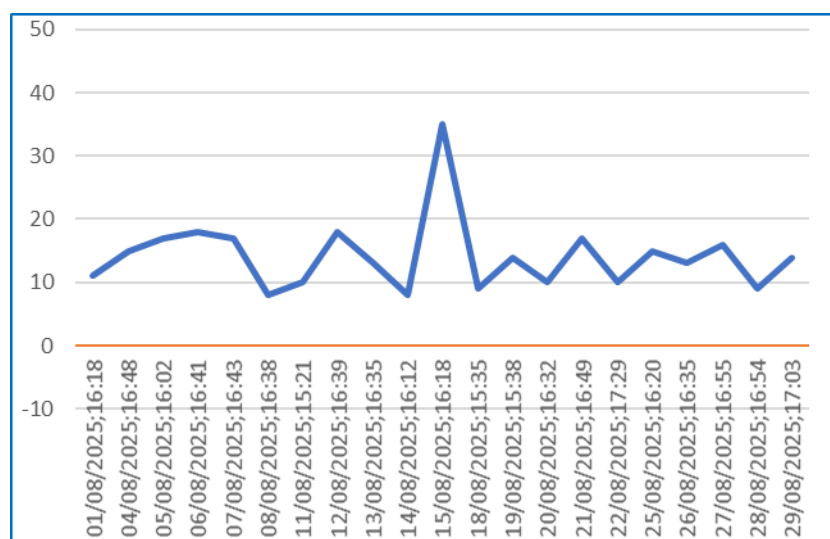


Gráfico 36 – Monitoramento de pressão PCP - 35.

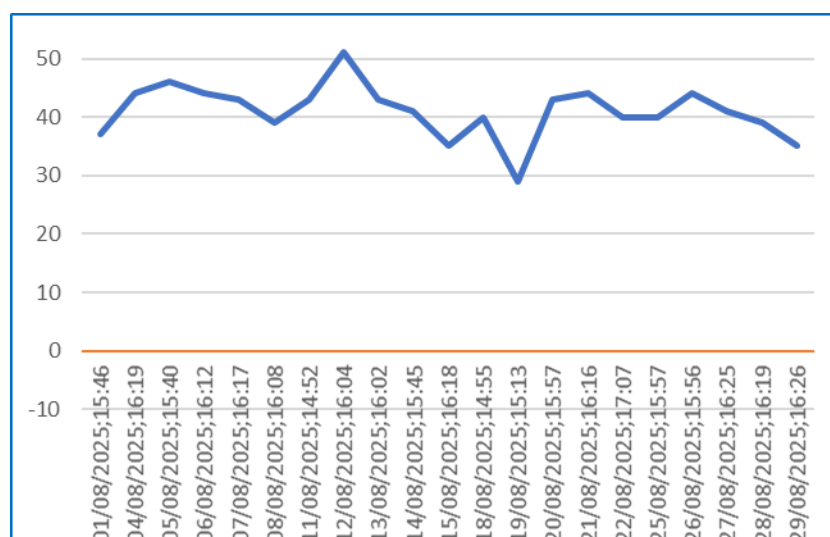


Gráfico 37 – Monitoramento de pressão PCP - 36.

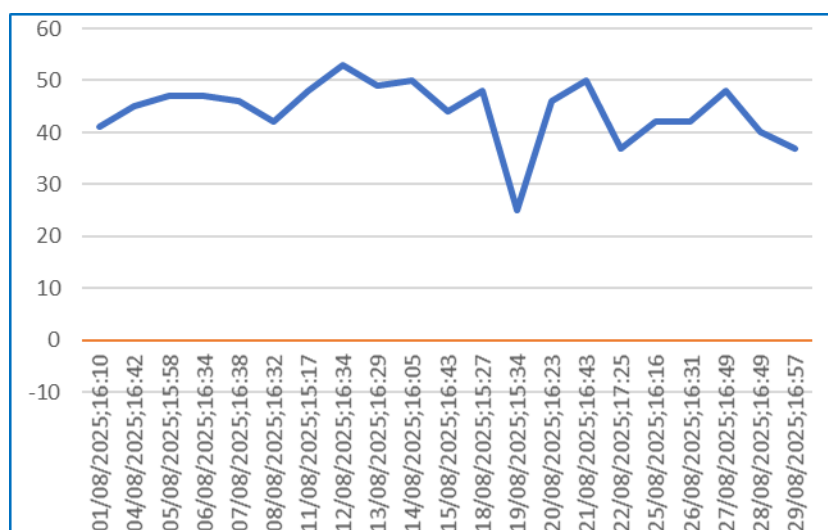


Gráfico 38 – Monitoramento de pressão PCP - 37.

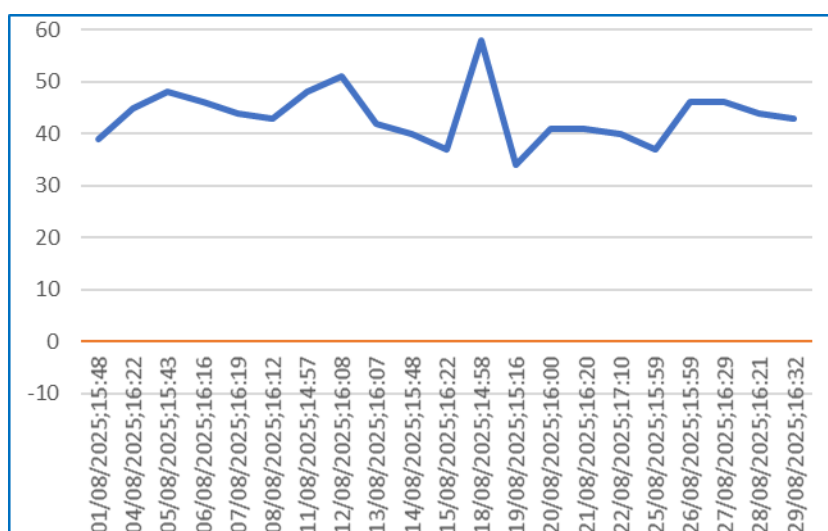


Gráfico 39 – Monitoramento de pressão PCP - 38.

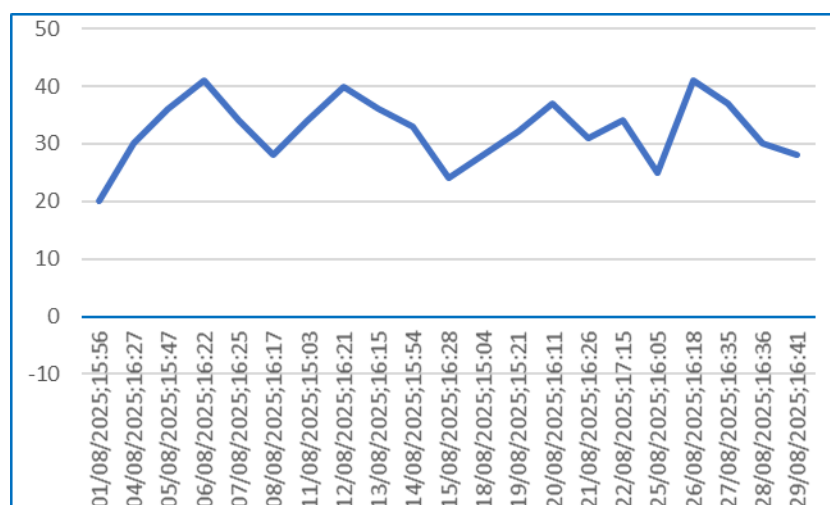


Gráfico 40 – Monitoramento de pressão PCP - 39.

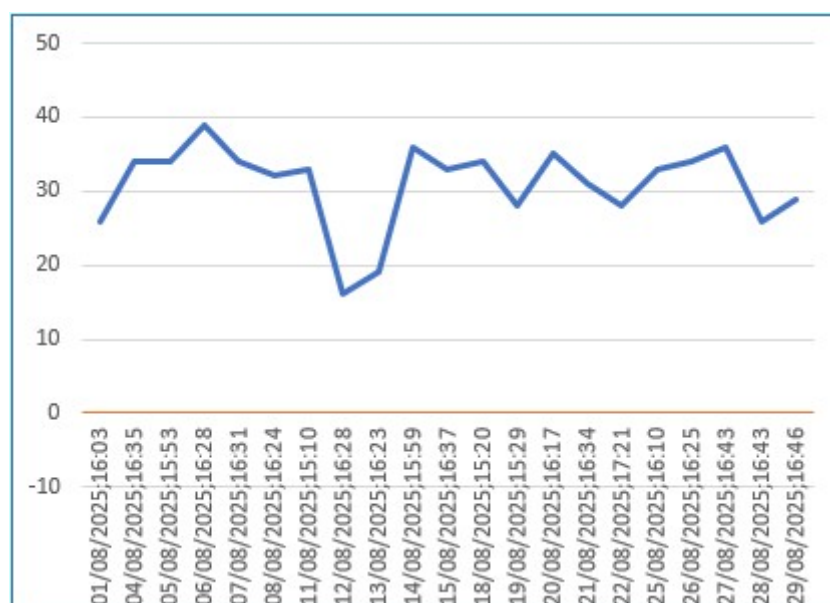


Gráfico 41 – Monitoramento de pressão PCP - 40.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprimindo as necessidades da população de uma comunidade.

É importante salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas no período de monitoramento estão com (85%) de conformidade e o restante divididos entre pressões, negativas (1%), abaixo de 10 mca (3%), e acima de 50 mca (11%) em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Vale registrar que, algumas pressões menores que 10 mca foram ocasionadas pelas manutenções emergenciais e programadas e, por oscilação de energia elétrica; os comunicados estão no Anexo 7.1 a seguir.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:


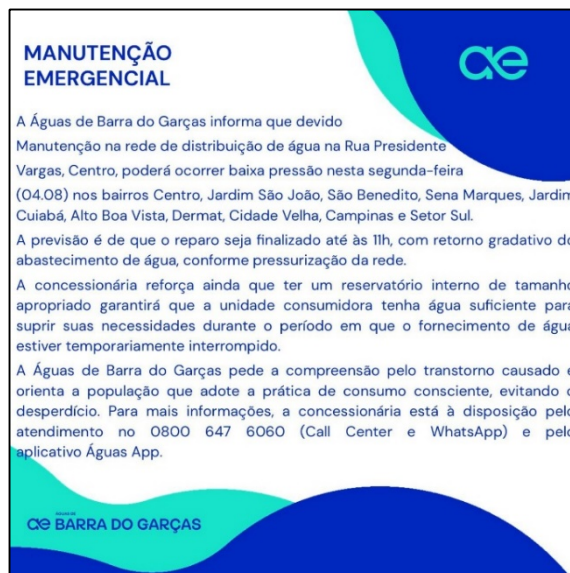


Imagem 02: Comunicado à população – 04/08/2025.



Imagem 03: Comunicado à população – 07/08/2025.

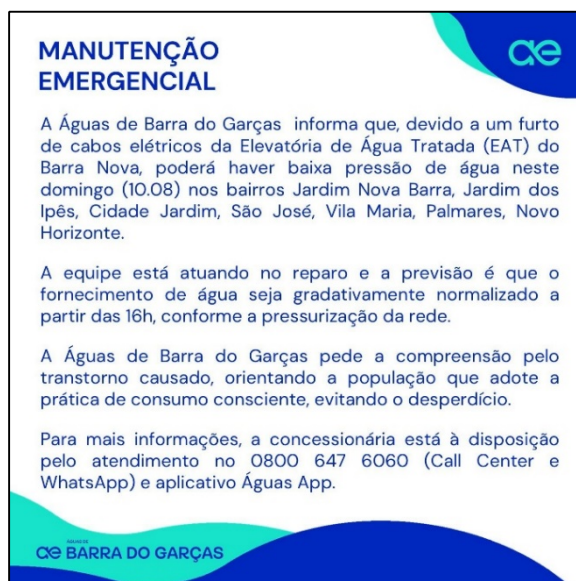

MANUTENÇÃO EMERGENCIAL

A Águas de Barra do Garças informa que, devido a um furto de cabos elétricos da Elevatória de Água Tratada (EAT) do Barra Nova, poderá haver baixa pressão de água neste domingo (10.08) nos bairros Jardim Nova Barra, Jardim dos Ipês, Cidade Jardim, São José, Vila Maria, Palmares, Novo Horizonte.


A equipe está atuando no reparo e a previsão é que o fornecimento de água seja gradativamente normalizado a partir das 16h, conforme a pressurização da rede.

A Águas de Barra do Garças pede a compreensão pelo transtorno causado, orientando a população que adote a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

CE BARRA DO GARÇAS

Imagem 04: Comunicado à população –10/08/2025.

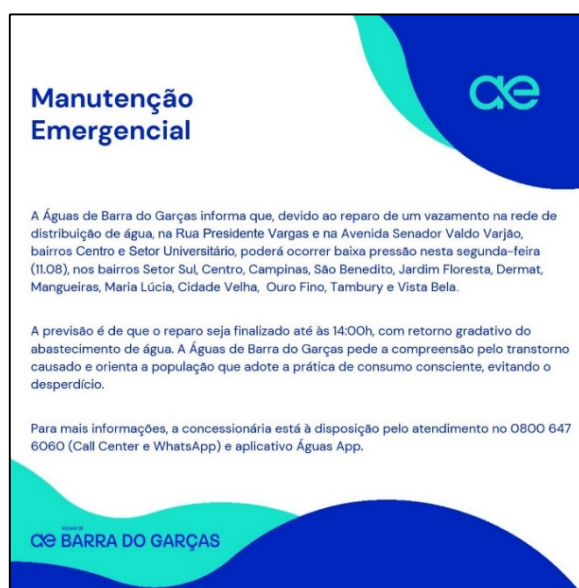

Manutenção Emergencial

A Águas de Barra do Garças informa que, devido ao reparo de um vazamento na rede de distribuição de água, na Rua Presidente Vargas e na Avenida Senador Valdo Varjão, bairros Centro e Setor Universitário, poderá ocorrer baixa pressão nesta segunda-feira (11.08), nos bairros Setor Sul, Centro, Campinas, São Benedito, Jardim Floresta, Dermat, Mangueiras, Maria Lúcia, Cidade Velha, Ouro Fino, Tambury e Vista Bela.

A previsão é de que o reparo seja finalizado até às 14:00h, com retorno gradativo do abastecimento de água. A Águas de Barra do Garças pede a compreensão pelo transtorno causado e orienta a população que adote a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

CE BARRA DO GARÇAS

Imagem 05: Comunicado à população –11/08/2025.

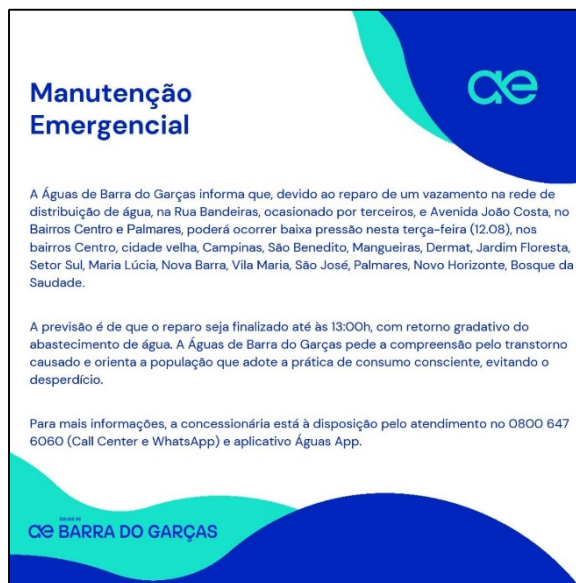


Imagem 06: Comunicado à população –12/08/2025.

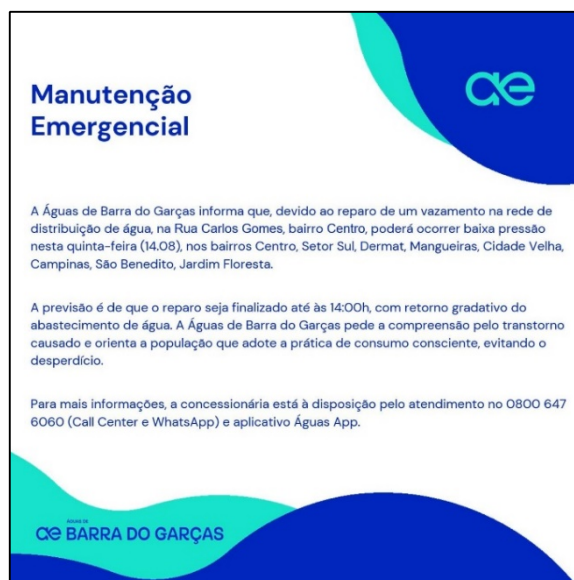


Imagem 07: Comunicado à população –14/08/2025.

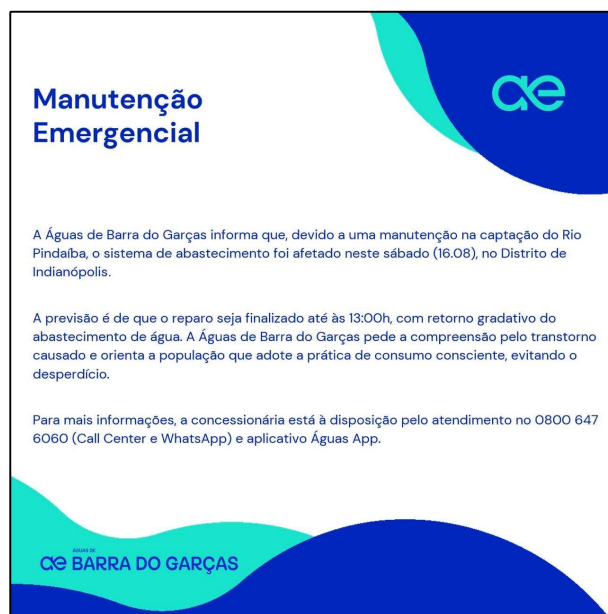


Imagem 08: Comunicado à população –16/08/2025.

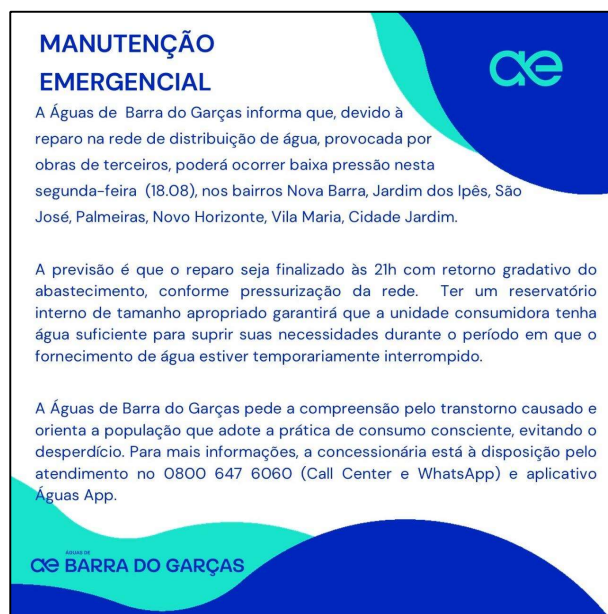


Imagem 09: Comunicado à população –18/08/2025.



Falta de Energia Elétrica afeta o abastecimento


A Águas de Barra do Garças informa que, devido à falta de energia elétrica na rede pública, na captação do Rio Garças, nesta terça-feira (19.08) o sistema de abastecimento de água foi afetado o Município.

A empresa fornecedora de energia já foi acionada e a concessionária aguarda o retorno deste serviço para regularizar o abastecimento. Por conta disso, poderá ocorrer baixa pressão na distribuição de água. A Águas de Barra do Garças informa que caminhões-pipa estão à disposição para toda a população e pede a compreensão pelo transtorno causado e orienta a população que adote a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

Águas de Barra do Garças

Imagem 10: Comunicado à população –19/08/2025.

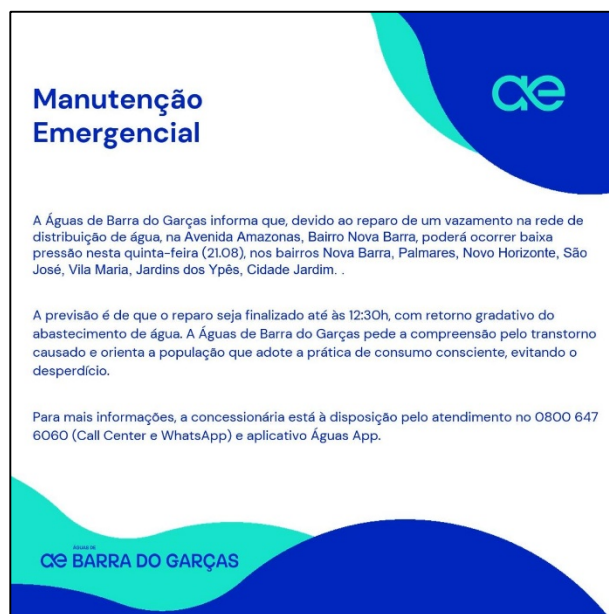

Manutenção Emergencial

A Águas de Barra do Garças informa que, devido ao reparo de um vazamento na rede de distribuição de água, na Avenida Amazonas, Bairro Nova Barra, poderá ocorrer baixa pressão nesta quinta-feira (21.08), nos bairros Nova Barra, Palmares, Novo Horizonte, São José, Vila Maria, Jardins dos Ypês, Cidade Jardim. .

A previsão é de que o reparo seja finalizado até às 12:30h, com retorno gradativo do abastecimento de água. A Águas de Barra do Garças pede a compreensão pelo transtorno causado e orienta a população que adote a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

Águas de Barra do Garças

Imagem 11: Comunicado à população –21/08/2025.

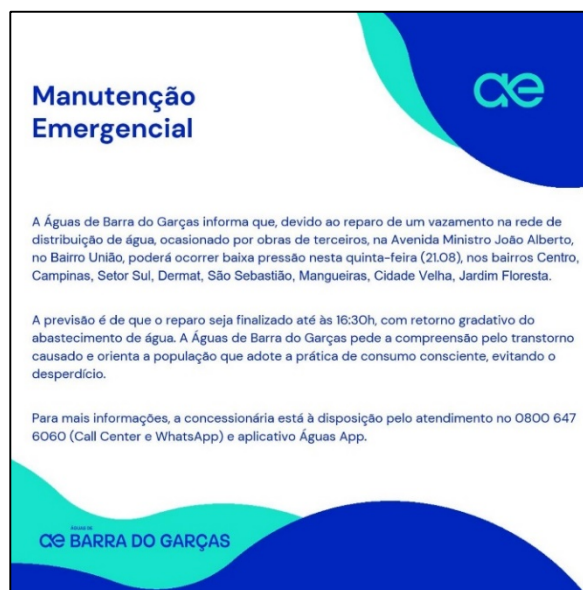


Imagem 12: Comunicado à população –21/08/2025.

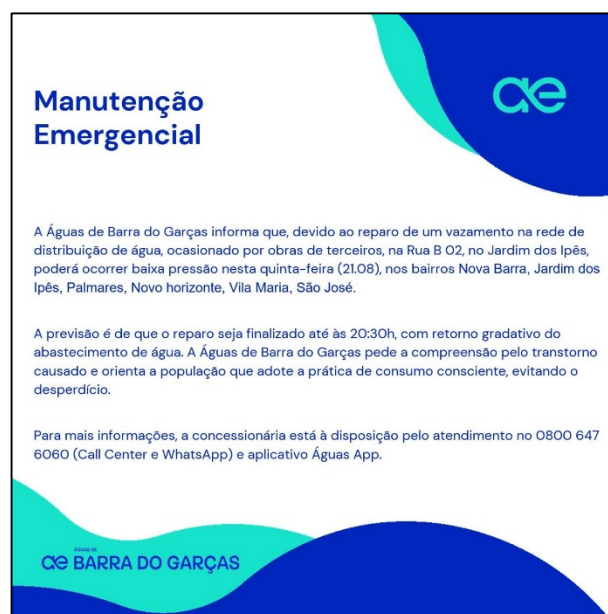


Imagem 13: Comunicado à população –21/08/2025.



Imagem 14: Comunicado à população –25/08/2025.

Água de Barra do Garças – Manutenção Emergencial

26/08/2025

Comunicados

Comunicados Águas de Barra do Garças

A Águas de Barra do Garças informa que, devido a reparos de redes na Rua Presidente Vargas e na Rua Pio XII, poderá haver baixa pressão de água nesta terça-feira (26.08) nos bairros Centro, Campinas, Setor Sul, Dermat, São Sebastião, Mangueiras, Cidade Velha, Jardim Floresta.

A previsão é que o fornecimento de água seja gradativamente normalizado a partir das 15h30, conforme a pressurização da rede.

A Águas de Barra do Garças pede a compreensão pelo transtorno causado, orientando a população que adote a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

Imagem 15: Comunicado à população –26/08/2025.

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	BAIRRO	ENDEREÇO	HD
PCP 01	PALMARES	SALVADOR CARBONI	Y235G2237626
PCP 02	PALMARES	AV. JK	Y215199845
PCP 03	NOVO HORIZONTE	RUA RUBI	Y215199469
PCP 04	SÃO JOSÉ	R. UNIVERSITÁRIA	Y22G184647
PCP 05	CIDADE JARDIM	RUA 12	Y185344255
PCP 06	SÃO JOSÉ	RUA RUBI	Y17T064559
PCP 07	JARDIM DOS IPÊS	RUA C 9	Y155345681
PCP 08	VILA MARIA	AV BRASIL	Y235G2240448
PCP 09	VILA MARIA	RUA E	Y155789117
PCP 10	NOVA BARRA DO GARÇAS	RUA MATRINCHÃ	Y22G186504
PCP 11	NOVA BARRA NORTE	SÃO SALVADOR	Y225G2005897
PCP 12	NOVA BARRA SUL	SANTA LUZIA	Y225G2004673
PCP 13	NOVA BARRA SUL	RUA VATICANO	Y225G2004840
PCP 14	TOLEDO	AV PEDRO F. DÉO	Y22G185832
PCP 15	NOVA BARRA SUL	MAJOR OTAVIO PITALUGA	Y155488795
PCP 16	TAMBORI	RUA W 05	Y235G2236741
PCP 17	OURO FINO	AV PRINCIPAL	A23DM0091411
PCP 18	CRISTINO CORTÊS	RUA SÃO SEBASTIÃO	Y17T064324
PCP 19	SENNA MARQUES	RUA JOÃO DAVI DE CAMPOS	Y225G2006155
PCP 20	ZECA RIBEIRO	AV ZECA RIBEIRO	Y225G20055897
PCP 21	JARDIM PITALUGA	CORONEL FRANCISCO ESTEVES	Y22G539793
PCP 22	SANTO ANTÔNIO	31 DE MARÇO	Y145939532
PCP 23	SANTO ANTÔNIO	RUA 28	Y235G2238698
PCP 24	SANTO ANTÔNIO	JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA	Y22G539657
PCP 25	CENTRO	RUA GOIÁS	Y165233297
PCP 26	CAMPINAS	RAIMUNDO MELO	A23DM72266880
PCP 27	CENTRO	RUA XAVANTE	Y22G539295
PCP 28	UNIÃO	RUA GOIÁS	Y235G2239110
PCP 29	SETOR DERMAT	RUA DOMINGOS MARIANO	Y235G2237028
PCP 30	JARDIM PARAISO	RUA A	Y155266931
PCP 31	JARDIM AMAZÔNIA 1	AV JK	A23DM7226854
PCP 32	JARDIM PARAISO	RUA GIRASSÓIS	Y165471191
PCP 33	MANGUEIRAS	AV GOIABEIRA	Y195503044
PCP 34	MANGUEIRAS	RUA CASEMIRO DA SILVA AGUIAR	A24DM068048
PCP 35	BNH	RUA RIO NEGRO	Y22G186679
PCP 36	ANCHIETA	RUA 09	A24DM067404
PCP 37	RECANTO DAS ACASSIAS	RUA GIRASSÓIS	Y16530700
PCP 38	ANCHIETA	RUA 16	Y22G185601
PCP 39	SERRA AZUL	ALAMEDA DO BOUGAVILES	Y215199323
PCP 40	RESIDENCIAL AGUAS QUENTES	PARK DAS AGUAS QUENTES	Y215199357

7.3. Distribuição dos PCP's em Barra do Garças:

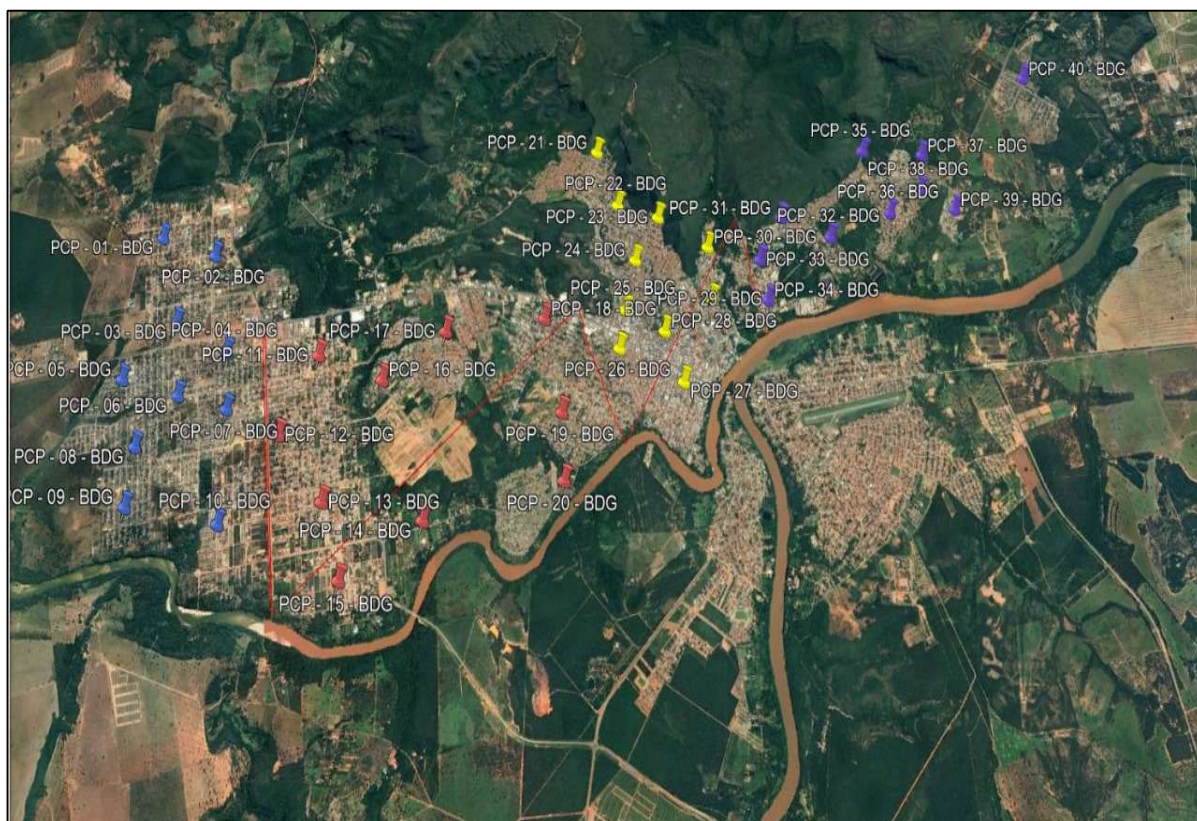


Imagem 16: Distribuição dos PCP's em Barra do Garças - MT.

Barra do Garças/MT, 02 de setembro de 2025.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Confresa - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- Cezar Gawenda – Agente de Fiscalização.
- André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenação de Saneamento.
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerência de Fiscalização e Operação.

AGOSTO / 2025

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Confresa/MT.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 16 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 01 e 29 de agosto de 2025, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitorados 336 (trezentos e trinta e seis) medições de pressão e registradas no período da manhã, e 336 (trezentos e trinta e seis) medições de pressão registradas no período da tarde. resumidamente no quadro 01 e 2 a seguir:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - AGOSTO/2025		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	4	1
Pressão entre 0 e 09 mca	29	9
Pressão entre 10 e 40 mca	303	90
Pressão maior que 40 mca	0	0
Total monitorado	336	100

Quadro 01 – Descrição das pressões no período monitorado.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - AGOSTO/2025		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	11	3
Pressão entre 0 e 09 mca	50	15
Pressão entre 10 e 40 mca	275	82
Pressão maior que 40 mca	0	0
Total monitorado	336	100

Quadro 02 – Descrição das pressões no período monitorado.

4.1. Representação gráfica das pressões monitoradas

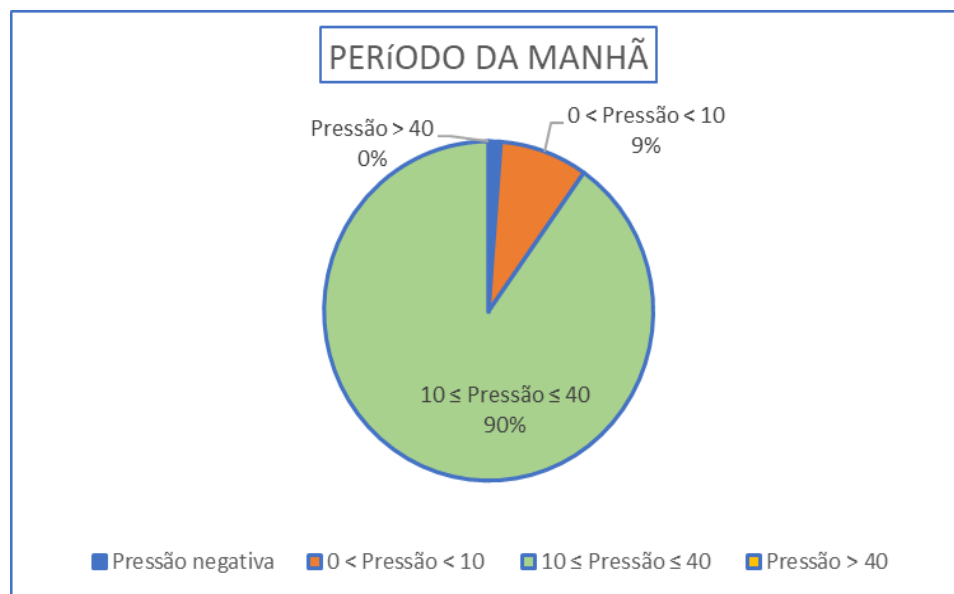


Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.

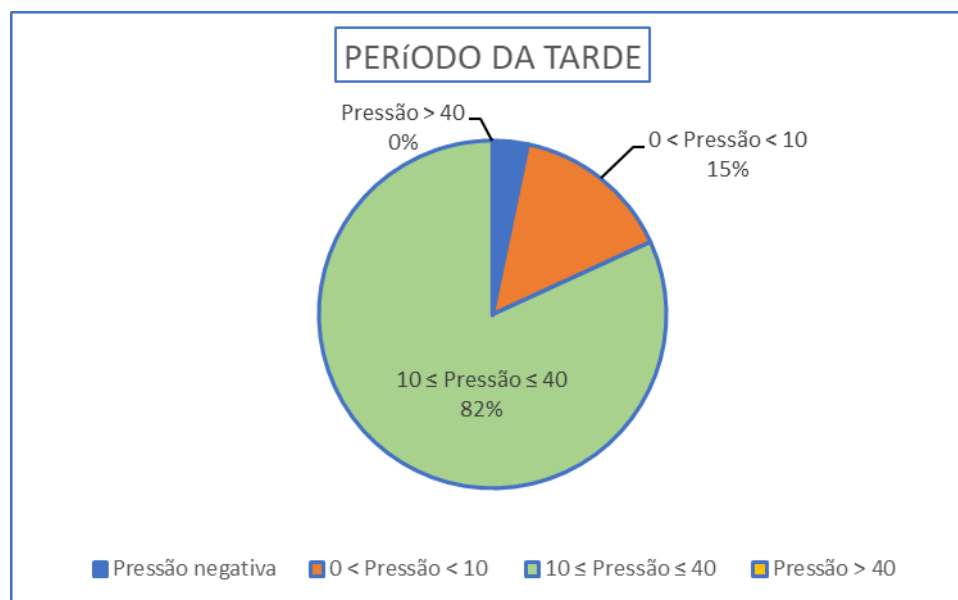


Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de agosto/2025.

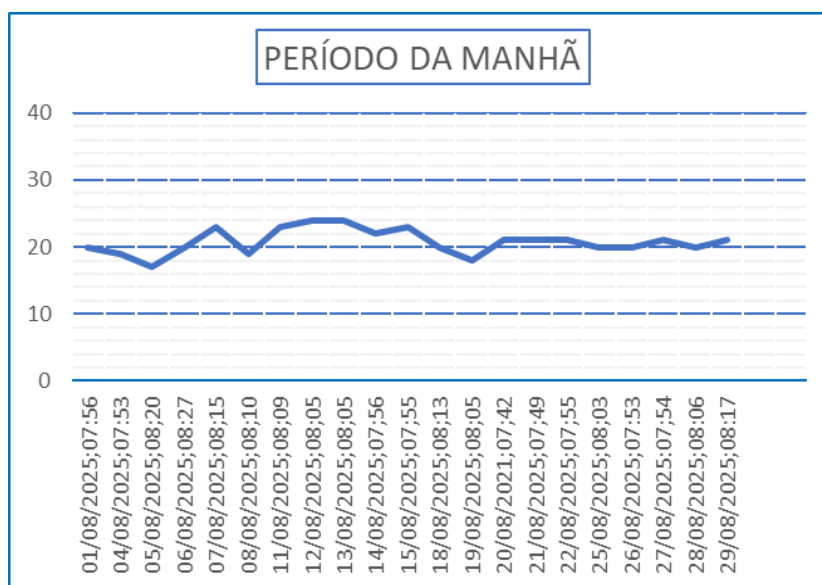


Gráfico 03 – Monitoramento de Pressão do PCP - 01.

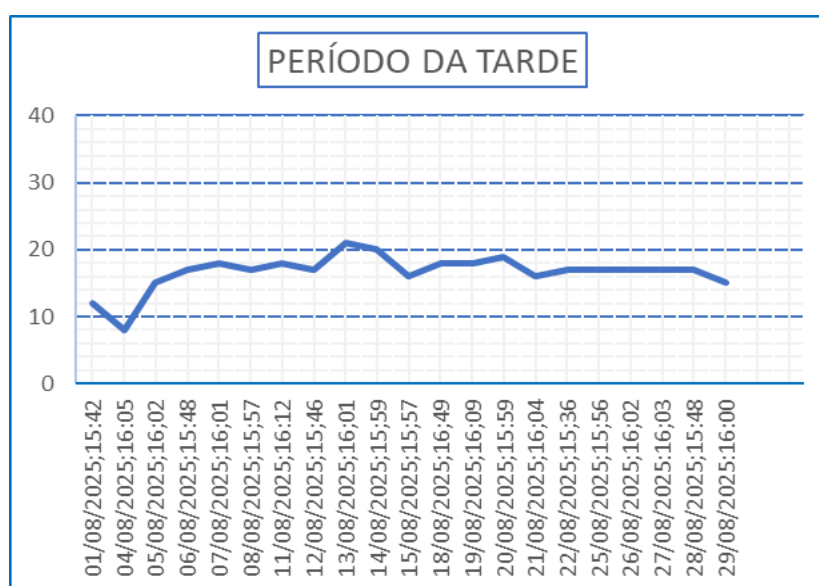


Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP -01.

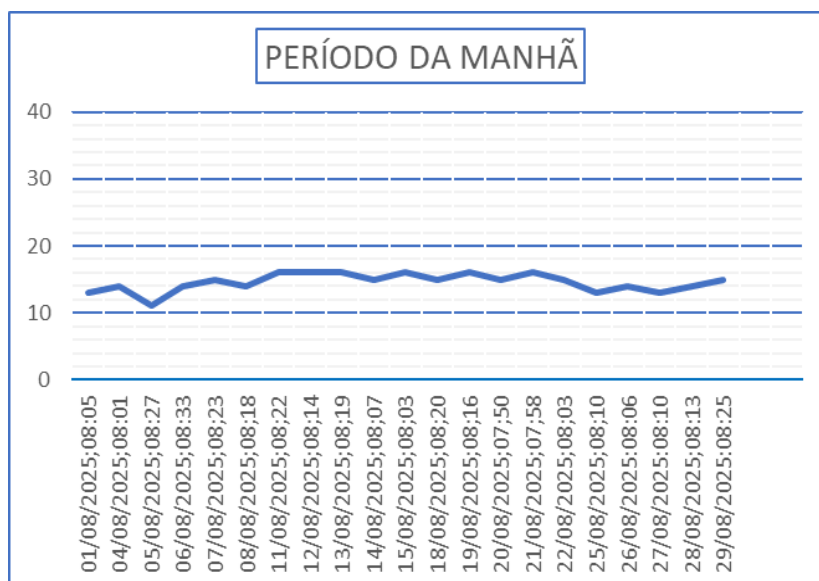


Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP -02.

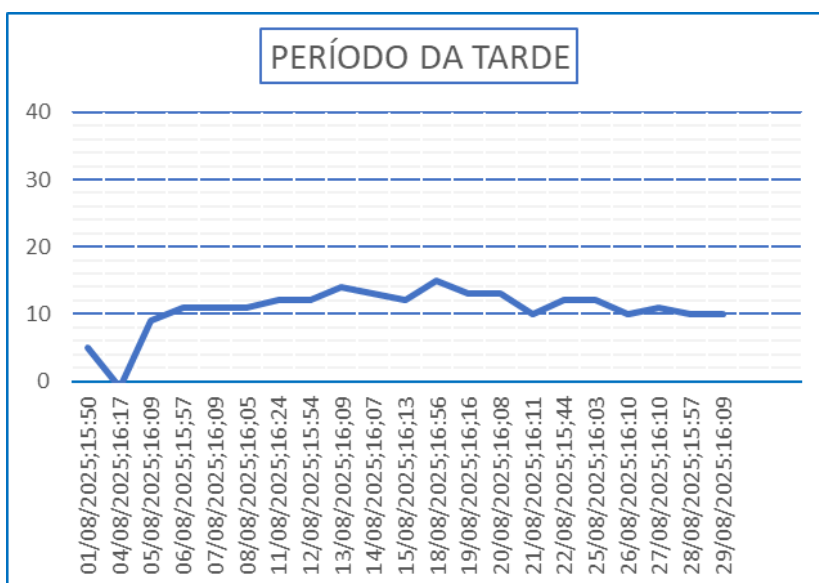


Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP -02.

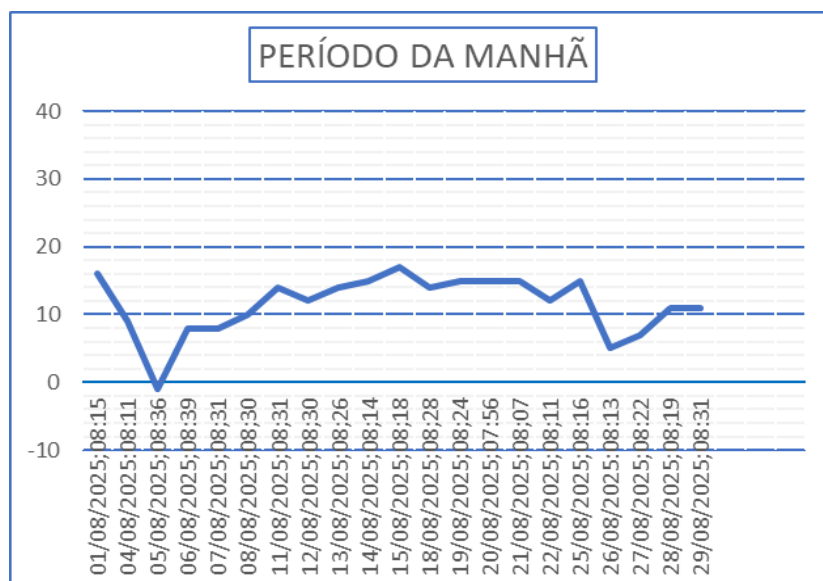


Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP -03.

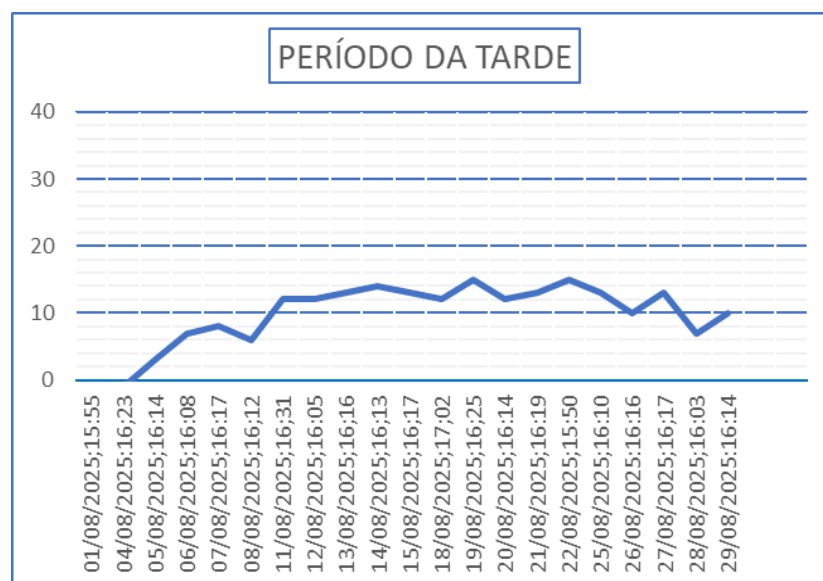


Gráfico 08– Monitoramento de Pressão do PCP -03.

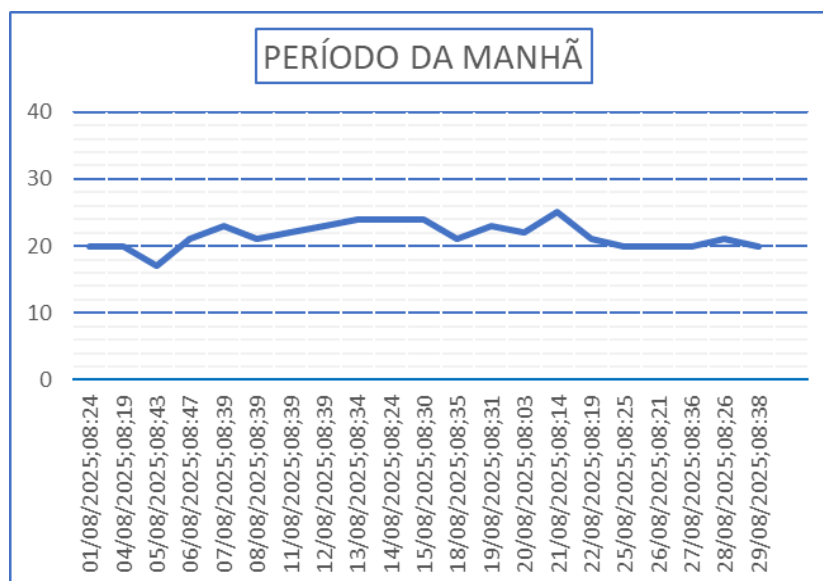


Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP -04.

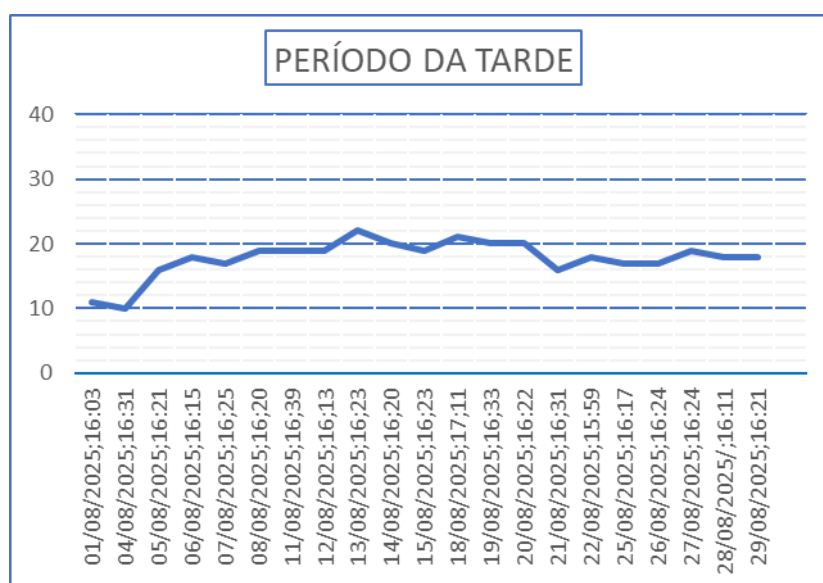


Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP -04.

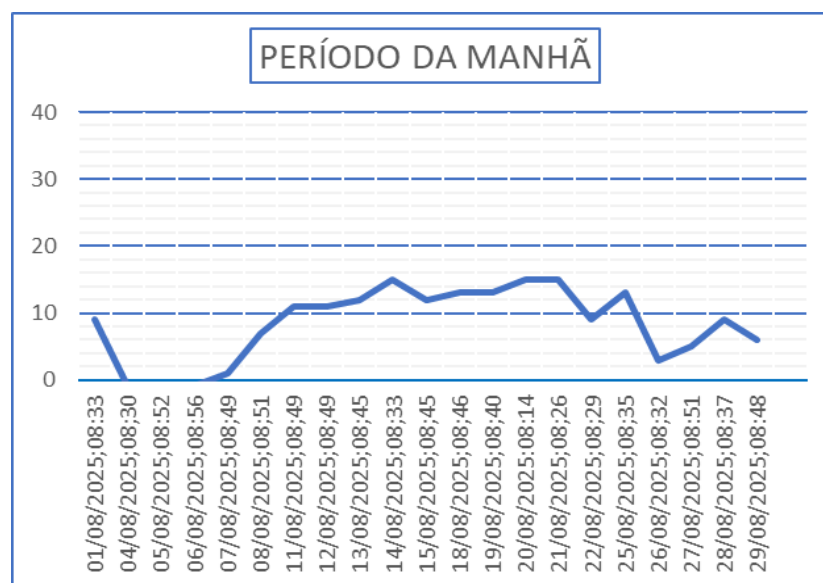


Gráfico 11 – Monitoramento de Pressão do PCP -05.

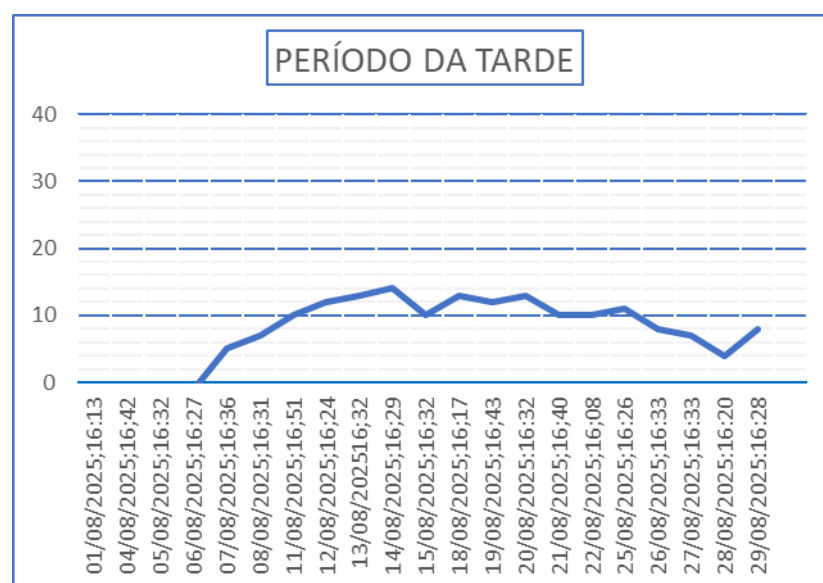


Gráfico 12 – Monitoramento de Pressão do PCP -05.

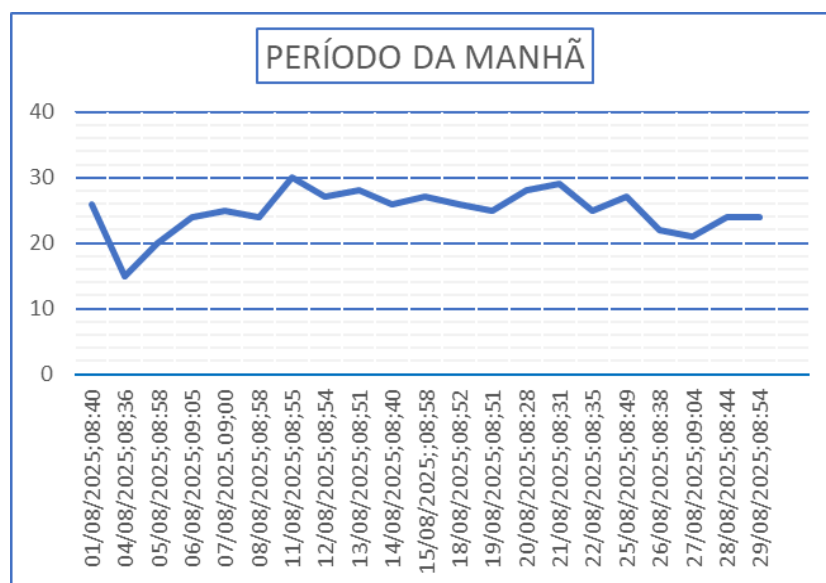


Gráfico 13 – Monitoramento de Pressão do PCP -06.

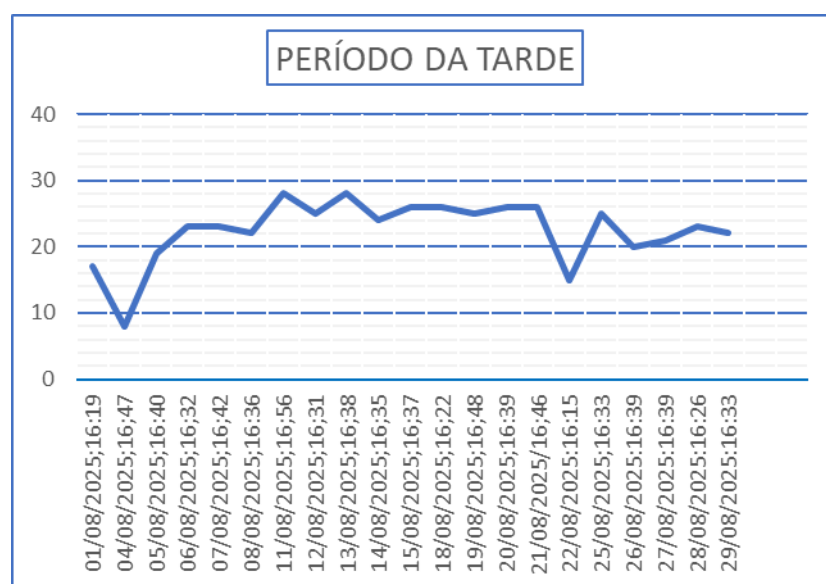


Gráfico 14 – Monitoramento de Pressão PCP -06.

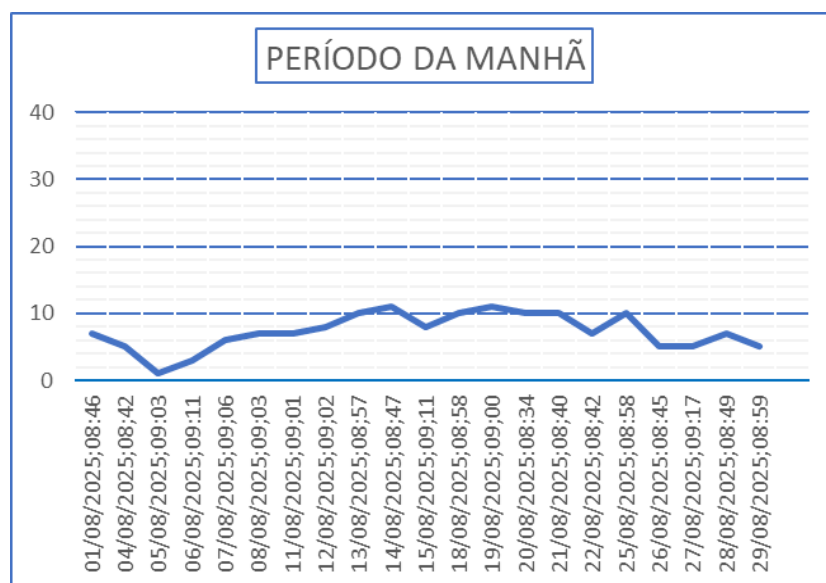


Gráfico 15 – Monitoramento de Pressão PCP -07.

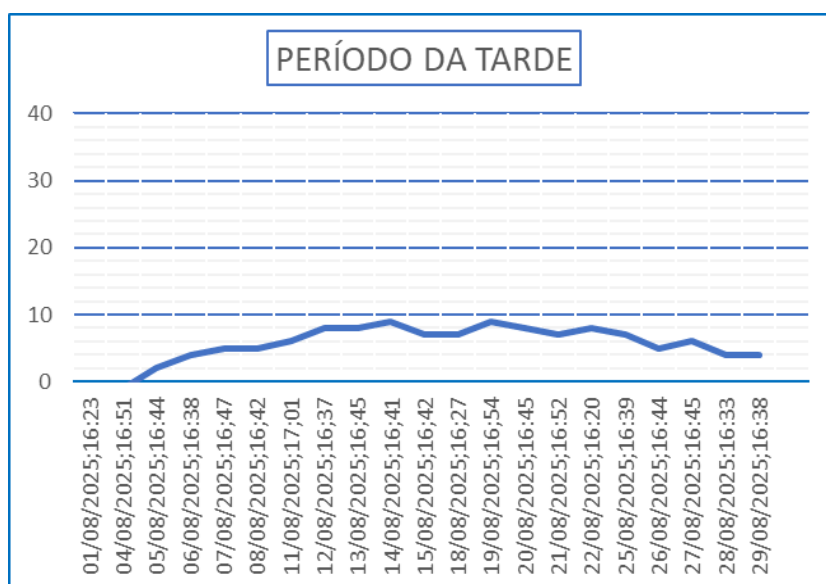


Gráfico 16 – Monitoramento de pressão PCP -07.

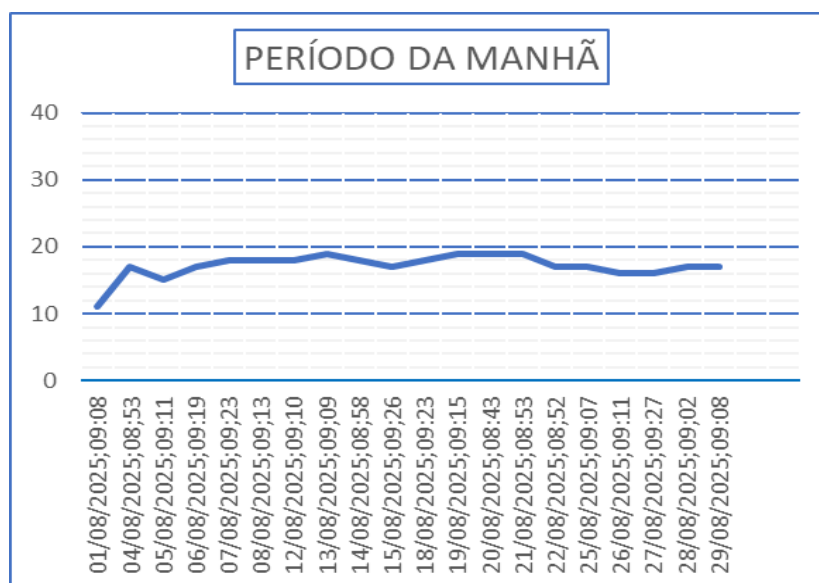


Gráfico 17 – Monitoramento de pressão PCP -08.

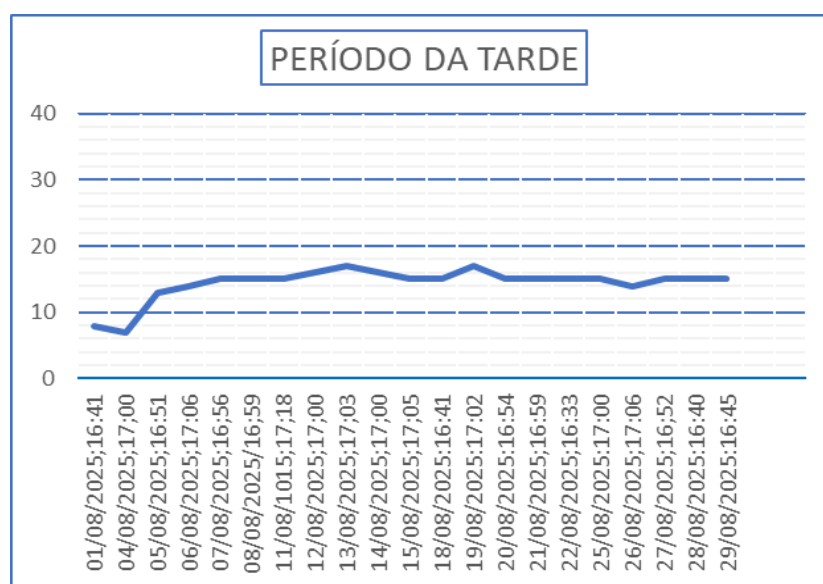


Gráfico 18 – Monitoramento de pressão PCP - 08.

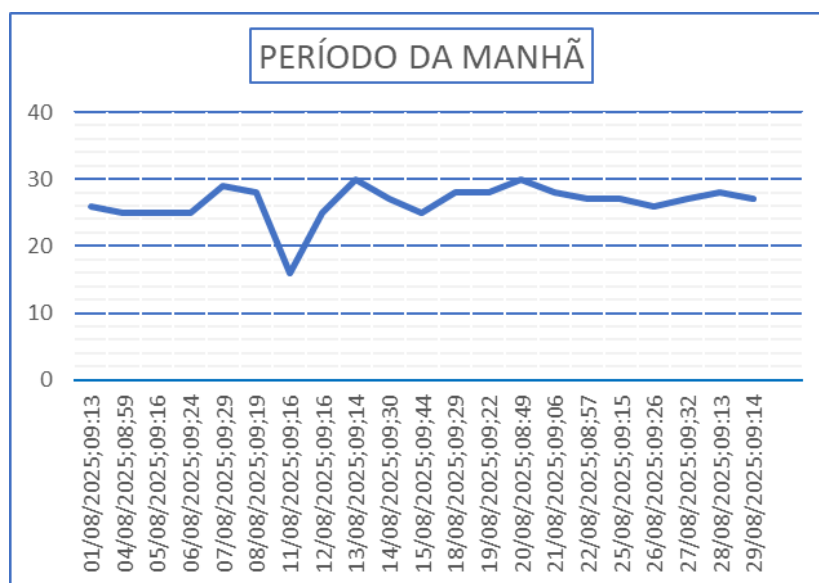


Gráfico 19 – Monitoramento de pressão PCP - 09.

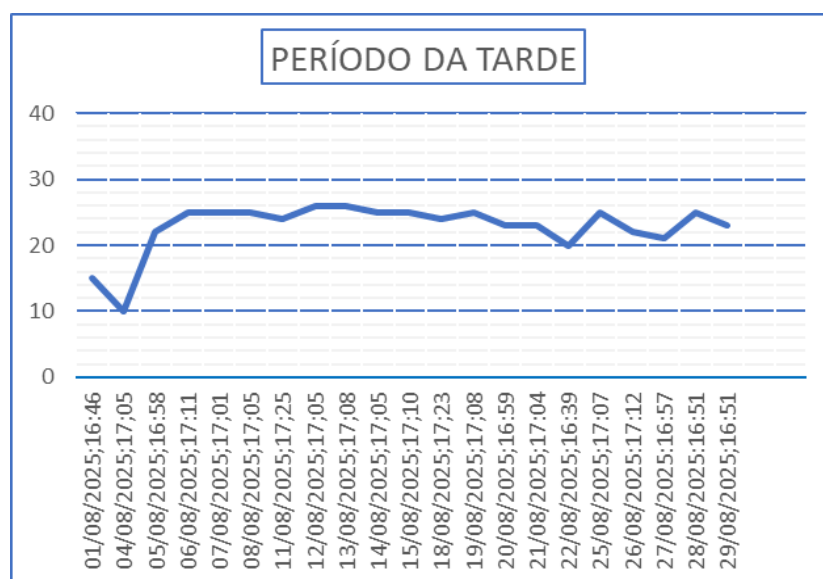


Gráfico 20 – Monitoramento de pressão PCP - 09.

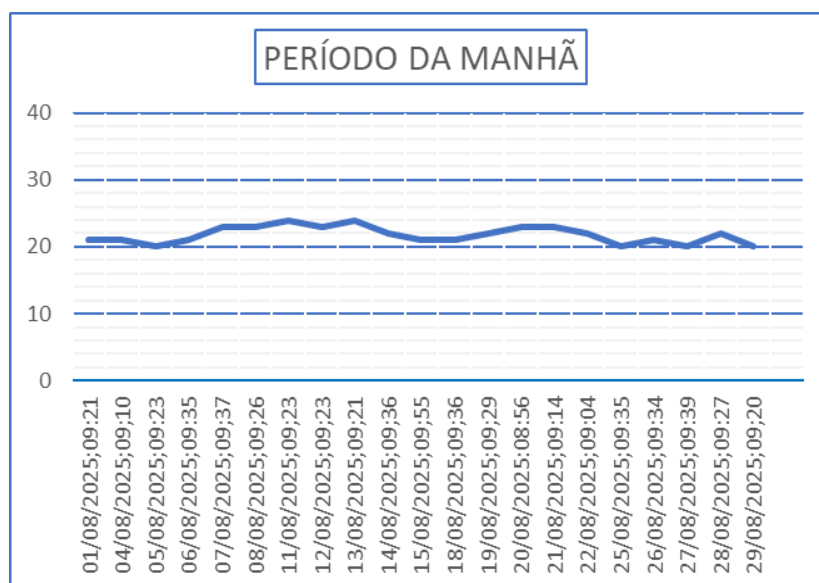


Gráfico 21 – Monitoramento de pressão PCP - 10.

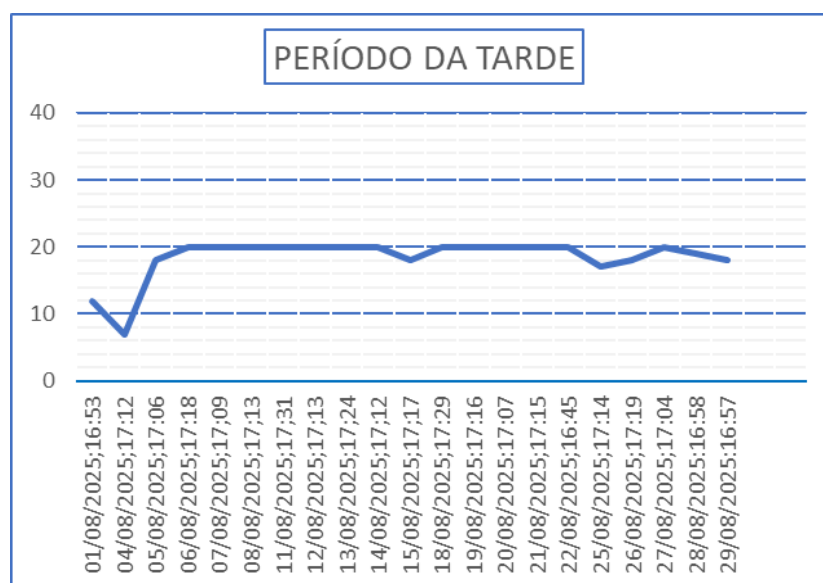


Gráfico 22 – Monitoramento de pressão PCP - 10.

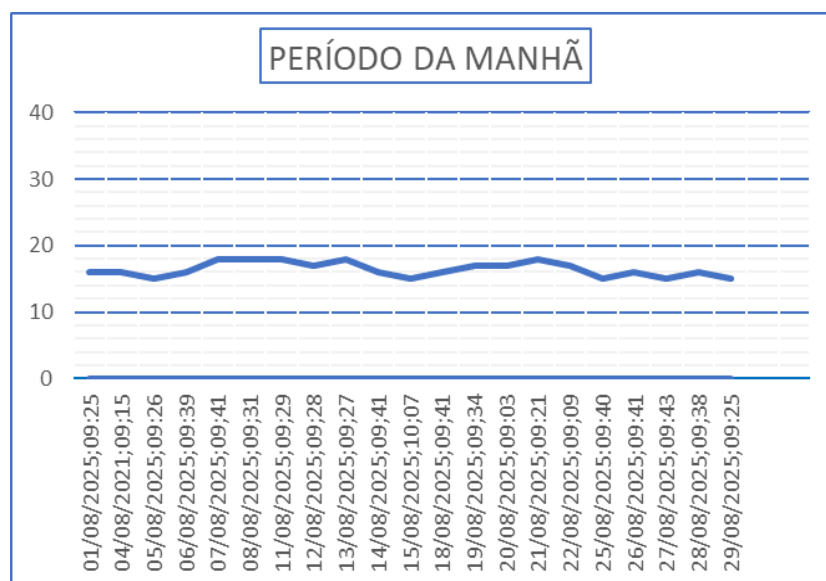


Gráfico 23 – Monitoramento de pressão PCP - 11.

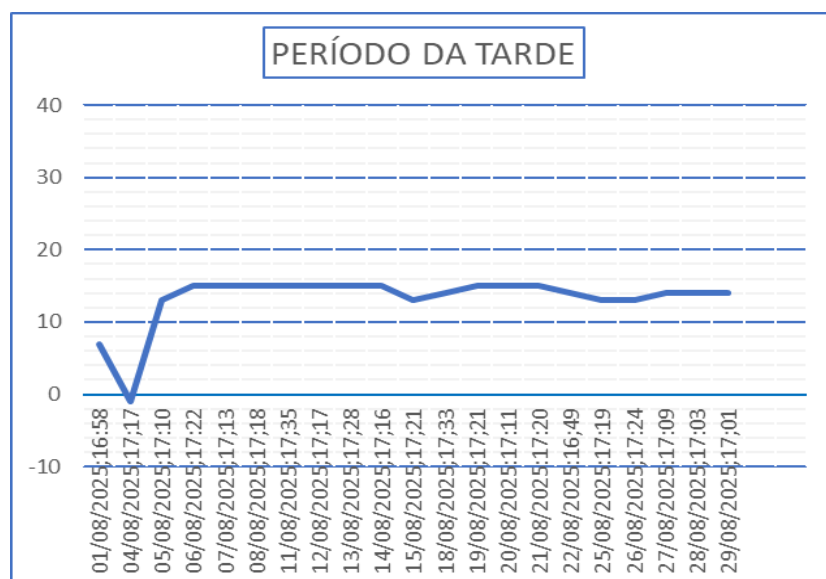


Gráfico 24 – Monitoramento de pressão PCP - 11.

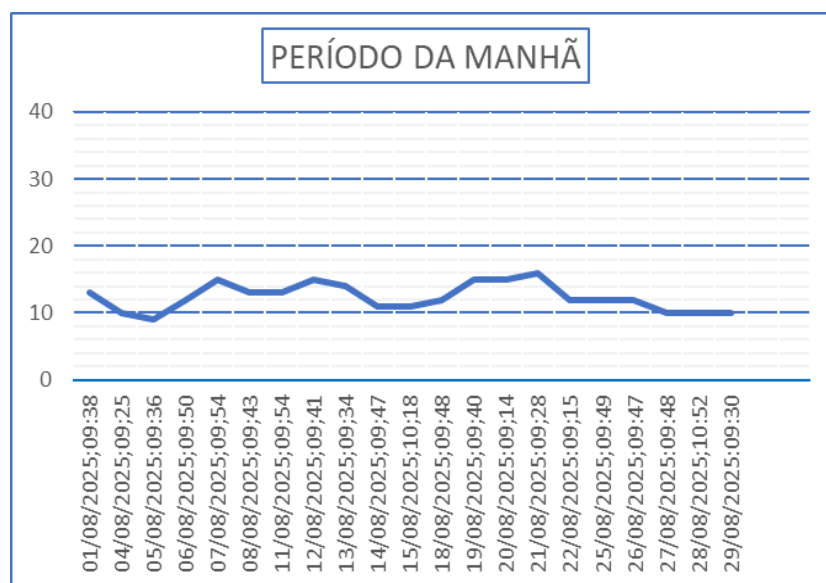


Gráfico 25 – Monitoramento de pressão PCP - 12.

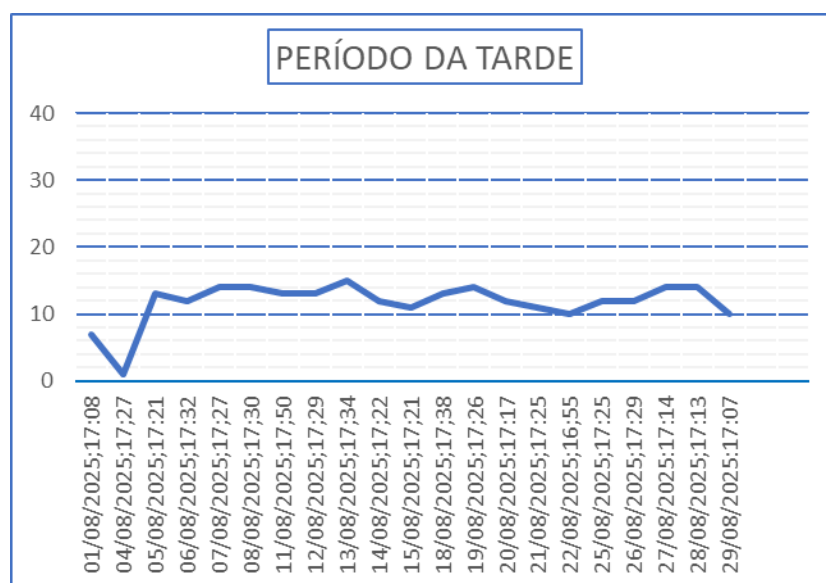


Gráfico 26 – Monitoramento de pressão PCP - 12.

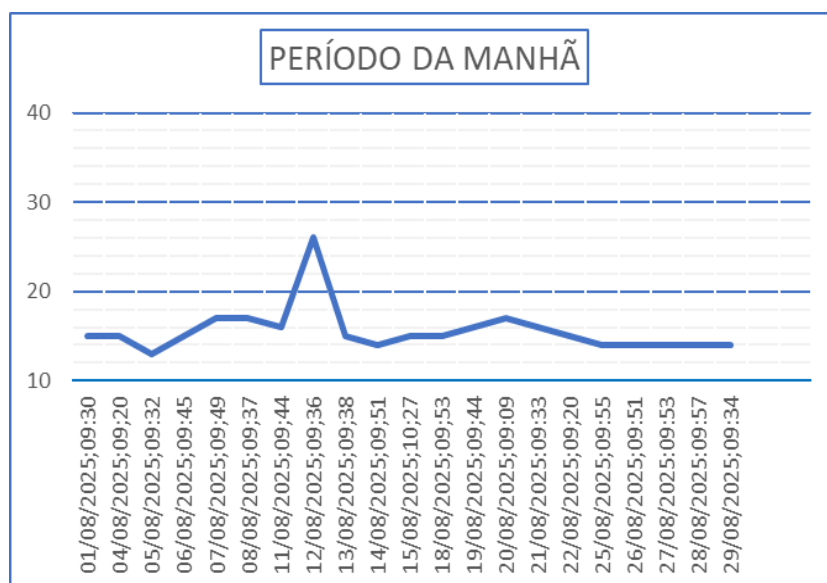


Gráfico 27 – Monitoramento de pressão PCP - 13.

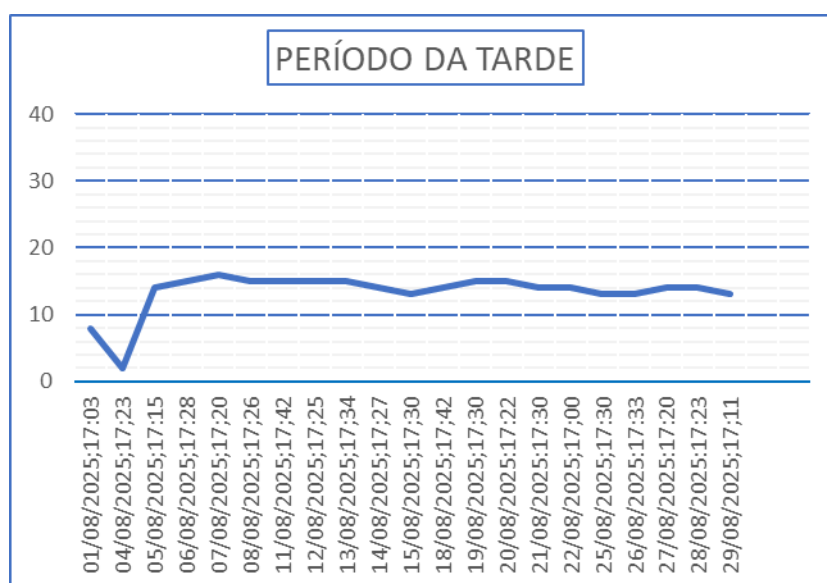


Gráfico 28 – Monitoramento de pressão PCP - 13.

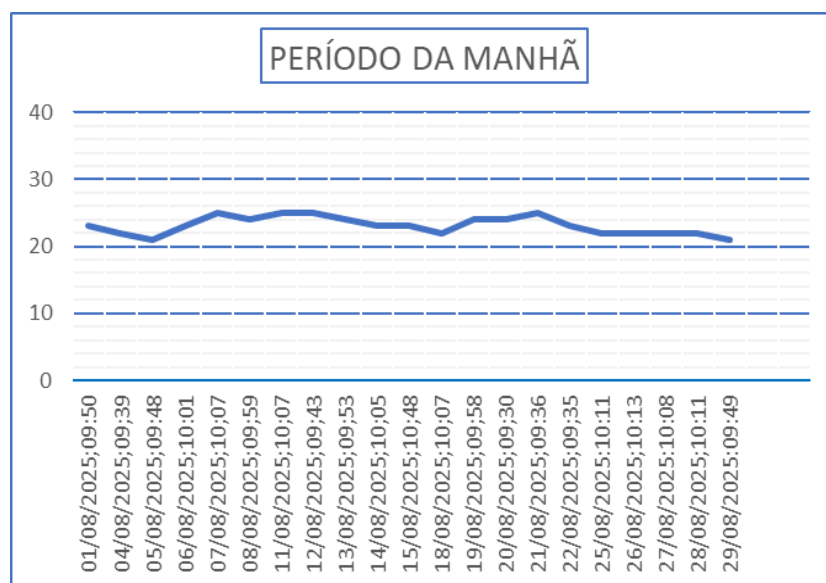


Gráfico 29 – Monitoramento de pressão PCP - 14.

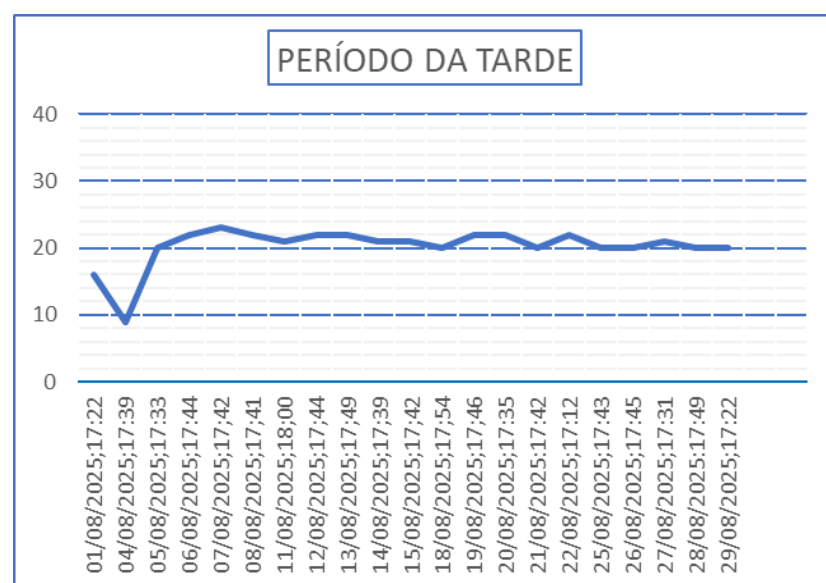


Gráfico 30 – Monitoramento de pressão PCP - 14.

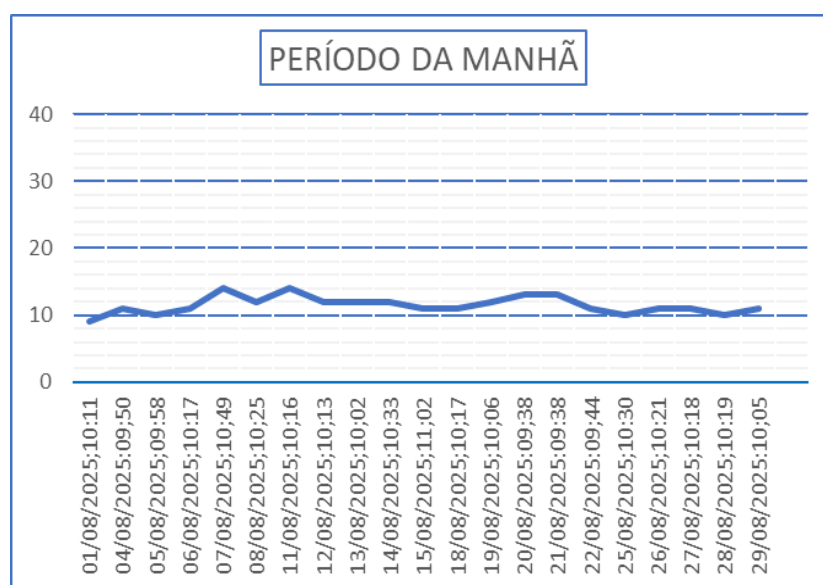


Gráfico 31 – Monitoramento de pressão PCP - 15.

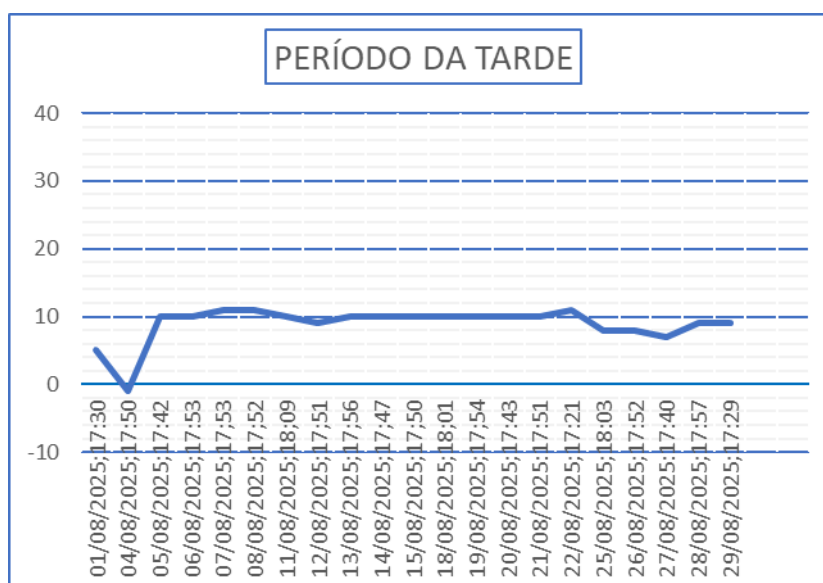


Gráfico 32 – Monitoramento de pressão PCP - 15.

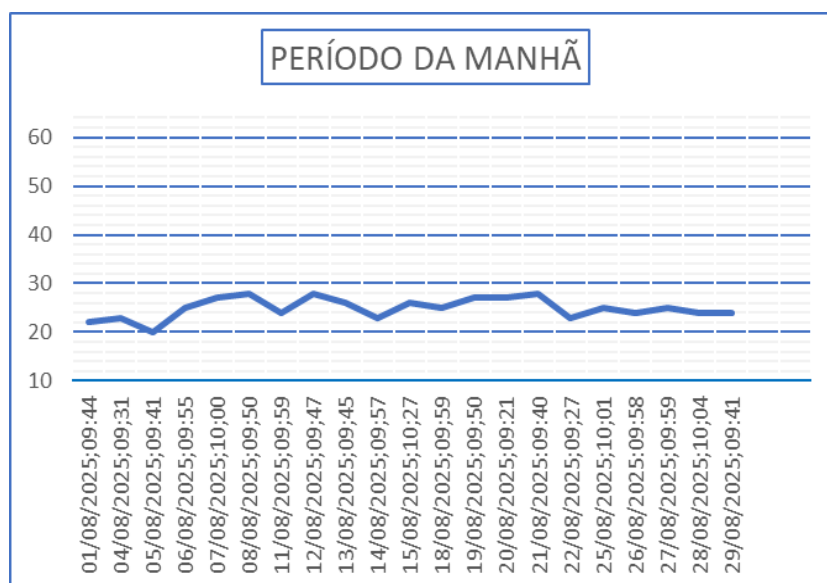


Gráfico 33 – Monitoramento de pressão PCP - 16.

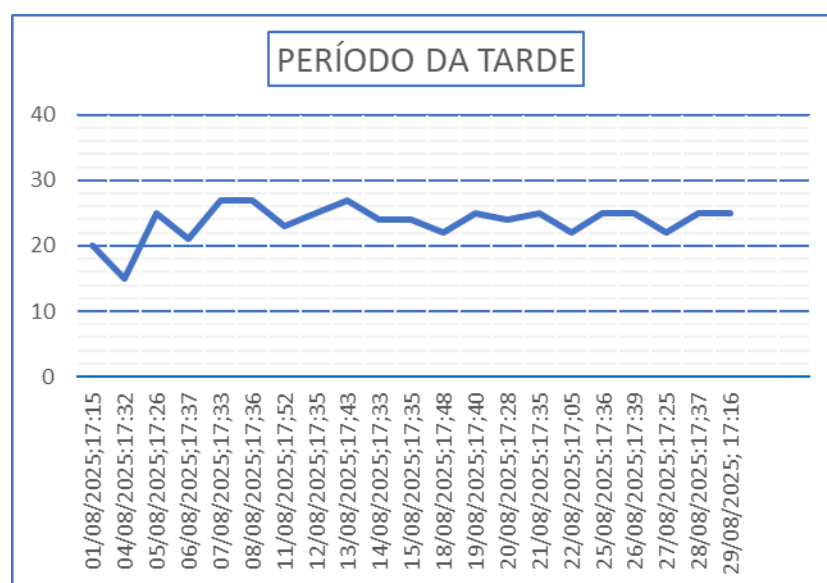


Gráfico 34 – Monitoramento de pressão PCP - 16.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprimindo as necessidades da população de uma comunidade.

É importante salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas no período de monitoramento estão com (90%) de conformidade e o restante divididos entre pressões, negativas (1%), abaixo de 10 mca (9%), e acima de 40 mca (0%), no período da manhã. E no período da tarde estão com (82%) de conformidades, e o restante divididos entre pressões, negativas (3%), E abaixo de 10 mca (15%) e acima de 40 mca (0%) no período da tarde. em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Vale registrar que, algumas pressões menores que 10 mca foram ocasionadas pelas manutenções emergenciais e programadas e, por oscilação de energia elétrica; os comunicados estão no Anexo 7.1 a seguir.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:



Imagem 02: Comunicado à população – 31/08/2025.

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: CONFRESA			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	BAIRRO	ENDEREÇO	HD
PCP 01	VILA NOVA	Rua A	Y24SG2135101
PCP 02	RESIDENCIAL BABINSKI	Rua Lazaro Nogueira	Y16S437755
PCP 03	CIDADE NOVA	Rua R 31	Y20S097096
PCP 04	ECO PARK	Rua Projetada 12	Y22G196421
PCP 05	TRIUNFO	Rua 9	Y18S331405
PCP 06	ARCO IRIS 2	Rua A -12	Y22G196270
PCP 07	ARCO IRIS	Rua Rio Gameleira	Y21S200938
PCP 08	JARDIM PLANALTO	Rua Canelinha Escola Central	Y24LN0237620
PCP 09	SETOR DA SAÚDE	Rua São Carlos	Y14S489471
PCP 10	SETOR MORADA NOVA	Av Ulisses Guimarães	Y17T06714
PCP 11	SETOR MORADA DO NOVA 3	Rua Sananduva	Y18S331329
PCP 12	SETOR SANTA LUZIA	Rua Vista Alegre	Y18S331386
PCP 13	JARDIM DO ÉDEN	Rua da Paz	A23DM0236248
PCP 14	JARDIM DO ÉDEN	Rua 2	Y15S094046
PCP 15	CENTRO	Rua Helena B. Cunha	Y16S239866
PCP 16	SETOR ELDORADO	Rua Sul	Y20S097166

7.3. Distribuição dos PCP's em Confresa /MT:



Imagem 03- Distribuição dos PCP's em Confresa - MT.

Barra do Garças/MT, 03 de setembro de 2025.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Município - Campo Verde - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Douglas Nunes dos Santos - Agente de Fiscalização
- Eduardo Ricardo Alexandrino - Agente de Fiscalização
- Dayane Vieira Lopes – Coordenadora Técnico Especial
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa / Pós em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.

AGOSTO / 2025

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água, na cidade de Campo Verde.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 12 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 01 e 29 de agosto de 2025, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitorados 240 (duzentos e quarenta) medições de pressão registradas no período da manhã e 252 (duzentos e cinquenta e dois) medições de pressão registradas no período da tarde. Resumidamente no quadro 01 e 02 a seguir:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - AGOSTO/2025		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	99	41
Pressão entre 10 e 40 mca	122	51
Pressão maior que 40 mca	19	8
Total monitorado	240	100

Quadro 01 – Descrição das pressões no período monitorado.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - AGOSTO/2025		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	118	47
Pressão entre 10 e 40 mca	114	45
Pressão maior que 40 mca	20	8
Total monitorado	252	100

Quadro 02 – Descrição das pressões no período monitorado.

4.1. Representação gráfica das pressões monitoradas

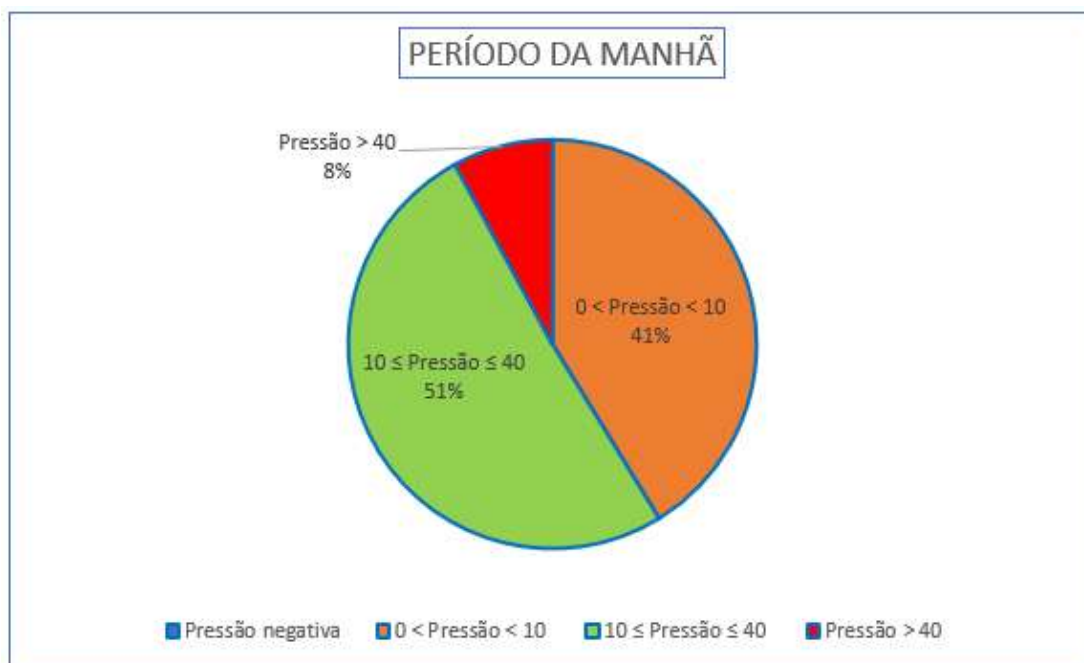


Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.

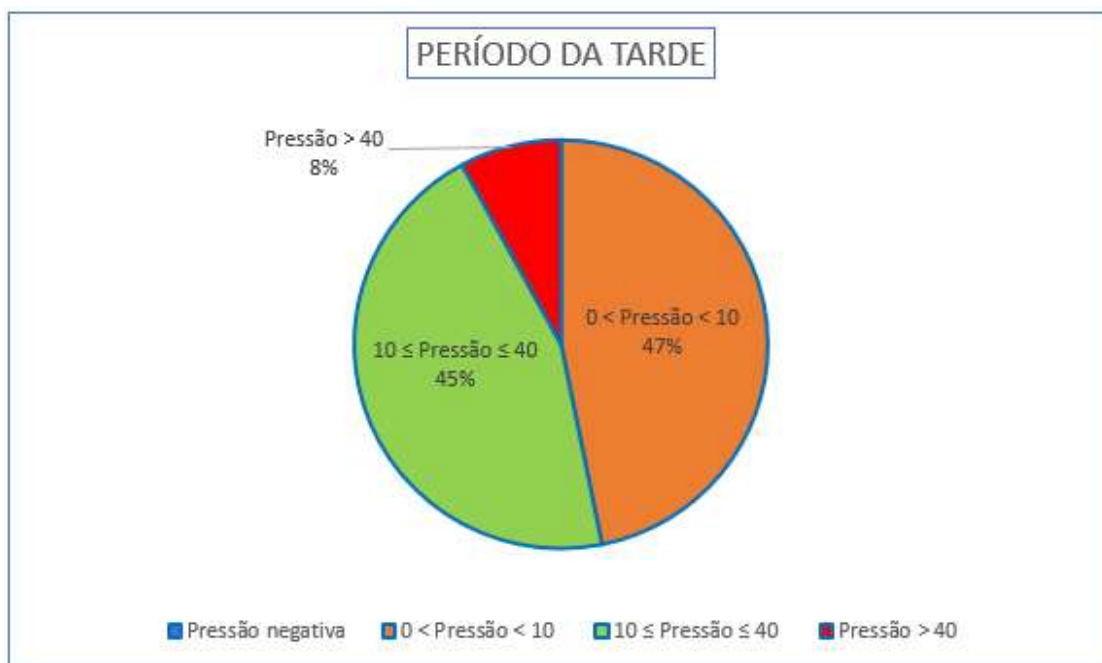


Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de agosto/2025.

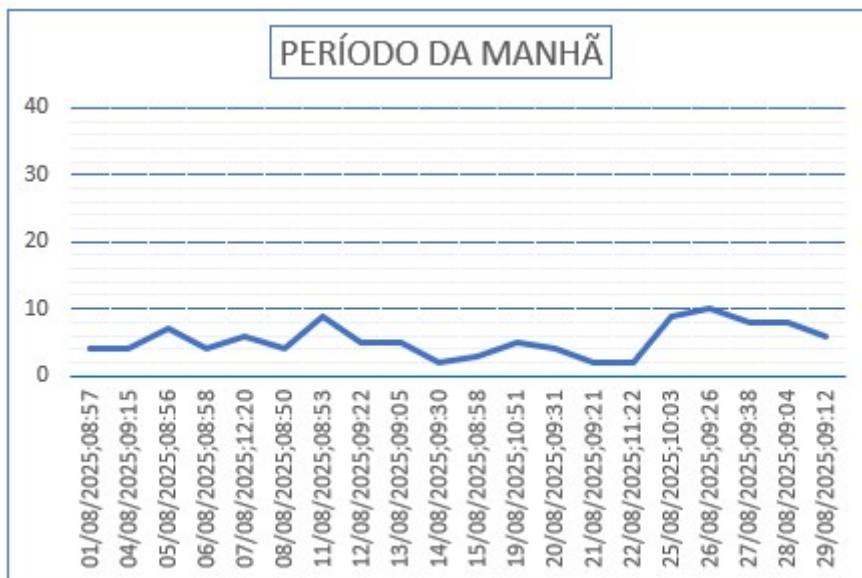


Gráfico 03 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.

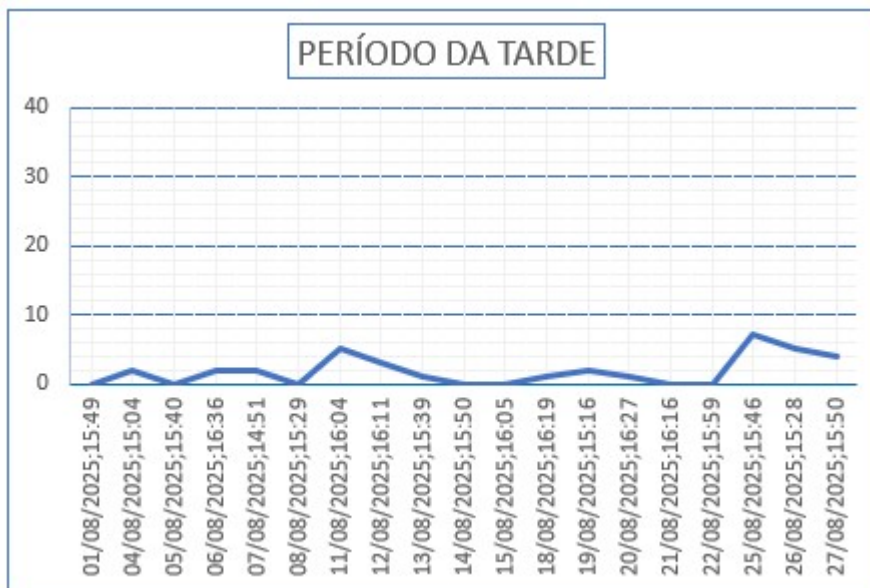


Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.

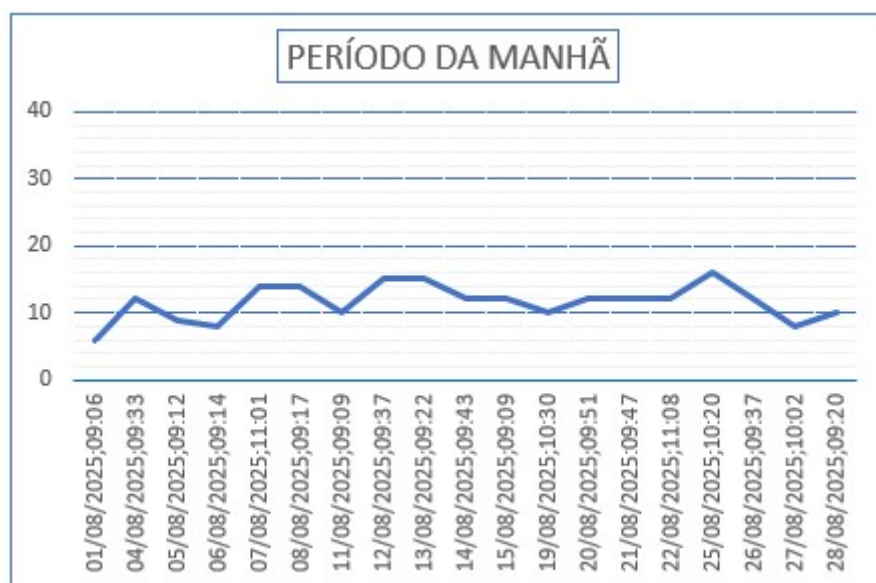


Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.

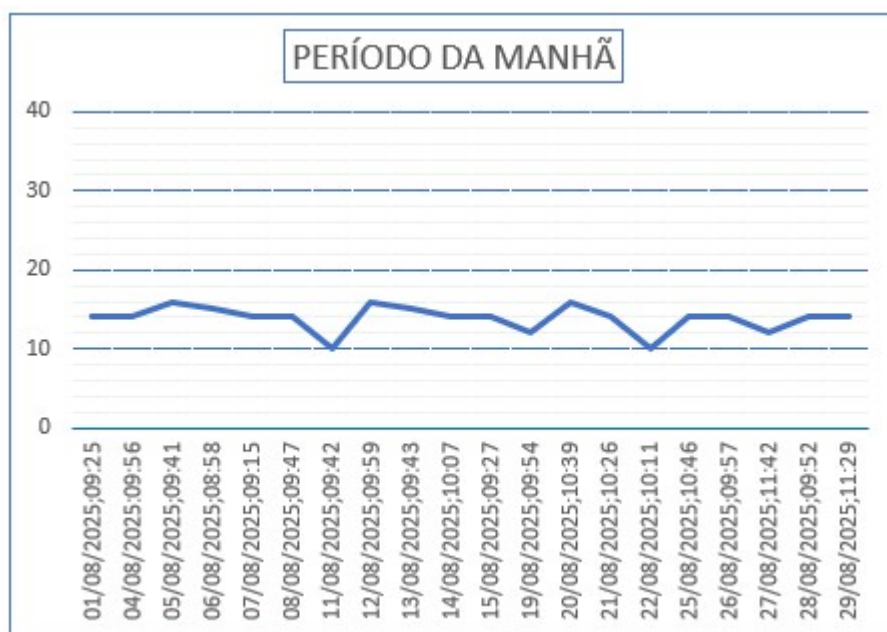


Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.

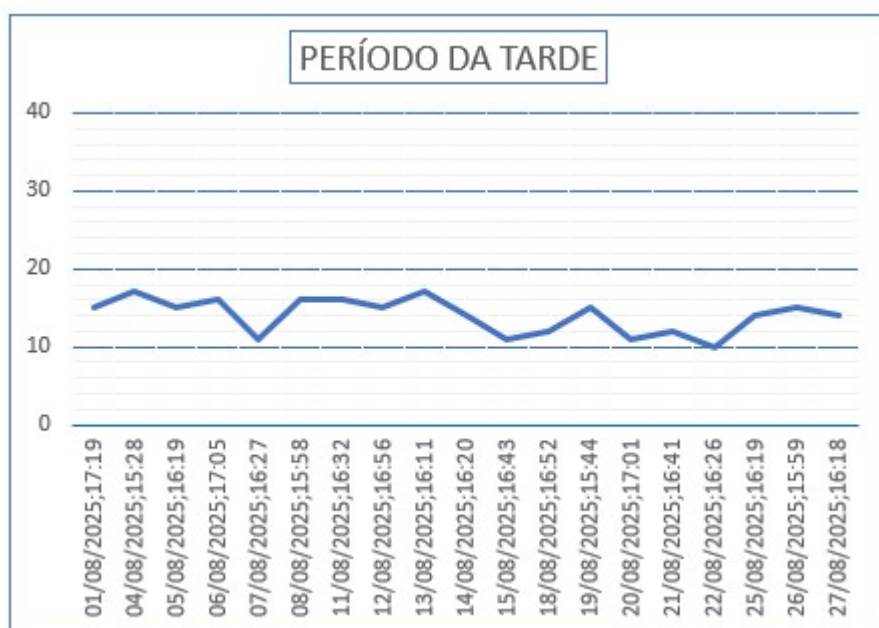


Gráfico 10 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.

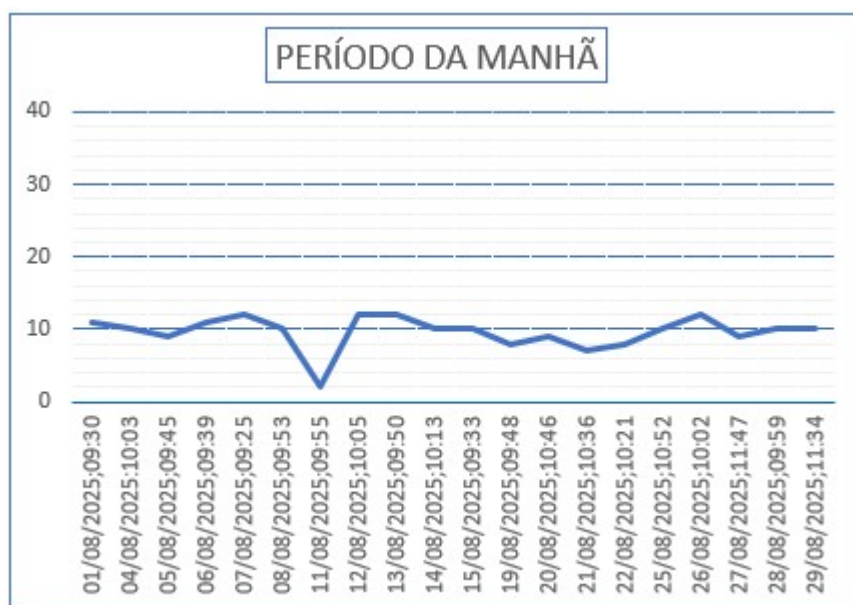


Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.

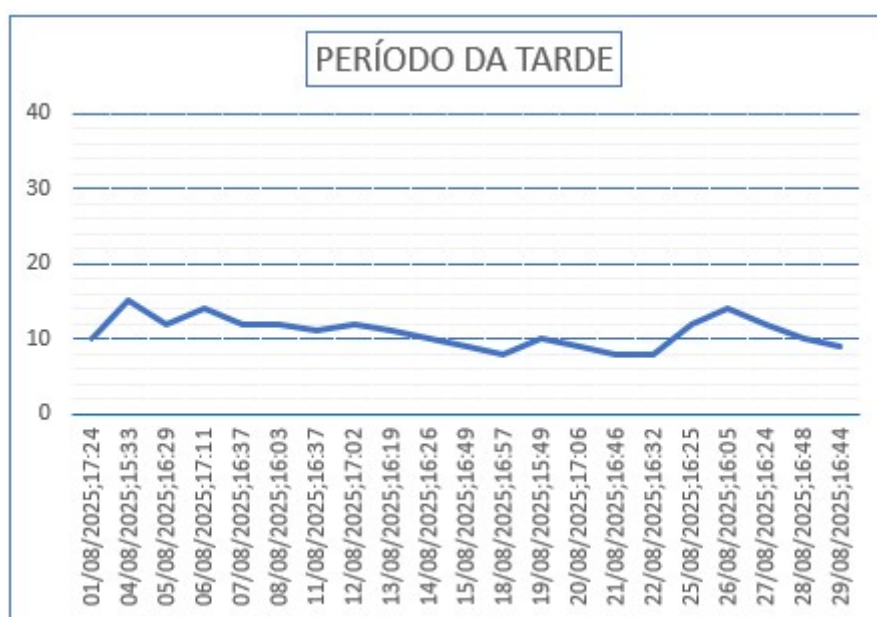


Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.

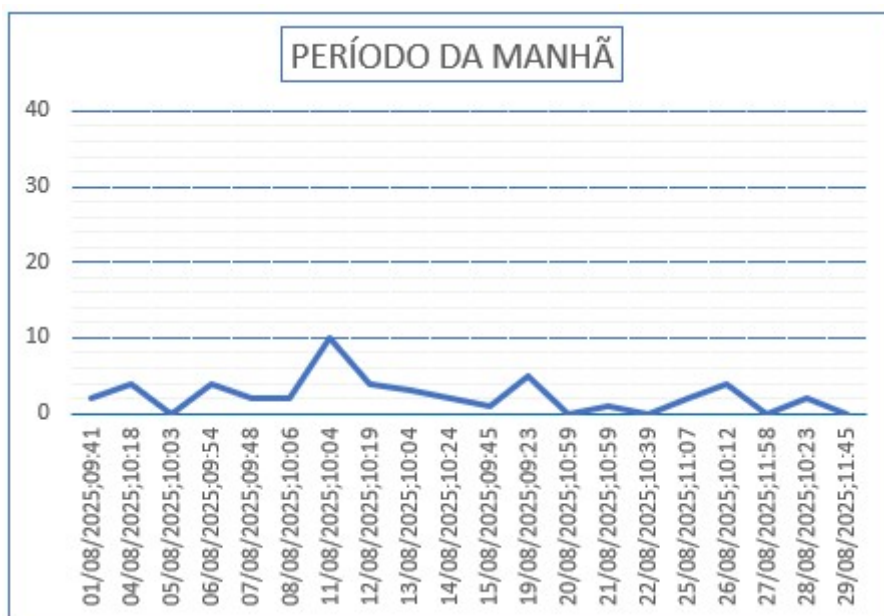


Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.

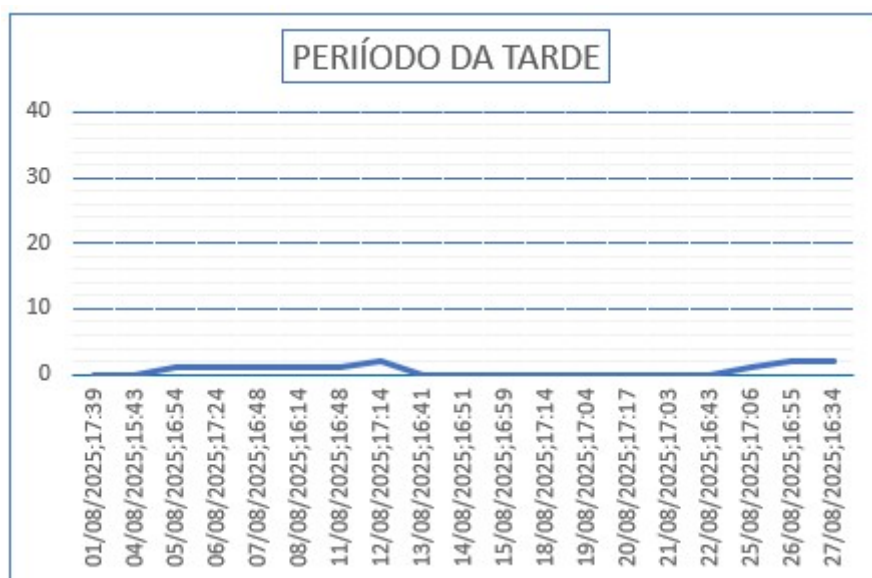


Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.

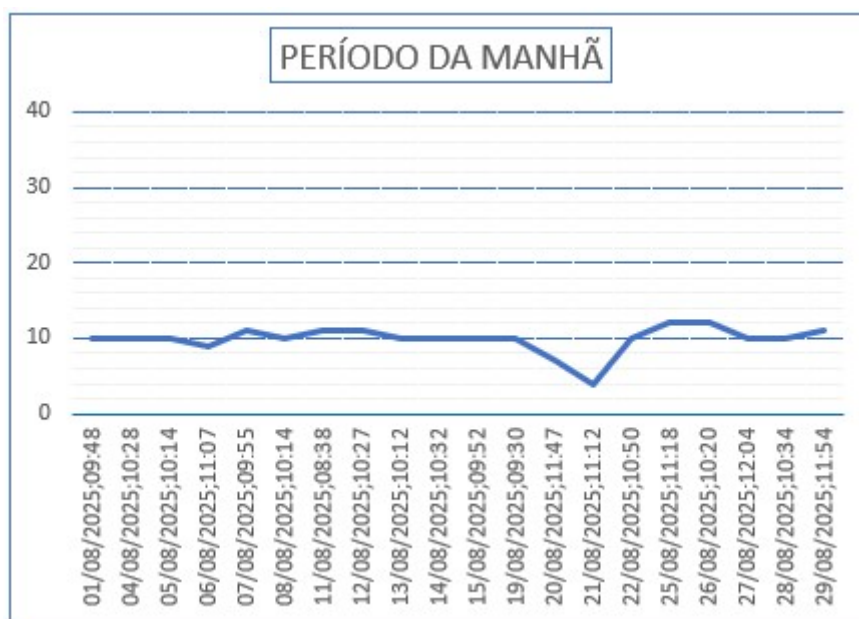


Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.

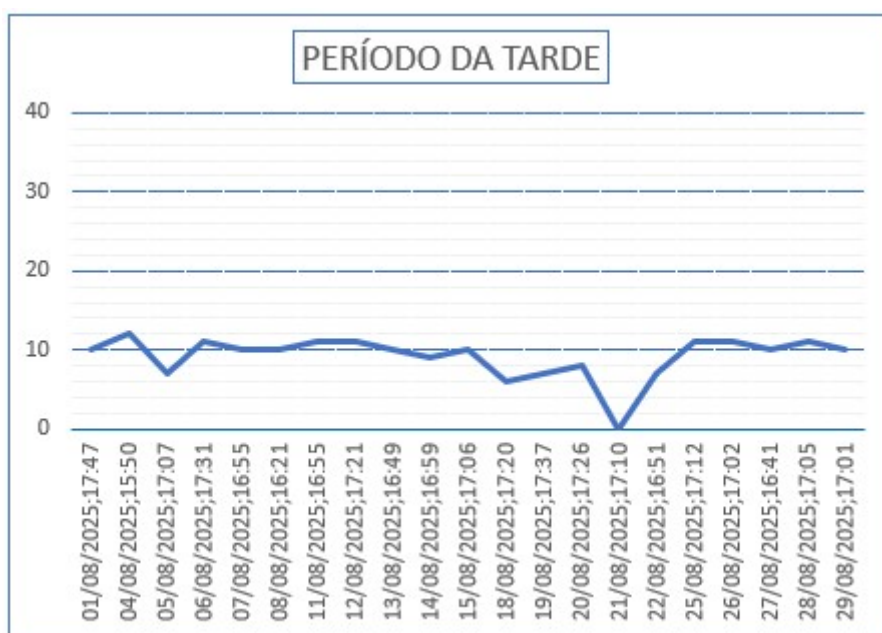


Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.

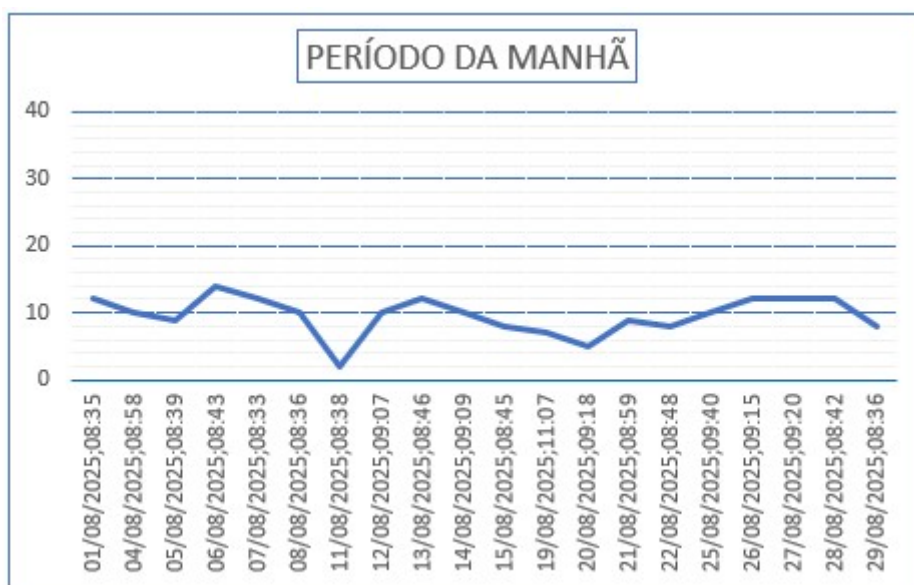


Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.

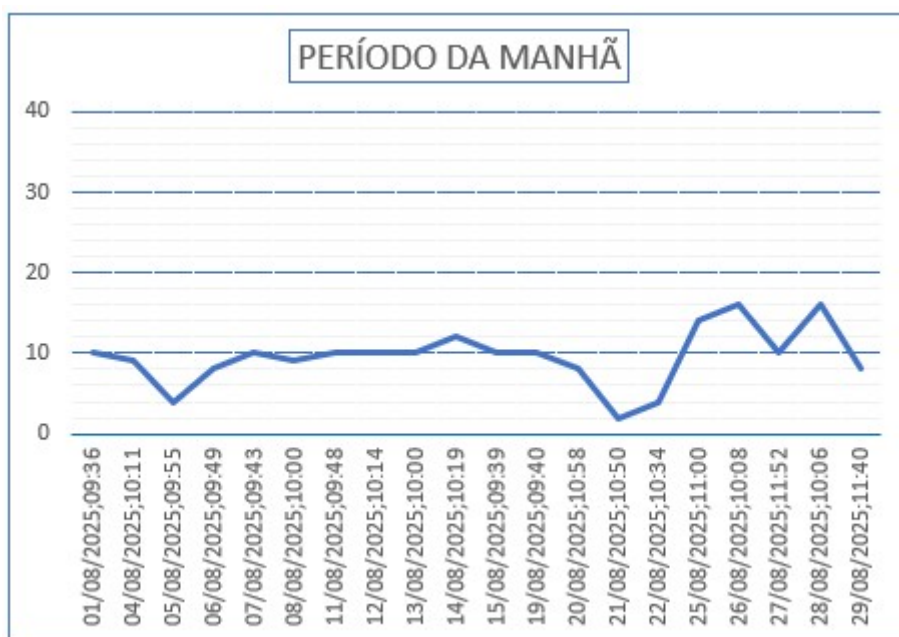


Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.

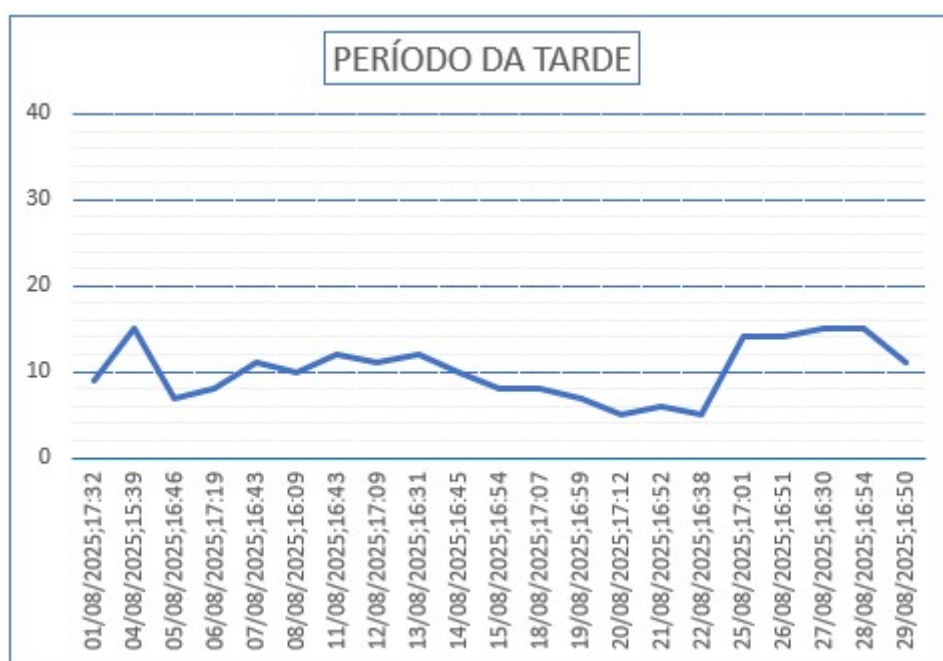


Gráfico 20 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.

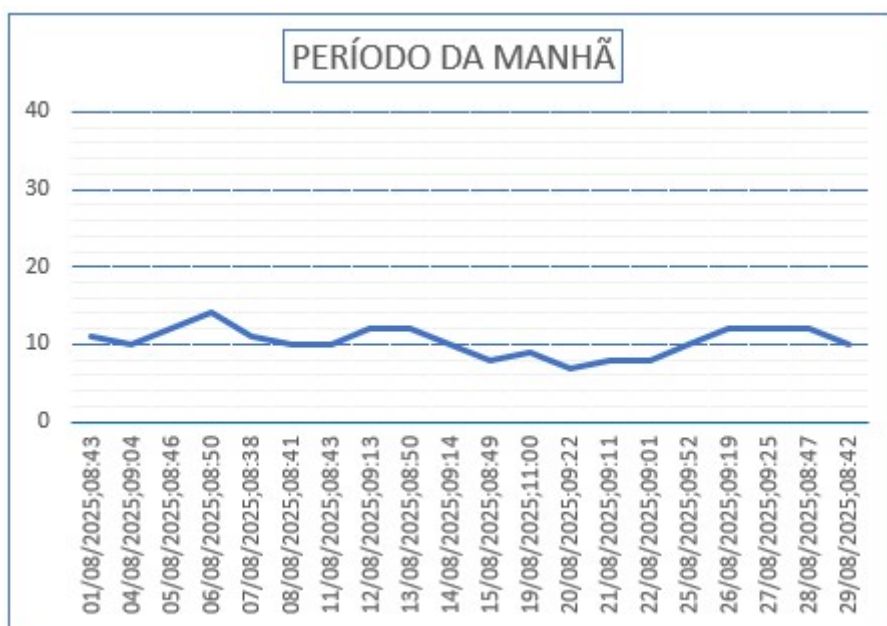


Gráfico 21 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.

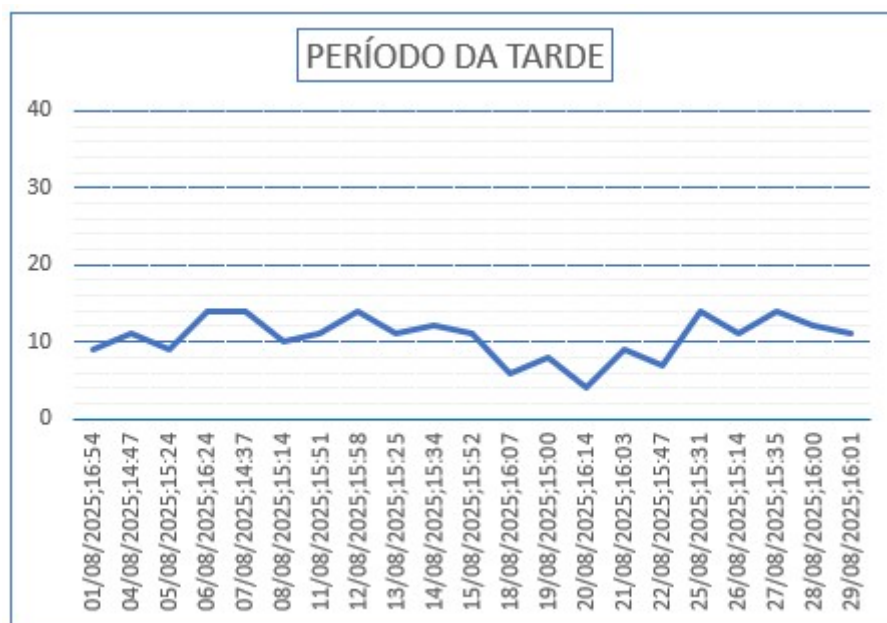


Gráfico 22 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 23 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 24 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 25 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.

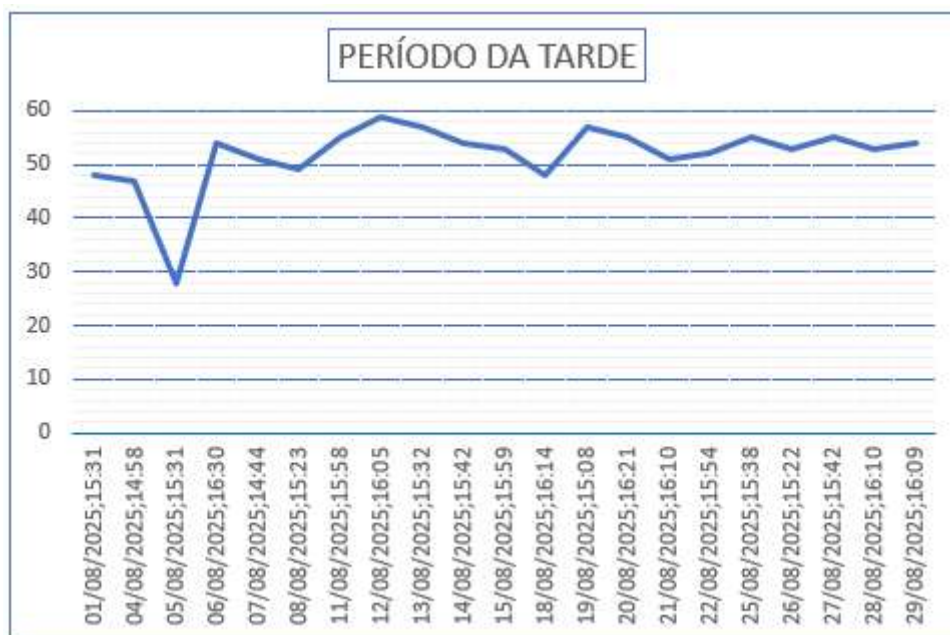


Gráfico 26 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprimindo as necessidades da população de uma comunidade.

É mister salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas no período de monitoramento estão com (51%) de conformidade e o restante divididos entre pressões abaixo de 10 e acima de 40 mca (49%) no período da manhã e, no período da tarde estão com (45%) de conformidades e o restante divididos entre pressões abaixo de 10 e acima de 40 mca (55%) no período da tarde, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:

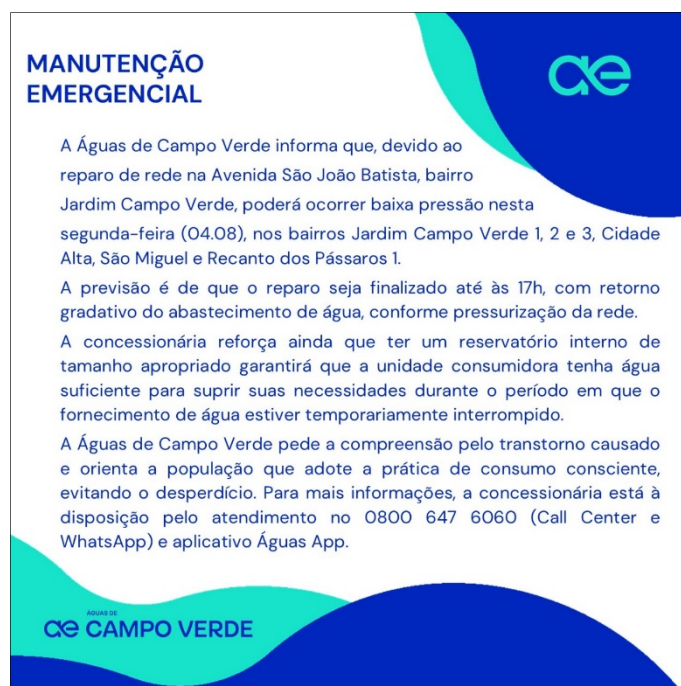


Imagem 02: Comunicado à população – 04/08/2025.



Imagem 03: Comunicado à população – 05/08/2025.

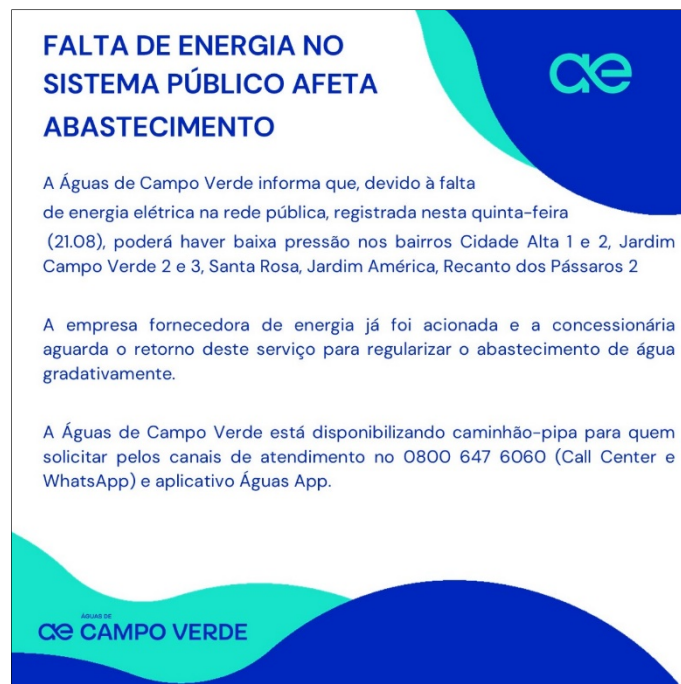


Imagem 04: Comunicado à população – 21/08/2025.

Águas de Campo Verde – Manutenção Emergencial


22/08/2025 Comunicados Comunicados Águas de Campo Verde

A Águas de Campo Verde informa que, devido ao reparo de um vazamento na rede de distribuição de água, ocasionado por obras de terceiros, na Avenida Cesar Lima, no Recanto dos Pássaros I, poderá ocorrer baixa pressão nesta sexta-feira (22.08), no bairro Recanto dos Pássaros I.

A previsão é de que o reparo seja finalizado até às 15:00h, com retorno gradativo do abastecimento de água. A Águas de Campo Verde pede a compreensão pelo transtorno causado e orienta a população que adote a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

Imagem 05: Comunicado à população – 22/08/2025.

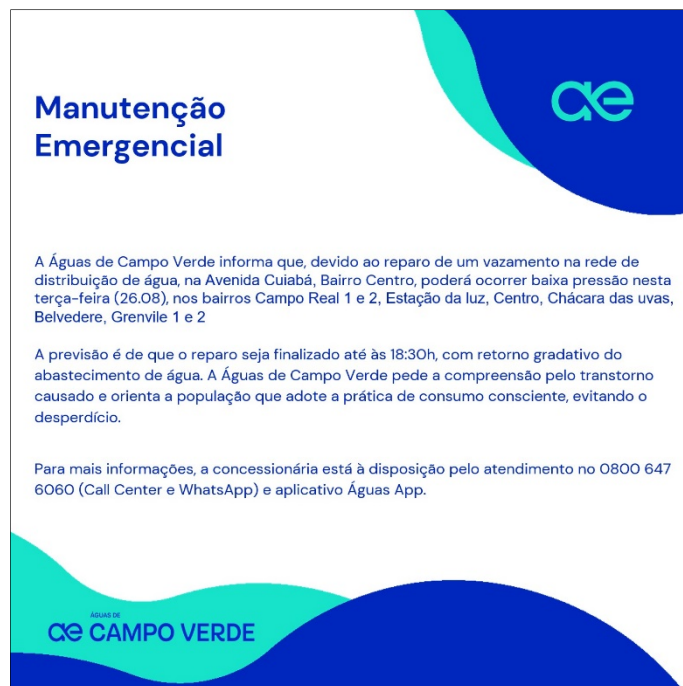

Manutenção Emergencial


A Águas de Campo Verde informa que, devido ao reparo de um vazamento na rede de distribuição de água, na Avenida Cuiabá, Bairro Centro, poderá ocorrer baixa pressão nesta terça-feira (26.08), nos bairros Campo Real 1 e 2, Estação da Luz, Centro, Chácara das Uvas, Belvedere, Grenville 1 e 2

A previsão é de que o reparo seja finalizado até às 18:30h, com retorno gradativo do abastecimento de água. A Águas de Campo Verde pede a compreensão pelo transtorno causado e orienta a população que adote a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

ÁGUAS DE
CE CAMPO VERDE

Imagem 05: Comunicado à população – 26/08/2025.

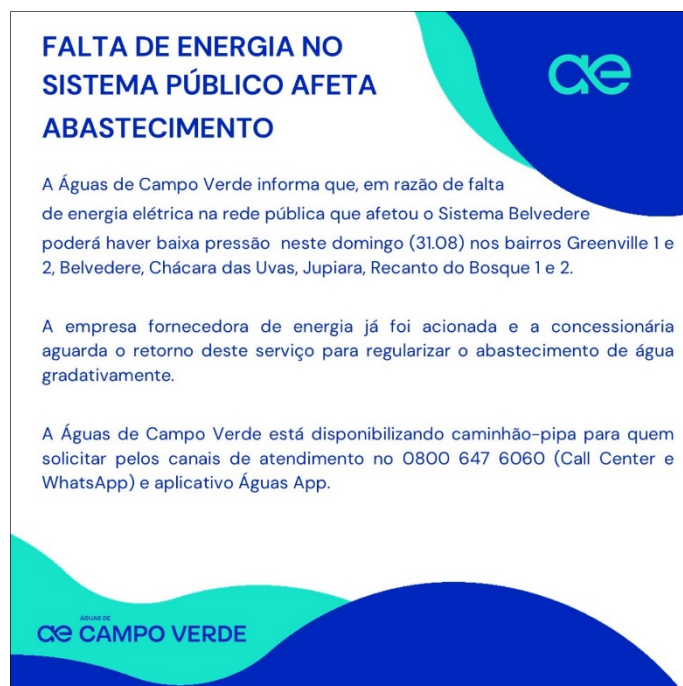

FALTA DE ENERGIA NO SISTEMA PÚBLICO AFETA ABASTECIMENTO

A Águas de Campo Verde informa que, em razão de falta de energia elétrica na rede pública que afetou o Sistema Belvedere poderá haver baixa pressão neste domingo (31.08) nos bairros Greenville 1 e 2, Belvedere, Chácara das Uvas, Jupiara, Recanto do Bosque 1 e 2.

A empresa fornecedora de energia já foi acionada e a concessionária aguarda o retorno deste serviço para regularizar o abastecimento de água gradativamente.

A Águas de Campo Verde está disponibilizando caminhão-pipa para quem solicitar pelos canais de atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

ÁGUAS DE
CE CAMPO VERDE

Imagem 06: Comunicado à população – 31/08/2025.

7.2. Endereços dos pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: CAMPO VERDE			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	BAIRRO	ENDEREÇO	HD
PCP 01	BURITIS	RUA OLÍMPIO JULIO BALKEN, 87	Y15S667135
PCP 02	VALE DO SOL	RUA JUÍNA, 657	Y23SG2065668
PCP 03	GREENVILLE	RUA K, 1289	Y16S442321
PCP 04	JUPIARA	RUA FLECHA, 692	Y17T064068
PCP 05	SÃO LOURENÇO	RUA ACRE, 298	Y22G190762
PCP 06	CIDADE ALTA	AV. SÃO CRISTOVÃO, 630	Y22G974417
PCP 07	SANTA ROSA	RUA DEIVIDI HIROYUKI KAZAMA, 622	Y17S478136
PCP 08	CENTRO	AV. PORTO ALEGRE, 375	Y16S442455
PCP 09	CIDADE ALTA 2	RUA ANDORINHA, 782	Y17T061721
PCP 10	CENTRO	RUA SÃO SALVADOR, 1.500	Y15S560659
PCP 11	GREENVILLE 2	RUA M2, S/N	Y21S198988
PCP 12	VALE DO SOL	RUA BLUMENAU, 1858	Y23SG2066775



Imagem 07– Distribuição dos PCP's em Campo Verde.

**GLAUBER APARECIDO
ALVES**
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00"

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Município - Pedra Preta - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Rithieli Araújo Souza - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Coordenadora Técnica Especial.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo / Pós graduação em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.

AGOSTO / 2025

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Pedra Preta.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 08 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 01 e 29 de agosto de 2025, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitorados 180 (cento e oitenta) medições de pressão, registradas no período da manhã e 184 (cento e oitenta e quatro) medições de pressão, registradas no período da tarde; resumidamente no quadro 01 e 02 a seguir:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - AGOSTO/2025		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	8	4
Pressão entre 0 e 10 mca	55	31
Pressão entre 10 e 40 mca	107	59
Pressão maior que 40 mca	10	6
Total monitorado	180	100

Quadro 01 – Descrição das pressões no período monitorado.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - AGOSTO/2025		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	10	5
Pressão entre 0 e 10 mca	49	27
Pressão entre 10 e 40 mca	114	62
Pressão maior que 40 mca	11	6
Total monitorado	184	100

Quadro 02 – Descrição das pressões no período monitorado.

4.1. Representação gráfica das pressões monitoradas

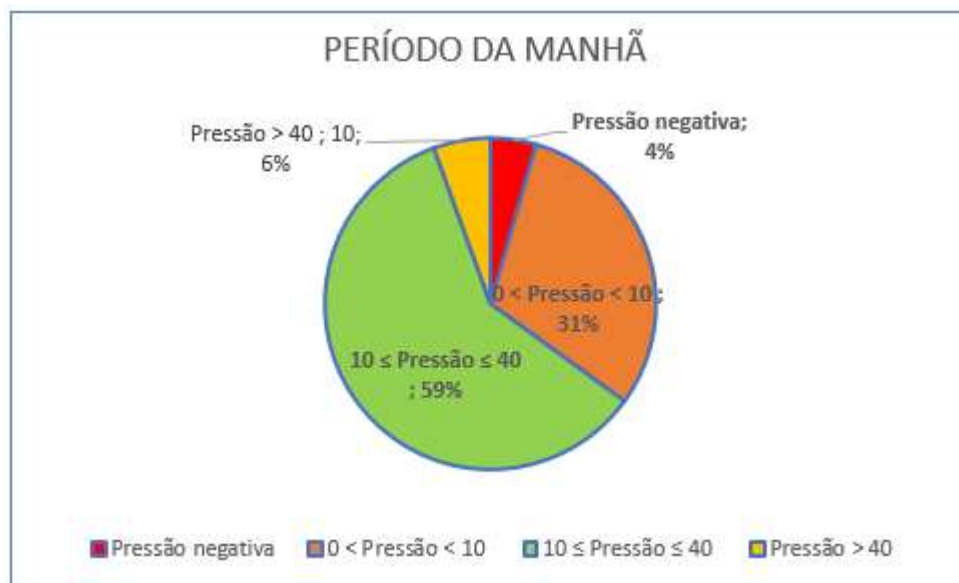


Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.

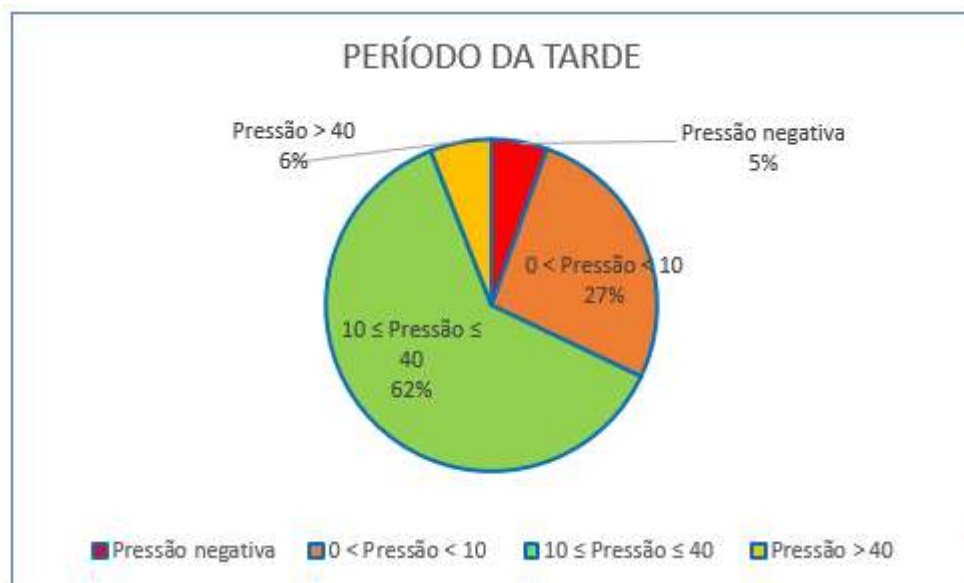


Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de agosto/2025.



Gráfico 03 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.

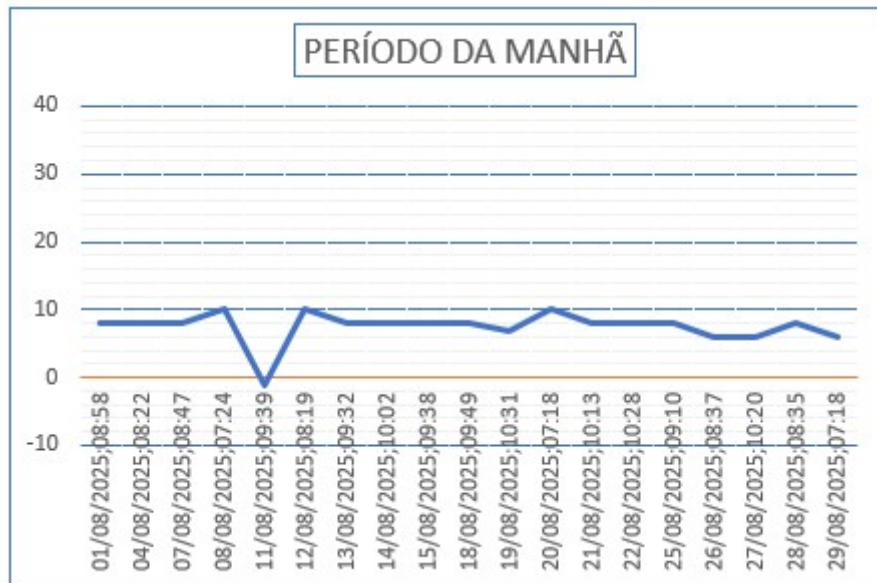


Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.

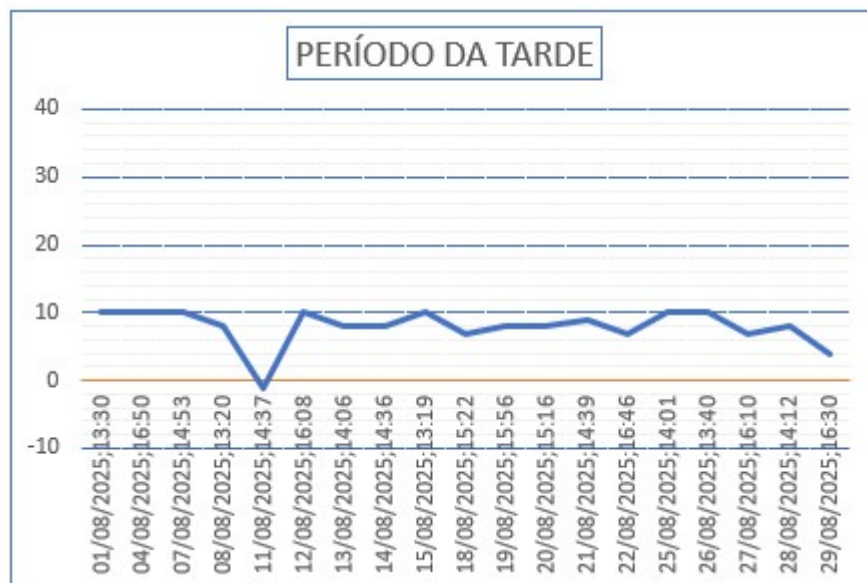


Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.

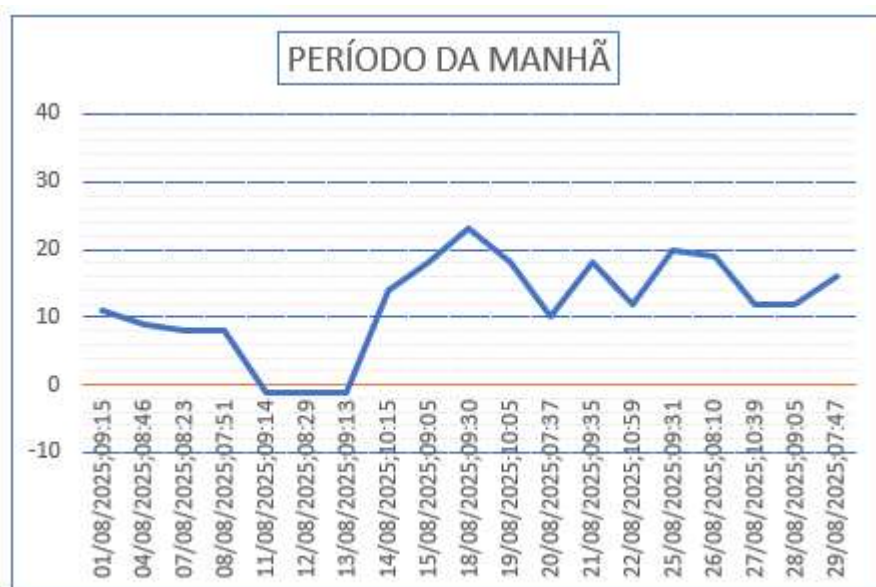


Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 10 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.

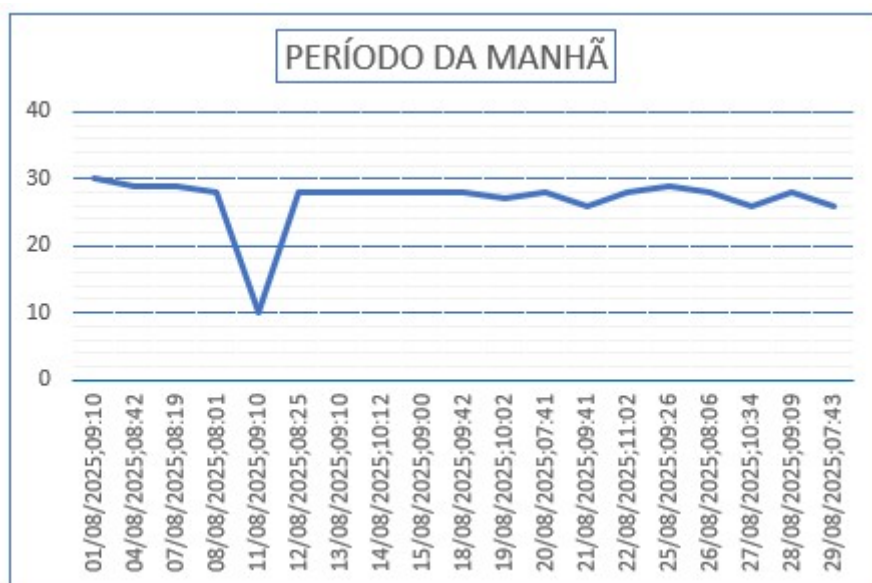


Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.

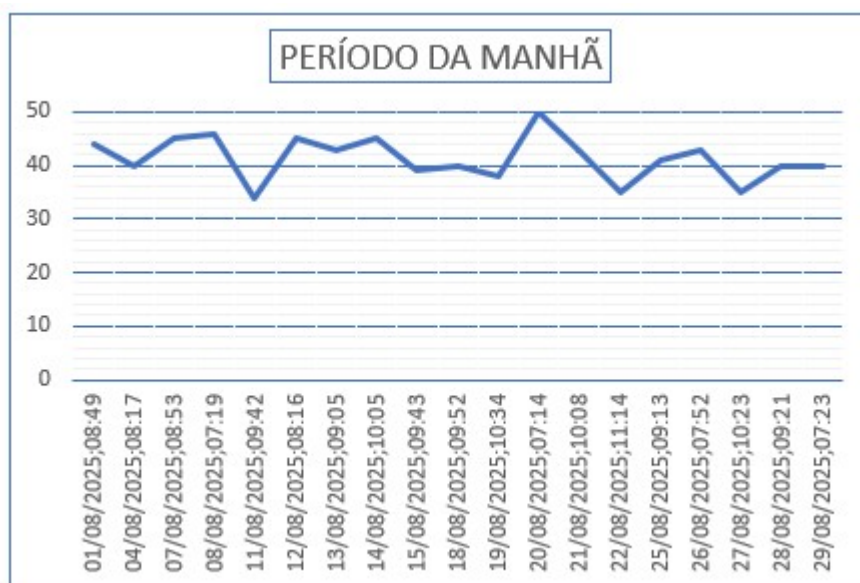


Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.

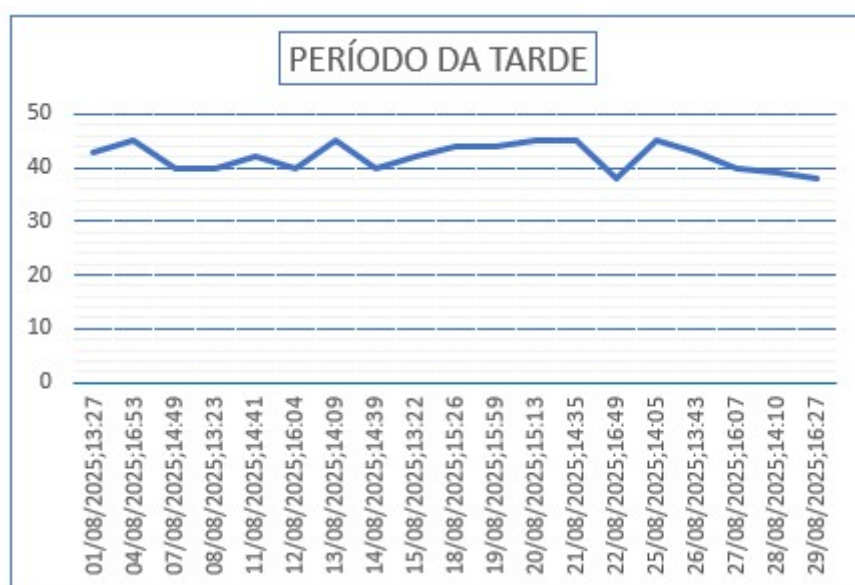


Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.

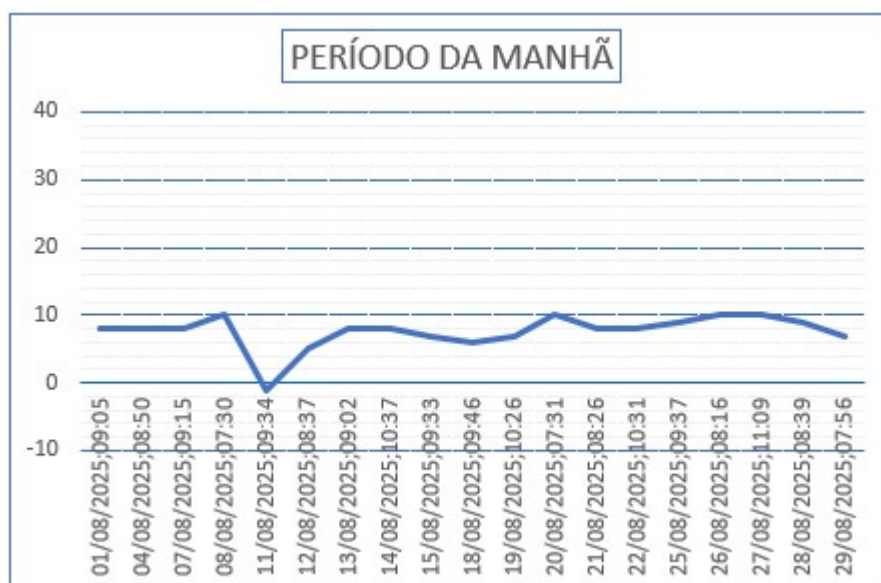


Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.

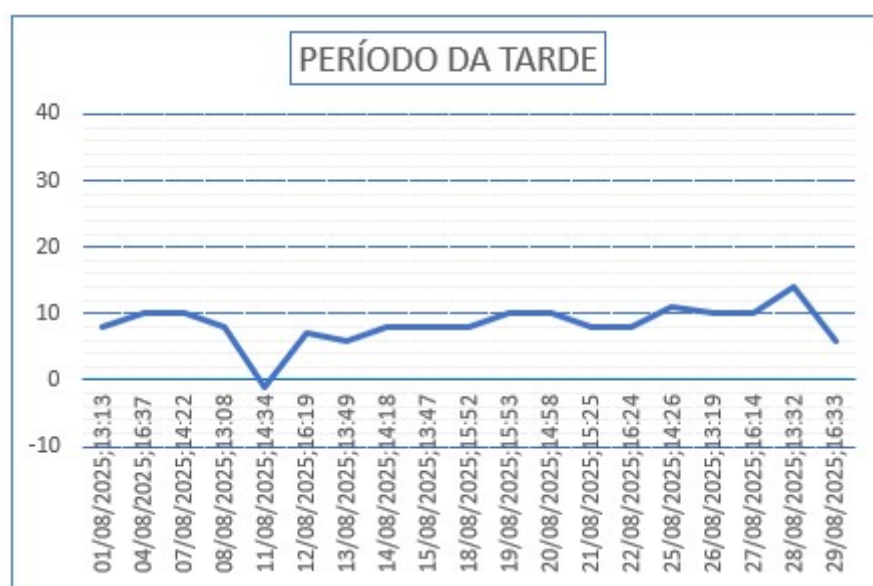


Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprimindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas no período de monitoramento estão com (59%) de conformidade e o restante divididos entre pressões abaixo de 10 e acima de 40 mca (41%) no período da manhã e, no período da tarde estão com (62%) de conformidades e o restante divididos entre pressões abaixo de 10 e acima de 40 mca (38%) no período da tarde, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:

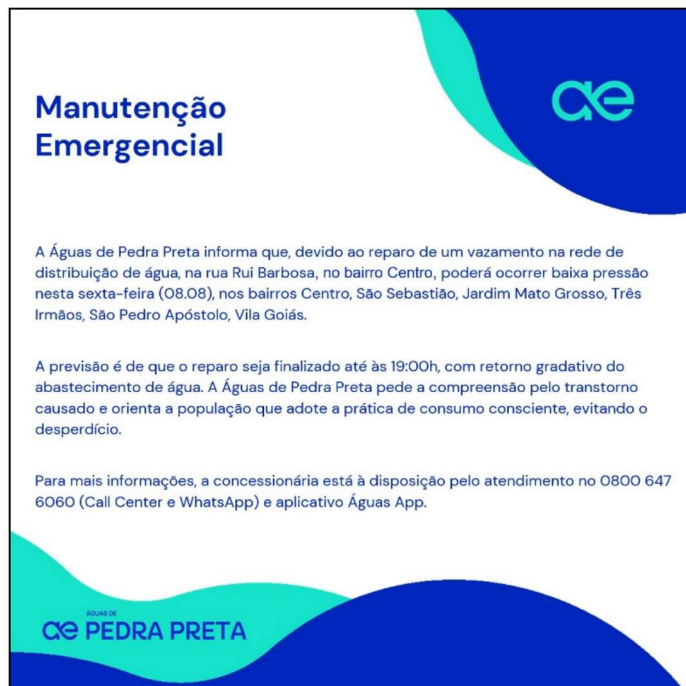


Imagem 02: Comunicado à população – 08/08/2025.

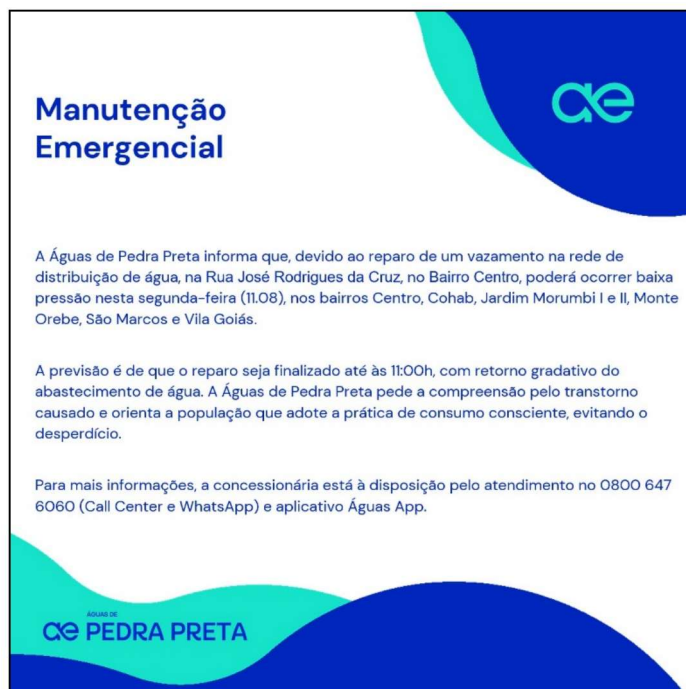


Imagem 03: Comunicado à população – 11/08/2025.

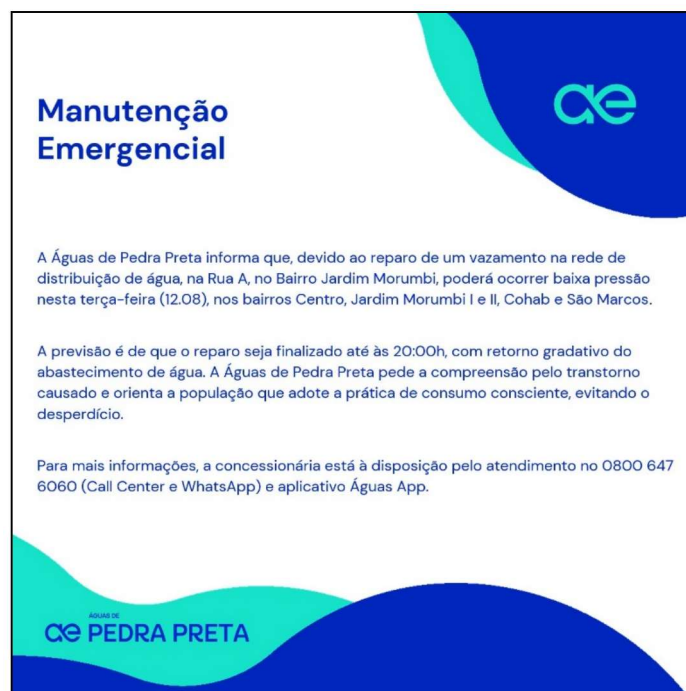


Imagem 04: Comunicado à população – 12/08/2025.

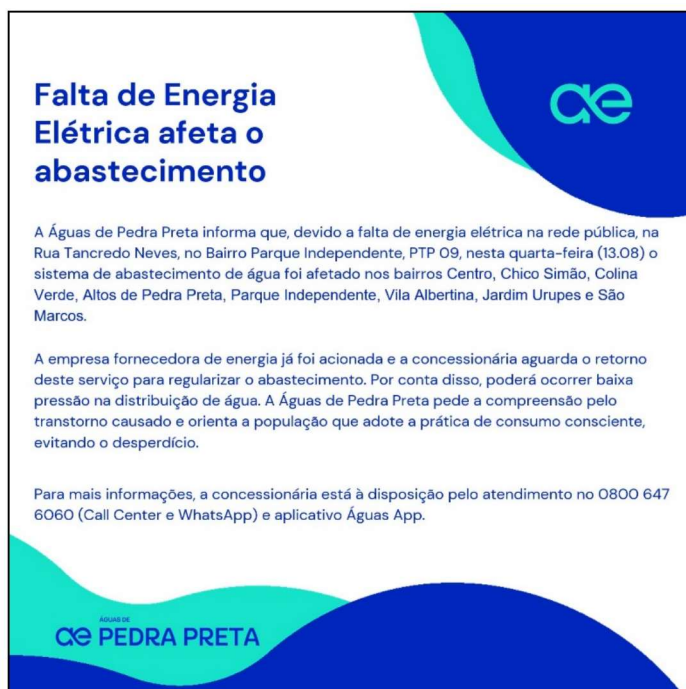


Imagem 05: Comunicado à população – 13/08/2025.

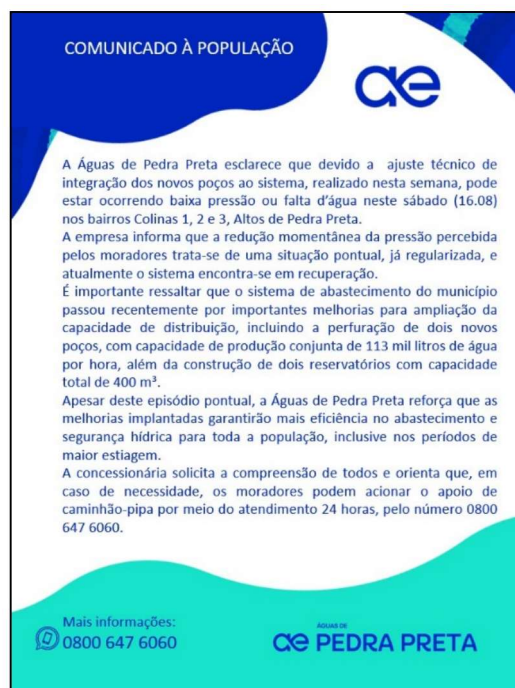


Imagem 06: Comunicado à população – 16/08/2025.


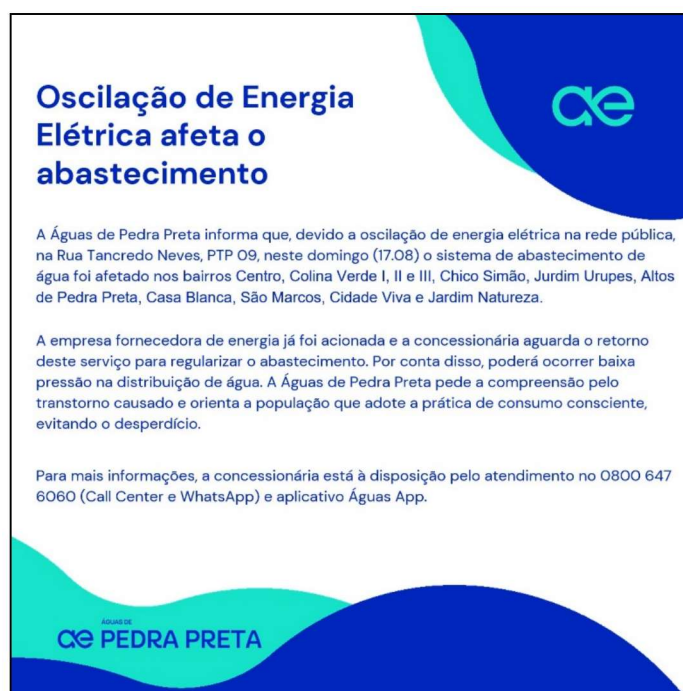


Imagem 07: Comunicado à população – 17/08/2025.

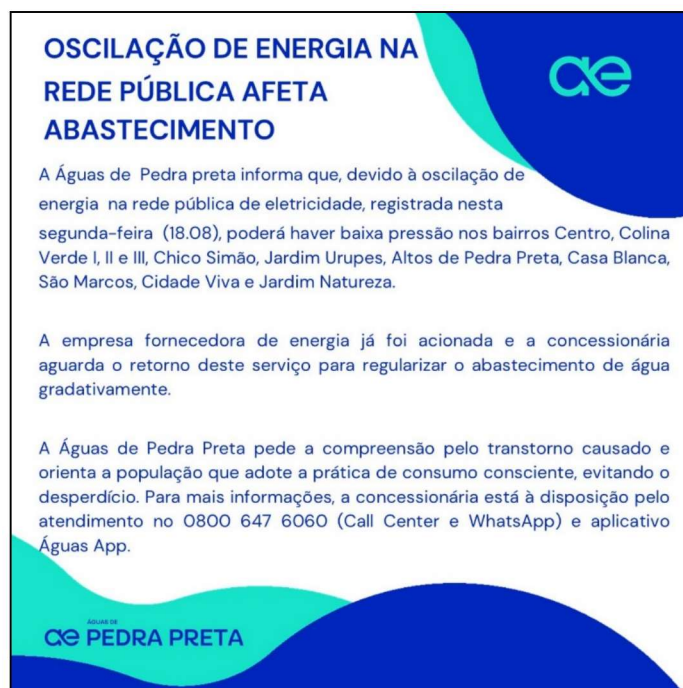

OSCILAÇÃO DE ENERGIA NA REDE PÚBLICA AFETA ABASTECIMENTO


A Águas de Pedra Preta informa que, devido à oscilação de energia na rede pública de eletricidade, registrada nesta segunda-feira (18.08), poderá haver baixa pressão nos bairros Centro, Colina Verde I, II e III, Chico Simão, Jardim Urupes, Altos de Pedra Preta, Casa Blanca, São Marcos, Cidade Viva e Jardim Natureza.

A empresa fornecedora de energia já foi acionada e a concessionária aguarda o retorno deste serviço para regularizar o abastecimento de água gradativamente.

A Águas de Pedra Preta pede a compreensão pelo transtorno causado e orienta a população que adote a prática de consumo consciente, evitando o desperdício. Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

ÁGUAS DE
CE PEDRA PRETA

Imagem 08: Comunicado à população – 18/08/2025.

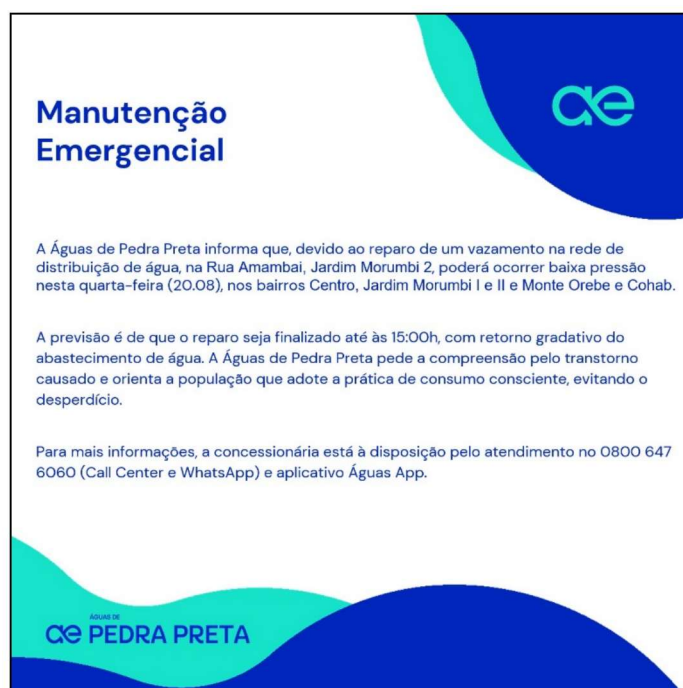

Manutenção Emergencial

A Águas de Pedra Preta informa que, devido ao reparo de um vazamento na rede de distribuição de água, na Rua Amambai, Jardim Morumbi 2, poderá ocorrer baixa pressão nesta quarta-feira (20.08), nos bairros Centro, Jardim Morumbi I e II e Monte Orebe e Cohab.

A previsão é de que o reparo seja finalizado até às 15:00h, com retorno gradativo do abastecimento de água. A Águas de Pedra Preta pede a compreensão pelo transtorno causado e orienta a população que adote a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

ÁGUAS DE
CE PEDRA PRETA

Imagem 09: Comunicado à população – 20/08/2025.

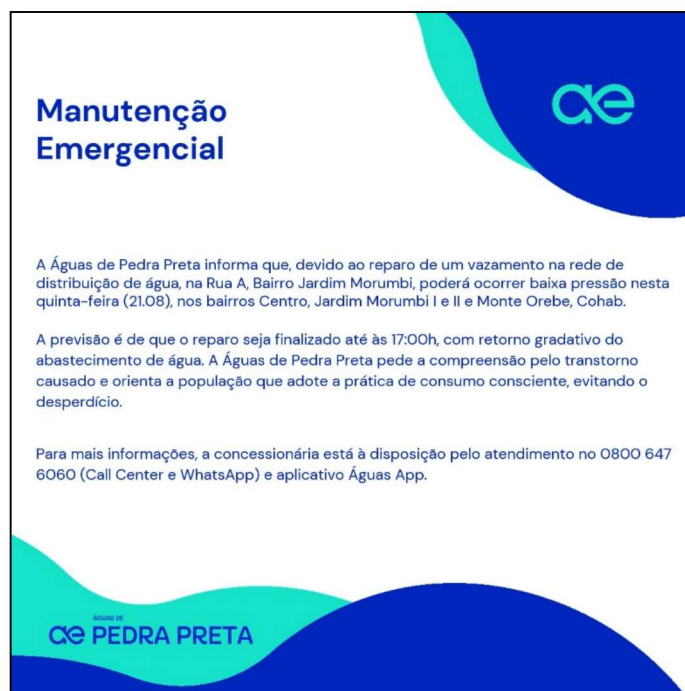


Imagem 10: Comunicado à população – 21/08/2025.

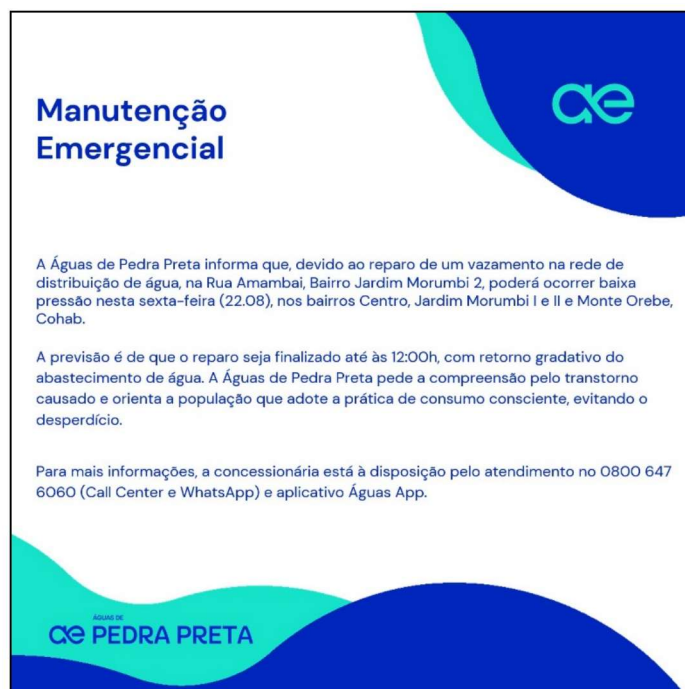


Imagem 11: Comunicado à população – 22/08/2025.

Águas de Pedra Preta – Oscilação de energia elétrica compromete o abastecimento

23/08/2025

Comunicados

Comunicados Águas de Pedra Preta

A Águas de Pedra Preta informa que, devido à oscilação de energia elétrica da rede pública, registrada neste sábado (23.08) no Poço Tubular Profundo (PTP-9) da Rua Tancredo Neves, poderá haver baixa pressão de água nos bairros Centro, Colina Verde I, II e III, Chico Simão, Jardim Urupes, Altos de Pedra Preta, São Marcos, Cidade Viva e Jardim Natureza.

A empresa fornecedora de energia já foi acionada e a concessionária aguarda o retorno deste serviço para regularizar o abastecimento de água gradativamente.

A Águas de Pedra Preta pede a compreensão pelo transtorno causado e orienta a população que adote a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

Imagem 12: Comunicado à população – 23/08/2025.

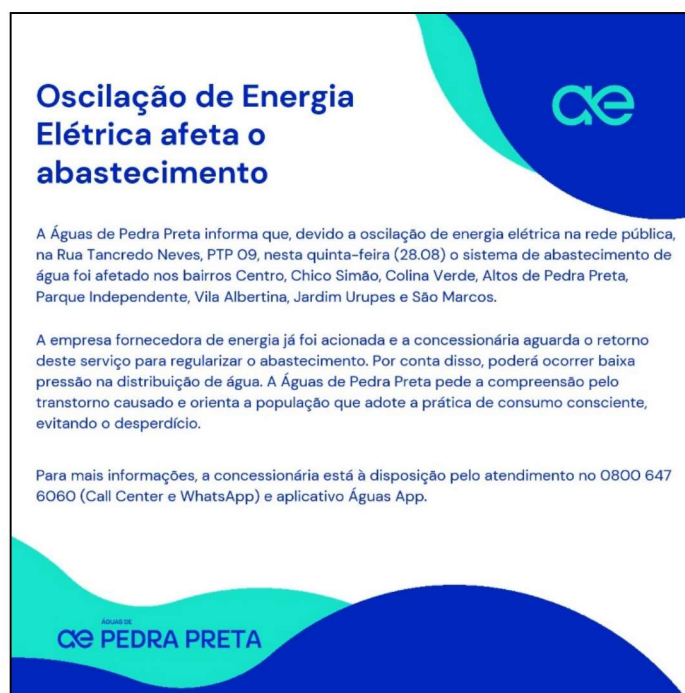


Imagem 13: Comunicado à população – 28/08/2025.

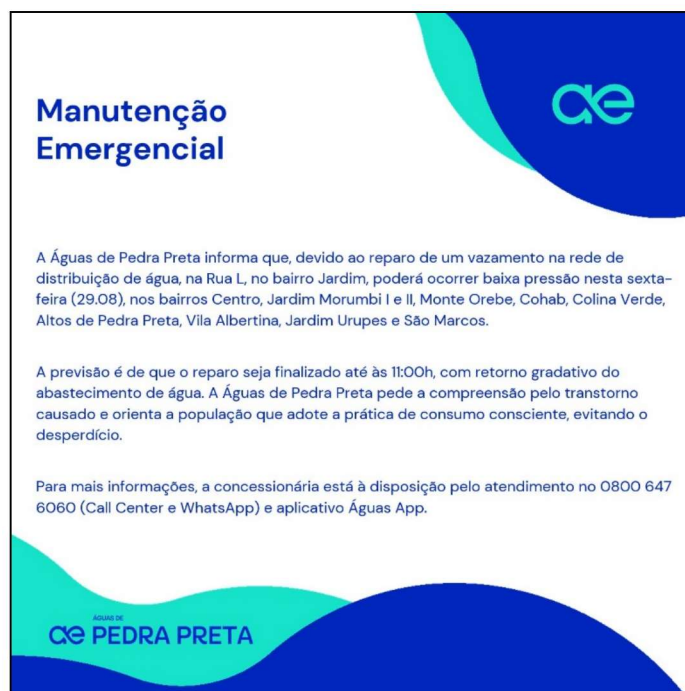


Imagem 14: Comunicado à população – 29/08/2025.



Imagem 15: Comunicado à população – 30/08/2025.

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA			
PONTO CONTROLE DE PRESSÃO - PCP	BAIRRO	ENDEREÇO	HD
PCP 01	URUPÊS (MINI - ESTADIO)	Rua Salvador s/n	Y15S366528
PCP 02	TRÊS IRMÃOS	Rua 7 de setembro s/n	Y17S367266
PCP 03	MORUMBI	Rua A	Y17S341792
PCP 04	COAB	Rua H quadra 14 , lote 14	Y15S366524
PCP 05	CENTRO	Rua Porto Mortinho, n° 20	Y18S334505
PCP 06	SÃO SEBASTIÃO	Rua Natal Lopes n° 93	Y15S480359
PCP 07	SÃO MARCOS II	Rua judiciario n° 18	3A10LT9684
PCP 08	CENTRO	Rua Tiradentes, n° 499	Y15S399912



Imagem 16 – Distribuição dos PCP's em Pedra Preta/MT.

**GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153**

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Município - Primavera do Leste - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF:

- Matheus Barchet Wiethan - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Coordenadora Técnica Especial
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo / Pós graduação em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.

AGOSTO / 2025

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Primavera do Leste.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 24 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 01 e 29 de agosto de 2025, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitorados 504 (quinhentos e quatro) medições de pressão, registradas no período da manhã e 504 (quinhentos e quatro) medições de pressão, registradas no período da tarde. Resumidamente no quadro 01 e 02 a seguir:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - AGOSTO/2025		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	7	1
Pressão entre 0 e 09 mca	40	8
Pressão entre 10 e 40 mca	438	87
Pressão maior que 40 mca	19	4
Total monitorado	504	100

Quadro 01 – Descrição das pressões no período monitorado.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - AGOSTO/2025		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	1	0
Pressão entre 0 e 09 mca	42	8
Pressão entre 10 e 40 mca	441	88
Pressão maior que 40 mca	20	4
Total monitorado	504	100

Quadro 02 – Descrição das pressões no período monitorado.

4.1. Representação gráfica das pressões monitoradas

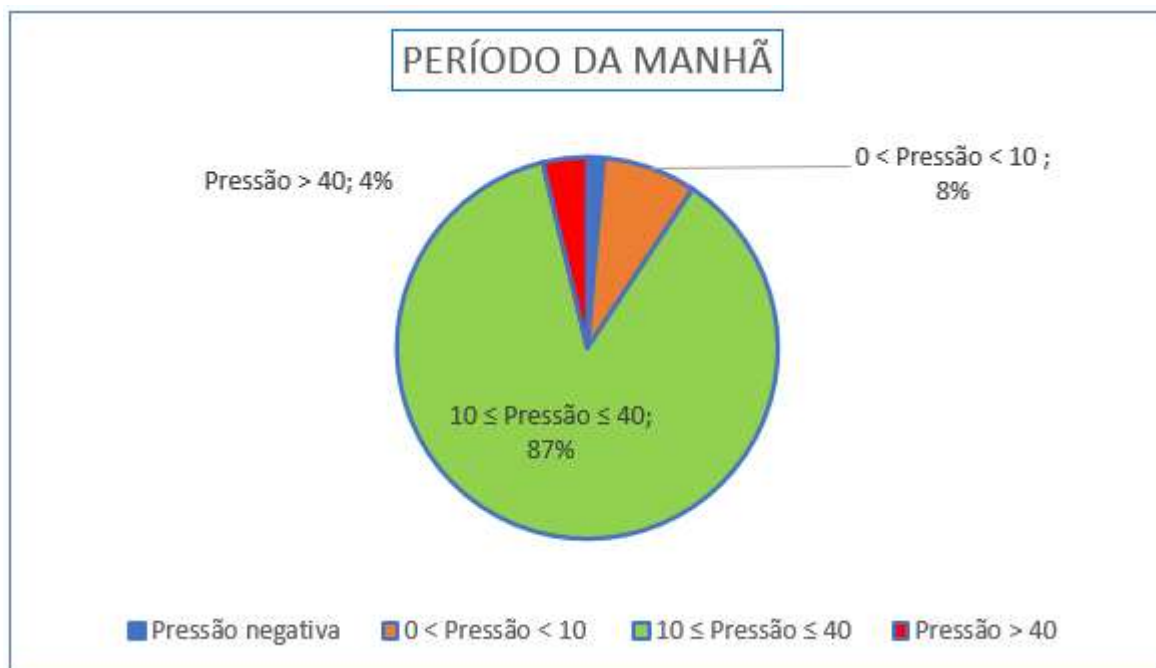


Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão período da manhã.

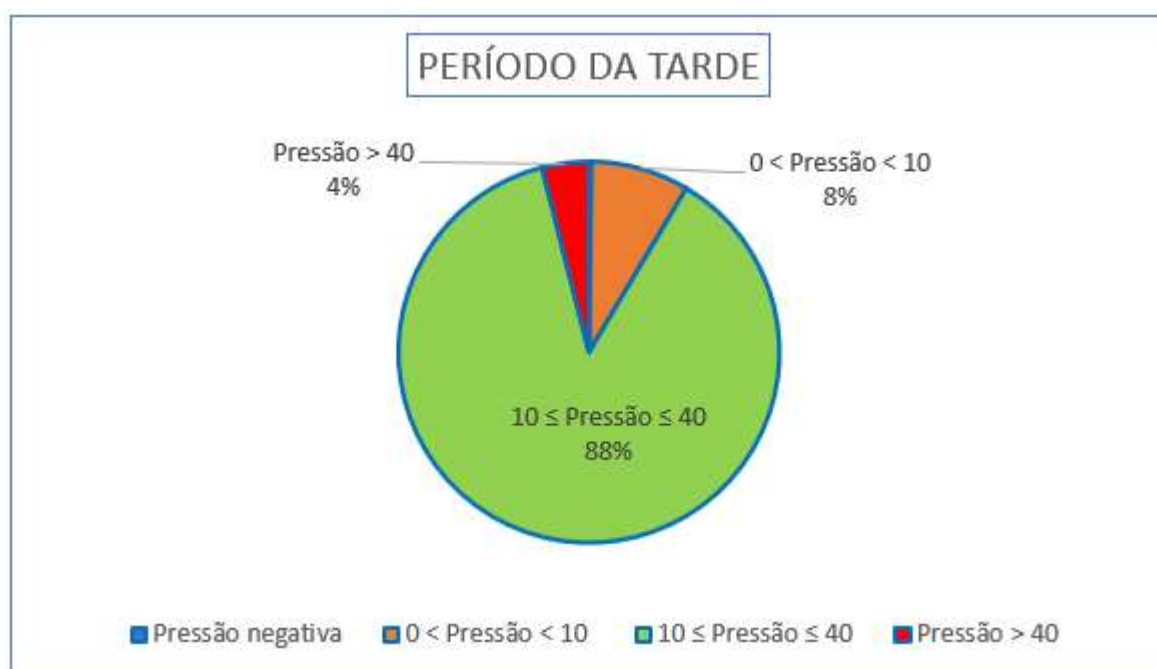


Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão período da tarde.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de agosto/2025.

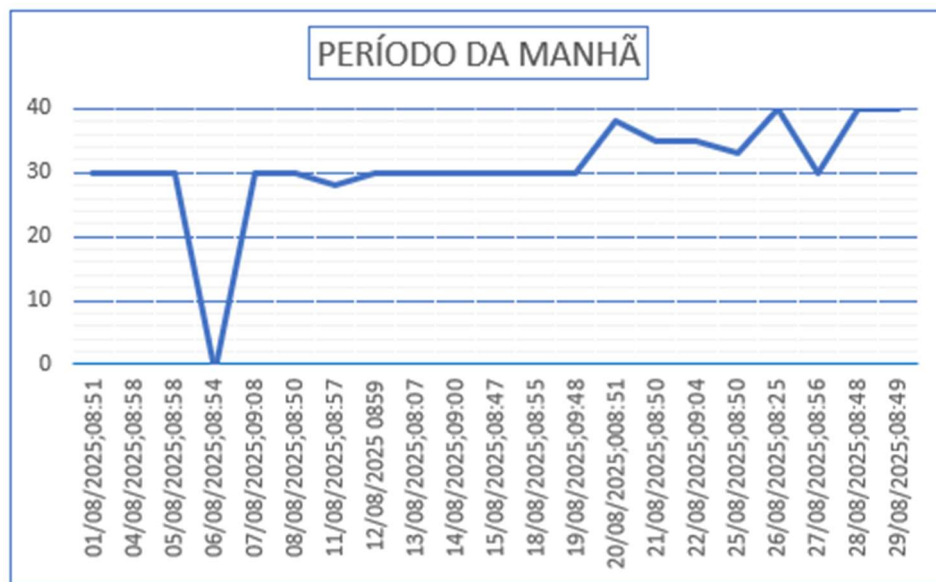


Gráfico 03 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.

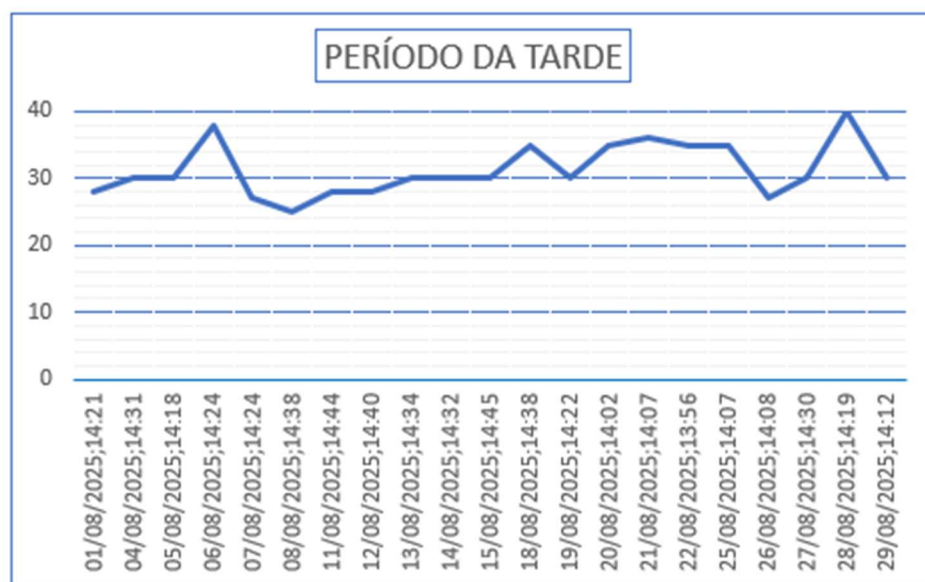


Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.

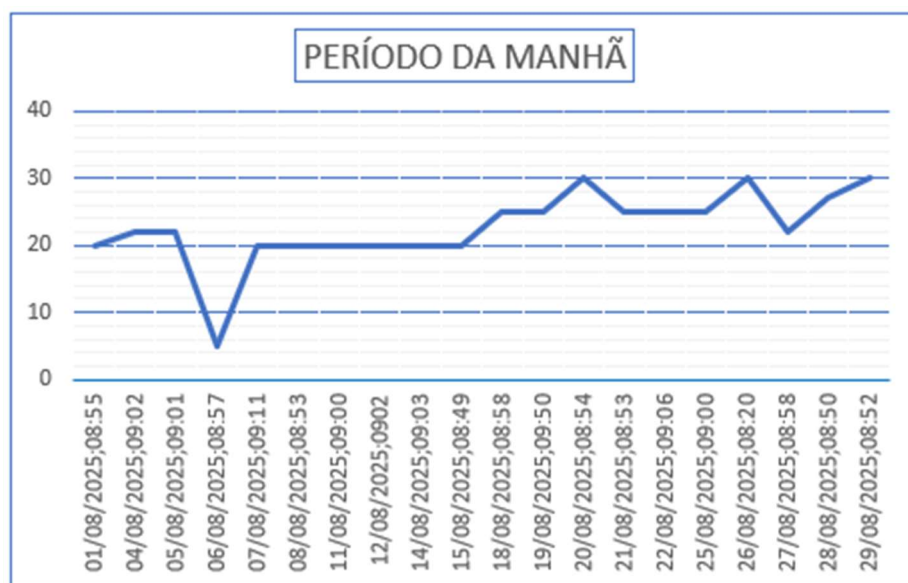


Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.

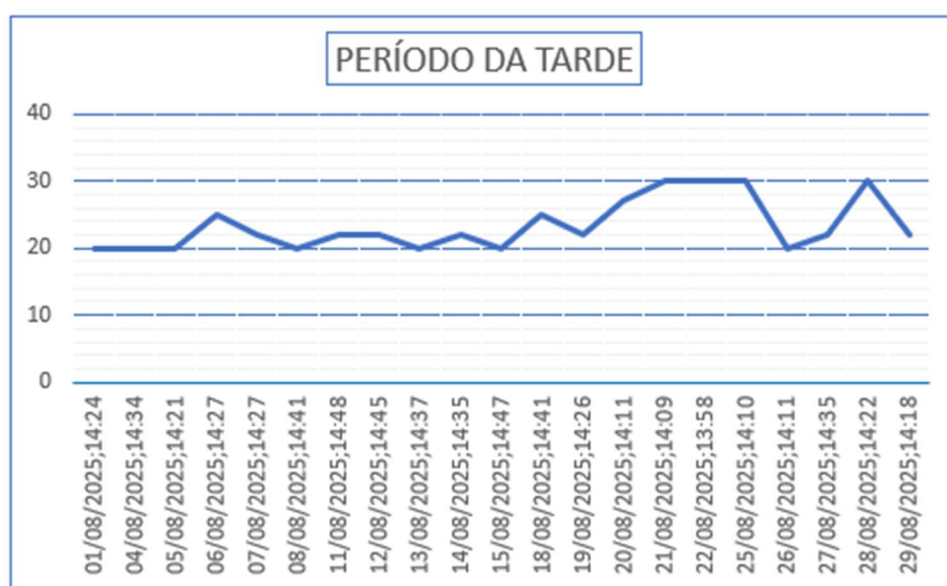


Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.

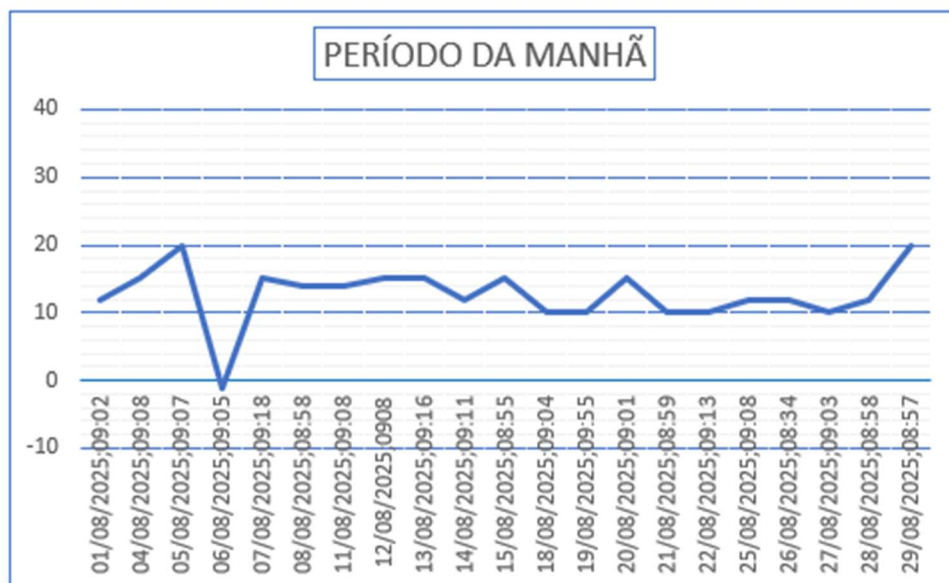


Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.

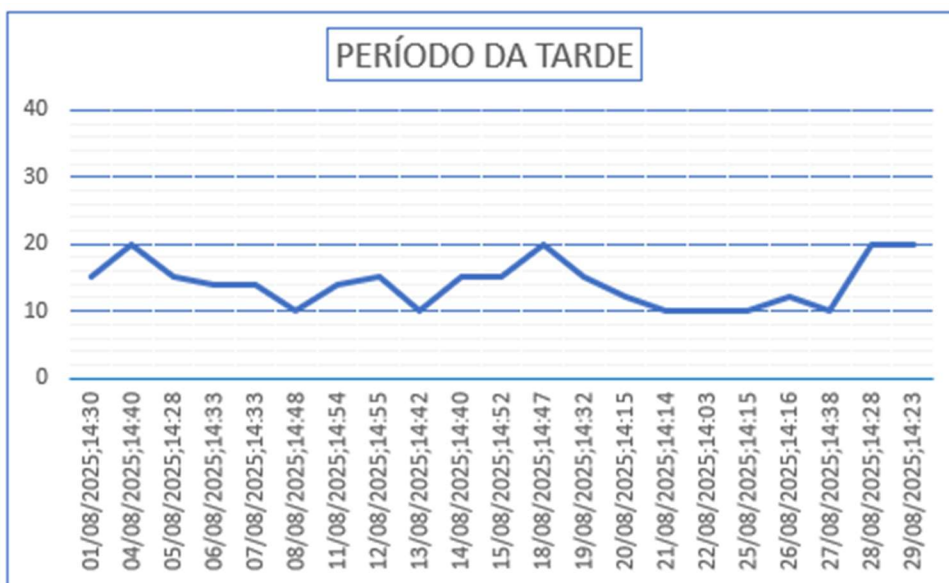


Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.

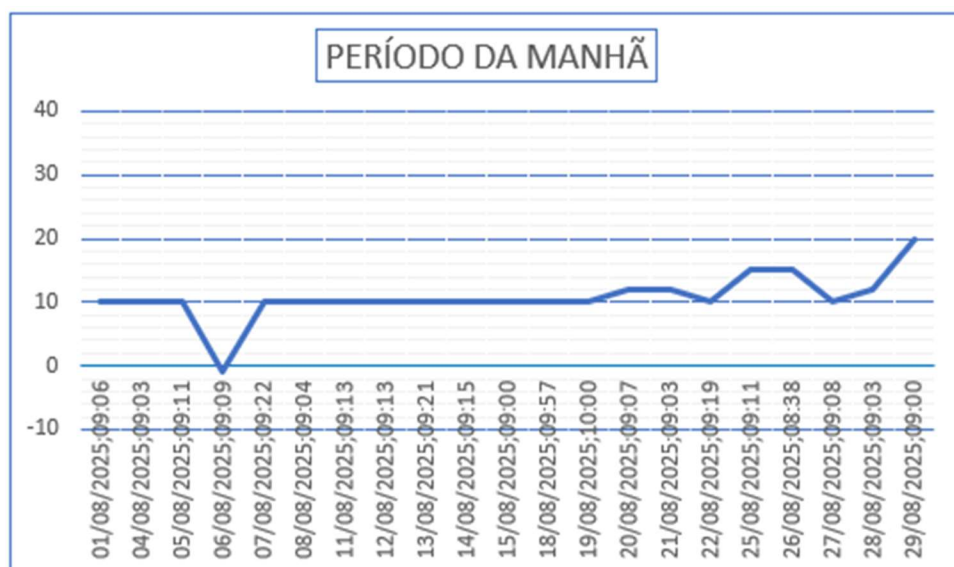


Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.

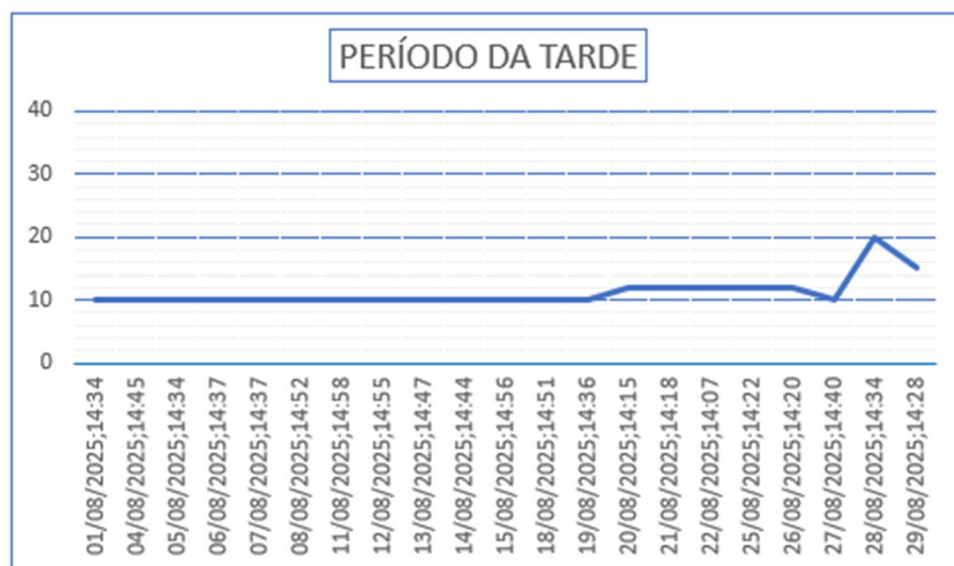


Gráfico 10 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.

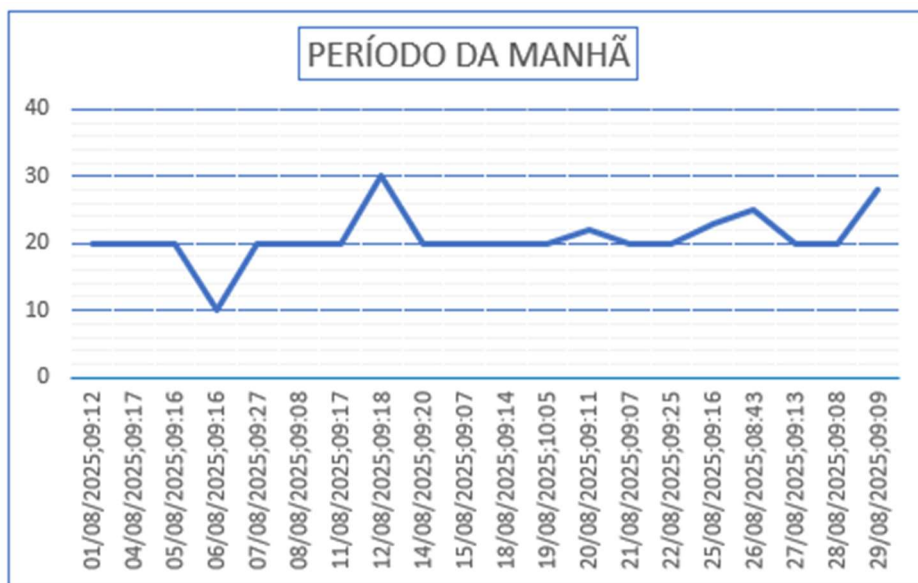


Gráfico 11 – Monitoramento de Pressão do PCP 05.

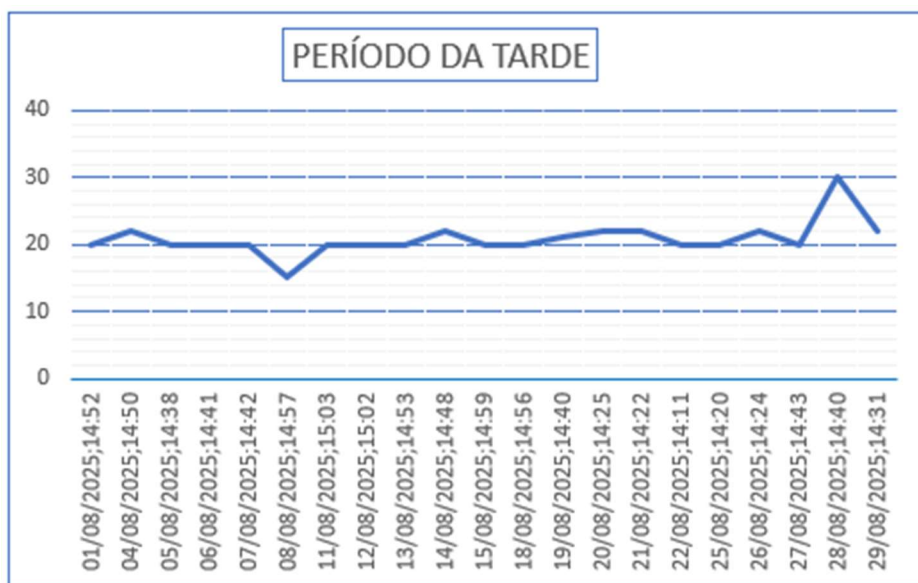


Gráfico 12 – Monitoramento de Pressão do PCP 05.

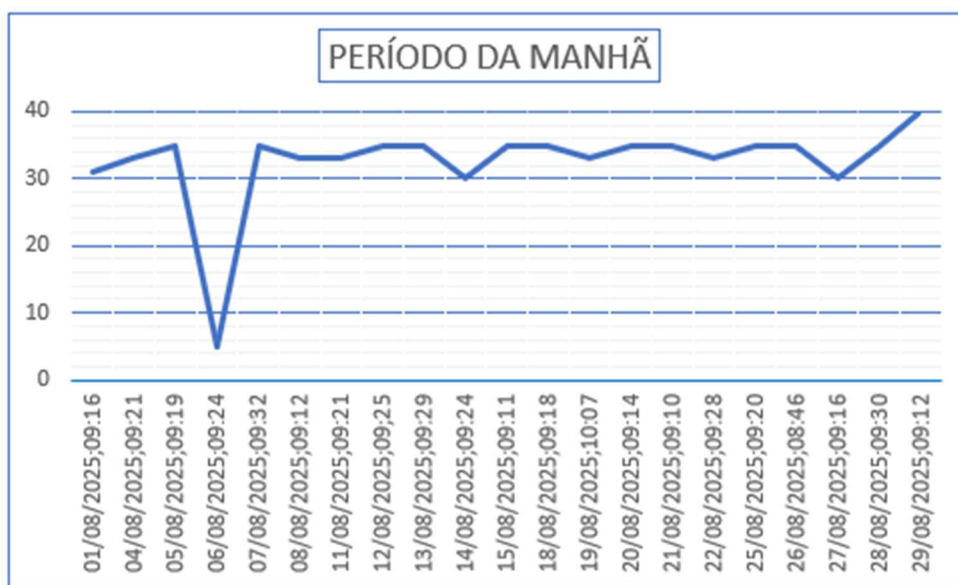


Gráfico 13 – Monitoramento de Pressão do PCP 06.

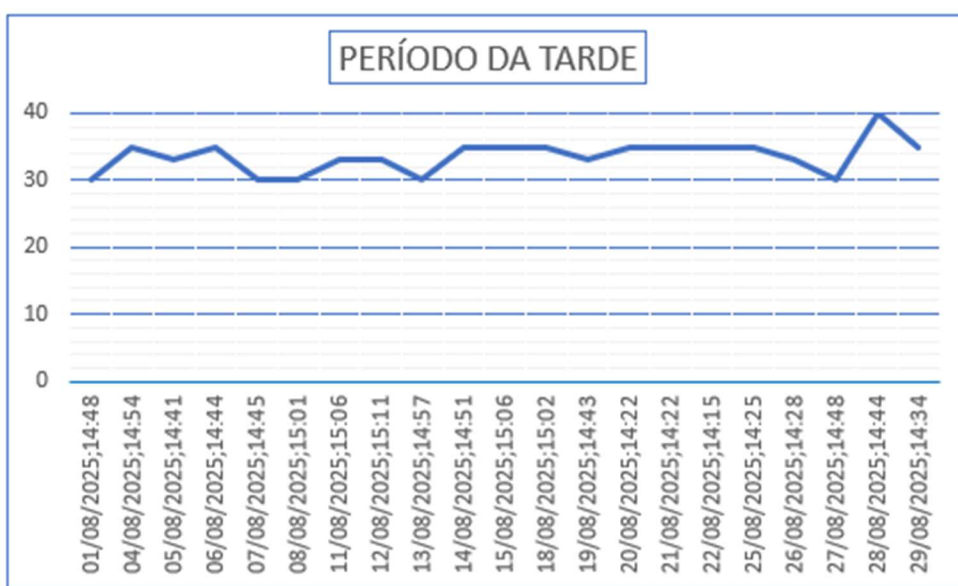


Gráfico 14 – Monitoramento de Pressão do PCP 06.

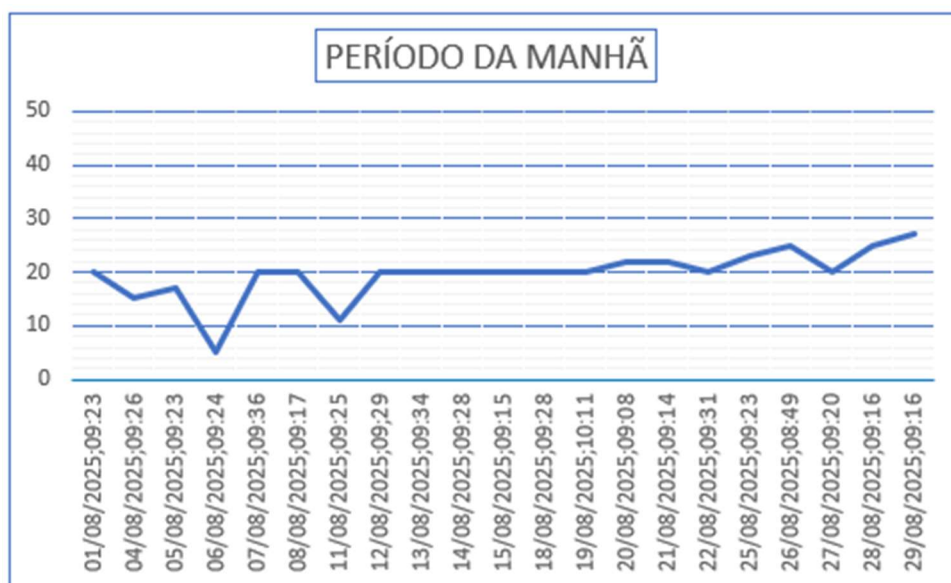


Gráfico 15 – Monitoramento de Pressão do PCP 07.

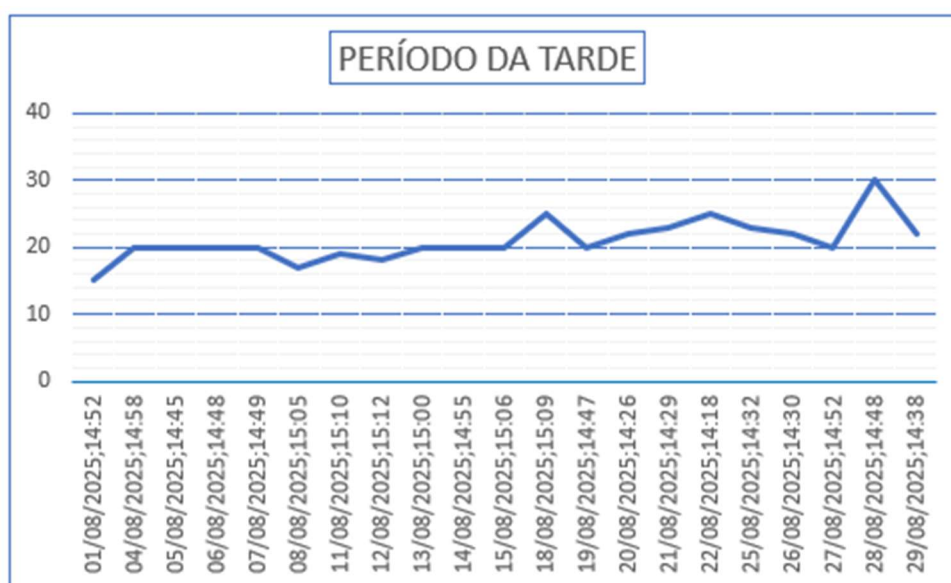


Gráfico 16 – Monitoramento de Pressão do PCP 07.

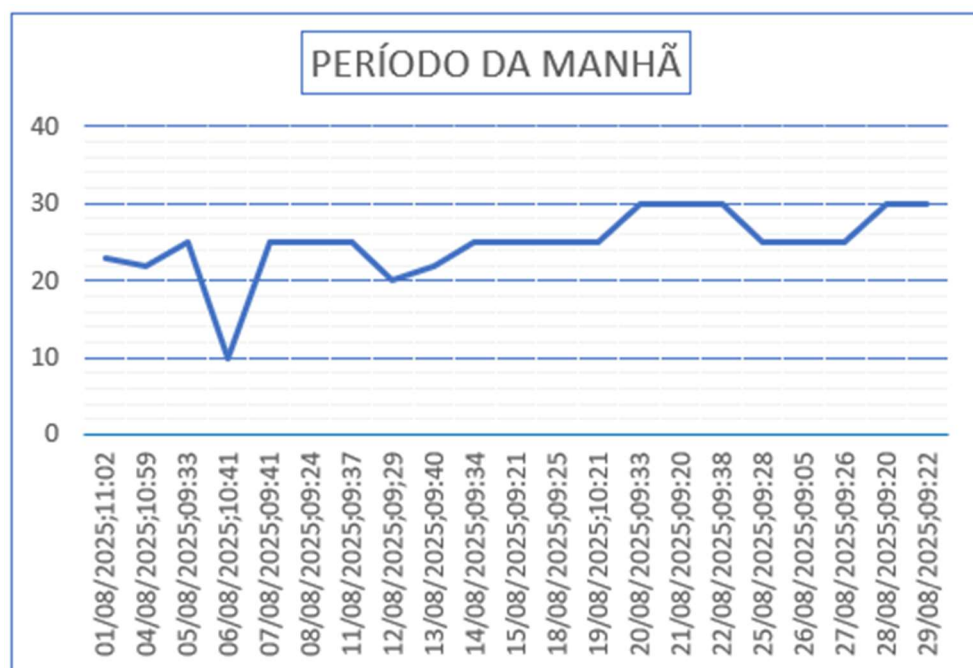


Gráfico 17 – Monitoramento de Pressão do PCP 08.

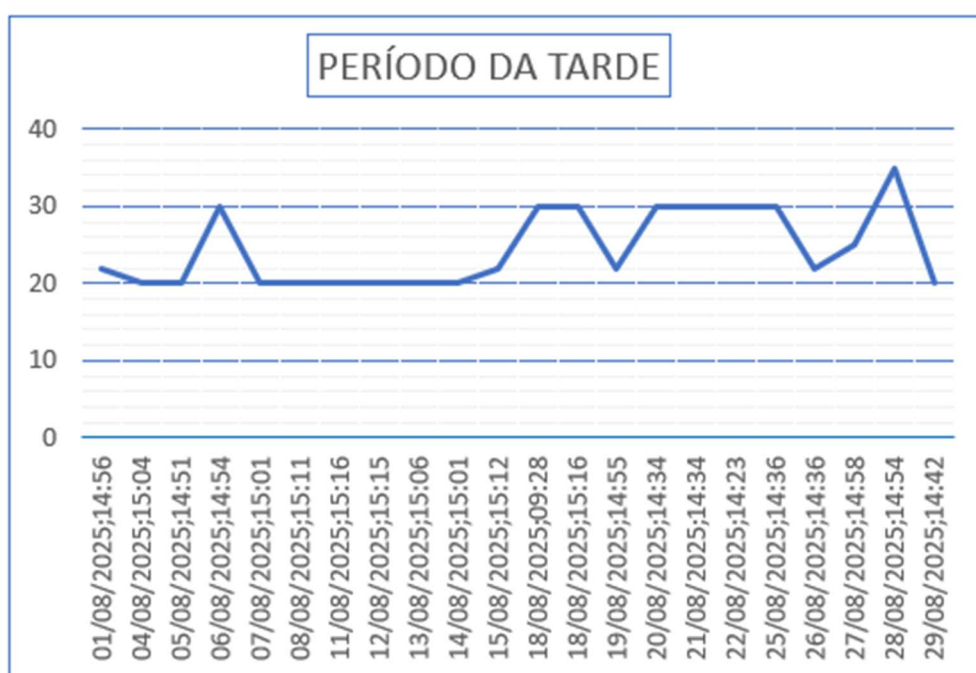


Gráfico 18 – Monitoramento de Pressão do PCP 08.

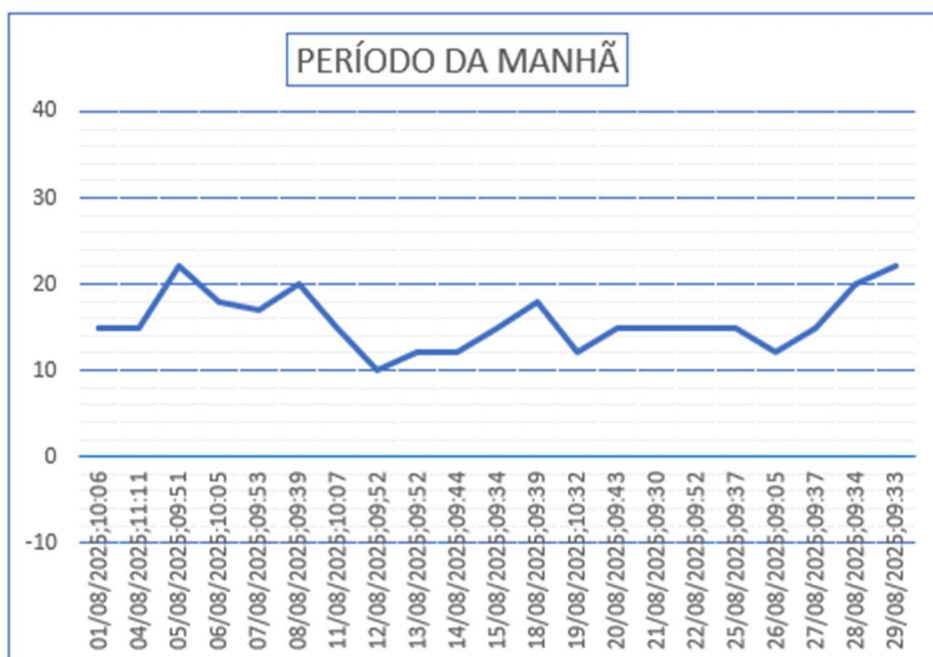


Gráfico 19 – Monitoramento de Pressão do PCP 09.

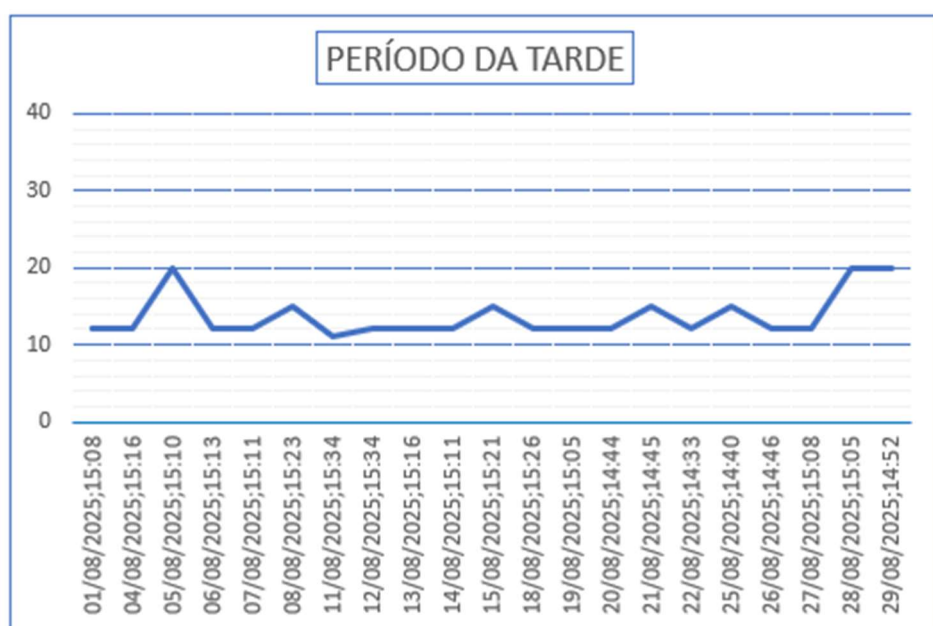


Gráfico 20 – Monitoramento de Pressão do PCP 09.

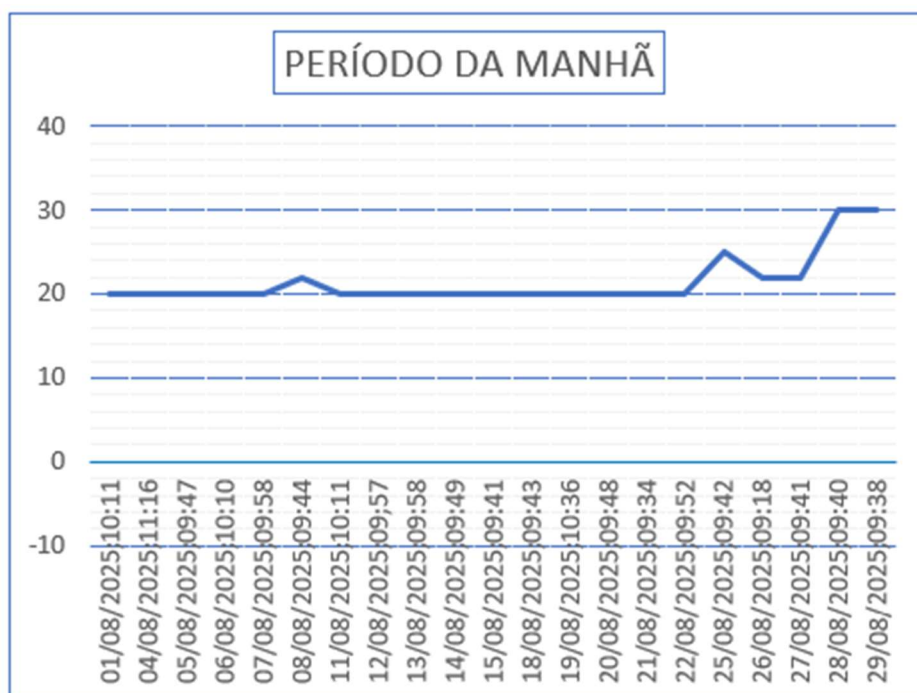


Gráfico 21 – Monitoramento de Pressão do PCP 10.

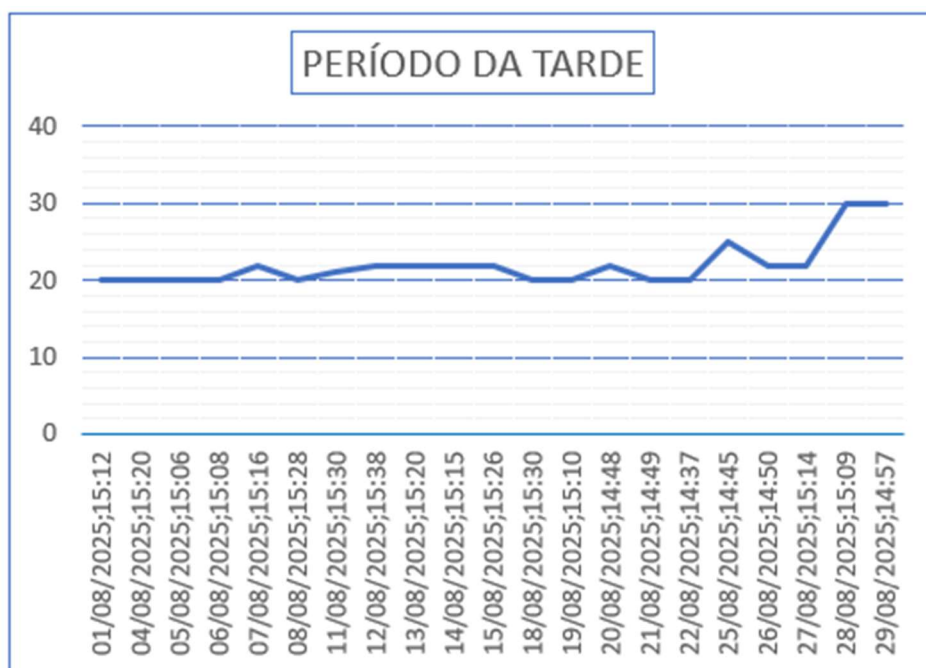


Gráfico 22 – Monitoramento de Pressão do PCP 10.

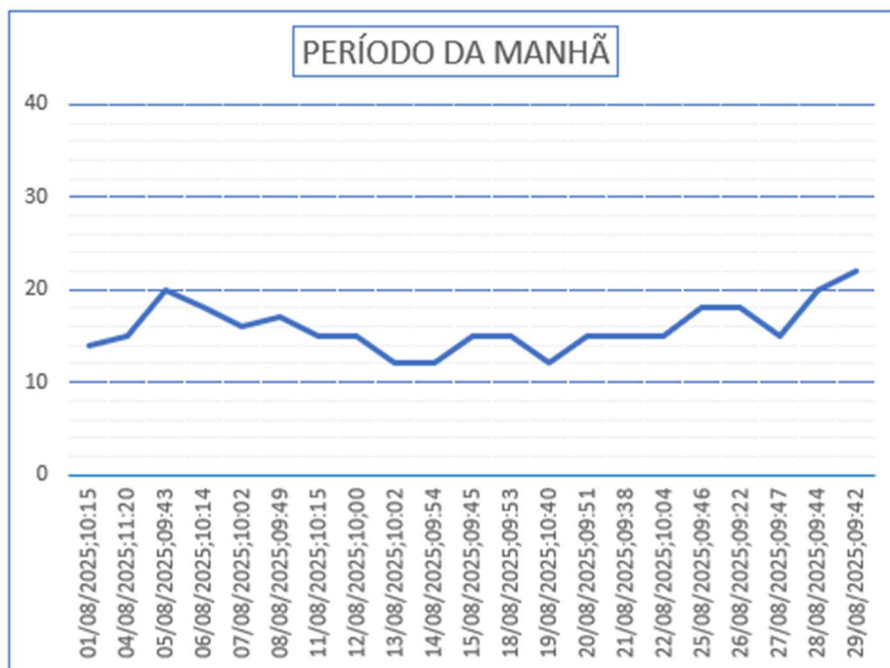


Gráfico 23 – Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 24 – Monitoramento de Pressão do PCP 11.

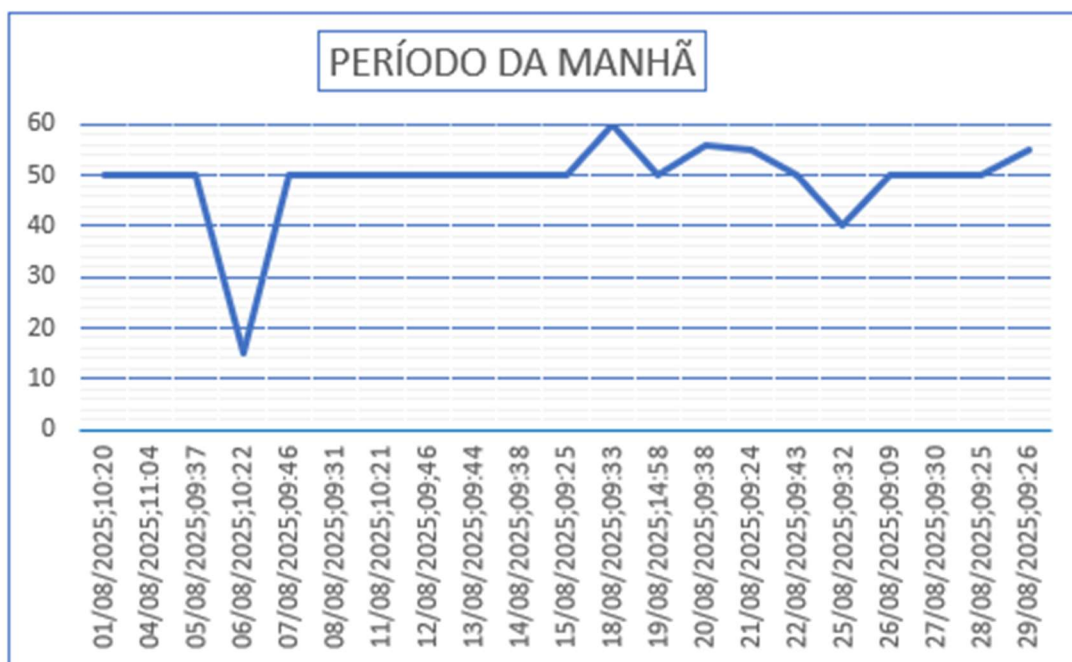


Gráfico 25 – Monitoramento de Pressão do PCP 12.

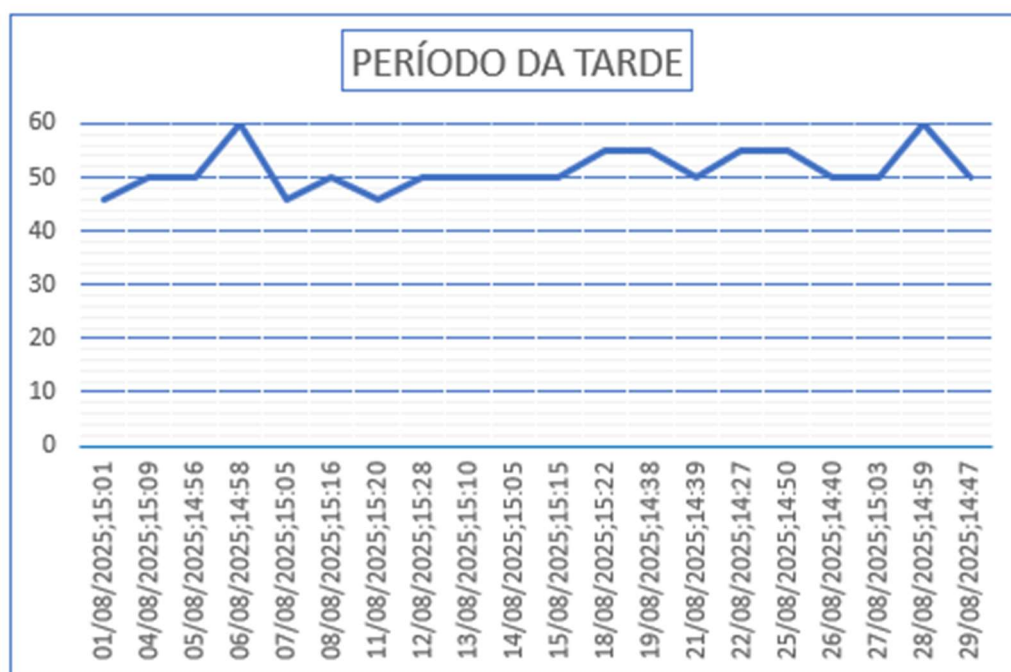


Gráfico 26 – Monitoramento de Pressão do PCP 12.

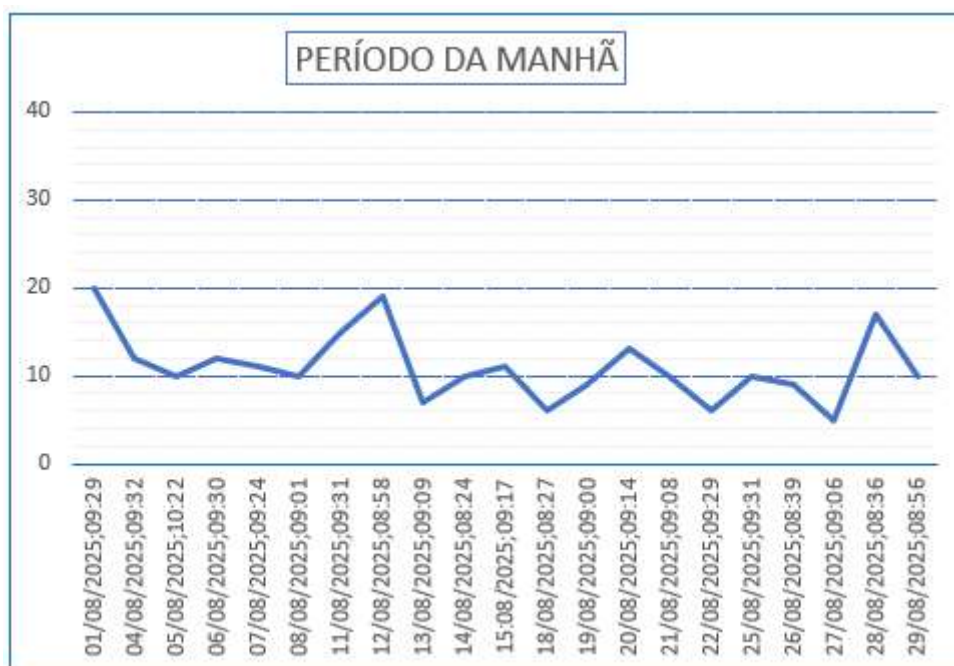


Gráfico 27 – Monitoramento de Pressão do PCP 13.

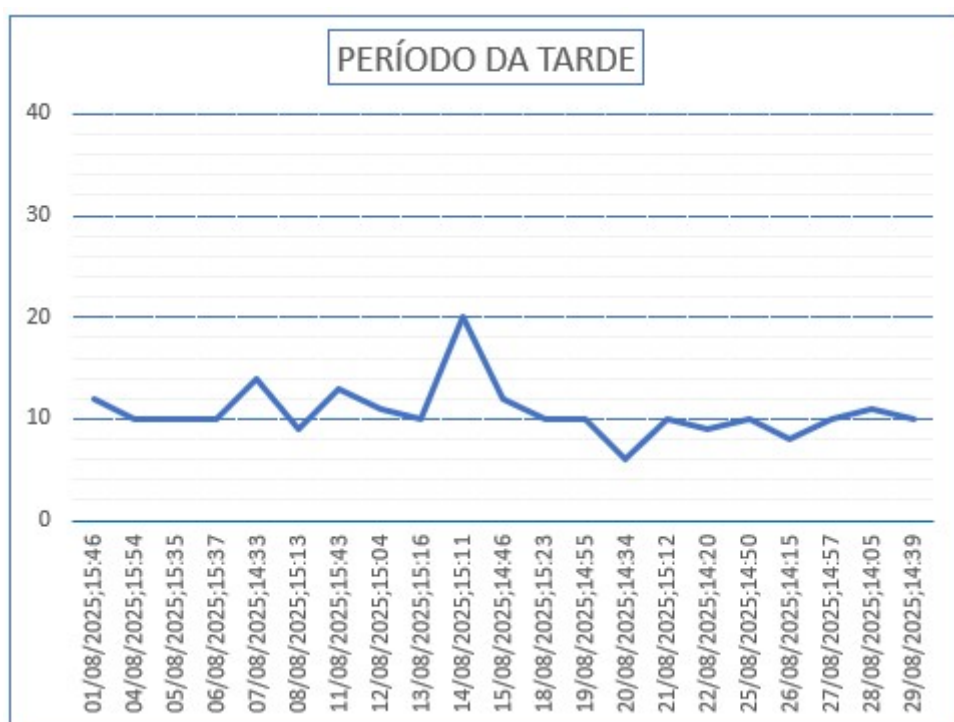


Gráfico 28 – Monitoramento de Pressão do PCP 13.

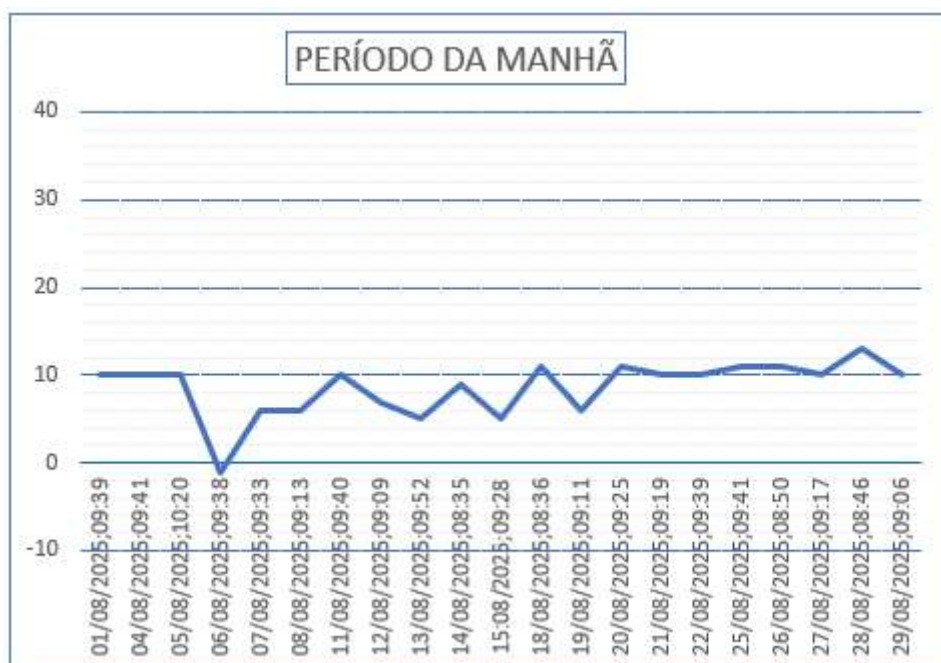


Gráfico 29 – Monitoramento de Pressão do PCP 14.

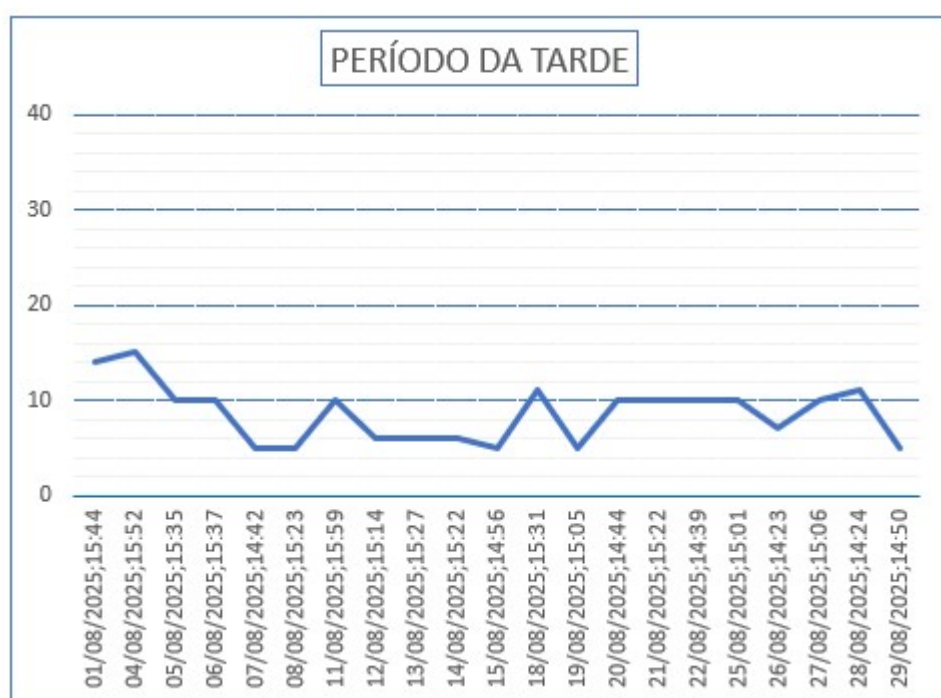


Gráfico 30 – Monitoramento de Pressão do PCP 14.

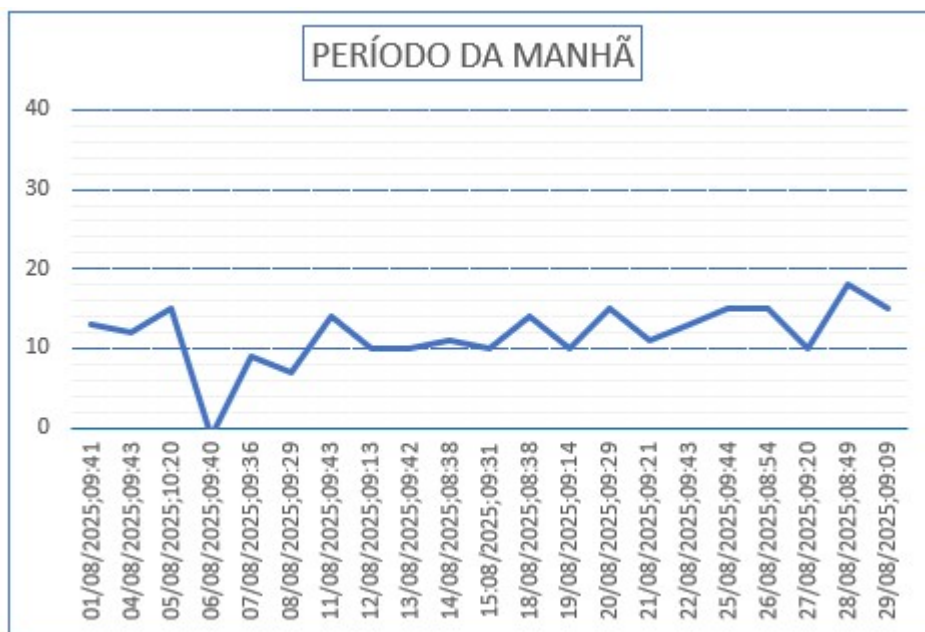


Gráfico 31 – Monitoramento de Pressão do PCP 15.

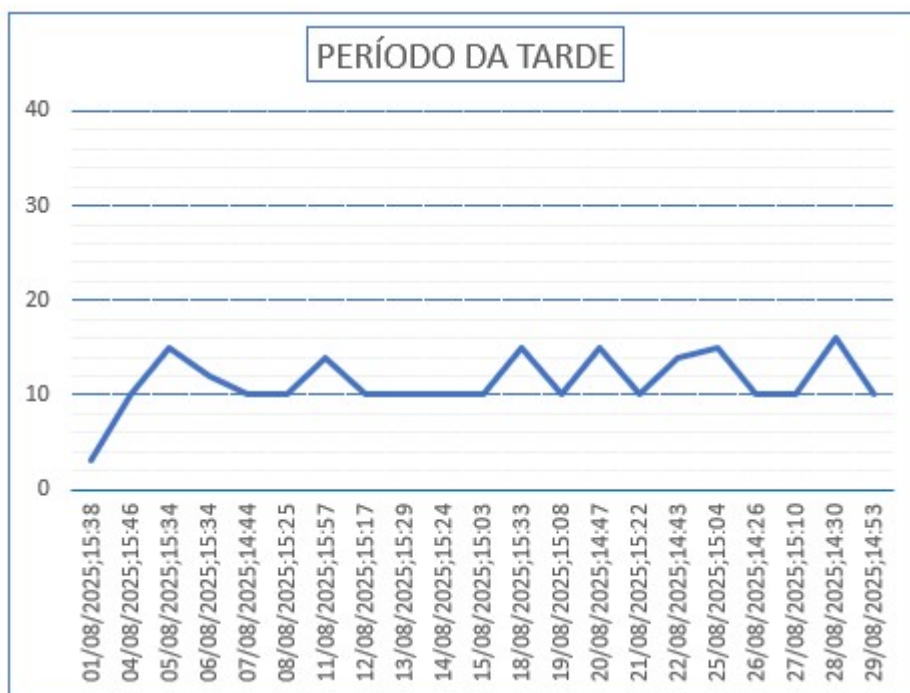


Gráfico 32 – Monitoramento de Pressão do PCP 15.

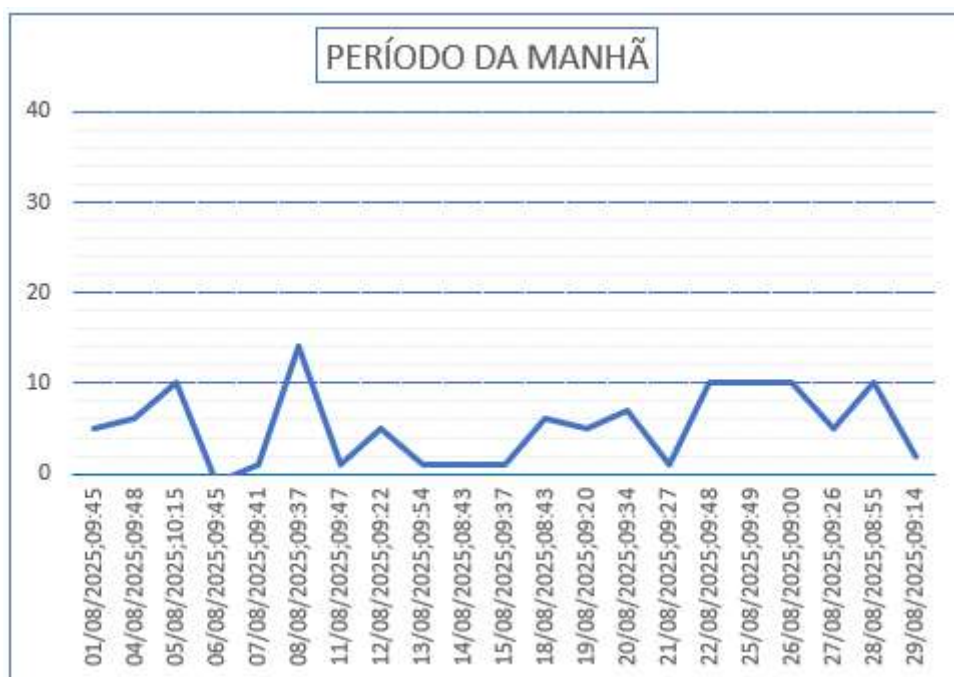


Gráfico 33 – Monitoramento de Pressão do PCP 16.



Gráfico 34 – Monitoramento de Pressão do PCP 16.

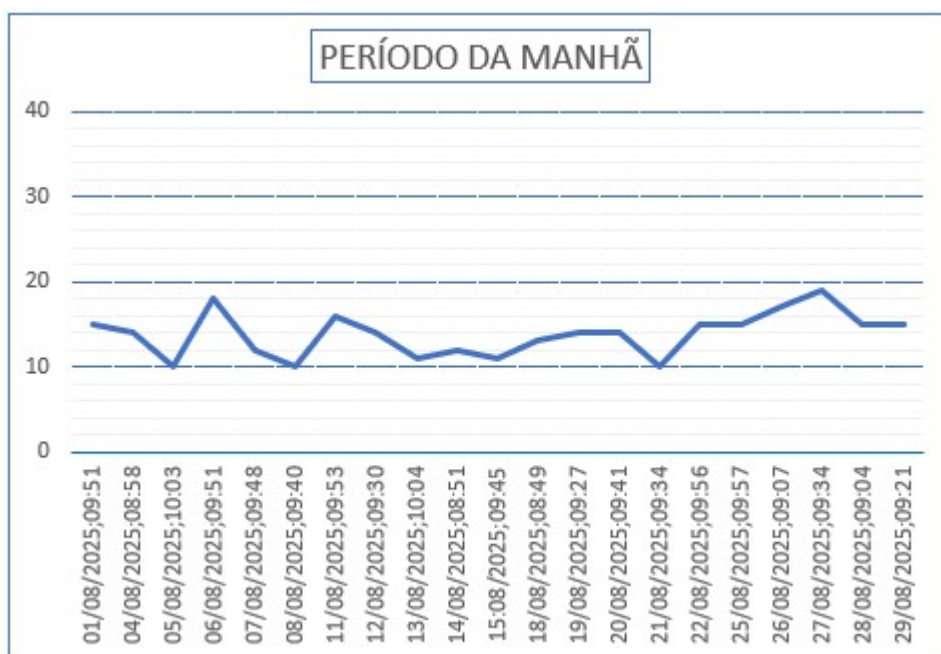


Gráfico 35 – Monitoramento de Pressão do PCP 17.

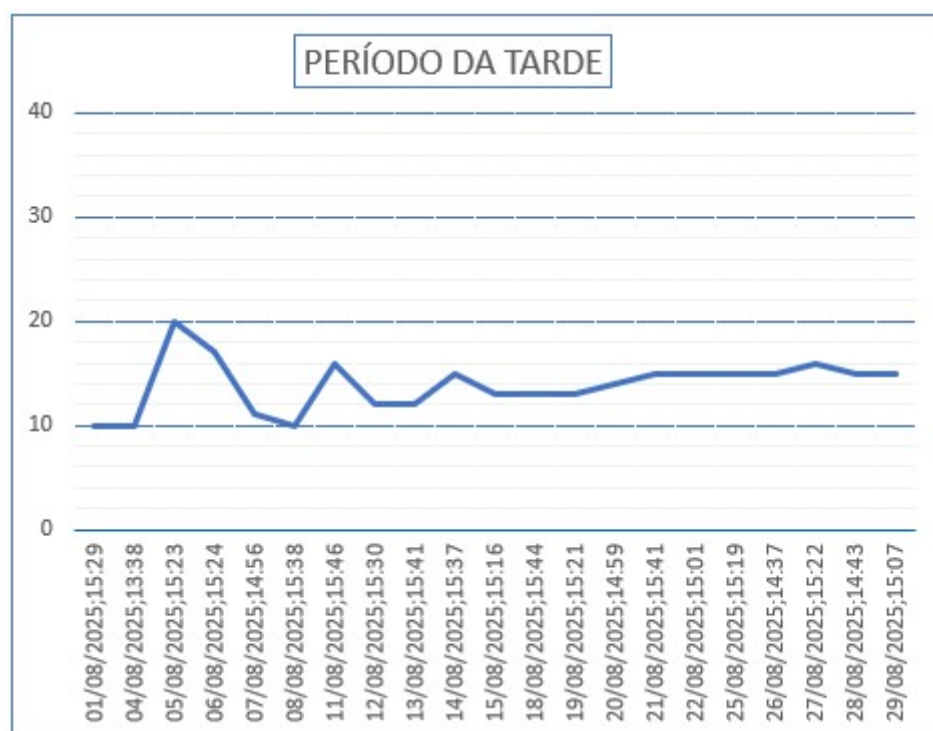


Gráfico 36 – Monitoramento de Pressão do PCP 17.

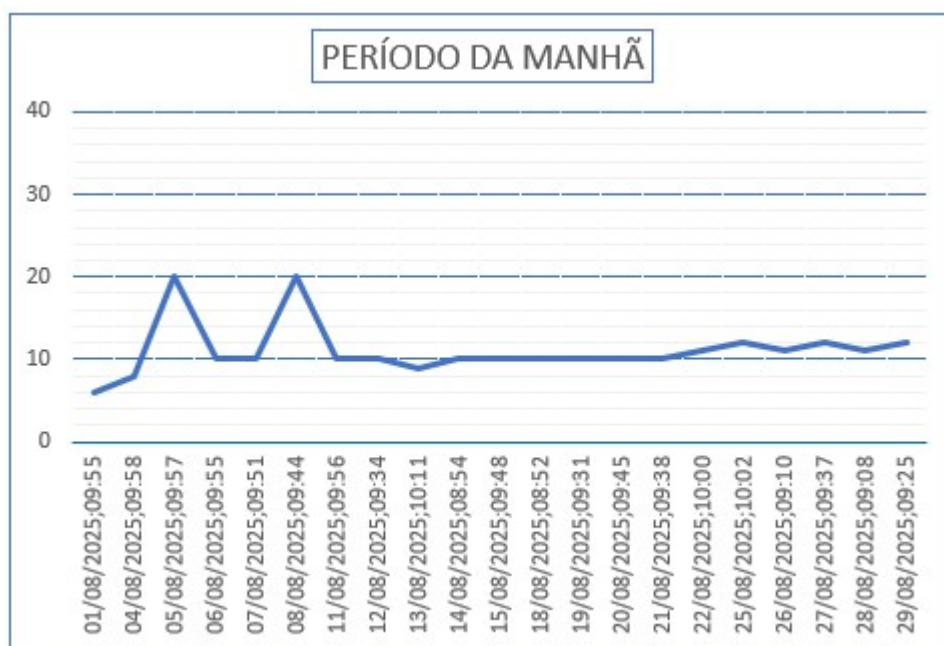


Gráfico 37 – Monitoramento de Pressão do PCP 18.



Gráfico 38 – Monitoramento de Pressão do PCP 18.

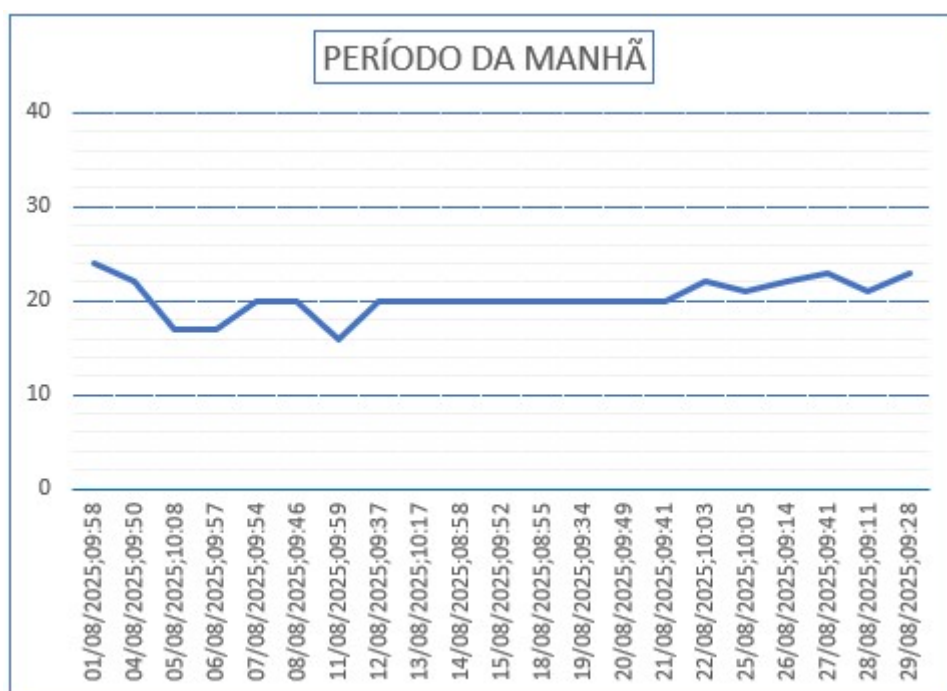


Gráfico 39 – Monitoramento de Pressão do PCP 19.



Gráfico 40 – Monitoramento de Pressão do PCP 19.

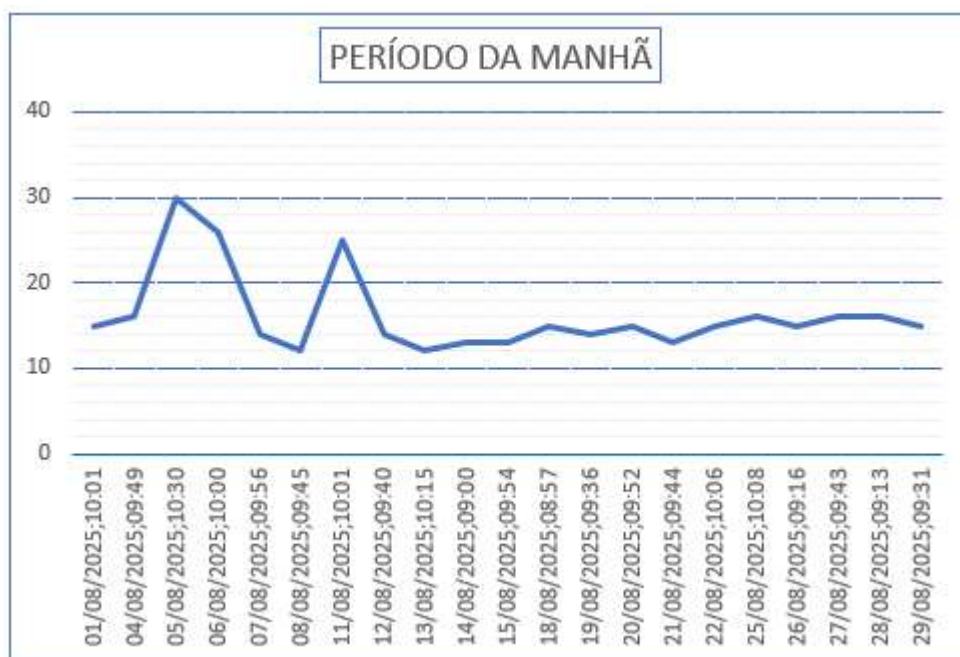


Gráfico 41 – Monitoramento de Pressão do PCP 20.

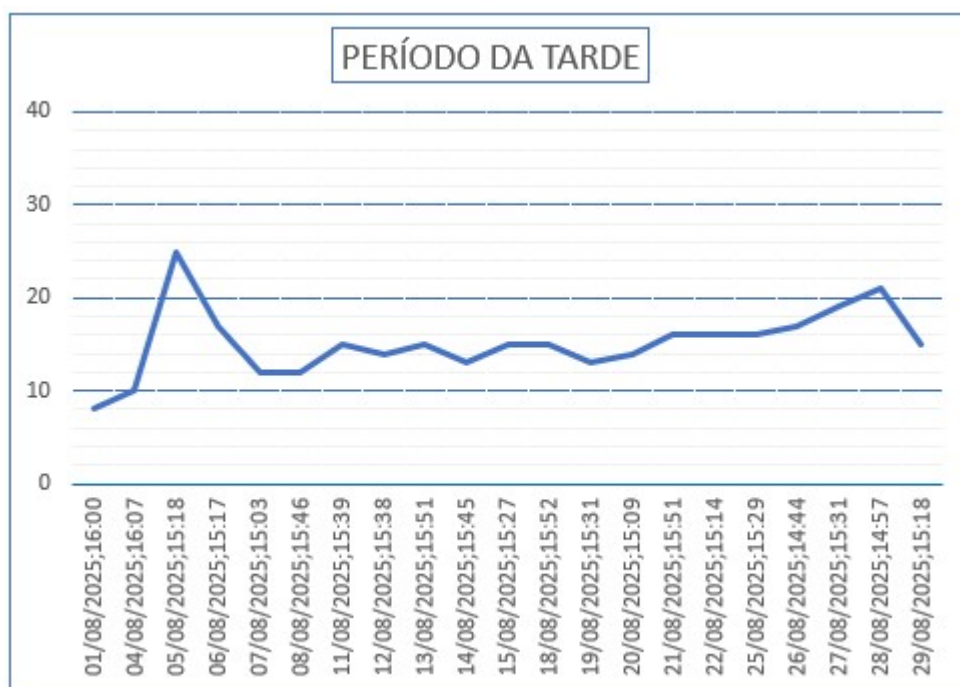


Gráfico 42 – Monitoramento de Pressão do PCP 20.

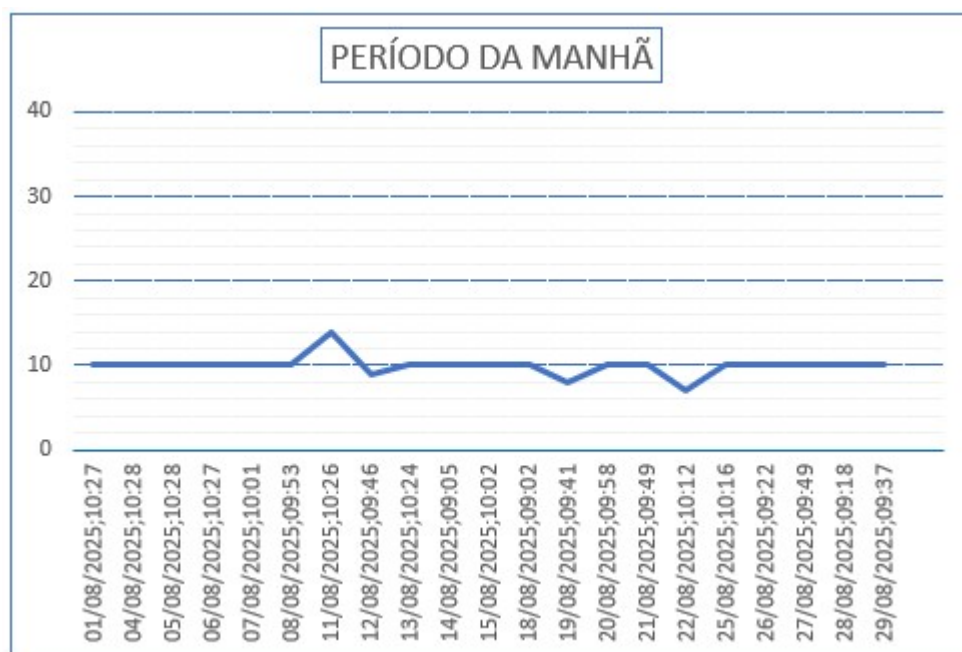


Gráfico 43 – Monitoramento de Pressão do PCP 21.

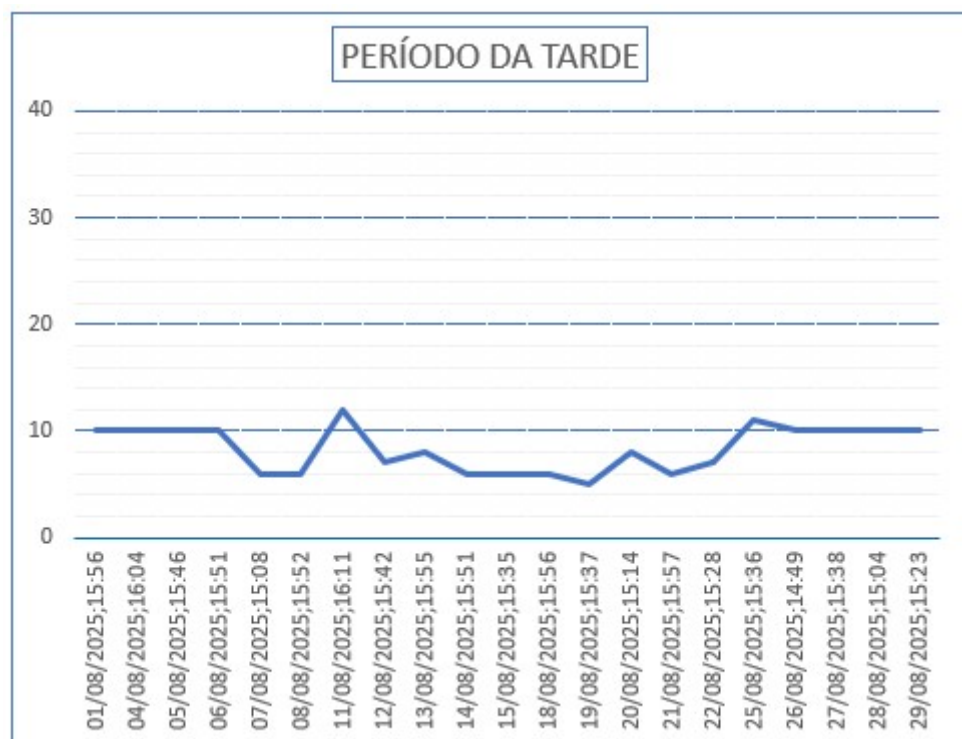


Gráfico 44 – Monitoramento de Pressão do PCP 21.

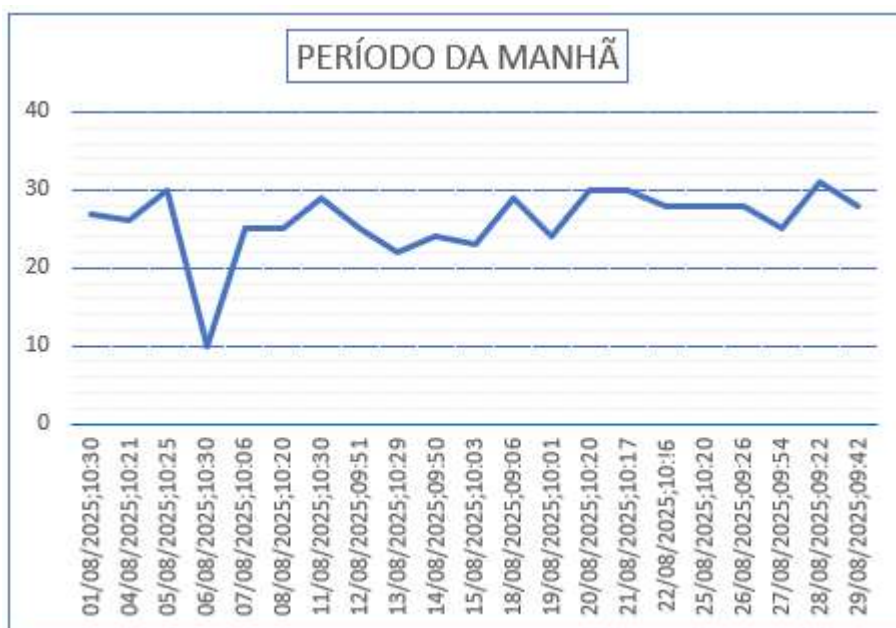


Gráfico 45 – Monitoramento de Pressão do PCP 22.



Gráfico 46 – Monitoramento de Pressão do PCP 22.



Gráfico 47 – Monitoramento de Pressão do PCP 23.



Gráfico 48 – Monitoramento de Pressão do PCP 23.



Gráfico 49 – Monitoramento de Pressão do PCP 24.



Gráfico 50 – Monitoramento de Pressão do PCP 24.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprimindo as necessidades da população de uma comunidade.

É mister salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas no período de monitoramento estão com (87%) de conformidade e o restante divididos entre pressões abaixo de 10 e acima de 40 mca (13%) no período da manhã e, no período da tarde estão com (88%) de conformidades e o restante divididos entre pressões abaixo de 10 e acima de 40 mca (12%) no período da tarde, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:

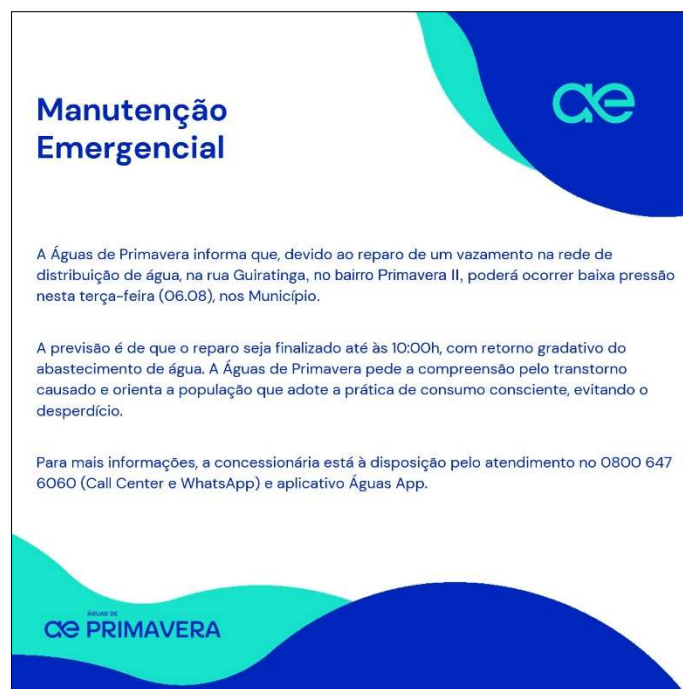


Imagem 02: Comunicado à população – 06/08/2025.

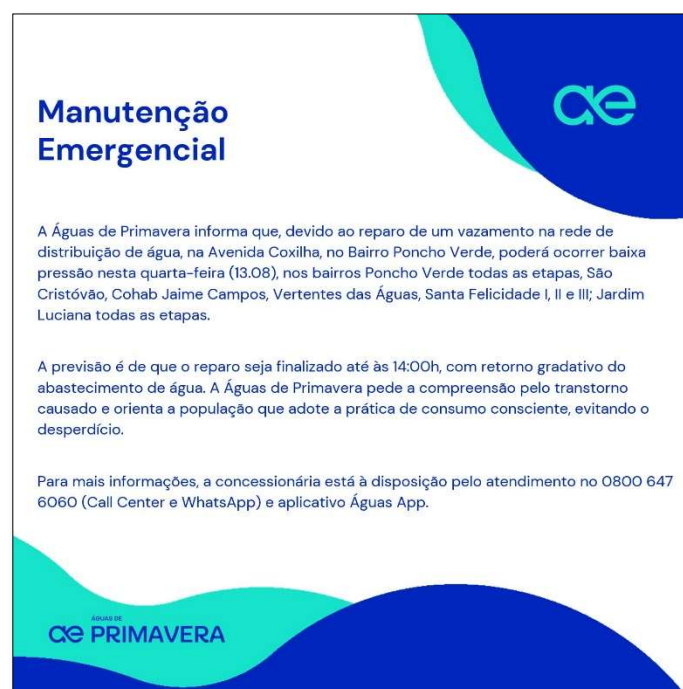


Imagem 03: Comunicado à população – 13/08/2025.

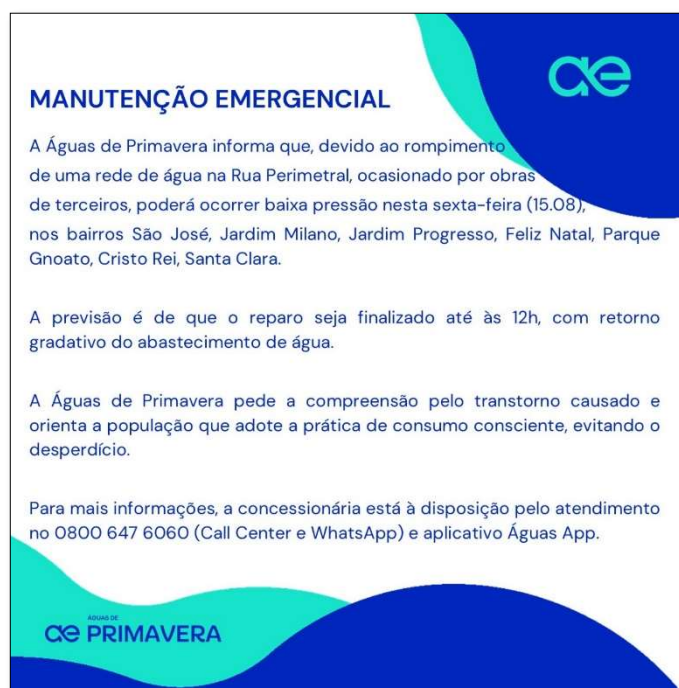


Imagem 04: Comunicado à população – 15/08/2025.

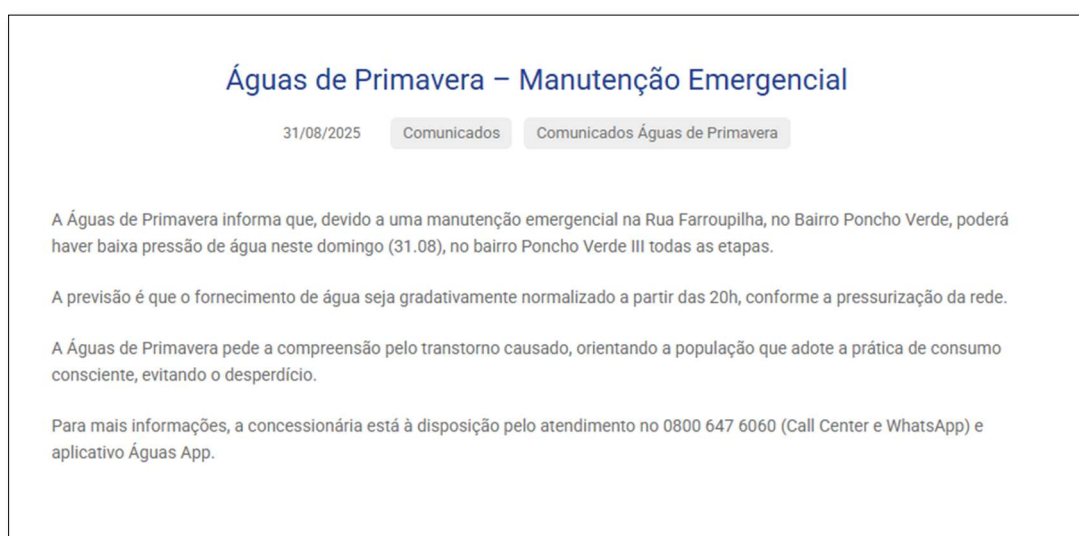


Imagem 05: Comunicado à população – 31/08/2025.

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: PRIMAVERA DO LESTE			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	BAIRRO	ENDEREÇO	HD
PCP 01	PRIMAVERA II	AV PORTO ALEGRE, ESQUINA R PERNAMBUCO	Y21S192168
PCP 02	JARDIM 3 AMERICA	R. ALFENAS, 387	A24DM0505916
PCP 03	SANTA FELICIDADE	R. TOPAZIO, S/N	Y22G727239
PCP 04	PONCHO VERDE	RUA ARROIO ESQUINA CHIMARRITA, 343	Y16S434926
PCP 05	PONCHO VERDE	R. ALDOES LAZARETI, ESQUINA RUA ARROIO GHEI	Y22G359579
PCP 06	VERTENTES DAS ÁGUAS	AV. MATA FRIA, 258	Y21G321909
PCP 07	NOVO HORIZONTE	R. AMELIA OMETO, 800	A23DM0007899
PCP 08	PRIMAVERA III	R. PIRACICABA, 1664	Y23SG2067323
PCP 09	BURITIS	RUA TUCUMÃ, 72	Y21S198514
PCP 10	PRIMAVERA III	R. YPÊ ROCHO, 163	A24DM0506769
PCP 11	BURITIS	R. MANGABEIRAS, 455	A24DM0506386
PCP 12	PARQUE DAS ÁGUAS	AV. DOS LAGOS, PRAÇA DOS LAGOS	Y15S399856
PCP 13	INDUSTRIAL II	RUA H, 3133	Y16S433040
PCP 14	PARQUE CASTELÂNDIA	AV. TANCREDO NEVES, 980	Y22G359498
PCP 15	PARQUE CASTELÂNDIA II	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1410	A23DM0009443
PCP 16	VILA POPULAR	RUA MÔNACO, 02	Y22G189145
PCP 17	TUIUIU	R. DA GARÇA, 03	A23DM0008275
PCP 18	TUIUIU	RUA ARAPONGA, 59	Y16S434366
PCP 19	GUTERRES	R. UIRAPURU, 514	Y22G355569
PCP 20	GUTERRES	RUA ARAPONGA, 846	Y22G188714
PCP 21	BELVEDERE	R. DOS TATUS, S/N	Y22G540496
PCP 22	JARDIM RIVA	AV SÃO JOÃO, 1400	Y18S327804
PCP 23	JARDIM RIVA II	AV PAULO CESAR ARANDA, 200	Y13S468273
PCP 24	CENTRO	AV. CUIABÁ, ESQUINA RUA FREDERICO WESTPHALLEN	Y20S107809

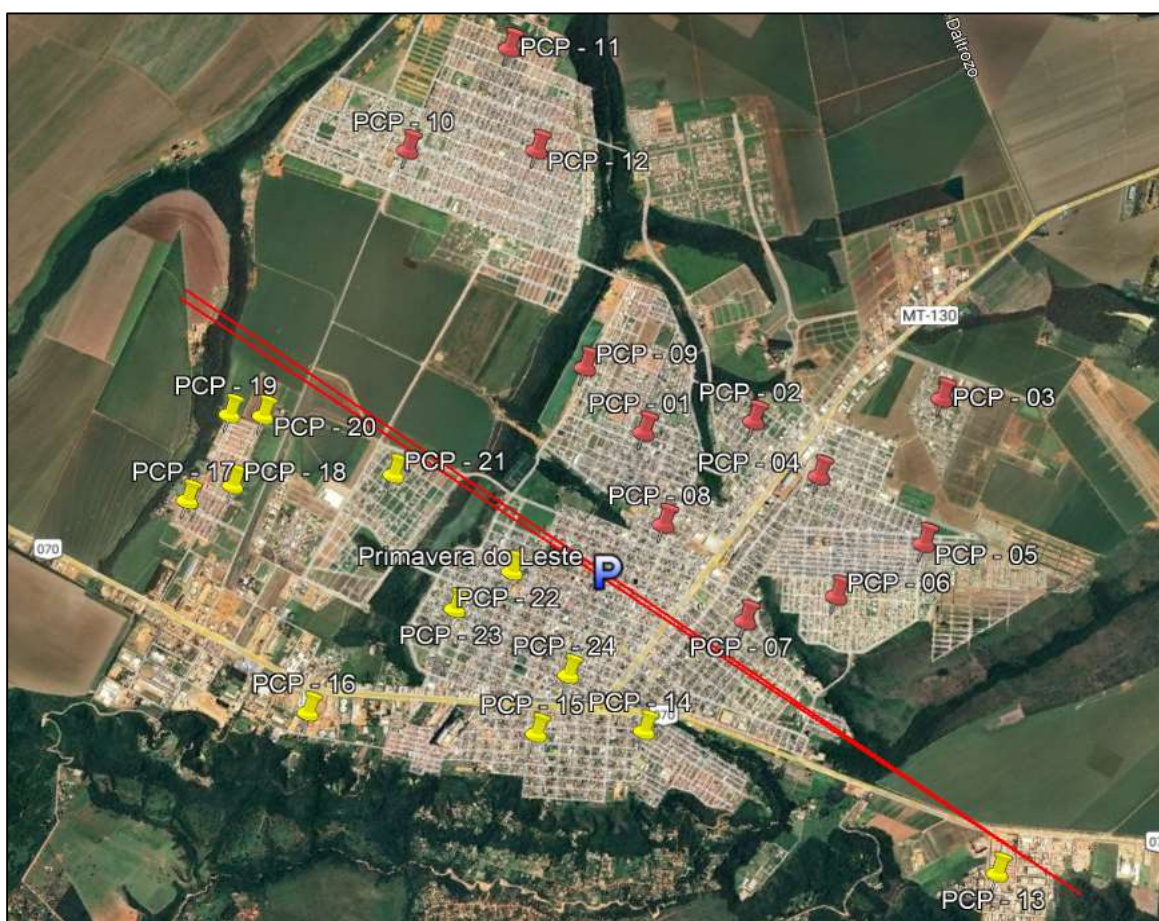


Imagem 06– Distribuição dos PCP's em Primavera do Leste/MT.

GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Município - São José do Rio Claro - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF:

- Marcos Peruzzeto - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Coordenadora Técnica Especial
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo / Pós graduação em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.

AGOSTO / 2025

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de São José do Rio Claro.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 08 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 01 e 29 de agosto de 2025, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitorados 160 (cento e sessenta) medições de pressão, registradas no período da manhã e 160 (cento e sessenta) medições de pressão, registradas no período da tarde. Resumidamente no quadro 01 e 02 a seguir:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - AGOSTO/2025		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 10 mca	10	6
Pressão entre 10 e 40 mca	150	94
Pressão maior que 40 mca	0	0
Total monitorado	160	100,00

Quadro 01 – Descrição das pressões no período monitorado.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - AGOSTO/2025		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 10 mca	20	12
Pressão entre 10 e 40 mca	140	88
Pressão maior que 40 mca	0	0
Total monitorado	160	100,00

Quadro 02 – Descrição das pressões no período monitorado.

4.1. Representação gráfica das pressões monitoradas

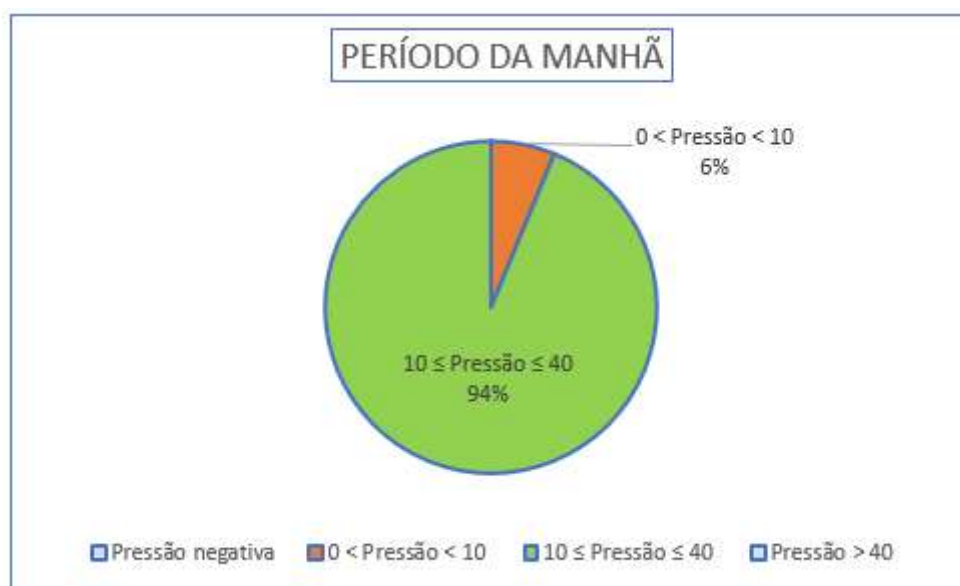


Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.

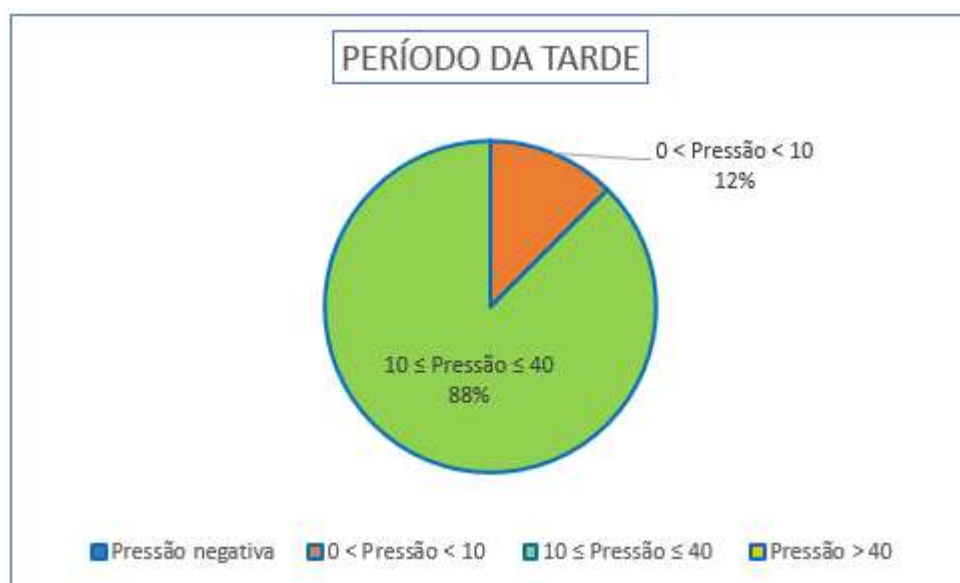


Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de agosto/2025.

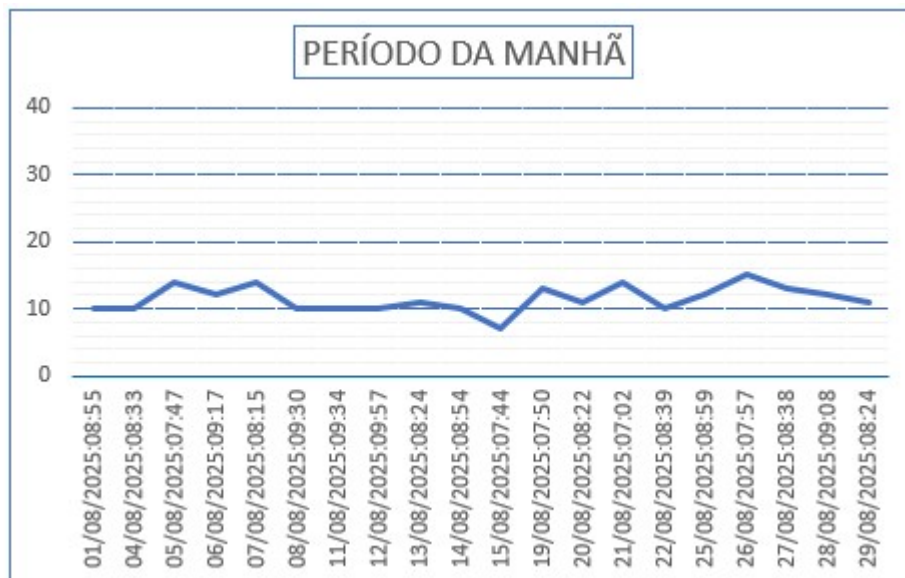


Gráfico 03 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.

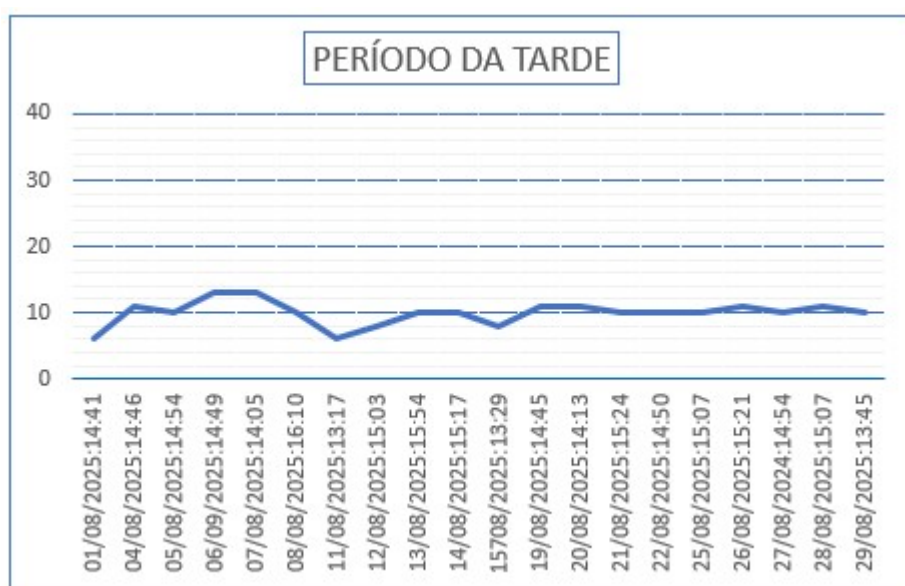


Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.

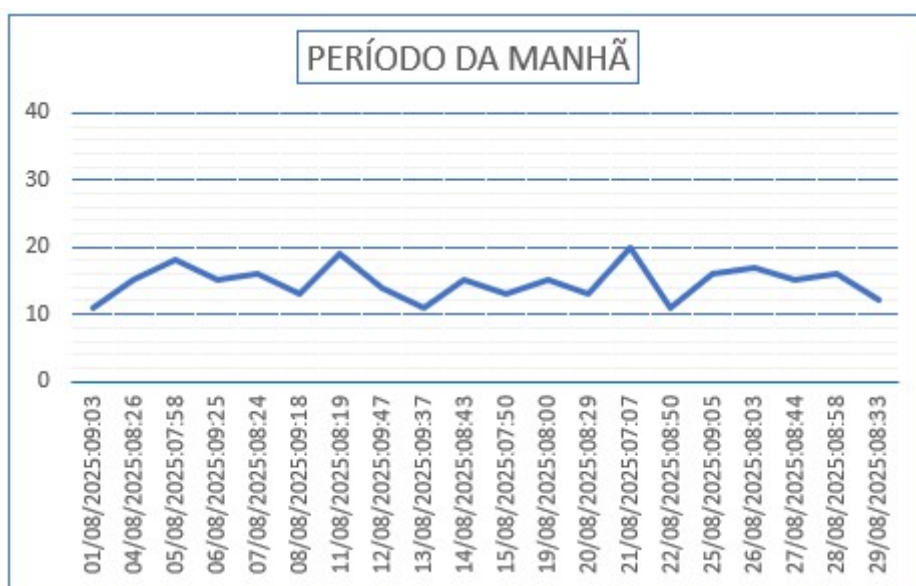


Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.

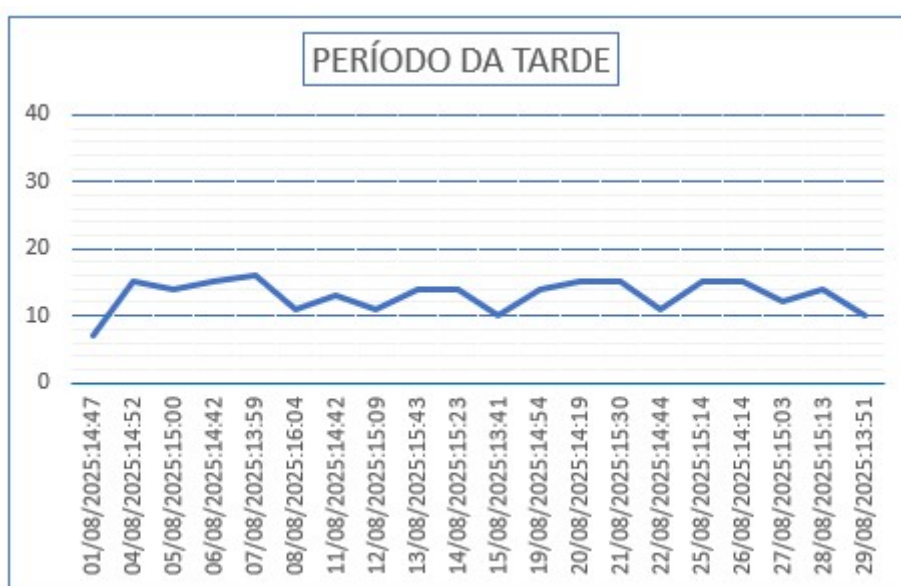


Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.

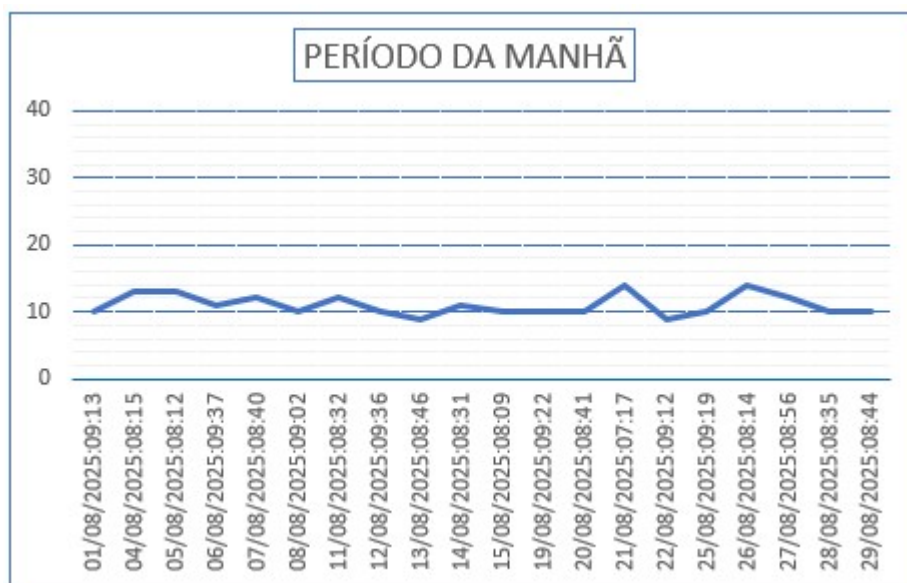


Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.

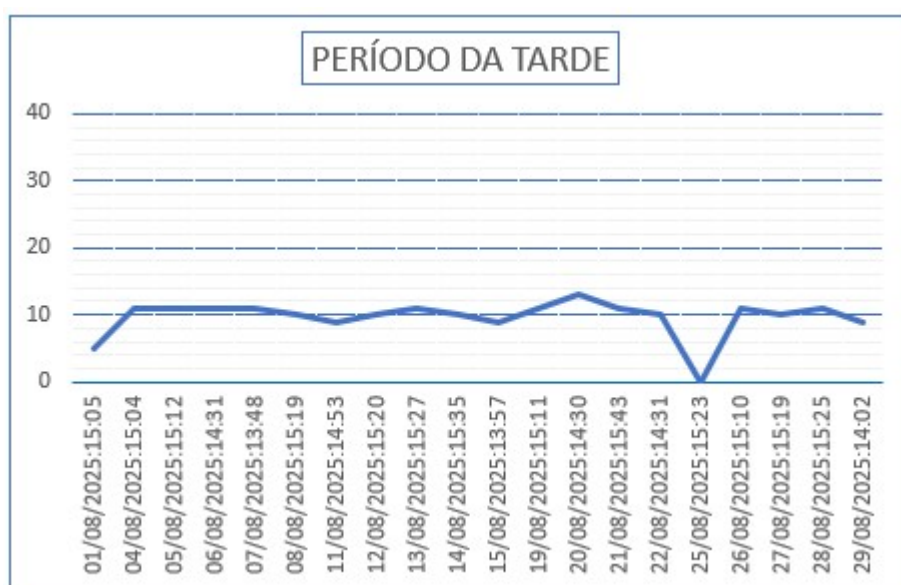


Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.

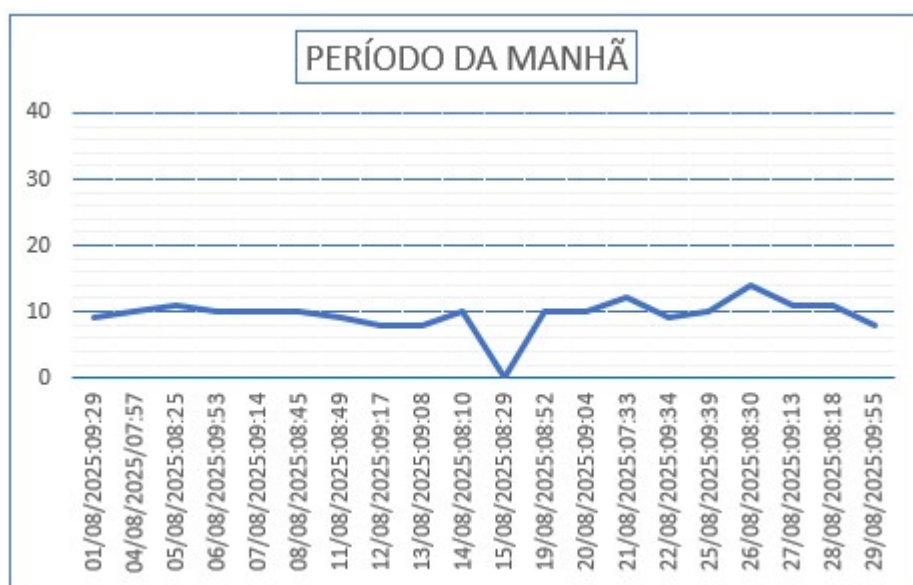


Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.

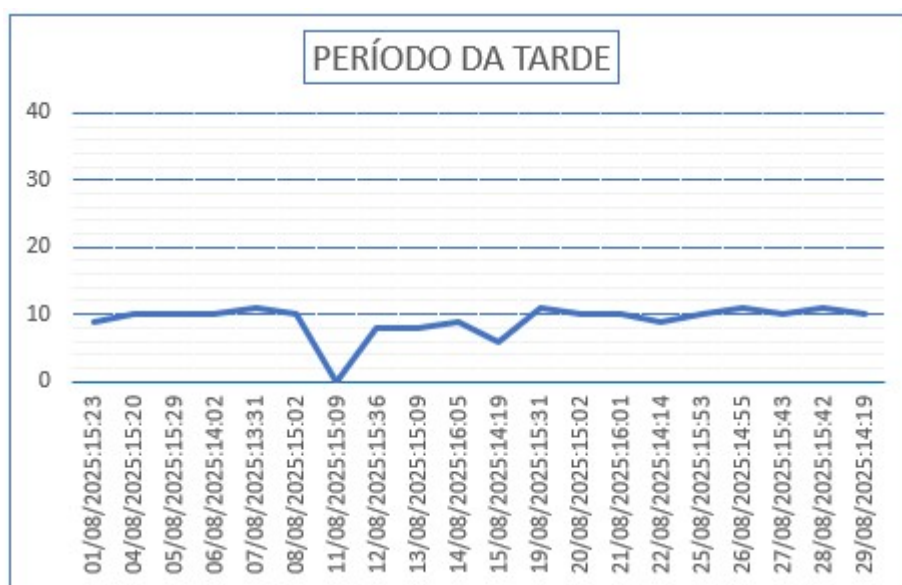


Gráfico 10 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.

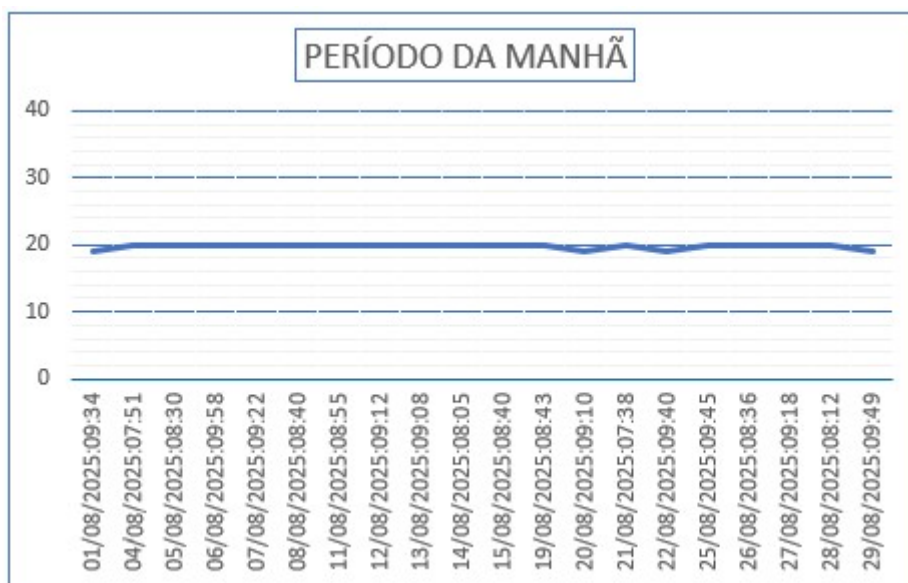


Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.

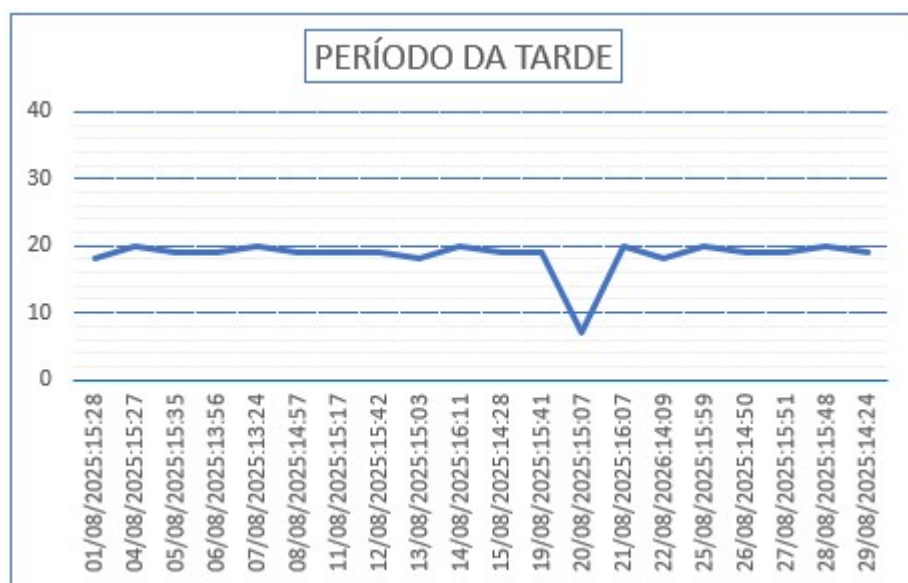


Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.

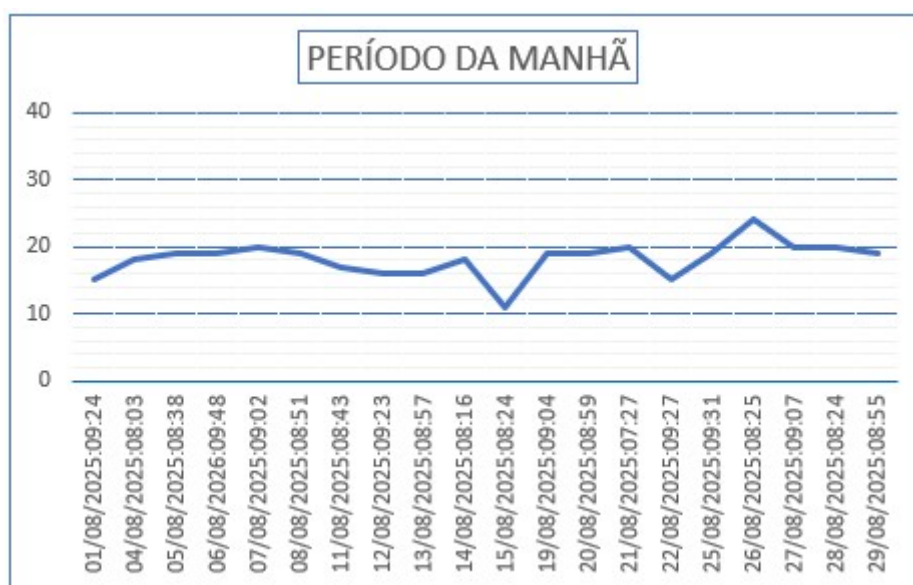


Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.

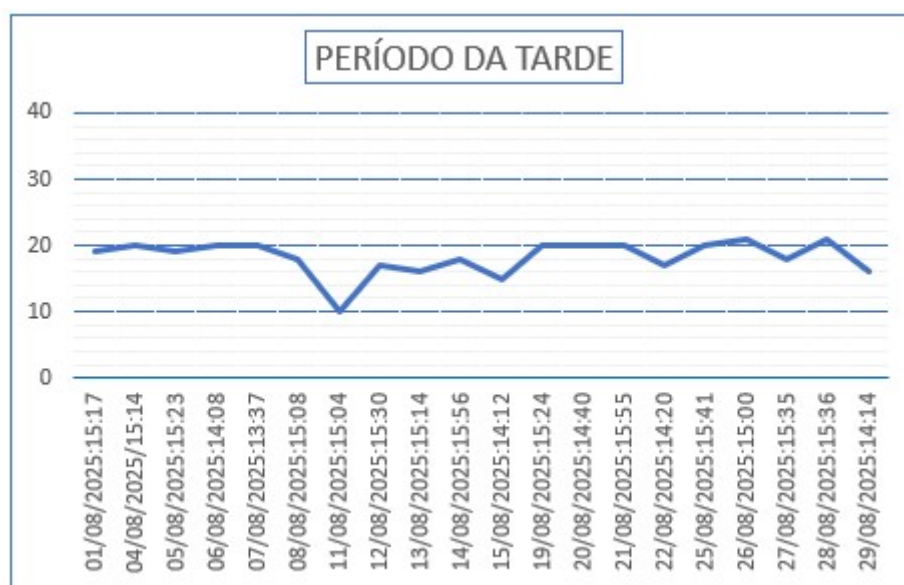


Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.

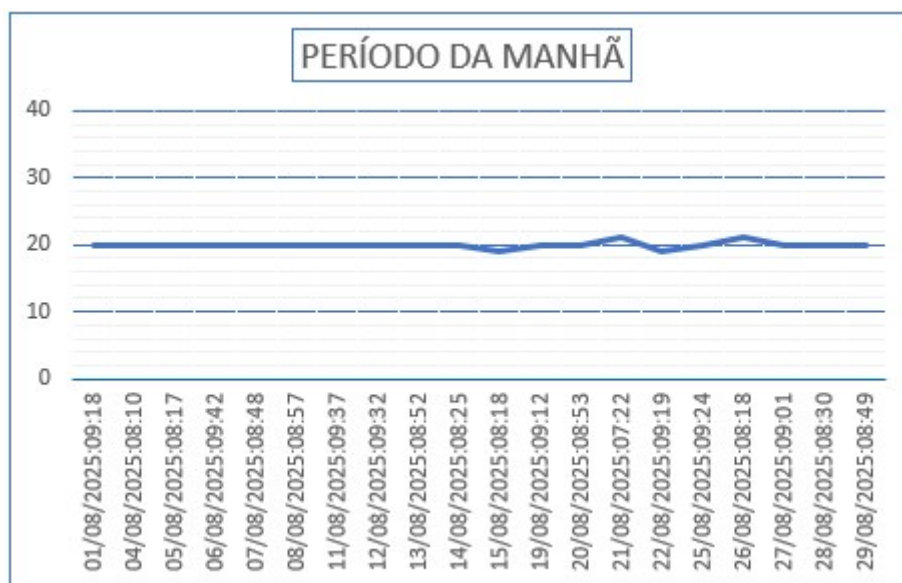


Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.

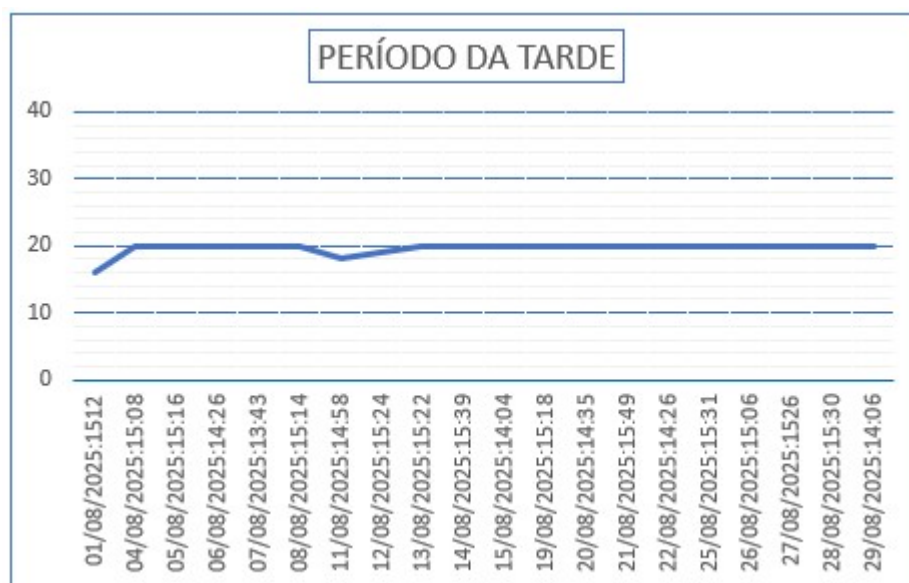


Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.

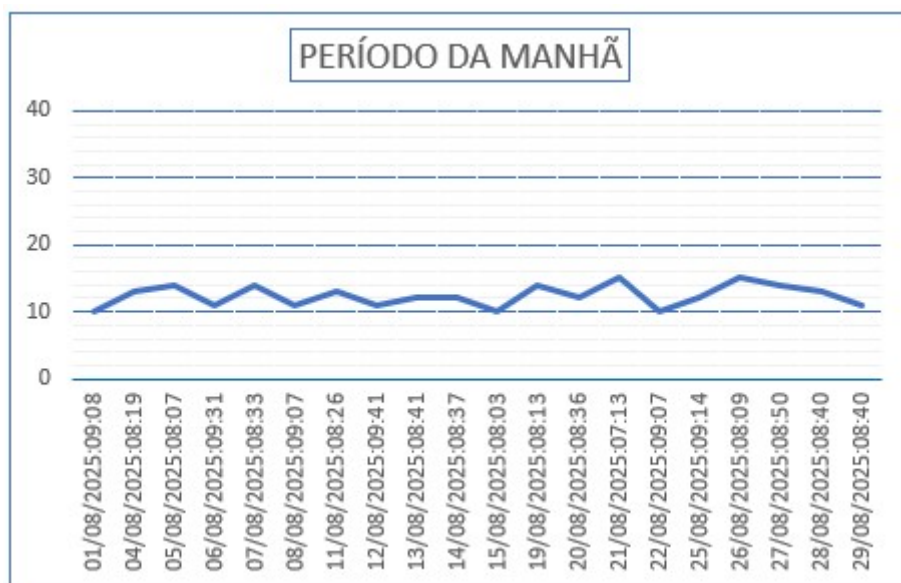


Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.

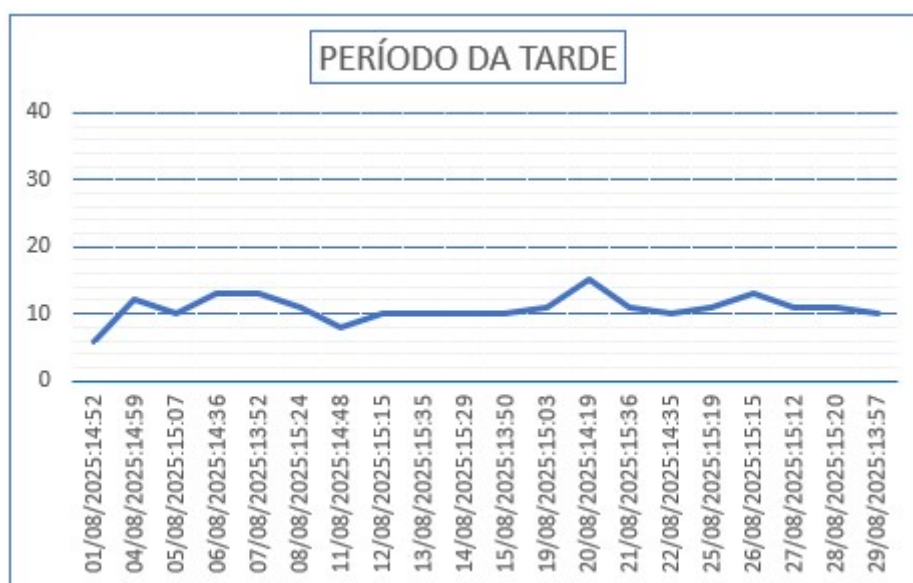


Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprimindo as necessidades da população de uma comunidade.

É mister salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas no período de monitoramento estão com (94%) de conformidades e o restante divididos entre pressões abaixo de 10 e acima de 40 mca (6%) no período da manhã, no período da tarde estão com (88%) de conformidades e o restante divididos entre pressões abaixo de 10 e acima de 40 mca (12%) no período da tarde, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:

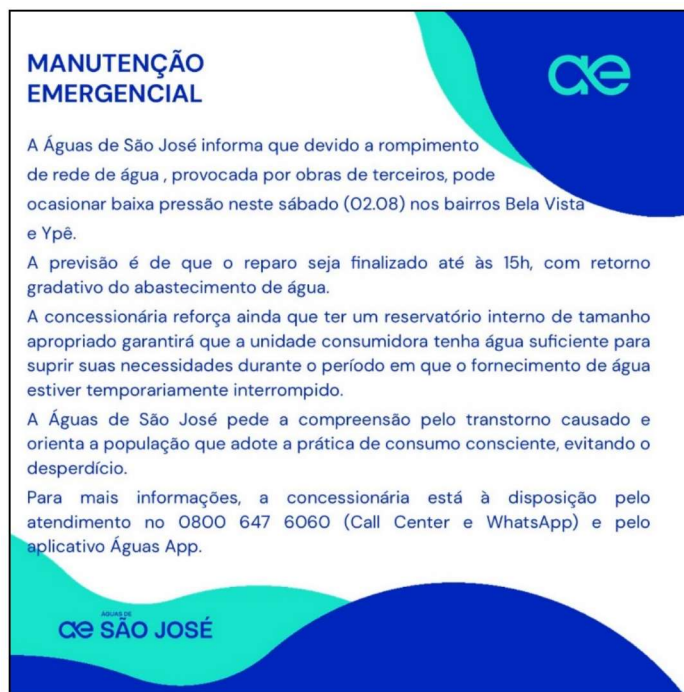


Imagem 02: Comunicado à população – 02/08/2025.

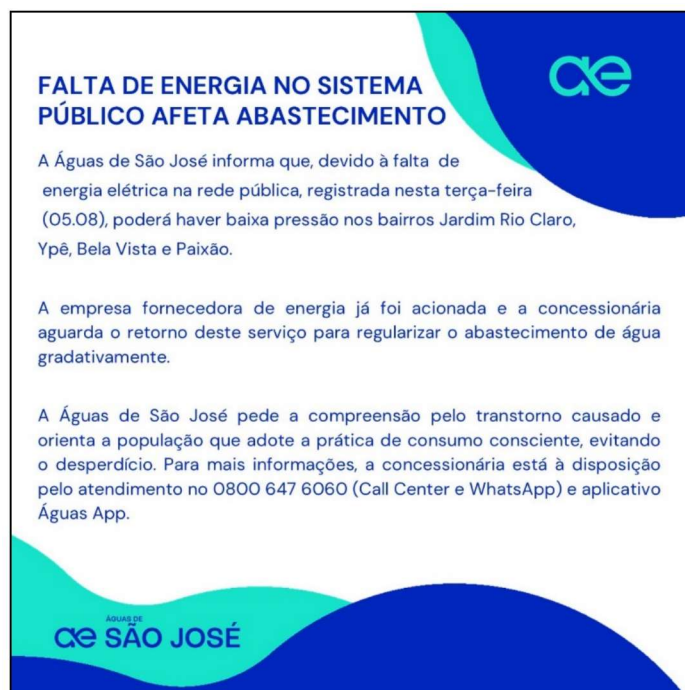


Imagem 03: Comunicado à população – 05/08/2025.

Manutenção Emergencial – Águas de São José

10/08/2025

Comunicados

Comunicados Águas de São José

A Águas de São José informa que, devido a uma manutenção emergencial na Elevatória de Água Tratada (EAT) Sede, poderá haver baixa pressão de água neste domingo (10.08) nos bairros Centro e Planalto.

A previsão é que o fornecimento de água seja gradativamente normalizado a partir das 13h, conforme a pressurização da rede.

A Águas de São José pede a compreensão pelo transtorno causado, orientando a população que adote a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e aplicativo Águas App.

Imagem 04: Comunicado à população – 10/08/2025.

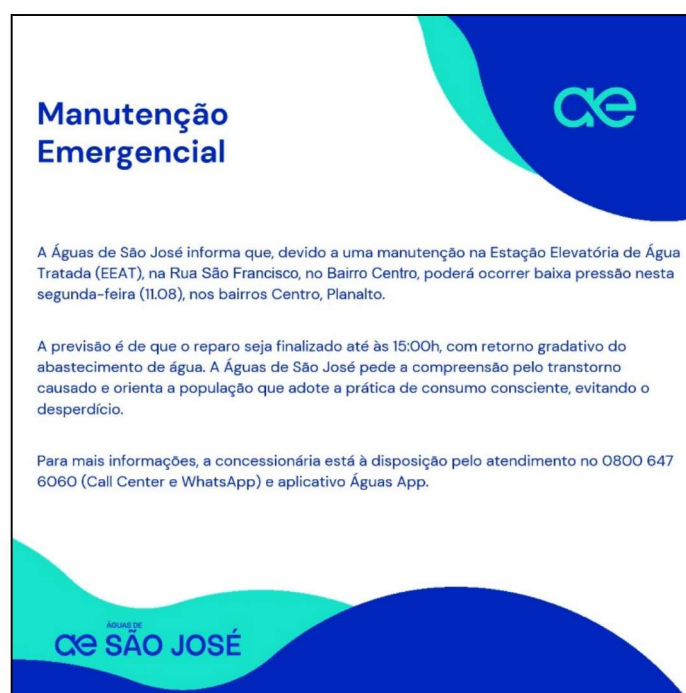


Imagem 05: Comunicado à população – 11/08/2025.



Imagem 06: Comunicado à população – 18/08/2025.

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO CLARO			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	BAIRRO	ENDEREÇO	HD
PCP 01	CENTRO	AV MATO GROSSO, 842	Y14S381634
PCP 02	J. RIO CLARO	FRENTE AO BATALHÃO DA PM	Y23SG2281270
PCP 03	MORADA DOS YPÊS	AV DOS YPÊS, 526	Y17S480960
PCP 04	PLANALTO	RUA MARINGÁ, 284	Y14S381906
PCP 05	JARDIM OLINDA	RUA QUINTINO DE DEUS, EM FRENTE A ASSEMBLÉIA DE DEUS	Y16S073528
PCP 06	NOVO HORIZONTE	RUA ALAGOAS, 312	Y15S406256
PCP 07	CENTRO	RUA CEARÁ, 358	Y13S 336764
PCP 08	CENTRO	RUA ESPÍRITO SANTO, 354	A15S113452



Imagem 07 – Distribuição dos PCP 's em São José do Rio Claro/MT.

**GLAUBER APARECIDO
ALVES
MOURA:69322805153**

Assinado de forma digital por
GLAUBER APARECIDO ALVES
MOURA:69322805153
Dados: 2025.07.08 14:03:13 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

RELATÓRIO DE VISITA

Loja de atendimento ao público

Município Regulado: BARRA DO GARÇAS / MT

OUVIDORIA AGIRF - OUV

AGOSTO/ 2025

1.INTRODUÇÃO

Dada a competência da AGIRF é de regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, delegados pelo Município de Barra do Garças, conforme Lei Complementar nº 410, de 18 de junho de 2025, comunicamos que se realizou a de fiscalização da Concessionárias Águas de Barra do Garças, no período de mês de agosto 2025.

Como exemplo de proatividade e participação cidadã na melhoria dos serviços prestados aos municípios regulados, a Ouvidoria da AGIRF promove e protege os direitos do cidadão por meio do diálogo e prestação de conta. A Ouvidoria tem um papel fundamental na melhoria dos serviços prestados, pois acolhe as demandas dos manifestantes que utilizam os serviços públicos de água e esgotamento sanitário. Ou seja, atua como um órgão estratégico para a melhoria dos atendimentos e serviços. A sua atuação é pautada pelos princípios da ética, eficiência, confidencialidade, imparcialidade e transparência nas relações entre as concessionárias reguladas e os usuários dos serviços de água e esgotamento sanitário.

Diante disso, a Ouvidoria AGIRF iniciou um novo trabalho no ano de 2025 para ampliar o monitoramento, a eficiência e transparência da qualidade dos serviços prestados, relacionados ao Atendimento ao público, pelas Concessionárias reguladas pela AGIRF. Trata-se do Controle de Qualidade e funcionalidade realizado mensalmente onde os Agentes de Ouvidoria farão visitas aleatórias as centrais de atendimentos presencias das concessionárias reguladas pela AGIRF. Isso se torna um instrumento de controle que permite avaliar a qualidade do local e do atendimento que está sendo realizado aos usuários dos serviços de água esgotamento sanitário. A partir dessa avaliação, a Diretoria da AGIRF pode corrigir eventuais falhas ou aperfeiçoar o serviço prestado à população em seus municípios regulados.

2. A VISITA

É efetuada por um Agente de Ouvidoria da AGIRF, nas instalações dos Prestadores regulados, periodicamente de surpresa, obedecendo a um calendário previamente estabelecido pela Ouvidoria. Trata-se de procedimento proativo da Ouvidoria da AGIRF.

Suas principais funções são:

- a) Identificar fatores e/ou pontos que estão prejudicando ou possam vir a prejudicar a prestação dos serviços e/ou causar danos aos consumidores;
- b) Verificar possíveis não conformidades;
- c) Melhorar os serviços prestados;
- d) Atualizar o Banco de Dados da AGIRF;
- e) Garantir os padrões de qualidade ao Atendimento ao Público.

Aos setores de atendimento ao consumidor é apresentada uma lista de verificação (checklist), que poderá ajudar na condução da coleta de informações, principalmente, durante as inspeções aleatórios de campo.

Procurou-se fragmentar os questionários em temas seguindo as etapas dos serviços, a fim de racionalizar sua aplicação e organizar a coleta das informações. Ademais, a maioria das questões requer uma resposta objetiva: SIM (S); NÃO (N). Há ainda um campo adicional denominado Observação ou Sugestão para anotações explicativas adicionais.

As listas poderão ser adaptadas a qualquer realidade dos municípios regulados.

3. DOS FATOS

No dia 03 de setembro de 2025, a agente de Ouvidoria da AGIRF, visitou Loja de atendimento presencial da Concessionária Águas de Barra do Garças, onde foram avaliados os seguintes itens, conforme as imagens abaixo:



CHECKLIST OUV-AGIRF

DIA	MÊS	ANO	HORA	COORDENADORA TÉCNICA DE OUVIDORIA
03	09	2025	8:51	<i>Lucas Rodrigues</i>

DADOS DA CONCESSIONÁRIA

ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sede na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso.

CNPJ/MF nº: 04.067.063/0001-16.

Endereço: R. Amaro Leite, 288 - Centro, Barra do Garças - MT

CEP: 78600-027

Telefone: 0800 647 6060

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 08h às 17h.

VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO

#	Itens de verificação	Sim	Não
1	Existem placas indicativas de que ali funciona um escritório operacional da concessionária?	5	
2	As instalações do escritório encontram-se em bom estado? (Mobiliário, piso, pintura, instalações elétricas aparentes e etc.)	5	
3	O atendimento é realizado por pessoal identificado e capacitado?	5	
4	Existe água para os clientes e funcionários?	5	
5	Existe banheiro disponível para uso de funcionários, clientes e PcD?	5	
6	Os banheiros encontram-se em boas condições de higiene e limpeza?	5	
7	Os níveis de luminosidade são favoráveis?	5	
8	Existem extintores de incêndio? (Verificar a validade)	5	
9	A temperatura ambiente é confortável?	5	
10	O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente?	5	
11	Há informativos ou banners da Concessionária?	5	
12	Há informativos ou banners da AGIRF?	5	
13	Há acessibilidade para pessoa com deficiência?	5	

14	Há informação do horário de atendimento em local visível?	5	
15	Há assentos para usuários em espera e atendimento?	5	
16	Há atendimento preferencial e devidamente identificado?	5	
17	Os assentos se encontram em boas condições?	5	
18	O sistema de registro de protocolo está funcionando?	5	
19	O sistema de senhas e avaliação de atendimento está funcionando?	5	
20	O autoatendimento está funcionando? (Totem)	5	

OBSERVAÇÕES OU SUGESTÕES
(informações adicionais não contidas no checklist)

A visita à concorrência realizada no mês de agosto ocorreu de forma tranquila, sem baixa demanda de atendimento no momento da visita.

ASSINATURA DO AGENTE DE OUVIDORIA

[Assinatura]

NÃO CONFORMIDADES

[illegible]

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - CNPJ: 27.836.166/0001-07
Tavessa 13 de junho, n° 82 Setor Sul II
(66) 3401 - 9555


<https://www.agirl.com.br>

4. CONCLUSÃO

Assim, a Ouvidoria AGIRF, conclui que não houve inconformidades em desfavor da concessionária Águas de Barra do Garças, relacionadas à qualidade e prestação de serviços de Atendimento ao Público, no período mês junho de 2025. Neste dia destacamos as imagens abaixo:



Figura 1Atendimentos

DARLON EDUARDO VANNI

Ouvidor – AGIRF
Portaria 147/2023.