

INDICAÇÃO 200/2024

Autoria: **Pedro Ferreira da Silva Filho – PMB**

À Exma.

Mesa Diretora

Câmara Municipal de Barra do Garças-MT

Indico à Mesa, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do Plenário, que seja encaminhado expediente ao **Chefe do Poder Executivo Municipal**, a fim de solicitar emissão de Ordem de Serviço, para que seja verificada a eletrificação do padrão de energia, na Casa Mortuária do Centro de Barra do Garças - conforme localização em anexo.

Objetiva e justifica-se a presente demanda em razão da necessidade de garantir a segurança dos munícipes que frequentam ou que trabalham na Casa Mortuária. Conforme relatos e evidências obtidas, o padrão de energia elétrica neste local está apresentando problemas sérios, resultando em riscos de choques elétricos. Atender esta demanda reforça não apenas o cuidado com a segurança dos funcionários e visitantes, como a necessidade de garantir situações adequadas em instalações de utilidade pública.

Câmara Municipal de Barra do Garças, de 18 de abril de 2024.





Pedro Filho – Vereador – PMB

Pedro Ferreira da Silva Filho

Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Aprovado por Unanimidade
de vereadores presentes
em sessão ordinária do
Dia 22 / 4 / 24

Anexo 01 : Localização de acordo com Google Maps - 15°53'00.0"S 52°13'52.0"W
-15.883333, -52.231109

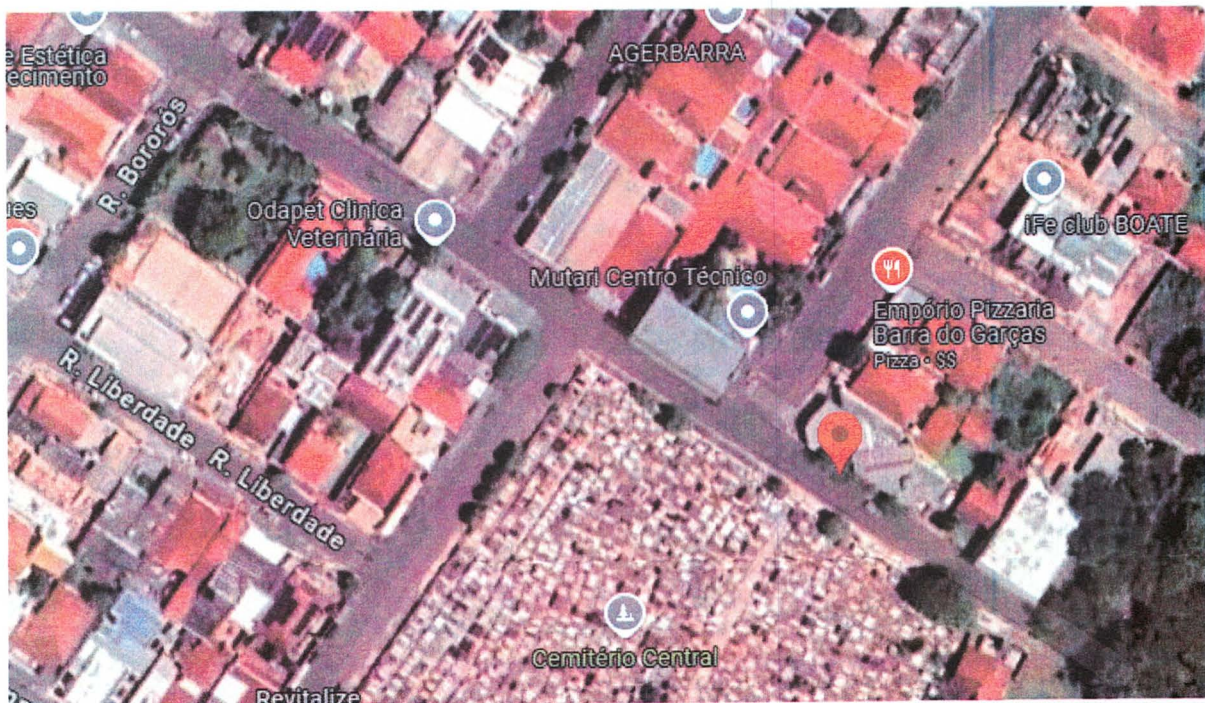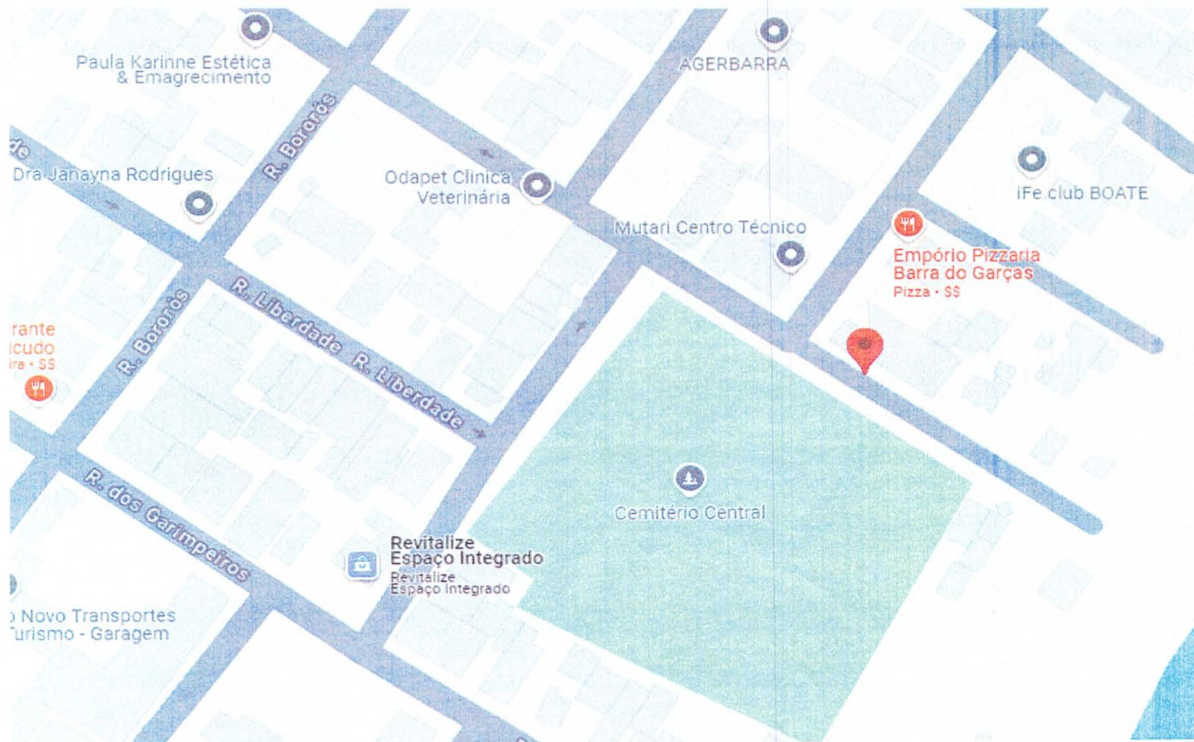

Anexo 02: Imagens da demanda

